

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД С 2025 ПО 2044 гг.**

КНИГА 4

**СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ
МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ
НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ**

Оглавление

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	3
4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	44
4.3. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности, технических ограничений на использование установленной тепловой мощности, значения располагаемой мощности, тепловой мощности нетто источников тепловой энергии, существующие и перспективные значения затрат тепловой мощности на собственные нужды, тепловых потерь в тепловых сетях, резервов и дефицитов тепловой мощности нетто на каждом эта	46
4.4 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	81
4.5. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	81

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, Раменского представлены в таблицах.

Таблица 4.1.1 – Балансы существующей на базовый период тепловой мощности

№ п/п	Тепловой источник	Теплоснабжающая организация	Установленная мощность, Гкал/ч	Ограничение тепловой мощности, Гкал/ч	Располагаемая мощность, Гкал/ч	Собственные нужды, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч
1	Котельная «Холодово»	АО «Раменская теплосеть»	135,210	4,060	131,150	*	131,150	5,8007	103,731	21,618
2	Котельная «Восточная»	АО «Раменская теплосеть»	115,000	4,600	110,400	*	110,400	4,5997	112,283	-6,483
3	Котельная «Красный Октябрь»	АО «Раменская теплосеть»	45,340	1,360	43,980	*	43,980	1,4974	45,523	-3,041
4	Котельная «Москворецкая (УООС)»	АО «Раменская теплосеть»	1,800	0,050	1,750	*	1,750	0,051	1,056	0,643
5	Котельная «РМЗ»	АО «Раменская теплосеть»	33,600	1,170	32,430	*	32,430	1,1832	16,108	15,139
6	Котельная «Донинское шоссе»	АО «Раменская теплосеть»	2,610	0,080	2,530	*	2,530	0,0537	1,323	1,153
7	Котельная «Очистные сооружения»	АО «Раменская теплосеть»	5,840	0,180	5,660	*	5,660	0,1516	1,360	4,148
8	Котельная «Дружба»	АО «Раменская теплосеть»	42,920	4,120	38,800	*	38,800	1,1976	8,415	29,187
9	Котельная «Дубовая роща»	АО «Раменская теплосеть»	16,720	0,620	16,100	*	16,100	1,1967	9,354	5,549
10	Котельная «Совхоз»	АО «Раменская теплосеть»	16,720	0,620	16,100	*	16,100	0,3645	8,086	7,650
11	Котельная «ПМК-17»	АО «Раменская теплосеть»	4,800	0,144	4,656	*	4,656	0,2976	2,564	1,794
12	Котельная «Рыбаки»	АО «Раменская теплосеть»	0,090	0,000	0,090	*	0,090	0,005	0,081	0,004
13	Котельная «Малахово»	АО «Раменская теплосеть»	0,230	0,010	0,220	*	0,220	0,0047	0,056	0,159
14	Котельная «Юрово»	АО «Раменская теплосеть»	1,720	0,050	1,670	*	1,670	0,0521	0,773	0,845
15	Котельная «Кузнецово»	АО «Раменская теплосеть»	0,720	0,000	0,720	*	0,720	0,0371	0,266	0,417

№ п/ п	Тепловой источник	Теплоснабжающа я организация	Установленна я мощность, Гкал/ч	Ограничени е тепловой мощности, Гкал/ч	Располагаема я мощность, Гкал/ч	Собственны е нужды, Гкал/ч	Тепловая мощност ь нетто, Гкал/ч	Потери в тепловы х сетях, Гкал/ч	Теплова я нагрузка , Гкал/ч	Резерв/дефици т тепловой мощности, Гкал/ч
16	Котельная «Рыбхоз»	АО «Раменская теплосеть»	2,288	0,068	2,220	*	2,220	0,0829	0,463	1,674
17	Котельная «БОЭЗМИ»	АО «Раменская теплосеть»	9,400	0,300	9,100	*	9,100	0,4037	2,774	5,922
18	Котельная «Новосельская школа»	АО «Раменская теплосеть»	0,160	0,000	0,160	*	0,160	0	0,151	0,009
19	Котельная «Клишева»	АО «Раменская теплосеть»	0,060	0,000	0,060	*	0,060	0	0,041	0,019
20	Котельная п. Санатория Раменское	АО «Раменская теплосеть»	0,466	0,016	0,450	*	0,450	0,0273	0,403	0,020
21	Котельная «Родники»	АО «Раменская теплосеть»	18,040	0,540	17,500	*	17,500	1,0803	16,432	-0,012
22	Котельная «Быковский детский дом»	АО «Раменская теплосеть»	3,580	0,040	3,540	*	3,540	0,37	2,242	0,928
23	Котельная «Санаторный детский дом»	АО «Раменская теплосеть»	5,160	0,150	5,010	*	5,010	0,2035	2,416	2,390
24	Котельная «Дубки»	АО «Раменская теплосеть»	4,800	0,140	4,660	*	4,660	0,2962	4,104	0,259
25	Котельная «Зюзино»	АО «Раменская теплосеть»	1,080	0,040	1,040	*	1,040	0,2487	0,679	0,113
26	Котельная «ЦСУ Быково»	АО «Раменская теплосеть»	2,720	0,080	2,640	*	2,640	0,0975	1,275	1,268
27	Котельная «Ильинская квартильная»	АО «Раменская теплосеть»	30,000	0,870	29,130	*	29,130	1,202	17,924	10,004
28	Котельная п. Мира	АО «Раменская теплосеть»	3,010	0,090	2,920	*	2,920	0,1996	1,812	0,908
29	Котельная п. Щорса	АО «Раменская теплосеть»	6,450	0,190	6,260	*	6,260	0,403	4,940	0,917
30	Котельная «Старомосковская »	АО «Раменская теплосеть»	2,150	0,060	2,090	*	2,090	0,1989	1,480	0,411
31	Котельная	АО «Раменская	1,680	0,050	1,630	*	1,630	0,199	0,740	0,691

№ п/ п	Тепловой источник	Теплоснабжающа я организация	Установленна я мощность, Гкал/ч	Ограничени е тепловой мощности, Гкал/ч	Располагаема я мощность, Гкал/ч	Собственны е нужды, Гкал/ч	Тепловая мощност ь нетто, Гкал/ч	Потери в тепловы х сетях, Гкал/ч	Теплова я нагрузка , Гкал/ч	Резерв/дефици т тепловой мощности, Гкал/ч
	«Детский дом 29»	теплосеть»								
32	Котельная «Школа 27»	АО «Раменская теплосеть»	0,246	0,006	0,240	*	0,240	0,008	0,129	0,103
33	Котельная «Школа 28»	АО «Раменская теплосеть»	0,246	0,006	0,240	*	0,240	0,009	0,106	0,125
34	Котельная «Ленгинка»	АО «Раменская теплосеть»	0,690	0,040	0,650	*	0,650	0,129	0,371	0,150
35	Котельная «Школа 33»	АО «Раменская теплосеть»	1,548	0,048	1,500	*	1,500	0,2655	4,493	-3,258
36	Котельная в/ч 16660	АО «Раменская теплосеть»	23,200	2,340	20,860	*	20,860	3,398	14,753	2,709
37	Котельная ОПХ Быково	АО «Раменская теплосеть»	0,920	0,030	0,890	*	0,890	0,098	0,299	0,493
38	Котельная «Школа 16»	АО «Раменская теплосеть»	0,246	0,006	0,240	*	0,240	0,01	0,240	-0,010
39	Котельная «Школа 25»	АО «Раменская теплосеть»	0,800	0,020	0,780	*	0,780	0,024	0,050	0,706
40	Котельная «Школа 98»	АО «Раменская теплосеть»	0,800	0,020	0,780	*	0,780	0,023	0,215	0,542
41	Котельная «Театральная,35»	АО «Раменская теплосеть»	0,160	0,000	0,160	*	0,160	0	0,100	0,060
42	Котельная «Спартак»	АО «Раменская теплосеть»	4,325	0,125	4,200	*	4,200	0,301	2,437	1,462
43	Котельная п. Кратово д/сад ул. Бородинская тр.2	АО «Раменская теплосеть»	0,760	0,000	0,760	*	0,760	0	0,396	0,364
44	Котельная «Софьино»	АО «Раменская теплосеть»	12,900	0,390	12,510	*	12,510	1,4278	7,033	4,049
45	Котельная «Тельмана»	АО «Раменская теплосеть»	12,528	0,378	12,150	*	12,150	1,079	8,114	2,957
46	Котельная «Константиново»	АО «Раменская теплосеть»	16,248	1,839	14,409	*	14,409	1,8417	8,215	4,352
47	Котельная «Раос»	АО «Раменская теплосеть»	6,020	0,190	5,830	*	5,830	0,3482	5,125	0,356
48	Котельная «Н.Мячково»	АО «Раменская теплосеть»	1,077	0,037	1,040	*	1,040	0,0764	0,685	0,279

№ п/ п	Тепловой источник	Теплоснабжающа я организация	Установленна я мощность, Гкал/ч	Ограничени е тепловой мощности, Гкал/ч	Располагаема я мощность, Гкал/ч	Собственны е нужды, Гкал/ч	Тепловая мощност ь нетто, Гкал/ч	Потери в тепловы х сетях, Гкал/ч	Теплова я нагрузка , Гкал/ч	Резерв/дефици т тепловой мощности, Гкал/ч
49	Котельная «Фоминское»	АО «Раменская теплосеть»	1,290	0,040	1,250	*	1,250	0,0212	1,209	0,020
50	Котельная «Никитское г.»	АО «Раменская теплосеть»	5,180	0,160	5,020	*	5,020	0,0478	2,369	2,604
51	Котельная «Ремзавод»	АО «Раменская теплосеть»	1,080	0,030	1,050	*	1,050	0,024	1,137	-0,111
52	Котельная «Ульянино»	АО «Раменская теплосеть»	5,160	0,140	5,020	*	5,020	0,0239	2,064	2,932
53	Котельная «Старниково»	АО «Раменская теплосеть»	2,000	0,060	1,940	*	1,940	0,1273	0,967	0,846
54	Котельная «Морозово»	АО «Раменская теплосеть»	1,000	0,030	0,970	*	0,970	0,1027	0,657	0,210
55	Котельная «Рыболово»	АО «Раменская теплосеть»	19,500	0,582	18,918	*	18,918	0,3173	1,743	16,858
56	Котельная «Михеево»	АО «Раменская теплосеть»	2,000	0,060	1,940	*	1,940	0,0751	0,463	1,402
57	Котельная «Вохринка»	АО «Раменская теплосеть»	3,600	0,110	3,490	*	3,490	0,2521	1,713	1,525
58	Котельная «Никулино»	АО «Раменская теплосеть»	1,480	0,040	1,440	*	1,440	0,0984	0,702	0,640
59	Котельная «Тимонино»	АО «Раменская теплосеть»	4,800	0,140	4,660	*	4,660	0,1747	0,889	3,597
60	Котельная «Рылеево (Ганусово)»	АО «Раменская теплосеть»	19,200	0,580	18,620	*	18,620	0,9554	5,464	12,200
61	Котельная «Никоновское»	АО «Раменская теплосеть»	12,600	0,381	12,219	*	12,219	0,4281	3,443	8,348
62	Котельная «Заворово»	АО «Раменская теплосеть»	12,600	0,381	12,219	*	12,219	0,3312	2,771	9,117
63	Котельная «Чекменево»	АО «Раменская теплосеть»	1,200	0,040	1,160	*	1,160	0,01	0,140	1,010
64	Котельная «Панино»	АО «Раменская теплосеть»	4,128	0,128	4,000	*	4,000	0,3532	1,738	1,909
65	Котельная «Степановское»	АО «Раменская теплосеть»	0,430	0,010	0,420	*	0,420	0,0282	0,227	0,165
66	Котельная	АО «Раменская	0,860	0,030	0,830	*	0,830	0,0307	0,239	0,560

№ п/ п	Тепловой источник	Теплоснабжающа я организация	Установленна я мощность, Гкал/ч	Ограничени е тепловой мощности, Гкал/ч	Располагаема я мощность, Гкал/ч	Собственны е нужды, Гкал/ч	Тепловая мощност ь нетто, Гкал/ч	Потери в тепловы х сетях, Гкал/ч	Теплова я нагрузка , Гкал/ч	Резерв/дефици т тепловой мощности, Гкал/ч
	«Никитское п.»	теплосеть»								
67	Котельная «Денежниково»	АО «Раменская теплосеть»	2,121	0,071	2,050	*	2,050	0,1728	1,197	0,680
68	Котельная «Бритово»	АО «Раменская теплосеть»	1,700	0,050	1,650	*	1,650	0,0204	0,130	1,500
69	Котельная «Агашкино»	АО «Раменская теплосеть»	0,129	0,000	0,129	*	0,129	0	0,130	-0,001
70	Котельная «Электроизолятор »	АО «Раменская теплосеть»	15,120	0,450	14,670	*	14,670	0,9853	5,129	8,556
71	Котельная «ГЗСМ»	АО «Раменская теплосеть»	4,500	0,130	4,370	*	4,370	0,294	2,255	1,821
72	Котельная «КФЗ»	АО «Раменская теплосеть»	6,450	0,190	6,260	*	6,260	0,2468	1,606	4,407
73	Котельная «Игумново»	АО «Раменская теплосеть»	4,110	0,120	3,990	*	3,990	0,233	1,386	2,371
74	Котельная «ЗАО Гжельское»	АО «Раменская теплосеть»	7,860	0,230	7,630	*	7,630	0,592	3,736	3,302
75	Котельная «Антоново»	АО «Раменская теплосеть»	1,299	0,039	1,260	*	1,260	0,0915	0,505	0,663
76	Котельная «Больница»	АО «Раменская теплосеть»	1,600	0,050	1,550	*	1,550	0,0655	0,472	1,012
77	Котельная «ГХПК»	АО «Раменская теплосеть»	9,770	0,270	9,500	*	9,500	0,399	5,224	3,877
78	Котельная «РФЗ»	АО «Раменская теплосеть»	4,200	0,120	4,080	*	4,080	0,1125	1,463	2,504
79	Котельная «Гжель (школа)»	АО «Раменская теплосеть»	1,800	0,050	1,750	*	1,750	0,122	0,438	1,190
80	Котельная «Захарово»	АО «Раменская теплосеть»	4,300	0,130	4,170	*	4,170	0,123	0,637	3,410
81	Котельная «ГКЗ»	АО «Раменская теплосеть»	8,600	0,260	8,340	*	8,340	0,287	3,370	4,683
82	Котельная «Художника, 1А» (на консервации)	АО «Раменская теплосеть»	3,440	0,100	3,340	*	3,340	0	0,000	3,340
83	Котельная	АО «Раменская	43,200	0,000	43,200	*	43,200	0,1193	1,261	41,819

№ п/ п	Тепловой источник	Теплоснабжающа я организация	Установленна я мощность, Гкал/ч	Ограничени е тепловой мощности, Гкал/ч	Располагаема я мощность, Гкал/ч	Собственны е нужды, Гкал/ч	Тепловая мощност ь нетто, Гкал/ч	Потери в тепловы х сетях, Гкал/ч	Теплова я нагрузка , Гкал/ч	Резерв/дефици т тепловой мощности, Гкал/ч
	«Ростелеком»	теплосеть»								
84	Котельная № 1	ООО «Логопарк Менеджмент»	43,200	0,000	43,200	1,296	41,904	1,5768	31,262	9,065
85	Котельная № 2	ООО «Логопарк Менеджмент»	32,100	0,000	32,100	0,963	31,137	1,1712	13,972	15,993
86	Котельная № 3 Софьино	ООО «Логопарк Менеджмент»	19,600	0,000	19,600	0,588	19,012	1,392	17,400	0,220
87	Котельная «РПКБ»	АО «РПКБ»	51,600	0,000	51,600	1,001	50,599	2,37	9,936	38,293
88	Котельная ООО "Энерго Трансфер"	ООО "Энерго Трансфер"	136,400	14,900	121,500	3,612	117,888	1,949	68,870	47,069
89	Котельная АО «РАТЕКС»	АО «РАТЕКС»	90,000	7,020	82,980	0,464	82,516	1,76	31,627	49,129
90	Котельная "Чкалова 2"	АО «Раменская теплосеть»	7,740	0,230	7,510	0,084	7,426	0	4,699	2,727
91	Котельная "Сосновый бор" (на консервации)	АО «Раменская теплосеть»	2,400	2,400	0,000	*	0,000	0	0,000	0,000
92	Котельная № 1 (угольная)	АО «Раменская теплосеть»	1,720	0,000	1,720	0,01	1,710	0,09	0,940	0,680
93	Котельная № 12(угольная)	АО «Раменская теплосеть»	1,720	0,000	1,720	0,01	1,710	0,12	1,190	0,400
Итого:			1202,725	54,925	1147,799	8,042	1139,757	48,268	658,971	

*Собственные нужды включены в потери на т.источниках АО «Раменская теплосеть»

Таблица 4.1.2 – Балансы перспективной тепловой нагрузки

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
1 Котельная «Холодово» Раменский м.о., г. Раменское ул. Левашова, д.25 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	135,210	135,210	135,210	135,210	135,210	135,210	135,210	135,210
Располагаемая мощность, Гкал/ч	131,150	131,150	131,150	131,150	131,150	131,150	131,150	131,150
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	131,150	131,150	131,150	131,150	131,150	131,150	131,150	131,150
Потери, Гкал/ч	4,643	4,643	4,643	4,643	4,643	4,643	4,643	4,643
Нагрузка, Гкал/ч	106,936	106,936	106,936	106,936	106,936	106,936	106,936	106,936
Резерв дефицит, Гкал/ч	19,570	19,570	19,570	19,570	19,570	19,570	19,570	19,570
2 Котельная «Восточная» Раменский м.о., г. Раменское Транспортный проезд АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	115	115	115	115	115	115	115	115
Располагаемая мощность, Гкал/ч	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4
Потери, Гкал/ч	4,5997	4,5997	4,5997	4,5997	4,5997	4,5997	4,5997	4,5997
Нагрузка, Гкал/ч	102,099	102,099	102,099	102,099	102,099	102,099	102,099	102,099
Резерв дефицит, Гкал/ч	3,701	3,701	3,701	3,701	3,701	3,701	3,701	3,701
3 Котельная «Красный Октябрь» Раменский м.о., г. Раменское Деревообделочный проезд АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	45,34	45,34	45,34	45,34	45,34	45,34	45,34	66,34
Располагаемая мощность, Гкал/ч	43,98	43,98	45,34	45,34	45,34	45,34	45,34	66,34
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	43,98	43,98	45,34	45,34	45,34	45,34	45,34	66,34
Потери, Гкал/ч	1,4974	1,4696	1,4696	1,4696	1,4696	1,4696	1,4696	2,1415
Нагрузка, Гкал/ч	44,5736	43,7456	43,7456	43,7456	43,7456	43,7456	43,7456	63,7456
Резерв дефицит, Гкал/ч	-2,09	-1,24	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,45
4 Котельная «Москворецкая (УООС)» Раменский м.о., г. Раменское ул. Москворецкая АО «Раменская теплосеть»								

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Установленная мощность, Гкал/ч	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Потери, Гкал/ч	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051
Нагрузка, Гкал/ч	1,009	1,009	1,009	1,009	1,009	1,009	1,009	1,009
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
5 Котельная «РМЗ» Раменский м.о., г. Раменское ул. Михалевича АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	49
Располагаемая мощность, Гкал/ч	32,42	32,42	32,42	32,42	32,42	32,42	32,42	49
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	32,42	32,42	32,42	32,42	32,42	32,42	32,42	49
Потери, Гкал/ч	1,1832	1,1832	1,1832	1,1832	1,1832	1,1832	1,1832	2,0756
Нагрузка, Гкал/ч	26,5168	26,5168	26,5168	26,5168	26,5168	26,5168	26,5168	46,5168
Резерв дефицит, Гкал/ч	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	0,4076
6 Котельная «Донинское шоссе» Раменский м.о., г. Раменское мкр. 10, Донинское шоссе АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61
Располагаемая мощность, Гкал/ч	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53
Потери, Гкал/ч	0,0537	0,0537	0,0537	0,0537	0,0537	0,0537	0,0537	0,0537
Нагрузка, Гкал/ч	4,6363	4,6363	4,6363	4,6363	4,6363	4,6363	4,6363	4,6363
Резерв дефицит, Гкал/ч	-2,16	-2,16	-2,16	-2,16	-2,16	-2,16	-2,16	-2,16
7 Котельная «Очистные сооружения» Раменский м.о., д. Клишева АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Располагаемая мощность, Гкал/ч	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66
Потери, Гкал/ч	0,1516	0,1516	0,1516	0,1516	0,1516	0,1516	0,1516	0,1516
Нагрузка, Гкал/ч	1,1684	1,1684	1,1684	1,1684	1,1684	1,1684	1,1684	1,1684
Резерв дефицит, Гкал/ч	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34
8 Котельная «Дружба» Раменский м.о., пос. Дружба АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	42,92	42,92	42,92	42,92	42,92	42,92	42,92	42,92
Располагаемая мощность, Гкал/ч	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8
Потери, Гкал/ч	1,1976	1,2317	1,2317	1,2317	1,2317	1,2317	1,2317	1,5695
Нагрузка, Гкал/ч	11,5824	11,9124	11,9124	11,9124	11,9124	11,9124	11,9124	15,1794
Резерв дефицит, Гкал/ч	26,02	25,66	25,66	25,66	25,66	25,66	25,66	22,05
9 Котельная «Дубовая роща» Раменский м.о., п. Дубовая роща АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72
Располагаемая мощность, Гкал/ч	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
Потери, Гкал/ч	1,1967	1,1967	1,1967	1,1967	1,1967	1,1967	1,1967	1,2875
Нагрузка, Гкал/ч	13,1833	13,1833	13,1833	13,1833	13,1833	13,1833	13,1833	14,1833
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	0,629
10 Котельная «Совхоз» Раменский м.о., п. совхоза «Раменское» АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72
Располагаемая мощность, Гкал/ч	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
Потери, Гкал/ч	0,3645	0,3816	0,3816	0,3816	0,3816	0,3816	0,3816	0,3816
Нагрузка, Гкал/ч	10,8955	11,4055	11,4055	11,4055	11,4055	11,4055	11,4055	11,4055
Резерв дефицит, Гкал/ч	4,84	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31
11 Котельная «ПМК-17» Раменский м.о., пос. ПМК-17 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Располагаемая мощность, Гкал/ч	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66
Потери, Гкал/ч	0,2976	0,2976	0,2976	0,2976	0,2976	0,2976	0,2976	0,2976
Нагрузка, Гкал/ч	3,6724	3,6724	3,6724	3,6724	3,6724	3,6724	3,6724	3,6724
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
12 Котельная «Рыбаки» Раменский м.о., д. Рыбаки АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Потери, Гкал/ч	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
Нагрузка, Гкал/ч	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
13 Котельная «Малахово» Раменский м.о., д. Малахово АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Потери, Гкал/ч	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047
Нагрузка, Гкал/ч	0,0743	0,0743	0,0743	0,0743	0,0743	0,0743	0,0743	0,0743
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141
14 Котельная «Юрово» Раменский м.о., д. Юрово АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
Потери, Гкал/ч	0,0521	0,0521	0,0521	0,0521	0,0521	0,0521	0,0521	0,0521
Нагрузка, Гкал/ч	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
15 Котельная «Кузнецово» Раменский м.о., д. Кузнецове АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Потери, Гкал/ч	0,0371	0,0371	0,0371	0,0371	0,0371	0,0371	0,0371	0,0371
Нагрузка, Гкал/ч	0,2729	0,2729	0,2729	0,2729	0,2729	0,2729	0,2729	0,2729
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
16 Котельная «Рыбхоз» Раменский м.о., пос. Гжелка АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29
Располагаемая мощность, Гкал/ч	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Потери, Гкал/ч	0,0829	0,0829	0,0829	0,0829	0,0829	0,0829	0,0829	0,0829
Нагрузка, Гкал/ч	0,7771	0,7771	0,7771	0,7771	0,7771	0,7771	0,7771	0,7771
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
17 Котельная «БОЭЗМИ» Раменский м.о., д. Юрово, ул. Заводская, стр. 10 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Располагаемая мощность, Гкал/ч	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
Потери, Гкал/ч	0,4037	0,4037	0,4037	0,4037	0,4037	0,4037	0,4037	0,4037
Нагрузка, Гкал/ч	3,5163	3,5163	3,5163	3,5163	3,5163	3,5163	3,5163	3,5163
Резерв дефицит, Гкал/ч	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18
18 Котельная «Новосельская школа» Раменский м.о., с. Новое, ул. Ленинская АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Потери, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
Нагрузка, Гкал/ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
19 Котельная «Клишева» Раменский м.о., д. Клишева, ул. Центральная, 10 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Потери, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
Нагрузка, Гкал/ч	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
20 Котельная п. Санатория Раменское Раменский м.о., п. сан." Раменское" АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Потери, Гкал/ч	0,0273	0,0273	0,0273	0,0273	0,0273	0,0273	0,0273	0,0273
Нагрузка, Гкал/ч	0,4027	0,4027	0,4027	0,4027	0,4027	0,4027	0,4027	0,4027
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
21 Котельная «Родники» Раменский м.о., п.Родники АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04
Располагаемая мощность, Гкал/ч	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Потери, Гкал/ч	1,0803	1,0803	1,0803	1,0803	1,0803	1,0803	1,0803	1,0803
Нагрузка, Гкал/ч	16,4197	16,4197	16,4197	16,4197	16,4197	16,4197	16,4197	16,4197
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Котельная «Быковский детский дом» Раменский м.о., п.Быково, ул.Прудовая, 23 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Располагаемая мощность, Гкал/ч	2,91	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	2,91	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Потери, Гкал/ч	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Нагрузка, Гкал/ч	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
23 Котельная «Санаторный детский дом» Раменский м.о., п.Удельная, ул.Северная, 6 АО «Раменская теплосеть»								

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Установленная мощность, Гкал/ч	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16
Располагаемая мощность, Гкал/ч	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01
Потери, Гкал/ч	0,2035	0,2035	0,2035	0,2035	0,2035	0,2035	0,2035	0,211
Нагрузка, Гкал/ч	4,2565	4,2565	4,2565	4,2565	4,2565	4,2565	4,2565	4,418
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,381
24 Котельная «Дубки» Раменский м.о., п.Дубки АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Располагаемая мощность, Гкал/ч	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66
Потери, Гкал/ч	0,2962	0,2962	0,2962	0,2962	0,2962	0,2962	0,2962	0,2962
Нагрузка, Гкал/ч	4,3638	4,3638	4,3638	4,3638	4,3638	4,3638	4,3638	4,3638
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Котельная «Зюзино» Раменский м.о., п.Зюзино АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Потери, Гкал/ч	0,2487	0,2487	0,2487	0,2487	0,2487	0,2487	0,2487	0,2487
Нагрузка, Гкал/ч	0,6913	0,6913	0,6913	0,6913	0,6913	0,6913	0,6913	0,6913
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26 Котельная «ЦСУ Быково» Раменский м.о., п.Быково, Садовый пер.,1 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Располагаемая мощность, Гкал/ч	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
Потери, Гкал/ч	0,0975	0,0975	0,0975	0,0975	0,0975	0,0975	0,0975	0,0975
Нагрузка, Гкал/ч	1,3325	1,3325	1,3325	1,3325	1,3325	1,3325	1,3325	1,3325
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
27 Котельная «Ильинская квартальная» Раменский м.о., г.п. Ильинский ул. Краснознаменная,53а АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	30	30	30	30	30	30	30	30
Располагаемая мощность, Гкал/ч	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13
Потери, Гкал/ч	1,202	1,202	1,202	1,202	1,238	1,238	1,28	1,28
Нагрузка, Гкал/ч	18,528	18,528	18,528	18,528	19,078	19,078	19,737	19,737
Резерв дефицит, Гкал/ч	9,4	9,4	9,4	9,4	8,81	8,81	8,11	8,11
28 Котельная п. Мира Раменский м.о., г.п.Кратово, ул. Мира АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
Располагаемая мощность, Гкал/ч	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
Потери, Гкал/ч	0,1996	0,1996	0,1996	0,1996	0,1996	0,1996	0,1996	0,1996
Нагрузка, Гкал/ч	2,2104	2,2104	2,2104	2,2104	2,2104	2,2104	2,2104	2,2104
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
29 Котельная п. Щорса Раменский м.о., г.п.Быково, ул. Щорса АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45
Располагаемая мощность, Гкал/ч	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
(включены в потери)								
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26
Потери, Гкал/ч	0,403	0,403	0,403	0,403	0,403	0,403	0,403	0,403
Нагрузка, Гкал/ч	5,857	5,857	5,857	5,857	5,857	5,857	5,857	5,857
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Котельная «Старомосковская» Раменский м.о., г.п. Кратово, ул.Старомосковская АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Располагаемая мощность, Гкал/ч	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
Потери, Гкал/ч	0,1989	0,1989	0,1989	0,1989	0,1989	0,1989	0,1989	0,1989
Нагрузка, Гкал/ч	1,5611	1,5611	1,5611	1,5611	1,5611	1,5611	1,5611	1,5611
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
31 Котельная «Детский дом 29» Раменский м.о., п. Ильинский, ул.Спортивная,18 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
Потери, Гкал/ч	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199
Нагрузка, Гкал/ч	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
32 Котельная «Школа 27» Раменский м.о., г.п.Кратово, ул.Горького,59 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Гкал/ч								
Потери, Гкал/ч	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
Нагрузка, Гкал/ч	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
33 Котельная «Школа 28» Раменский м.о., г.п.Кратово, ул.Чурилина,27 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Потери, Гкал/ч	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
Нагрузка, Гкал/ч	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
34 Котельная «Ленгинка» Раменский м.о., г.п.Кратово, ул.Ленгинка,7а АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Потери, Гкал/ч	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129
Нагрузка, Гкал/ч	0,371	0,371	0,371	0,371	0,371	0,371	0,371	0,371
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
35 Котельная «Школа 33» Раменский м.о., Удельная, ул.Горячева,38 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Потери, Гкал/ч	0,2655	0,2655	0,2655	0,2655	0,2655	0,2655	0,2655	0,2655

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Нагрузка, Гкал/ч	1,2345	1,2345	1,2345	1,2345	1,2345	1,2345	1,2345	1,2345
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Котельная в/ч 16660 Раменский м.о., г.п.Удельная АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92
Располагаемая мощность, Гкал/ч	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92
Потери, Гкал/ч	3,398	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42
Нагрузка, Гкал/ч	20,1342	20,2642	20,2642	20,2642	20,2642	20,2642	20,2642	20,2642
Резерв дефицит, Гкал/ч	2,3878	2,2359	2,2359	2,2359	2,2359	2,2359	2,2359	2,2359
37 Котельная ОПХ Быково Раменский м.о., Верея АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,92	0,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,89	0,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,89	0,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89
Потери, Гкал/ч	0,098	0,098	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198
Нагрузка, Гкал/ч	0,412	0,412	2,412	2,412	2,412	2,412	2,412	2,412
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,38	0,38	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
38 Котельная «Школа 16» Раменский м.о., с.Быково, ул. Колхозная АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Потери, Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Нагрузка, Гкал/ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
39 Котельная «Школа 25» Раменский м.о., Ильинский, ул.Опал.Юности,25 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Потери, Гкал/ч	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
Нагрузка, Гкал/ч	0,276	0,276	0,276	0,276	0,276	0,276	0,276	0,276
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
40 Котельная «Школа 98» Раменский м.о., Кратово, ул. Свердлова,1 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Потери, Гкал/ч	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
Нагрузка, Гкал/ч	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
41 Котельная «Театральная,35» Раменский м.о., п.Ильинский, ул.Театральная,35 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Потери, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
Нагрузка, Гкал/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
42 Котельная «Спартак» Раменский м.о., п.Спартак, д.35 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность,	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Гкал/ч								
Располагаемая мощность, Гкал/ч	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Потери, Гкал/ч	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,318
Нагрузка, Гкал/ч	2,819	2,819	2,819	2,819	2,819	2,819	2,819	2,974
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	0,908
43 Котельная п. Кратово д/сад ул. Бородинская тр.2 Раменский м.о., п. Кратово, ул. Бородинская, строение 2 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Потери, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
Нагрузка, Гкал/ч	0,422	0,422	0,422	0,422	0,422	0,422	0,422	0,422
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,338	0,338	0,338	0,338	0,338	0,338	0,338	0,338
44 Котельная «Софьино» Раменский м.о., п. Софьино АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
Располагаемая мощность, Гкал/ч	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51
Потери, Гкал/ч	1,4578	1,4578	1,4578	1,4578	1,4578	1,4578	1,4578	1,4578
Нагрузка, Гкал/ч	8,5562	8,5562	8,5562	8,5562	8,5562	8,5562	8,5562	8,5562
Резерв дефицит, Гкал/ч	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496
45 Котельная «Тельмана» Раменский м.о., пос. им. Тельмана АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53
Располагаемая мощность,	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Гкал/ч								
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15
Потери, Гкал/ч	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079
Нагрузка, Гкал/ч	11,071	11,071	11,071	11,071	11,071	11,071	11,071	11,071
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Котельная «Константиново» Раменский м.о., с. Константиново АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25
Располагаемая мощность, Гкал/ч	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41
Потери, Гкал/ч	1,8417	1,8417	1,8417	1,8417	1,8417	1,8417	1,8417	1,8417
Нагрузка, Гкал/ч	9,0433	9,0433	9,0433	9,0433	9,0433	9,0433	9,0433	9,043
Резерв дефицит, Гкал/ч	3,525	3,525	3,525	3,525	3,525	3,525	3,525	3,5253
47 Котельная «Раос» Раменский м.о., п. РАОС АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02
Располагаемая мощность, Гкал/ч	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83
Потери, Гкал/ч	0,3482	0,3482	0,3482	0,3482	0,3482	0,3482	0,3482	0,3482
Нагрузка, Гкал/ч	5,4818	5,4818	5,4818	5,4818	5,4818	5,4818	5,4818	5,4818
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Котельная «Н.Мячково» Раменский м.о., д. Н. Мячково АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
(включены в потери)								
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Потери, Гкал/ч	0,0764	0,0764	0,0764	0,0764	0,0764	0,0764	0,0764	0,0764
Нагрузка, Гкал/ч	0,9536	0,9536	0,9536	0,9536	0,9536	0,9536	0,9536	0,9536
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
49 Котельная «Фоминское» Раменский м.о., д. Фоминское АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Потери, Гкал/ч	0,0212	0,0212	0,0212	0,0212	0,0212	0,0212	0,0212	0,0212
Нагрузка, Гкал/ч	1,2088	1,2088	1,2088	1,2088	1,2088	1,2088	1,2088	1,2088
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
50 Котельная «Никитское г.». Раменский м.о., п. Никитское АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18
Располагаемая мощность, Гкал/ч	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
Потери, Гкал/ч	0,0478	0,0478	0,0478	0,0478	0,0478	0,0478	0,0478	0,0478
Нагрузка, Гкал/ч	2,3222	2,3222	2,3222	2,3222	2,3222	2,3222	2,3222	2,3222
Резерв дефицит, Гкал/ч	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
51 Котельная «Ремзавод» Раменский м.о., пос. Ремзавода АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Гкал/ч								
Потери, Гкал/ч	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
Нагрузка, Гкал/ч	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Котельная «Ульянино» Раменский м.о. р-н, с. Ульянино АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16
Располагаемая мощность, Гкал/ч	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
Потери, Гкал/ч	0,0239	0,0239	0,0239	0,0239	0,0239	0,0239	0,0239	0,0239
Нагрузка, Гкал/ч	2,7261	2,7261	2,7261	2,7261	2,7261	2,7261	2,7261	2,7261
Резерв дефицит, Гкал/ч	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27
53 Котельная «Старниково» Раменский м.о., д. Старниково АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	2	2	2	2	2	2	2	2
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Потери, Гкал/ч	0,1273	0,1273	0,1273	0,1273	0,1273	0,1273	0,1273	0,1273
Нагрузка, Гкал/ч	1,3427	1,3427	1,3427	1,3427	1,3427	1,3427	1,3427	1,3427
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
54 Котельная «Морозово» Раменский м.о., д. Морозово, помещение, 1 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1	1	1	1	1	1	1	1
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Потери, Гкал/ч	0,1027	0,1027	0,1027	0,1027	0,1027	0,1027	0,1027	0,1027

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Нагрузка, Гкал/ч	0,6573	0,6573	0,6573	0,6573	0,6573	0,6573	0,6573	0,6573
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
55 Котельная «Рыболово» Раменский м.о., с. Рыболово АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
Располагаемая мощность, Гкал/ч	18,92	18,92	18,92	18,92	18,92	18,92	18,92	18,92
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	18,92	18,92	18,92	18,92	18,92	18,92	18,92	18,92
Потери, Гкал/ч	0,3173	0,3173	0,3173	0,3173	0,3173	0,3173	0,3173	0,3173
Нагрузка, Гкал/ч	2,0527	2,0527	2,0527	2,0527	2,0527	2,0527	2,0527	2,0527
Резерв дефицит, Гкал/ч	16,55	16,55	16,55	16,55	16,55	16,55	16,55	16,55
56 Котельная «Михеево» Раменский м.о., с. Михеево АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	2	2	2	2	2	2	2	2
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Потери, Гкал/ч	0,0751	0,0751	0,0751	0,0751	0,0751	0,0751	0,0751	0,0751
Нагрузка, Гкал/ч	0,5649	0,5649	0,5649	0,5649	0,5649	0,5649	0,5649	0,5649
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
57 Котельная «Вохринка» Раменский м.о., д. Вохринка АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Располагаемая мощность, Гкал/ч	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49
Потери, Гкал/ч	0,2521	0,2521	0,2521	0,2521	0,2521	0,2521	0,2521	0,2521
Нагрузка, Гкал/ч	1,6879	1,6879	1,6879	1,6879	1,6879	1,6879	1,6879	1,6879
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
58 Котельная «Никулино» Раменский м.о., д. Никулино АО «Раменская теплосеть»								

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Установленная мощность, Гкал/ч	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
Потери, Гкал/ч	0,0984	0,0984	0,0984	0,0984	0,0984	0,0984	0,0984	0,0984
Нагрузка, Гкал/ч	0,7016	0,7016	0,7016	0,7016	0,7016	0,7016	0,7016	0,7016
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
59 Котельная «Тимонино» Раменский м.о., д. Тимонино АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Располагаемая мощность, Гкал/ч	4,66	4,66	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	4,66	4,66	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Потери, Гкал/ч	0,1747	0,1747	0,1747	0,1747	0,1747	0,1747	0,1747	0,1747
Нагрузка, Гкал/ч	1,0353	1,0353	1,0353	1,0353	1,0353	1,0353	1,0353	1,0353
Резерв дефицит, Гкал/ч	3,45	3,45	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59
60 Котельная «Рылеево (Ганусово)» Раменский м.о., п. Рылеево АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2
Располагаемая мощность, Гкал/ч	18,62	18,62	18,62	18,62	18,62	18,62	18,62	18,62
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	18,62	18,62	18,62	18,62	18,62	18,62	18,62	18,62
Потери, Гкал/ч	0,9554	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049
Нагрузка, Гкал/ч	6,2746	6,8896	6,8896	6,8896	6,8896	6,8896	6,8896	6,8896
Резерв дефицит, Гкал/ч	11,39	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68
61 Котельная «Никоновское» Раменский м.о., с. Никоновское АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Располагаемая мощность, Гкал/ч	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22
Потери, Гкал/ч	0,4281	0,4281	0,4281	0,4281	0,4281	0,4281	0,4281	0,4281
Нагрузка, Гкал/ч	4,9819	4,9819	4,9819	4,9819	4,9819	4,9819	4,9819	4,9819
Резерв дефицит, Гкал/ч	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81
62 Котельная «Заворово» Раменский м.о., с. Заворово АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
Располагаемая мощность, Гкал/ч	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22
Потери, Гкал/ч	0,3312	0,3312	0,3312	0,3312	0,3312	0,3312	0,3312	0,3312
Нагрузка, Гкал/ч	3,1688	3,1688	3,1688	3,1688	3,1688	3,1688	3,1688	3,1688
Резерв дефицит, Гкал/ч	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72
63 Котельная «Чекменево» Раменский м.о., д. Чекменево АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
Потери, Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Нагрузка, Гкал/ч	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
64 Котельная «Панино» Раменский м.о., д. Панино, ул. Новая, стр. 19/1 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128
Располагаемая мощность, Гкал/ч	4	4	4	4	4	4	4	4

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962
Потери, Гкал/ч	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353
Нагрузка, Гкал/ч	3,107	3,107	3,107	3,107	3,107	3,107	3,107	3,107
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,502	0,502	0,502	0,502	0,502	0,502	0,502	0,502
65 Котельная «Степановское» Раменский м.о., с. Степановское, 41 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Потери, Гкал/ч	0,0282	0,0282	0,0282	0,0282	0,0282	0,0282	0,0282	0,0282
Нагрузка, Гкал/ч	0,2218	0,2218	0,2218	0,2218	0,2218	0,2218	0,2218	0,2218
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
66 Котельная «Никитское п.» Раменский м.о., с. Никитское АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,83	0,83	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,83	0,83	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Потери, Гкал/ч	0,0307	0,0307	0,0307	0,0307	0,0307	0,0307	0,0307	0,0307
Нагрузка, Гкал/ч	0,2393	0,2393	0,2393	0,2393	0,2393	0,2393	0,2393	0,2393
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,56	0,56	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
67 Котельная «Денежниково» Раменский м.о., пос. Денежниково АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
Располагаемая мощность, Гкал/ч	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Потери, Гкал/ч	0,1728	0,1728	0,1728	0,1728	0,1728	0,1728	0,1728	0,1728
Нагрузка, Гкал/ч	1,1972	1,1972	1,1972	1,1972	1,1972	1,1972	1,1972	1,1972
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
68 Котельная «Бритово» Раменский м.о., д. Бритово АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Потери, Гкал/ч	0,0204	0,0204	0,0204	0,0204	0,0204	0,0204	0,0204	0,0204
Нагрузка, Гкал/ч	0,1296	0,1296	0,1296	0,1296	0,1296	0,1296	0,1296	0,1296
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
69 Котельная «Агашино» Раменский м.о., д. Агашино АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,129	2,129	3,129	4,129	5,129	9,129	10,129	11,129
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,129	2,129	3,129	4,129	5,129	9,129	10,129	11,129
Потери, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
Нагрузка, Гкал/ч	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
70 Котельная «Электроизолятор» Раменский м.о., пос. Электроизолятор АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	15,120	15,120	15,120	15,120	15,120	15,120	15,120	15,120
Располагаемая мощность, Гкал/ч	14,670	14,670	14,670	14,670	14,670	14,670	14,670	14,670
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	14,670	14,670	14,670	14,670	14,670	14,670	14,670	14,670

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Потери, Гкал/ч	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	1,646
Нагрузка, Гкал/ч	6,914	6,914	6,914	6,914	6,914	6,914	6,914	6,914
Резерв дефицит, Гкал/ч	6,766	6,766	6,766	6,766	6,766	6,766	6,766	6,110
71 Котельная «ГЗСМ» Раменский м.о., п. ГЗСМ АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Располагаемая мощность, Гкал/ч	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37
Потери, Гкал/ч	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294
Нагрузка, Гкал/ч	2,836	2,836	2,836	2,836	2,836	2,836	2,836	2,836
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
72 Котельная «КФЗ» Раменский м.о., пос. Кузьев. фарфор завода АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45
Располагаемая мощность, Гкал/ч	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26
Потери, Гкал/ч	0,2468	0,2468	0,2468	0,2468	0,2468	0,2468	0,2468	0,2468
Нагрузка, Гкал/ч	2,4632	2,4632	2,4632	2,4632	2,4632	2,4632	2,4632	2,4632
Резерв дефицит, Гкал/ч	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
73 Котельная «Игумново» Раменский м.о., с. Игумново АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
Располагаемая мощность, Гкал/ч	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99
Потери, Гкал/ч	0,233	0,233	0,233	0,233	0,233	0,233	0,233	0,233
Нагрузка, Гкал/ч	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
74 Котельная «ЗАО Гжельское» Раменский м.о., с. Речицы АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86
Располагаемая мощность, Гкал/ч	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63
Потери, Гкал/ч	0,592	0,592	0,592	0,592	0,592	0,592	0,592	0,592
Нагрузка, Гкал/ч	3,828	3,828	3,828	3,828	3,828	3,828	3,828	3,828
Резерв дефицит, Гкал/ч	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
75 Котельная «Антоново» Раменский м.о., д. Антоново АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Потери, Гкал/ч	0,0915	0,0915	0,0915	0,0915	0,0915	0,0915	0,0915	0,0915
Нагрузка, Гкал/ч	1,1685	1,1685	1,1685	1,1685	1,1685	1,1685	1,1685	1,1685
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
76 Котельная «Больница» Раменский м.о., с. Речицы АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Потери, Гкал/ч	0,0655	0,0655	0,0655	0,0655	0,0655	0,0655	0,0655	0,0655
Нагрузка, Гкал/ч	0,6145	0,6145	0,6145	0,6145	0,6145	0,6145	0,6145	0,6145
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
77 Котельная «ГХПК» Раменский м.о., пос. Электроизолятор АО «Раменская теплосеть»								

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Установленная мощность, Гкал/ч	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77
Располагаемая мощность, Гкал/ч	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Потери, Гкал/ч	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399
Нагрузка, Гкал/ч	6,941	6,941	6,941	6,941	6,941	6,941	6,941	6,941
Резерв дефицит, Гкал/ч	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16
78 Котельная «РФЗ» Раменский м.о., пос. Речицк.фарфор завода АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Располагаемая мощность, Гкал/ч	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
Потери, Гкал/ч	0,1125	0,1125	0,1125	0,1125	0,1125	0,1125	0,1125	0,1125
Нагрузка, Гкал/ч	1,7475	1,7475	1,7475	1,7475	1,7475	1,7475	1,7475	1,7475
Резерв дефицит, Гкал/ч	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22
79 Котельная «Гжель (школа)» Раменский м.о., с. Гжель, ул. Новая АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Потери, Гкал/ч	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122
Нагрузка, Гкал/ч	0,778	0,778	0,778	0,778	0,778	0,778	0,778	0,778
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
80 Котельная «Захарово» Раменский м.о., д. Захарово АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Располагаемая мощность, Гкал/ч	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
Потери, Гкал/ч	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123
Нагрузка, Гкал/ч	0,787	0,787	0,787	0,787	0,787	0,787	0,787	0,787
Резерв дефицит, Гкал/ч	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26
81 Котельная «ГКЗ» Раменский м.о., пос. Гжельского кирпич. завода АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
Располагаемая мощность, Гкал/ч	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34
Потери, Гкал/ч	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287
Нагрузка, Гкал/ч	4,313	4,313	4,313	4,313	4,313	4,313	4,313	4,313
Резерв дефицит, Гкал/ч	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74
82 Котельная «Художника, 1А» (на консервации) Раменский м.о., с. Речицы, ул. Художника, 1А АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	На консервации							
Располагаемая мощность, Гкал/ч								
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)								
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч								
Потери, Гкал/ч								
Нагрузка, Гкал/ч								
Резерв дефицит, Гкал/ч								
83 Котельная «Ростелеком» Раменский м.о., с. Гжель, ул. Центральная, д.1 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44
Располагаемая мощность, Гкал/ч	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34
Потери, Гкал/ч	0,1193	0,1193	0,1193	0,1193	0,1193	0,1193	0,1193	0,1193
Нагрузка, Гкал/ч	1,2614	1,2614	1,2614	1,2614	1,2614	1,2614	1,2614	1,2614
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,9593	1,9593	1,9593	1,9593	1,9593	1,9593	1,9593	1,9593
84 Котельная № 1 Раменский м.о., р.п. Быково, ул. Аэропортовская 14 ООО «Логопарк Менеджмент»								
Установленная мощность, Гкал/ч	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2
Располагаемая мощность, Гкал/ч	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2
Собственные нужды, Гкал/ч	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	41,904	41,904	41,904	41,904	41,904	41,904	41,904	41,904
Потери, Гкал/ч	1,5768	1,5768	1,5768	1,5768	1,5768	1,5768	1,5768	1,5768
Нагрузка, Гкал/ч	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71
Резерв дефицит, Гкал/ч	20,6172	20,6172	20,6172	20,6172	20,6172	20,6172	20,6172	20,6172
85 Котельная № 2 Раменский м.о., р.п. Быково, ул. Верхняя ООО «Логопарк Менеджмент»								
Установленная мощность, Гкал/ч	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1
Располагаемая мощность, Гкал/ч	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1
Собственные нужды, Гкал/ч	0,963	0,963	0,963	0,963	0,963	0,963	0,963	0,963
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	31,137	31,137	31,137	31,137	31,137	31,137	31,137	31,137
Потери, Гкал/ч	1,1712	1,1712	1,1712	1,1712	1,1712	1,1712	1,1712	1,1712
Нагрузка, Гкал/ч	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64
Резерв дефицит, Гкал/ч	15,3258	15,3258	15,3258	15,3258	15,3258	15,3258	15,3258	15,3258
86 Котельная № 3 Софьино Раменский м.о., с. Софьино ООО «Логопарк Менеджмент»								
Установленная мощность, Гкал/ч	27,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6
Располагаемая мощность, Гкал/ч	27,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6
Собственные нужды, Гкал/ч	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	27,556	35,556	35,556	35,556	35,556	35,556	35,556	35,556
Потери, Гкал/ч	0,483	0,635	0,635	0,635	0,635	0,635	0,635	0,635

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Нагрузка, Гкал/ч	25,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,673	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521
87 Котельная «РПКБ» Раменский м.о., г. Раменское, ул. Гурьева, д.2 АО «РПКБ»								
Установленная мощность, Гкал/ч	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6
Располагаемая мощность, Гкал/ч	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6
Собственные нужды, Гкал/ч	1,001	1,001	1,001	1,001	1,001	1,001	1,001	1,001
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	50,599	50,599	50,599	50,599	50,599	50,599	50,599	50,599
Потери, Гкал/ч	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,499	2,499	2,499
Нагрузка, Гкал/ч	36,7	36,7	36,7	36,7	36,7	38,7	38,7	38,7
Резерв дефицит, Гкал/ч	11,529	11,529	11,529	11,529	11,529	9,4	9,4	9,4
88 Котельная ООО "Энерго Трансфер" Раменский м.о., г. Раменское, ул. Михалева, д.39, с.5 ООО "Энерго Трансфер"								
Установленная мощность, Гкал/ч	137,6	137,6	137,6	137,6	137,6	137,6	137,6	137,6
Располагаемая мощность, Гкал/ч	118,04	118,04	118,04	118,04	118,04	118,04	118,04	118,04
Собственные нужды, Гкал/ч	3,612	3,612	3,612	3,612	3,612	3,612	3,612	3,612
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	114,428	114,428	114,428	114,428	114,428	114,428	114,428	114,428
Потери, Гкал/ч	1,949	1,949	1,949	1,949	1,949	1,949	1,949	1,949
Нагрузка, Гкал/ч	68,87	68,87	68,87	68,87	68,87	68,87	68,87	68,87
Резерв дефицит, Гкал/ч	43,609	43,609	43,609	43,609	43,609	43,609	43,609	43,609
89 Котельная АО «РАТЕКС» Раменский м.о., г. Раменское, ул. Карла Маркса, д. 5/13 АО «РАТЕКС»								
Установленная мощность, Гкал/ч	90	90	90	90	90	90	90	90
Располагаемая мощность, Гкал/ч	82,98	82,98	82,98	82,98	82,98	82,98	82,98	82,98
Собственные нужды, Гкал/ч	0,464	0,464	0,464	0,464	0,464	0,464	0,464	0,464
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	82,516	82,516	82,516	82,516	82,516	82,516	82,516	82,516
Потери, Гкал/ч	1,76	2,035	2,035	2,035	2,035	2,035	2,035	2,035
Нагрузка, Гкал/ч	32,475	37,547	37,547	37,547	37,547	37,547	37,547	37,547
Резерв дефицит, Гкал/ч	48,281	42,934	42,934	42,934	42,934	42,934	42,934	42,934
90 Котельная "Чкалова 2" Раменский м.о., р.п. Ильинский, ул. Чкалова 2 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	7,74	7,74	7,74	7,74	7,74	7,74	7,74	7,74

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Располагаемая мощность, Гкал/ч	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51
Собственные нужды, Гкал/ч	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	7,426	7,426	7,426	7,426	7,426	7,426	7,426	7,426
Потери, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
Нагрузка, Гкал/ч	5,115	5,115	5,115	5,115	5,115	5,115	5,115	5,115
Резерв дефицит, Гкал/ч	2,311	2,311	2,311	2,311	2,311	2,311	2,311	2,311
91 Котельная "Сосновый бор" (на консервации) Раменский г.о, г. Раменское, ул.Сосновый бор АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	На консервации							
Располагаемая мощность, Гкал/ч								
Собственные нужды, Гкал/ч								
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч								
Потери, Гкал/ч								
Нагрузка, Гкал/ч								
Резерв дефицит, Гкал/ч								
92 Котельная № 1 (угольная)								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,72	1,72	Перевод абонентов на БМК 1 вместо угольной котельной по адресу: м.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково»					
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,86	0,86						
Собственные нужды, Гкал/ч	0,01	0,01						
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,85	0,85						
Потери, Гкал/ч	0,09	0,09						
Нагрузка, Гкал/ч	0,94	0,94						
Резерв дефицит, Гкал/ч	-0,18	-0,18						
93 Котельная № 2 (угольная)								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,72	1,72	Перевод абонентов на БМК 2 вместо угольной котельной по адресу: м.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково»					
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,29	1,29						
Собственные нужды, Гкал/ч	0,01	0,01						
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,28	1,28						

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Потери, Гкал/ч	0,12	0,12						
Нагрузка, Гкал/ч	1,19	1,19						
Резерв дефицит, Гкал/ч	-0,03	-0,03						
94 Планируемая котельная № 1 г. Раменское, Донинское ш.								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	-	-	26	26	26	26	26
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	-	-	26	26	26	26	26
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	-	-	25,736	25,736	25,736	25,736	25,736
Потери, Гкал/ч	-	-	-	0,783	0,783	0,783	0,783	0,893
Нагрузка, Гкал/ч	-	-	-	21,289	21,289	21,289	21,289	24,279
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	-	-	3,664	3,664	3,664	3,664	0,564
95 Планируемая котельная №2 д. Михнево								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	-	-	35	35	35	35	35
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	-	-	35	35	35	35	35
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	0,354	0,354	0,354	0,354	0,354
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	-	-	34,646	34,646	34,646	34,646	34,646
Потери, Гкал/ч	-	-	-	0,912	0,912	0,912	0,912	0,912
Нагрузка, Гкал/ч	-	-	-	29,35	29,35	29,35	29,35	29,35
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	-	-	4,384	4,384	4,384	4,384	4,384
96 Планируемая котельная №3 с. Быково								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	-	-	6	6	6	6	6
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	-	-	6	6	6	6	6
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	-	-	5,968	5,968	5,968	5,968	5,968
Потери, Гкал/ч	-	-	-	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164
Нагрузка, Гкал/ч	-	-	-	4,703	4,703	4,703	4,703	4,703
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	-	-	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101
97 Планируемая котельная №4 п. Электроизолятор								
Установленная мощность,	-	-	-	-	-	-	-	5

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Гкал/ч								
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	0,024
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	4,976
Потери, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	0,157
Нагрузка, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	4,585
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	0,234
98 Планируемая котельная мощностью 2,5 Гкал/час д. Копнино, ул. Малиновая								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	2,5
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	2,5
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	0,001
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	2,499
Потери, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	0,103
Нагрузка, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	2,087
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	0,309
99 Планируемая котельная №5 п. Дубовая Роща								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	4,5
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	4,5
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	0,007
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	4,493
Потери, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	0,132
Нагрузка, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	3,742
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	0,619
100 Планируемая котельная №6 п. им. Тельмана								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	-	-	11	11	11	11	11
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	-	-	11	11	11	11	11
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	-	-	10,876	10,876	10,876	10,876	10,876

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Гкал/ч								
Потери, Гкал/ч	-	-	-	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368
Нагрузка, Гкал/ч	-	-	-	9,817	9,817	9,817	9,817	9,817
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	-	-	0,691	0,691	0,691	0,691	0,691
101 Котельная "Северное шоссе"								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	30	30	30	30	30	30	30
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	30	30	30	30	30	30	30
Собственные нужды, Гкал/ч	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7
Потери, Гкал/ч	-	2,188	2,188	2,188	2,188	2,188	2,188	2,188
Нагрузка, Гкал/ч	-	27,354	27,354	27,354	27,354	27,354	27,354	27,354
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158
102 Котельная 89,43 МВт								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	76,89	76,89
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	76,89	76,89
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	1,54	1,54
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	75,35	75,35
Потери, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	5,32	5,32
Нагрузка, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	70	70
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	0,032	0,032
103 Котельная 39,29 МВт								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	33,78	33,78
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	33,78	33,78
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	0,68	0,68
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	33,1	33,1
Потери, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	2,4	2,4
Нагрузка, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	30	30
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7
104 БМК «Денежниковский психоневрологический интернат»								

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Установленная мощность, Гкал/ч	-	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128
Собственные нужды, Гкал/ч	-	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	4,088	4,088	4,088	4,088	4,088	4,088	4,088
Потери, Гкал/ч	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Нагрузка, Гкал/ч	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088
105 БМК 1 вместо угольной котельной по адресу: м.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково»								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Собственные нужды, Гкал/ч	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
Потери, Гкал/ч	-	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Нагрузка, Гкал/ч	-	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
106 БМК 2 вместо угольной котельной по адресу: м.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково»								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Собственные нужды, Гкал/ч	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
Потери, Гкал/ч	-	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Нагрузка, Гкал/ч	-	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
107 БМК "Бритово"								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	-	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	-	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	-	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
Потери, Гкал/ч	-	-	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Нагрузка, Гкал/ч	-	-	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	-	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

По представленным теплоснабжающими организациями исходным данным и схемам тепловых сетей в бумажном и электронном виде в ГИС «Zulu v.7.0» и в программно-расчетном комплексе «ZuluThermo v.7.0» разработана электронная модель системы теплоснабжения города. Пакет «Zulu v.7.0» позволил создать расчётную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчёты, в том числе наглядно иллюстрировать результаты гидравлического расчёта тепловой сети - построением пьезометрического графика.

На построенном пьезометрическом графике графически отражена следующая информация:

- линия давления в подающем трубопроводе;
- линия давления в обратном трубопроводе;
- линия поверхности земли;
- линия потерь напора на шайбе;
- высота здания;
- линия вскипания;
- линия статического напора.

В таблице под графиком выведены для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д.

Пример построенного пьезометрического графика участка тепловой сети в программном комплексе «ZuluThermo v.7.0» показан на рисунке 4.2.1.

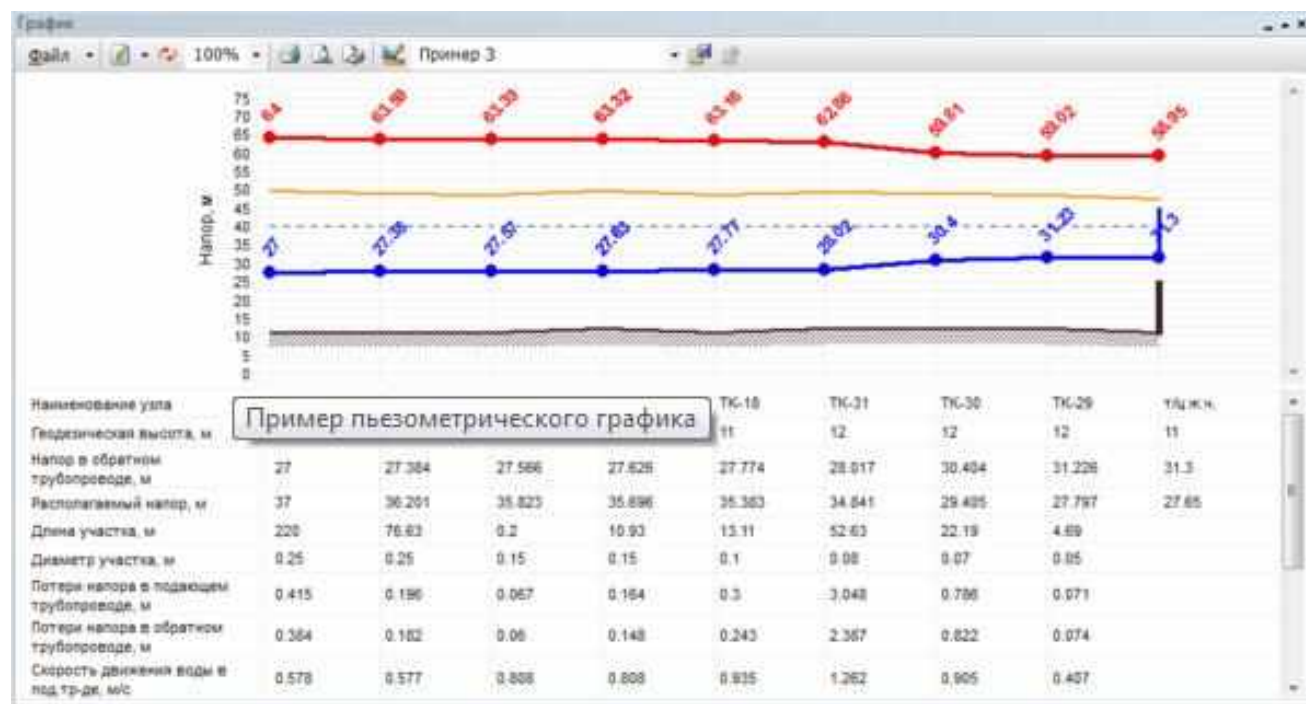


Рисунок 4.2.1 – Пример построения пьезометрического графика участка тепловой сети

4.3. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности, технических ограничений на использование установленной тепловой мощности, значения располагаемой мощности, тепловой мощности нетто источников тепловой энергии, существующие и перспективные значения затрат тепловой мощности на собственные нужды, тепловых потерь в тепловых сетях, резервов и дефицитов тепловой мощности нетто на каждом эта

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности, технических ограничений на использование установленной тепловой мощности, значения располагаемой мощности, тепловой мощности нетто источников тепловой энергии, существующие и перспективные значения затрат тепловой мощности на собственные нужды, тепловых потерь в тепловых сетях, резервов и дефицитов тепловой мощности нетто на каждом этапе представлены в таблицах 4.3.1.

Таблица 4.3.1 – Перспективные балансы тепловой мощности

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
1 Котельная «Холодово» Раменский м.о., г. Раменское ул. Левашова, д.25 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	135,210	135,210	135,210	135,210	135,210	135,210	135,210	135,210
Располагаемая мощность, Гкал/ч	131,150	131,150	131,150	131,150	131,150	131,150	131,150	131,150
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	131,150	131,150	131,150	131,150	131,150	131,150	131,150	131,150
Потери, Гкал/ч	4,643	4,643	4,643	4,643	4,643	4,643	4,643	4,643
Нагрузка, Гкал/ч	106,936	106,936	106,936	106,936	106,936	106,936	106,936	106,936
Резерв дефицит, Гкал/ч	19,570	19,570	19,570	19,570	19,570	19,570	19,570	19,570
2 Котельная «Восточная» Раменский м.о., г. Раменское Транспортный проезд АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	115	115	115	115	115	115	115	115
Располагаемая мощность, Гкал/ч	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4
Потери, Гкал/ч	4,5997	4,5997	4,5997	4,5997	4,5997	4,5997	4,5997	4,5997
Нагрузка, Гкал/ч	102,099	102,099	102,099	102,099	102,099	102,099	102,099	102,099
Резерв дефицит, Гкал/ч	3,701	3,701	3,701	3,701	3,701	3,701	3,701	3,701
3 Котельная «Красный Октябрь» Раменский м.о., г. Раменское Деревообделочный проезд АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	45,34	45,34	45,34	45,34	45,34	45,34	45,34	66,34
Располагаемая мощность, Гкал/ч	43,98	43,98	45,34	45,34	45,34	45,34	45,34	66,34
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	43,98	43,98	45,34	45,34	45,34	45,34	45,34	66,34
Потери, Гкал/ч	1,4974	1,4696	1,4696	1,4696	1,4696	1,4696	1,4696	2,1415
Нагрузка, Гкал/ч	44,5736	43,7456	43,7456	43,7456	43,7456	43,7456	43,7456	63,7456
Резерв дефицит, Гкал/ч	-2,09	-1,24	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,45
4 Котельная «Москворецкая (УООС)» Раменский м.о., г. Раменское ул. Москворецкая АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность,	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Гкал/ч								
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Потери, Гкал/ч	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051
Нагрузка, Гкал/ч	1,009	1,009	1,009	1,009	1,009	1,009	1,009	1,009
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
5 Котельная «РМЗ» Раменский м.о., г. Раменское ул. Михалевича АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	49
Располагаемая мощность, Гкал/ч	32,42	32,42	32,42	32,42	32,42	32,42	32,42	49
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	32,42	32,42	32,42	32,42	32,42	32,42	32,42	49
Потери, Гкал/ч	1,1832	1,1832	1,1832	1,1832	1,1832	1,1832	1,1832	2,0756
Нагрузка, Гкал/ч	26,5168	26,5168	26,5168	26,5168	26,5168	26,5168	26,5168	46,5168
Резерв дефицит, Гкал/ч	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	0,4076
6 Котельная «Донинское шоссе» Раменский м.о., г. Раменское мкр. 10, Донинское шоссе АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61
Располагаемая мощность, Гкал/ч	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53
Потери, Гкал/ч	0,0537	0,0537	0,0537	0,0537	0,0537	0,0537	0,0537	0,0537
Нагрузка, Гкал/ч	4,6363	4,6363	4,6363	4,6363	4,6363	4,6363	4,6363	4,6363
Резерв дефицит, Гкал/ч	-2,16	-2,16	-2,16	-2,16	-2,16	-2,16	-2,16	-2,16
7 Котельная «Очистные сооружения» Раменский м.о., д. Клишева АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84
Располагаемая мощность,	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Гкал/ч								
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66
Потери, Гкал/ч	0,1516	0,1516	0,1516	0,1516	0,1516	0,1516	0,1516	0,1516
Нагрузка, Гкал/ч	1,1684	1,1684	1,1684	1,1684	1,1684	1,1684	1,1684	1,1684
Резерв дефицит, Гкал/ч	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34
8 Котельная «Дружба» Раменский м.о., пос. Дружба АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	42,92	42,92	42,92	42,92	42,92	42,92	42,92	42,92
Располагаемая мощность, Гкал/ч	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8
Потери, Гкал/ч	1,1976	1,2317	1,2317	1,2317	1,2317	1,2317	1,2317	1,5695
Нагрузка, Гкал/ч	11,5824	11,9124	11,9124	11,9124	11,9124	11,9124	11,9124	15,1794
Резерв дефицит, Гкал/ч	26,02	25,66	25,66	25,66	25,66	25,66	25,66	22,05
9 Котельная «Дубовая роща» Раменский м.о., п. Дубовая роща АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72
Располагаемая мощность, Гкал/ч	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
Потери, Гкал/ч	1,1967	1,1967	1,1967	1,1967	1,1967	1,1967	1,1967	1,2875
Нагрузка, Гкал/ч	13,1833	13,1833	13,1833	13,1833	13,1833	13,1833	13,1833	14,1833
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	0,629
10 Котельная «Совхоз» Раменский м.о., п. совхоза «Раменское» АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72
Располагаемая мощность, Гкал/ч	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
(включены в потери)								
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
Потери, Гкал/ч	0,3645	0,3816	0,3816	0,3816	0,3816	0,3816	0,3816	0,3816
Нагрузка, Гкал/ч	10,8955	11,4055	11,4055	11,4055	11,4055	11,4055	11,4055	11,4055
Резерв дефицит, Гкал/ч	4,84	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31
11 Котельная «ПМК-17» Раменский м.о., пос. ПМК-17 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Располагаемая мощность, Гкал/ч	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66
Потери, Гкал/ч	0,2976	0,2976	0,2976	0,2976	0,2976	0,2976	0,2976	0,2976
Нагрузка, Гкал/ч	3,6724	3,6724	3,6724	3,6724	3,6724	3,6724	3,6724	3,6724
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
12 Котельная «Рыбаки» Раменский м.о., д. Рыбаки АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Потери, Гкал/ч	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
Нагрузка, Гкал/ч	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
13 Котельная «Малахово» Раменский м.о., д. Малахово АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Гкал/ч								
Потери, Гкал/ч	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047
Нагрузка, Гкал/ч	0,0743	0,0743	0,0743	0,0743	0,0743	0,0743	0,0743	0,0743
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141
14 Котельная «Юрово» Раменский м.о., д. Юрово АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
Потери, Гкал/ч	0,0521	0,0521	0,0521	0,0521	0,0521	0,0521	0,0521	0,0521
Нагрузка, Гкал/ч	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
15 Котельная «Кузнецово» Раменский м.о., д. Кузнецово АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Потери, Гкал/ч	0,0371	0,0371	0,0371	0,0371	0,0371	0,0371	0,0371	0,0371
Нагрузка, Гкал/ч	0,2729	0,2729	0,2729	0,2729	0,2729	0,2729	0,2729	0,2729
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
16 Котельная «Рыбхоз» Раменский м.о., пос. Гжелка АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29
Располагаемая мощность, Гкал/ч	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22
Потери, Гкал/ч	0,0829	0,0829	0,0829	0,0829	0,0829	0,0829	0,0829	0,0829

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Нагрузка, Гкал/ч	0,7771	0,7771	0,7771	0,7771	0,7771	0,7771	0,7771	0,7771
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
17 Котельная «БОЭЗМИ» Раменский м.о., д. Юрово, ул. Заводская, стр. 10 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Располагаемая мощность, Гкал/ч	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
Потери, Гкал/ч	0,4037	0,4037	0,4037	0,4037	0,4037	0,4037	0,4037	0,4037
Нагрузка, Гкал/ч	3,5163	3,5163	3,5163	3,5163	3,5163	3,5163	3,5163	3,5163
Резерв дефицит, Гкал/ч	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18
18 Котельная «Новосельская школа» Раменский м.о., с. Новое, ул. Ленинская АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Потери, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
Нагрузка, Гкал/ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
19 Котельная «Клишева» Раменский м.о., д. Клишева, ул. Центральная, 10 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Потери, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
Нагрузка, Гкал/ч	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
20 Котельная п. Санатория Раменское Раменский м.о., п. сан." Раменское" АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Потери, Гкал/ч	0,0273	0,0273	0,0273	0,0273	0,0273	0,0273	0,0273	0,0273
Нагрузка, Гкал/ч	0,4027	0,4027	0,4027	0,4027	0,4027	0,4027	0,4027	0,4027
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
21 Котельная «Родники» Раменский м.о., п.Родники АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04
Располагаемая мощность, Гкал/ч	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Потери, Гкал/ч	1,0803	1,0803	1,0803	1,0803	1,0803	1,0803	1,0803	1,0803
Нагрузка, Гкал/ч	16,4197	16,4197	16,4197	16,4197	16,4197	16,4197	16,4197	16,4197
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Котельная «Быковский детский дом» Раменский м.о., п.Быково, ул.Прудовая, 23 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Располагаемая мощность, Гкал/ч	2,91	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	2,91	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Потери, Гкал/ч	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Нагрузка, Гкал/ч	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
23 Котельная «Санаторный детский дом» Раменский м.о., п.Удельная, ул.Северная, 6 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность,	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Гкал/ч								
Располагаемая мощность, Гкал/ч	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01
Потери, Гкал/ч	0,2035	0,2035	0,2035	0,2035	0,2035	0,2035	0,2035	0,211
Нагрузка, Гкал/ч	4,2565	4,2565	4,2565	4,2565	4,2565	4,2565	4,2565	4,418
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,381
24 Котельная «Дубки» Раменский м.о., п.Дубки АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Располагаемая мощность, Гкал/ч	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66
Потери, Гкал/ч	0,2962	0,2962	0,2962	0,2962	0,2962	0,2962	0,2962	0,2962
Нагрузка, Гкал/ч	4,3638	4,3638	4,3638	4,3638	4,3638	4,3638	4,3638	4,3638
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Котельная «Зюзино» Раменский м.о., п.Зюзино АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Потери, Гкал/ч	0,2487	0,2487	0,2487	0,2487	0,2487	0,2487	0,2487	0,2487
Нагрузка, Гкал/ч	0,6913	0,6913	0,6913	0,6913	0,6913	0,6913	0,6913	0,6913
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26 Котельная «ЦСУ Быково» Раменский м.о., п.Быково, Садовый пер.,1 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
Располагаемая мощность,	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Гкал/ч								
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
Потери, Гкал/ч	0,0975	0,0975	0,0975	0,0975	0,0975	0,0975	0,0975	0,0975
Нагрузка, Гкал/ч	1,3325	1,3325	1,3325	1,3325	1,3325	1,3325	1,3325	1,3325
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
27 Котельная «Ильинская квартальная» Раменский м.о., г.п. Ильинский ул. Краснознаменная,53а АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	30	30	30	30	30	30	30	30
Располагаемая мощность, Гкал/ч	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13
Потери, Гкал/ч	1,202	1,202	1,202	1,202	1,238	1,238	1,28	1,28
Нагрузка, Гкал/ч	18,528	18,528	18,528	18,528	19,078	19,078	19,737	19,737
Резерв дефицит, Гкал/ч	9,4	9,4	9,4	9,4	8,81	8,81	8,11	8,11
28 Котельная п. Мира Раменский м.о., г.п.Кратово, ул. Мира АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
Располагаемая мощность, Гкал/ч	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
Потери, Гкал/ч	0,1996	0,1996	0,1996	0,1996	0,1996	0,1996	0,1996	0,1996
Нагрузка, Гкал/ч	2,2104	2,2104	2,2104	2,2104	2,2104	2,2104	2,2104	2,2104
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
29 Котельная п. Щорса Раменский м.о., г.п.Быково, ул. Щорса АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45
Располагаемая мощность, Гкал/ч	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26
Потери, Гкал/ч	0,403	0,403	0,403	0,403	0,403	0,403	0,403	0,403
Нагрузка, Гкал/ч	5,857	5,857	5,857	5,857	5,857	5,857	5,857	5,857
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Котельная «Старомосковская» Раменский м.о., г.п. Кратово, ул.Старомосковская АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Располагаемая мощность, Гкал/ч	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
Потери, Гкал/ч	0,1989	0,1989	0,1989	0,1989	0,1989	0,1989	0,1989	0,1989
Нагрузка, Гкал/ч	1,5611	1,5611	1,5611	1,5611	1,5611	1,5611	1,5611	1,5611
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
31 Котельная «Детский дом 29» Раменский м.о., п. Ильинский, ул.Спортивная,18 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
Потери, Гкал/ч	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199
Нагрузка, Гкал/ч	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
32 Котельная «Школа 27» Раменский м.о., г.п.Кратово, ул.Горького,59 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Потери, Гкал/ч	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
Нагрузка, Гкал/ч	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
33 Котельная «Школа 28» Раменский м.о., г.п.Кратово, ул.Чурилина,27 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Потери, Гкал/ч	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
Нагрузка, Гкал/ч	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
34 Котельная «Ленгинка» Раменский м.о., г.п.Кратово, ул.Ленгинка,7а АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Потери, Гкал/ч	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129
Нагрузка, Гкал/ч	0,371	0,371	0,371	0,371	0,371	0,371	0,371	0,371
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
35 Котельная «Школа 33» Раменский м.о., Удельная, ул.Горячева,38 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Потери, Гкал/ч	0,2655	0,2655	0,2655	0,2655	0,2655	0,2655	0,2655	0,2655
Нагрузка, Гкал/ч	1,2345	1,2345	1,2345	1,2345	1,2345	1,2345	1,2345	1,2345

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Котельная в/ч 16660 Раменский м.о., г.п.Удельная АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92
Располагаемая мощность, Гкал/ч	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92
Потери, Гкал/ч	3,398	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42
Нагрузка, Гкал/ч	20,1342	20,2642	20,2642	20,2642	20,2642	20,2642	20,2642	20,2642
Резерв дефицит, Гкал/ч	2,3878	2,2359	2,2359	2,2359	2,2359	2,2359	2,2359	2,2359
37 Котельная ОПХ Быково Раменский м.о., Верея АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,92	0,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,89	0,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,89	0,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89
Потери, Гкал/ч	0,098	0,098	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198
Нагрузка, Гкал/ч	0,412	0,412	2,412	2,412	2,412	2,412	2,412	2,412
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,38	0,38	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
38 Котельная «Школа 16» Раменский м.о., с.Быково, ул. Колхозная АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Потери, Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Нагрузка, Гкал/ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Котельная «Школа 25» Раменский м.о., Ильинский, ул.Опал.Юности,25 АО «Раменская теплосеть»								

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Установленная мощность, Гкал/ч	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Потери, Гкал/ч	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
Нагрузка, Гкал/ч	0,276	0,276	0,276	0,276	0,276	0,276	0,276	0,276
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
40 Котельная «Школа 98» Раменский м.о., Кратово, ул. Свердлова,1 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Потери, Гкал/ч	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
Нагрузка, Гкал/ч	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
41 Котельная «Театральная,35» Раменский м.о., п.Ильинский, ул.Театральная,35 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Потери, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
Нагрузка, Гкал/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
42 Котельная «Спартак» Раменский м.о., п.Спартак, д.35 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Располагаемая мощность, Гкал/ч	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Потери, Гкал/ч	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,318
Нагрузка, Гкал/ч	2,819	2,819	2,819	2,819	2,819	2,819	2,819	2,974
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	0,908
43 Котельная п. Кратово д/сад ул. Бородинская тр.2 Раменский м.о., п. Кратово, ул. Бородинская, строение 2 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Потери, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
Нагрузка, Гкал/ч	0,422	0,422	0,422	0,422	0,422	0,422	0,422	0,422
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,338	0,338	0,338	0,338	0,338	0,338	0,338	0,338
44 Котельная «Софьино» Раменский м.о., п. Софьино АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
Располагаемая мощность, Гкал/ч	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51
Потери, Гкал/ч	1,4578	1,4578	1,4578	1,4578	1,4578	1,4578	1,4578	1,4578
Нагрузка, Гкал/ч	8,5562	8,5562	8,5562	8,5562	8,5562	8,5562	8,5562	8,5562
Резерв дефицит, Гкал/ч	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496
45 Котельная «Тельмана» Раменский м.о., пос. им. Тельмана АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53
Располагаемая мощность, Гкал/ч	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15
Потери, Гкал/ч	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079
Нагрузка, Гкал/ч	11,071	11,071	11,071	11,071	11,071	11,071	11,071	11,071
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Котельная «Константиново» Раменский м.о., с. Константиново АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25
Располагаемая мощность, Гкал/ч	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41
Потери, Гкал/ч	1,8417	1,8417	1,8417	1,8417	1,8417	1,8417	1,8417	1,8417
Нагрузка, Гкал/ч	9,0433	9,0433	9,0433	9,0433	9,0433	9,0433	9,0433	9,043
Резерв дефицит, Гкал/ч	3,525	3,525	3,525	3,525	3,525	3,525	3,525	3,5253
47 Котельная «Раос» Раменский м.о., п. РАОС АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02
Располагаемая мощность, Гкал/ч	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83
Потери, Гкал/ч	0,3482	0,3482	0,3482	0,3482	0,3482	0,3482	0,3482	0,3482
Нагрузка, Гкал/ч	5,4818	5,4818	5,4818	5,4818	5,4818	5,4818	5,4818	5,4818
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Котельная «Н.Мячково» Раменский м.о., д. Н. Мячково АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Потери, Гкал/ч	0,0764	0,0764	0,0764	0,0764	0,0764	0,0764	0,0764	0,0764
Нагрузка, Гкал/ч	0,9536	0,9536	0,9536	0,9536	0,9536	0,9536	0,9536	0,9536
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
49 Котельная «Фоминское» Раменский м.о., д. Фоминское АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Потери, Гкал/ч	0,0212	0,0212	0,0212	0,0212	0,0212	0,0212	0,0212	0,0212
Нагрузка, Гкал/ч	1,2088	1,2088	1,2088	1,2088	1,2088	1,2088	1,2088	1,2088
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
50 Котельная «Никитское г.». Раменский м.о., п. Никитское АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18
Располагаемая мощность, Гкал/ч	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
Потери, Гкал/ч	0,0478	0,0478	0,0478	0,0478	0,0478	0,0478	0,0478	0,0478
Нагрузка, Гкал/ч	2,3222	2,3222	2,3222	2,3222	2,3222	2,3222	2,3222	2,3222
Резерв дефицит, Гкал/ч	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
51 Котельная «Ремзавод» Раменский м.о., пос. Ремзавода АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Потери, Гкал/ч	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
Нагрузка, Гкал/ч	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Котельная «Ульянино» Раменский м.о. р-н, с. Ульянино АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16
Располагаемая мощность, Гкал/ч	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
Потери, Гкал/ч	0,0239	0,0239	0,0239	0,0239	0,0239	0,0239	0,0239	0,0239
Нагрузка, Гкал/ч	2,7261	2,7261	2,7261	2,7261	2,7261	2,7261	2,7261	2,7261
Резерв дефицит, Гкал/ч	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27
53 Котельная «Старниково» Раменский м.о., д. Старниково АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	2	2	2	2	2	2	2	2
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Потери, Гкал/ч	0,1273	0,1273	0,1273	0,1273	0,1273	0,1273	0,1273	0,1273
Нагрузка, Гкал/ч	1,3427	1,3427	1,3427	1,3427	1,3427	1,3427	1,3427	1,3427
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
54 Котельная «Морозово» Раменский м.о., д. Морозово, помещение, 1 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1	1	1	1	1	1	1	1
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Потери, Гкал/ч	0,1027	0,1027	0,1027	0,1027	0,1027	0,1027	0,1027	0,1027
Нагрузка, Гкал/ч	0,6573	0,6573	0,6573	0,6573	0,6573	0,6573	0,6573	0,6573

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
55 Котельная «Рыболово» Раменский м.о., с. Рыболово АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
Располагаемая мощность, Гкал/ч	18,92	18,92	18,92	18,92	18,92	18,92	18,92	18,92
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	18,92	18,92	18,92	18,92	18,92	18,92	18,92	18,92
Потери, Гкал/ч	0,3173	0,3173	0,3173	0,3173	0,3173	0,3173	0,3173	0,3173
Нагрузка, Гкал/ч	2,0527	2,0527	2,0527	2,0527	2,0527	2,0527	2,0527	2,0527
Резерв дефицит, Гкал/ч	16,55	16,55	16,55	16,55	16,55	16,55	16,55	16,55
56 Котельная «Михеево» Раменский м.о., с. Михеево АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	2	2	2	2	2	2	2	2
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Потери, Гкал/ч	0,0751	0,0751	0,0751	0,0751	0,0751	0,0751	0,0751	0,0751
Нагрузка, Гкал/ч	0,5649	0,5649	0,5649	0,5649	0,5649	0,5649	0,5649	0,5649
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
57 Котельная «Вохринка» Раменский м.о., д. Вохринка АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Располагаемая мощность, Гкал/ч	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49
Потери, Гкал/ч	0,2521	0,2521	0,2521	0,2521	0,2521	0,2521	0,2521	0,2521
Нагрузка, Гкал/ч	1,6879	1,6879	1,6879	1,6879	1,6879	1,6879	1,6879	1,6879
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
58 Котельная «Никулино» Раменский м.о., д. Никулино АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность,	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Гкал/ч								
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
Потери, Гкал/ч	0,0984	0,0984	0,0984	0,0984	0,0984	0,0984	0,0984	0,0984
Нагрузка, Гкал/ч	0,7016	0,7016	0,7016	0,7016	0,7016	0,7016	0,7016	0,7016
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
59 Котельная «Тимонино» Раменский м.о., д. Тимонино АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Располагаемая мощность, Гкал/ч	4,66	4,66	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	4,66	4,66	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Потери, Гкал/ч	0,1747	0,1747	0,1747	0,1747	0,1747	0,1747	0,1747	0,1747
Нагрузка, Гкал/ч	1,0353	1,0353	1,0353	1,0353	1,0353	1,0353	1,0353	1,0353
Резерв дефицит, Гкал/ч	3,45	3,45	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59
60 Котельная «Рылеево (Ганусово)» Раменский м.о., п. Рылеево АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2
Располагаемая мощность, Гкал/ч	18,62	18,62	18,62	18,62	18,62	18,62	18,62	18,62
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	18,62	18,62	18,62	18,62	18,62	18,62	18,62	18,62
Потери, Гкал/ч	0,9554	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049
Нагрузка, Гкал/ч	6,2746	6,8896	6,8896	6,8896	6,8896	6,8896	6,8896	6,8896
Резерв дефицит, Гкал/ч	11,39	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68
61 Котельная «Никоновское» Раменский м.о., с. Никоновское АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
Располагаемая мощность,	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Гкал/ч								
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22
Потери, Гкал/ч	0,4281	0,4281	0,4281	0,4281	0,4281	0,4281	0,4281	0,4281
Нагрузка, Гкал/ч	4,9819	4,9819	4,9819	4,9819	4,9819	4,9819	4,9819	4,9819
Резерв дефицит, Гкал/ч	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81
62 Котельная «Заворово» Раменский м.о., с. Заворово АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
Располагаемая мощность, Гкал/ч	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22
Потери, Гкал/ч	0,3312	0,3312	0,3312	0,3312	0,3312	0,3312	0,3312	0,3312
Нагрузка, Гкал/ч	3,1688	3,1688	3,1688	3,1688	3,1688	3,1688	3,1688	3,1688
Резерв дефицит, Гкал/ч	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72
63 Котельная «Чекменево» Раменский м.о., д. Чекменево АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
Потери, Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Нагрузка, Гкал/ч	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
64 Котельная «Панино» Раменский м.о., д. Панино, ул. Новая, стр. 19/1 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128
Располагаемая мощность, Гкал/ч	4	4	4	4	4	4	4	4
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
(включены в потери)								
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962
Потери, Гкал/ч	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353
Нагрузка, Гкал/ч	3,107	3,107	3,107	3,107	3,107	3,107	3,107	3,107
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,502	0,502	0,502	0,502	0,502	0,502	0,502	0,502
65 Котельная «Степановское» Раменский м.о., с. Степановское, 41 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Потери, Гкал/ч	0,0282	0,0282	0,0282	0,0282	0,0282	0,0282	0,0282	0,0282
Нагрузка, Гкал/ч	0,2218	0,2218	0,2218	0,2218	0,2218	0,2218	0,2218	0,2218
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
66 Котельная «Никитское п.» Раменский м.о., с. Никитское АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,83	0,83	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,83	0,83	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Потери, Гкал/ч	0,0307	0,0307	0,0307	0,0307	0,0307	0,0307	0,0307	0,0307
Нагрузка, Гкал/ч	0,2393	0,2393	0,2393	0,2393	0,2393	0,2393	0,2393	0,2393
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,56	0,56	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
67 Котельная «Денежниково» Раменский м.о., пос. Денежниково АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
Располагаемая мощность, Гкал/ч	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Гкал/ч								
Потери, Гкал/ч	0,1728	0,1728	0,1728	0,1728	0,1728	0,1728	0,1728	0,1728
Нагрузка, Гкал/ч	1,1972	1,1972	1,1972	1,1972	1,1972	1,1972	1,1972	1,1972
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
68 Котельная «Бритово» Раменский м.о., д. Бритово АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Потери, Гкал/ч	0,0204	0,0204	0,0204	0,0204	0,0204	0,0204	0,0204	0,0204
Нагрузка, Гкал/ч	0,1296	0,1296	0,1296	0,1296	0,1296	0,1296	0,1296	0,1296
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
69 Котельная «Агашкино» Раменский м.о., д. Агашкино АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,129	2,129	3,129	4,129	5,129	9,129	10,129	11,129
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,129	2,129	3,129	4,129	5,129	9,129	10,129	11,129
Потери, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
Нагрузка, Гкал/ч	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
70 Котельная «Электроизолятор» Раменский м.о., пос. Электроизолятор АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	15,120	15,120	15,120	15,120	15,120	15,120	15,120	15,120
Располагаемая мощность, Гкал/ч	14,670	14,670	14,670	14,670	14,670	14,670	14,670	14,670
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	14,670	14,670	14,670	14,670	14,670	14,670	14,670	14,670
Потери, Гкал/ч	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	1,646

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Нагрузка, Гкал/ч	6,914	6,914	6,914	6,914	6,914	6,914	6,914	6,914
Резерв дефицит, Гкал/ч	6,766	6,766	6,766	6,766	6,766	6,766	6,766	6,110
71 Котельная «ГЗСМ» Раменский м.о., п. ГЗСМ АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Располагаемая мощность, Гкал/ч	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37
Потери, Гкал/ч	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294
Нагрузка, Гкал/ч	2,836	2,836	2,836	2,836	2,836	2,836	2,836	2,836
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
72 Котельная «КФЗ» Раменский м.о., пос. Кузьев. фарфор завода АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45
Располагаемая мощность, Гкал/ч	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26
Потери, Гкал/ч	0,2468	0,2468	0,2468	0,2468	0,2468	0,2468	0,2468	0,2468
Нагрузка, Гкал/ч	2,4632	2,4632	2,4632	2,4632	2,4632	2,4632	2,4632	2,4632
Резерв дефицит, Гкал/ч	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
73 Котельная «Игумново» Раменский м.о., с. Игумново АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
Располагаемая мощность, Гкал/ч	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99
Потери, Гкал/ч	0,233	0,233	0,233	0,233	0,233	0,233	0,233	0,233
Нагрузка, Гкал/ч	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
74 Котельная «ЗАО Гжельское» Раменский м.о., с. Речицы АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86
Располагаемая мощность, Гкал/ч	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63
Потери, Гкал/ч	0,592	0,592	0,592	0,592	0,592	0,592	0,592	0,592
Нагрузка, Гкал/ч	3,828	3,828	3,828	3,828	3,828	3,828	3,828	3,828
Резерв дефицит, Гкал/ч	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
75 Котельная «Антоново» Раменский м.о., д. Антоново АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Потери, Гкал/ч	0,0915	0,0915	0,0915	0,0915	0,0915	0,0915	0,0915	0,0915
Нагрузка, Гкал/ч	1,1685	1,1685	1,1685	1,1685	1,1685	1,1685	1,1685	1,1685
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
76 Котельная «Больница» Раменский м.о., с. Речицы АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Потери, Гкал/ч	0,0655	0,0655	0,0655	0,0655	0,0655	0,0655	0,0655	0,0655
Нагрузка, Гкал/ч	0,6145	0,6145	0,6145	0,6145	0,6145	0,6145	0,6145	0,6145
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
77 Котельная «ГХПК» Раменский м.о., пос. Электроизлятор АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность,	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Гкал/ч								
Располагаемая мощность, Гкал/ч	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Потери, Гкал/ч	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399
Нагрузка, Гкал/ч	6,941	6,941	6,941	6,941	6,941	6,941	6,941	6,941
Резерв дефицит, Гкал/ч	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16
78 Котельная «РФЗ» Раменский м.о., пос. Речицк.фарфор завода АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Располагаемая мощность, Гкал/ч	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
Потери, Гкал/ч	0,1125	0,1125	0,1125	0,1125	0,1125	0,1125	0,1125	0,1125
Нагрузка, Гкал/ч	1,7475	1,7475	1,7475	1,7475	1,7475	1,7475	1,7475	1,7475
Резерв дефицит, Гкал/ч	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22
79 Котельная «Гжель (школа)» Раменский м.о., с. Гжель, ул. Новая АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Потери, Гкал/ч	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122
Нагрузка, Гкал/ч	0,778	0,778	0,778	0,778	0,778	0,778	0,778	0,778
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
80 Котельная «Захарово» Раменский м.о., д. Захарово АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Располагаемая мощность,	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Гкал/ч								
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
Потери, Гкал/ч	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123
Нагрузка, Гкал/ч	0,787	0,787	0,787	0,787	0,787	0,787	0,787	0,787
Резерв дефицит, Гкал/ч	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26
81 Котельная «ГКЗ» Раменский м.о., пос. Гжельского кирпич. завода АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
Располагаемая мощность, Гкал/ч	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34
Потери, Гкал/ч	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287
Нагрузка, Гкал/ч	4,313	4,313	4,313	4,313	4,313	4,313	4,313	4,313
Резерв дефицит, Гкал/ч	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74
82 Котельная «Художника, IА» (на консервации) Раменский м.о., с. Речицы, ул. Художника, IА АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	На консервации							
Располагаемая мощность, Гкал/ч								
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)								
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч								
Потери, Гкал/ч								
Нагрузка, Гкал/ч								
Резерв дефицит, Гкал/ч								
83 Котельная «Ростелеком» Раменский м.о., с. Гжель, ул. Центральная, д.1 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44
Располагаемая мощность, Гкал/ч	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
(включены в потери)								
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34
Потери, Гкал/ч	0,1193	0,1193	0,1193	0,1193	0,1193	0,1193	0,1193	0,1193
Нагрузка, Гкал/ч	1,2614	1,2614	1,2614	1,2614	1,2614	1,2614	1,2614	1,2614
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,9593	1,9593	1,9593	1,9593	1,9593	1,9593	1,9593	1,9593
84 Котельная № 1 Раменский м.о., р.п. Быково, ул. Аэропортовская 14 ООО «Логопарк Менеджмент»								
Установленная мощность, Гкал/ч	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2
Располагаемая мощность, Гкал/ч	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2
Собственные нужды, Гкал/ч	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	41,904	41,904	41,904	41,904	41,904	41,904	41,904	41,904
Потери, Гкал/ч	1,5768	1,5768	1,5768	1,5768	1,5768	1,5768	1,5768	1,5768
Нагрузка, Гкал/ч	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71
Резерв дефицит, Гкал/ч	20,6172	20,6172	20,6172	20,6172	20,6172	20,6172	20,6172	20,6172
85 Котельная № 2 Раменский м.о., р.п. Быково, ул. Верхняя ООО «Логопарк Менеджмент»								
Установленная мощность, Гкал/ч	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1
Располагаемая мощность, Гкал/ч	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1
Собственные нужды, Гкал/ч	0,963	0,963	0,963	0,963	0,963	0,963	0,963	0,963
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	31,137	31,137	31,137	31,137	31,137	31,137	31,137	31,137
Потери, Гкал/ч	1,1712	1,1712	1,1712	1,1712	1,1712	1,1712	1,1712	1,1712
Нагрузка, Гкал/ч	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64
Резерв дефицит, Гкал/ч	15,3258	15,3258	15,3258	15,3258	15,3258	15,3258	15,3258	15,3258
86 Котельная № 3 Софьино Раменский м.о., с. Софьино ООО «Логопарк Менеджмент»								
Установленная мощность, Гкал/ч	27,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6
Располагаемая мощность, Гкал/ч	27,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6
Собственные нужды, Гкал/ч	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	27,556	35,556	35,556	35,556	35,556	35,556	35,556	35,556
Потери, Гкал/ч	0,483	0,635	0,635	0,635	0,635	0,635	0,635	0,635
Нагрузка, Гкал/ч	25,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,673	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521
87 Котельная «РПКБ» Раменский м.о., г. Раменское, ул. Гурьева, д.2 АО «РПКБ»								
Установленная мощность, Гкал/ч	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6
Располагаемая мощность, Гкал/ч	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6
Собственные нужды, Гкал/ч	1,001	1,001	1,001	1,001	1,001	1,001	1,001	1,001
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	50,599	50,599	50,599	50,599	50,599	50,599	50,599	50,599
Потери, Гкал/ч	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,499	2,499	2,499
Нагрузка, Гкал/ч	36,7	36,7	36,7	36,7	36,7	38,7	38,7	38,7
Резерв дефицит, Гкал/ч	11,529	11,529	11,529	11,529	11,529	9,4	9,4	9,4
88 Котельная ООО "Энерго Трансфер" Раменский м.о., г. Раменское, ул. Михалевича, д.39, с.5 ООО "Энерго Трансфер"								
Установленная мощность, Гкал/ч	137,6	137,6	137,6	137,6	137,6	137,6	137,6	137,6
Располагаемая мощность, Гкал/ч	118,04	118,04	118,04	118,04	118,04	118,04	118,04	118,04
Собственные нужды, Гкал/ч	3,612	3,612	3,612	3,612	3,612	3,612	3,612	3,612
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	114,428	114,428	114,428	114,428	114,428	114,428	114,428	114,428
Потери, Гкал/ч	1,949	1,949	1,949	1,949	1,949	1,949	1,949	1,949
Нагрузка, Гкал/ч	68,87	68,87	68,87	68,87	68,87	68,87	68,87	68,87
Резерв дефицит, Гкал/ч	43,609	43,609	43,609	43,609	43,609	43,609	43,609	43,609
89 Котельная АО «РАТЕКС» Раменский м.о., г. Раменское, ул. Карла Маркса, д. 5/13 АО «РАТЕКС»								
Установленная мощность, Гкал/ч	90	90	90	90	90	90	90	90
Располагаемая мощность, Гкал/ч	82,98	82,98	82,98	82,98	82,98	82,98	82,98	82,98
Собственные нужды, Гкал/ч	0,464	0,464	0,464	0,464	0,464	0,464	0,464	0,464
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	82,516	82,516	82,516	82,516	82,516	82,516	82,516	82,516
Потери, Гкал/ч	1,76	2,035	2,035	2,035	2,035	2,035	2,035	2,035
Нагрузка, Гкал/ч	32,475	37,547	37,547	37,547	37,547	37,547	37,547	37,547
Резерв дефицит, Гкал/ч	48,281	42,934	42,934	42,934	42,934	42,934	42,934	42,934
90 Котельная "Чкалова 2" Раменский м.о., р.п. Ильинский, ул. Чкалова 2 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	7,74	7,74	7,74	7,74	7,74	7,74	7,74	7,74
Располагаемая мощность,	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Гкал/ч								
Собственные нужды, Гкал/ч	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	7,426	7,426	7,426	7,426	7,426	7,426	7,426	7,426
Потери, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
Нагрузка, Гкал/ч	5,115	5,115	5,115	5,115	5,115	5,115	5,115	5,115
Резерв дефицит, Гкал/ч	2,311	2,311	2,311	2,311	2,311	2,311	2,311	2,311
91 Котельная "Сосновый бор" (на консервации) Раменский г.о, г. Раменское, ул.Сосновый бор АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	На консервации							
Располагаемая мощность, Гкал/ч								
Собственные нужды, Гкал/ч								
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч								
Потери, Гкал/ч								
Нагрузка, Гкал/ч								
Резерв дефицит, Гкал/ч								
92 Котельная № 1 (угольная)								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,72	1,72	Перевод абонентов на БМК 1 вместо угольной котельной по адресу: м.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково»					
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,86	0,86						
Собственные нужды, Гкал/ч	0,01	0,01						
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,85	0,85						
Потери, Гкал/ч	0,09	0,09						
Нагрузка, Гкал/ч	0,94	0,94						
Резерв дефицит, Гкал/ч	-0,18	-0,18						
93 Котельная № 2 (угольная)								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,72	1,72	Перевод абонентов на БМК 2 вместо угольной котельной по адресу: м.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково»					
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,29	1,29						
Собственные нужды, Гкал/ч	0,01	0,01						
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,28	1,28						
Потери, Гкал/ч	0,12	0,12						

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Нагрузка, Гкал/ч	1,19	1,19						
Резерв дефицит, Гкал/ч	-0,03	-0,03						
94 Планируемая котельная № 1 г. Раменское, Донинское ш.								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	-	-	26	26	26	26	26
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	-	-	26	26	26	26	26
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	-	-	25,736	25,736	25,736	25,736	25,736
Потери, Гкал/ч	-	-	-	0,783	0,783	0,783	0,783	0,893
Нагрузка, Гкал/ч	-	-	-	21,289	21,289	21,289	21,289	24,279
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	-	-	3,664	3,664	3,664	3,664	0,564
95 Планируемая котельная №2 д. Михнево								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	-	-	35	35	35	35	35
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	-	-	35	35	35	35	35
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	0,354	0,354	0,354	0,354	0,354
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	-	-	34,646	34,646	34,646	34,646	34,646
Потери, Гкал/ч	-	-	-	0,912	0,912	0,912	0,912	0,912
Нагрузка, Гкал/ч	-	-	-	29,35	29,35	29,35	29,35	29,35
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	-	-	4,384	4,384	4,384	4,384	4,384
96 Планируемая котельная №3 с. Быково								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	-	-	6	6	6	6	6
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	-	-	6	6	6	6	6
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	-	-	5,968	5,968	5,968	5,968	5,968
Потери, Гкал/ч	-	-	-	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164
Нагрузка, Гкал/ч	-	-	-	4,703	4,703	4,703	4,703	4,703
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	-	-	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101
97 Планируемая котельная №4 п. Электроизолятор								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	5

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	0,024
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	4,976
Потери, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	0,157
Нагрузка, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	4,585
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	0,234
98 Планируемая котельная мощностью 2,5 Гкал/час д. Копнино, ул. Малиновая								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	2,5
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	2,5
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	0,001
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	2,499
Потери, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	0,103
Нагрузка, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	2,087
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	0,309
99 Планируемая котельная №5 п. Дубовая Роща								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	4,5
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	4,5
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	0,007
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	4,493
Потери, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	0,132
Нагрузка, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	3,742
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	0,619
100 Планируемая котельная №6 п. им. Тельмана								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	-	-	11	11	11	11	11
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	-	-	11	11	11	11	11
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	-	-	10,876	10,876	10,876	10,876	10,876

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Потери, Гкал/ч	-	-	-	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368
Нагрузка, Гкал/ч	-	-	-	9,817	9,817	9,817	9,817	9,817
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	-	-	0,691	0,691	0,691	0,691	0,691
101 Котельная "Северное шоссе"								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	30	30	30	30	30	30	30
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	30	30	30	30	30	30	30
Собственные нужды, Гкал/ч	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7
Потери, Гкал/ч	-	2,188	2,188	2,188	2,188	2,188	2,188	2,188
Нагрузка, Гкал/ч	-	27,354	27,354	27,354	27,354	27,354	27,354	27,354
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158
102 Котельная 89,43 МВт								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	76,89	76,89
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	76,89	76,89
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	1,54	1,54
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	75,35	75,35
Потери, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	5,32	5,32
Нагрузка, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	70	70
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	0,032	0,032
103 Котельная 39,29 МВт								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	33,78	33,78
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	33,78	33,78
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	0,68	0,68
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	33,1	33,1
Потери, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	2,4	2,4
Нагрузка, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	30	30
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7
104 БМК «Денежниковский психоневрологический интернат»								
Установленная мощность,	-	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Гкал/ч								
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128
Собственные нужды, Гкал/ч	-	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	4,088	4,088	4,088	4,088	4,088	4,088	4,088
Потери, Гкал/ч	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Нагрузка, Гкал/ч	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088
105 БМК 1 вместо угольной котельной по адресу: м.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково»								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Собственные нужды, Гкал/ч	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
Потери, Гкал/ч	-	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Нагрузка, Гкал/ч	-	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
106 БМК 2 вместо угольной котельной по адресу: м.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково»								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Собственные нужды, Гкал/ч	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
Потери, Гкал/ч	-	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Нагрузка, Гкал/ч	-	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
107 БМК "Бритово"								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	-	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	-	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	-	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Гкал/ч								
Потери, Гкал/ч	-	-	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Нагрузка, Гкал/ч	-	-	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	-	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43

4.4 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Существующие и перспективные значения резервов/дефицитов тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблицах выше. В существующем положении имеются источники с дефицитами тепловой энергии. Перспективный баланс тепловой энергии разработан с целью отражения результатов выполнения мероприятий устранения дефицитов на существующих источниках тепловой энергии и увеличения тепловой мощности для обеспечения тепловой энергией перспективной застройки.

4.5. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в балансах тепловой мощности источников теплоснабжения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения связаны преимущественно с изменениями в мастер-плане, а так же с учетом новых перспективных тепловых нагрузок.