



РАМЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждена Распоряжением
Министерства энергетики
Московской области
от «__» _____ 20__ г. №__

Схема теплоснабжения Раменского муниципального округа Московской области на период с 2025 до 2044 г. (Актуализация на 2026 год)

Утверждаемая часть

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Заместитель главы администрации
Раменского городского округа

_____/Ефремов С.А./
Подпись

Разработчик:
 Г Р У П П А К О М П А Н И Й
РусЭнергоСервис
www.rosenservis.ru

Генеральный директор

_____/Вялкова Е.И. /
подпись

2026 г.
г. Москва

Оглавление

1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах городского округа	10
1.1 Величины существующей отопливаемой площади стойтельных фондов и прироста площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	10
1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе .	81
1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	122
1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому округу.....	133
2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	137
2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	137
2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	138
2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.....	139
2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения и по каждому источнику отдельно	172
2.5 Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии в целом и по каждой системе отдельно	172
2.6 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно	179

3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	215
3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей систем теплоснабжения и в целом по городскому округу	215
3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения и в целом по городскому округу	218
4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа	218
4.1 Описание сценариев развития системы теплоснабжения городского округа	218
4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа на основании расчета тарифных последствий для отдельной системы теплоснабжения и в целом по ресурсоснабжающей организации	233
5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии по приоритетному сценарию развития теплоснабжения	233
5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	233
5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.....	234
5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности и надёжности работы систем теплоснабжения	235
5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	239
5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	240
5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.....	240

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода	240
5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.....	240
5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.....	244
5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	248
5.11 Предложения по резервированию источников тепловой энергии и (или) оборудования источников тепловой энергии, обеспечивающих надёжность теплоснабжения в соответствии с критериями надёжности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий	248
6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	250
6.1 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).....	250
6.2 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.....	250
6.3 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.....	253
6.4 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	253
6.5 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности потребителей.....	253

6.6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, направленные на резервирование систем теплоснабжения в целях обеспечения надежности теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий	265
7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.....	265
7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	265
7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.....	265
7.3 Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.....	265
8. Перспективные топливные балансы	266
8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	266
8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	274
8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.....	276
8.4 Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе	277
8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	277
9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	278

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	278
9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	284
9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	295
9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	295
9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	295
9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	297
10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	298
10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	298
10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).....	298
10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией	298
10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	300
10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа.....	300
11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	300
12. Решения по бесхозным тепловым сетям объектам теплоснабжения (в случае их выявления) перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»	304
13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и	

программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа	305
13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	305
13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	305
13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	306
13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.....	306
13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	307
13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.....	307
13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	307
14 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа	307

14.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	308
14.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии.....	308
14.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных).....	309
14.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети.....	309
14.5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности....	317
14.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.....	324
14.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)	327
14.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	327
14.9 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).....	327
14.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	328
14.11 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	328
14.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа)	331
14.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа).....	331
14.14 Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения,	

антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	339
14.15 Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии.....	339
14.16 Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа	339
15 Ценовые (тарифные) последствия.....	340
15.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	340
15.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	342
15.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно – балансовых моделей	342

1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах городского округа

1.1 Величины существующей отапливаемой площади стоительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

На территории Раменского городского округа задачи производства и транспортировки тепловой энергии с целью теплоснабжения потребителей осуществляются теплоснабжающими организациями, перечень которых приведен в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 Теплоснабжающие организации, населённые пункты и источники тепловой энергии

№ п/п	Источник теплоснабжения	Адрес источника теплоснабжения	Собственник источника теплоснабжения	Эксплуатирующая организация источника теплоснабжения	Собственник тепловых сетей и сооружений на них	Эксплуатирующая организация тепловых сетей и сооружений на них
1	Котельная «Холодово»	Раменский м.о., г. Раменское ул. Левашова, д.25	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
2	Котельная «Восточная»	Раменский м.о., г. Раменское Транспортный проезд	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
3	Котельная «Красный Октябрь»	Раменский м.о., г. Раменское Деревообделочный проезд	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
4	Котельная «Москворецкая (УООС)»	Раменский м.о., г. Раменское ул. Москворецкая	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
5	Котельная «РМЗ»	Раменский м.о., г. Раменское ул. Михалевича	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
6	Котельная «Донинское шоссе»	Раменский м.о., г. Раменское мкр. 10, Донинское шоссе	Администрация Раменского городского округа	АО «Раменская теплосеть»	Администрация Раменского городского округа	АО «Раменская теплосеть»
7	Котельная «Очистные сооружения»	Раменский м.о., д. Клишева	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
8	Котельная «Дружба»	Раменский м.о., пос. Дружба	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
9	Котельная «Дубовая роща»	Раменский м.о., п. Дубовая роща	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
10	Котельная «Совхоз»	Раменский м.о., п. совхоза «Раменское»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
11	Котельная «ПМК-17»	Раменский м.о., пос. ПМК-17	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
12	Котельная «Рыбаки»	Раменский м.о., д. Рыбаки	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
13	Котельная «Малахово»	Раменский м.о., д. Малахово	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»

№ п/п	Источник теплоснабжения	Адрес источника теплоснабжения	Собственник источника теплоснабжения	Эксплуатирующая организация источника теплоснабжения	Собственник тепловых сетей и сооружений на них	Эксплуатирующая организация тепловых сетей и сооружений на них
14	Котельная «Юрово»	Раменский м.о., д. Юрово	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
15	Котельная «Кузнецово»	Раменский м.о., д. Кузнецове	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
16	Котельная «Рыбхоз»	Раменский м.о., пос. Гжелка	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
17	Котельная «БОЭЗМИ»	Раменский м.о., д. Юрово, ул. Заводская, стр. 10	ЗАО "ТБМ"	АО «Раменская теплосеть»	ЗАО "ТБМ"	АО «Раменская теплосеть»
18	Котельная «Новосельская школа»	Раменский м.о., с. Новое, ул. Ленинская	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
19	Котельная «Клишева»	Раменский м.о., д. Клишева, ул. Центральная, 10	Администрация Раменского городского округа	АО «Раменская теплосеть»	Администрация Раменского городского округа	АО «Раменская теплосеть»
20	Котельная п. Санатория Раменское	Раменский м.о., п. сан." Раменское"	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
21	Котельная «Родники»	Раменский м.о., п.Родники	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
22	Котельная «Быковский детский дом»	Раменский м.о., п.Быково, ул.Прудовая, 23	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
23	Котельная «Санаторный детский дом»	Раменский м.о., п.Удельная, ул.Северная, 6	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
24	Котельная «Дубки»	Раменский м.о., п.Дубки	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
25	Котельная «Зюзино»	Раменский м.о., п.Зюзино	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
26	Котельная «ЦСУ Быково»	Раменский м.о., п.Быково, Садовый пер., 1	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
27	Котельная «Ильинская квартильная»	Раменский м.о., г.п. Ильинский ул. Краснознаменная, 53а	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»

№ п/п	Источник теплоснабжения	Адрес источника теплоснабжения	Собственник источника теплоснабжения	Эксплуатирующая организация источника теплоснабжения	Собственник тепловых сетей и сооружений на них	Эксплуатирующая организация тепловых сетей и сооружений на них
28	Котельная п. Мира	Раменский м.о., г.п.Кратово, ул. Мира	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
29	Котельная п. Щорса	Раменский м.о., г.п.Быково, ул. Щорса	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
30	Котельная «Старомосковская»	Раменский м.о., г.п. Кратово, ул.Старомосковская	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
31	Котельная «Детский дом 29»	Раменский м.о., п. Ильинский, ул.Спортивная,18	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
32	Котельная «Школа 27»	Раменский м.о., г.п.Кратово, ул.Горького,59	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
33	Котельная «Школа 28»	Раменский м.о., г.п.Кратово, ул.Чурилина,27	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
34	Котельная «Ленгинка»	Раменский м.о., г.п.Кратово, ул.Ленгинка,7а	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
35	Котельная «Школа 33»	Раменский м.о., Удельная, ул.Горячева,38	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
36	Котельная в/ч 16660	Раменский м.о., г.п.Удельная	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
37	Котельная ОПХ Быково	Раменский м.о., Верея	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
38	Котельная «Школа 16»	Раменский м.о., с.Быково, ул. Колхозная	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
39	Котельная «Школа 25»	Раменский м.о., Ильинский, ул.Опал.Юности,25	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
40	Котельная «Школа 98»	Раменский м.о., Кратово, ул. Свердлова,1	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
41	Котельная	Раменский м.о.,	АО «Раменская	АО «Раменская	АО «Раменская	АО «Раменская

№ п/п	Источник теплоснабжения	Адрес источника теплоснабжения	Собственник источника теплоснабжения	Эксплуатирующая организация источника теплоснабжения	Собственник тепловых сетей и сооружений на них	Эксплуатирующая организация тепловых сетей и сооружений на них
	«Театральная,35»	п.Ильинский, ул.Театральная,35	теплосеть»	теплосеть»	теплосеть»	теплосеть»
42	Котельная «Спартак»	Раменский м.о., п.Спартак, д.35	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
43	Котельная п. Кратово д/сад ул. Бородинская тр.2	Раменский м.о., п. Кратово, ул. Бородинская, строение 2	Администрация Раменского городского округа	АО «Раменская теплосеть»	Администрация Раменского городского округа	АО «Раменская теплосеть»
44	Котельная «Софьино»	Раменский м.о., п. Софьино	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
45	Котельная «Тельмана»	Раменский м.о., пос. им. Тельмана	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
46	Котельная «Константиново»	Раменский м.о., с. Константиново	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
47	Котельная «Раос»	Раменский м.о., п. РАОС	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
48	Котельная «Н.Мячково»	Раменский м.о., д. Н. Мячково	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
49	Котельная «Фоминское»	Раменский м.о., д. Фоминское	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
50	Котельная «Никитское г.»	Раменский м.о., п. Никитское	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
51	Котельная «Ремзавод»	Раменский м.о., пос. Ремзавода	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
52	Котельная «Ульянино»	Раменский м.о. р-н, с. Ульянино	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
53	Котельная «Старниково»	Раменский м.о., д. Старниково	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
54	Котельная «Морозово»	Раменский м.о., д. Морозово, помещение, 1	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
55	Котельная «Рыболово»	Раменский м.о., с. Рыболово	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
56	Котельная «Михеево»	Раменский м.о., с. Михеево	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
57	Котельная «Вохринка»	Раменский м.о., д.	АО «Раменская	АО «Раменская	АО «Раменская	АО «Раменская

№ п/п	Источник теплоснабжения	Адрес источника теплоснабжения	Собственник источника теплоснабжения	Эксплуатирующая организация источника теплоснабжения	Собственник тепловых сетей и сооружений на них	Эксплуатирующая организация тепловых сетей и сооружений на них
		Вохринка	теплосеть»	теплосеть»	теплосеть»	теплосеть»
58	Котельная «Никулино»	Раменский м.о., д. Никулино	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
59	Котельная «Тимонино»	Раменский м.о., д. Тимонино	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
60	Котельная «Рылеево (Ганусово)»	Раменский м.о., п. Рылеево	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
61	Котельная «Никоновское»	Раменский м.о., с. Никоновское	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
62	Котельная «Заворово»	Раменский м.о., с. Заворово	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
63	Котельная «Чекменево»	Раменский м.о., д. Чекменево	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
64	Котельная «Панино»	Раменский м.о., д. Панино, ул. Новая, стр. 19/1	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
65	Котельная «Степановское»	Раменский м.о., с. Степановское, 41	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
66	Котельная «Никитское п.»	Раменский м.о., с. Никитское	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
67	Котельная «Денежниково»	Раменский м.о., пос. Денежниково	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
68	Котельная «Бритово»	Раменский м.о., д. Бритово	Администрация Раменского городского округа	АО «Раменская теплосеть»	Администрация Раменского городского округа	АО «Раменская теплосеть»
69	Котельная «Агашкино»	Раменский м.о., д. Агашкино	Администрация Раменского городского округа	АО «Раменская теплосеть»	Администрация Раменского городского округа	АО «Раменская теплосеть»
70	Котельная «Электроизолятор»	Раменский м.о., пос. Электроизолятор	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
71	Котельная «ГЗСМ»	Раменский м.о., п. ГЗСМ	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
72	Котельная «КФЗ»	Раменский м.о., пос. Кузьев. фарфор завода	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»

№ п/п	Источник теплоснабжения	Адрес источника теплоснабжения	Собственник источника теплоснабжения	Эксплуатирующая организация источника теплоснабжения	Собственник тепловых сетей и сооружений на них	Эксплуатирующая организация тепловых сетей и сооружений на них
73	Котельная «Игумново»	Раменский м.о., с. Игумново	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
74	Котельная «ЗАО Гжельское»	Раменский м.о., с. Речицы	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
75	Котельная «Антоново»	Раменский м.о., д. Антоново	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
76	Котельная «Больница»	Раменский м.о., с. Речицы	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
77	Котельная «ГХПК»	Раменский м.о., пос. Электроизолятор	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
78	Котельная «РФЗ»	Раменский м.о., пос. Речицк.фарфор завода	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
79	Котельная «Гжель (школа)»	Раменский м.о., с. Гжель, ул. Новая	Администрация Раменского городского округа	АО «Раменская теплосеть»	Администрация Раменского городского округа	АО «Раменская теплосеть»
80	Котельная «Захарово»	Раменский м.о., д. Захарово	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
81	Котельная «ГКЗ»	Раменский м.о., пос. Гжельского кирпич. завода	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
82	Котельная «Художника, 1А» (на консервации)	Раменский м.о., с. Речицы, ул. Художника, 1А	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
83	Котельная «Ростелеком»	Раменский м.о., с. Гжель, ул. Центральная, д.1	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
84	Котельная № 1	Раменский м.о., р.п. Быково, ул. Аэропортовская 14	ООО «Логопарк Менеджмент»	ООО «Логопарк Менеджмент»	Администрация Раменского городского округа	АО «Раменская теплосеть»
85	Котельная № 2	Раменский м.о., р.п. Быково, ул. Верхняя	ООО «Логопарк Менеджмент»	ООО «Логопарк Менеджмент»	Администрация Раменского городского округа	АО «Раменская теплосеть»
86	Котельная № 3 Софьино	Раменский м.о., с. Софьино	ООО «Логопарк Менеджмент»	ООО «Логопарк Менеджмент»	ООО «Логопарк Менеджмент»	ООО «Логопарк Менеджмент»

№ п/п	Источник теплоснабжения	Адрес источника теплоснабжения	Собственник источника теплоснабжения	Эксплуатирующая организация источника теплоснабжения	Собственник тепловых сетей и сооружений на них	Эксплуатирующая организация тепловых сетей и сооружений на них
87	Котельная «РПКБ»	Раменский м.о., г. Раменское, ул. Гурьева, д.2	АО «РПКБ»	АО «РПКБ»	Администрация Раменского городского округа	АО «Раменская теплосеть»
88	Котельная ООО "Энерго Трансфер"	Раменский м.о., г. Раменское, ул. Михалевича, д.39, с.5	ООО «Энерго Трансфер»	ООО «Энерго Трансфер»	ООО «Энерго Трансфер»	ООО «Энерго Трансфер»
89	Котельная АО «РАТЕКС»	Раменский м.о., г. Раменское, ул. Карла Маркса, д. 5/13	АО «РАТЕКС»	АО «РАТЕКС»	Администрация Раменского городского округа	АО «Раменская теплосеть»
90	Котельная "Чкалова 2"	Раменский м.о., р.п. Ильинский, ул. Чкалова 2	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
91	Котельная "Сосновый бор" (на консервации)	Раменский м.о., г. Раменское, ул.Сосновый бор	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»	АО «Раменская теплосеть»
92	Котельная № 1 (угольная)	Раменский м.о., с.Быково, ул.Колхозная, д. 4	Администрация Раменского городского округа	АО «Раменская теплосеть»	Администрация Раменского городского округа	АО «Раменская теплосеть»
93	Котельная № 2 (угольная)	Раменский м.о., с.Быково, ул.Колхозная, д. 20	Администрация Раменского городского округа	АО «Раменская теплосеть»	Администрация Раменского городского округа	АО «Раменская теплосеть»

Таблица 1.1.2–Базовый уровень потребления тепловой энергии

№ п/п	Источник тепловой энергии	Теплоснабжающая организация	Договорные тепловые нагрузки, Гкал/ч					
			Отопление	Вентиляция	ГВС (макс.)	ГВС (ср.)	Технология (пар)	Общая
1	Котельная «Холодово»	АО «Раменская теплосеть»	85,089	3,991	35,163	14,651	0,000	103,731
2	Котельная «Восточная»	АО «Раменская теплосеть»	88,064	9,898	34,370	14,321	0,000	112,283
3	Котельная «Красный Октябрь»	АО «Раменская теплосеть»	38,847	0,858	13,965	5,819	0,000	45,523
4	Котельная «Москворецкая (УООС)»	АО «Раменская теплосеть»	1,056	0,000	0,000	0,000	0,000	1,056
5	Котельная «РМЗ»	АО «Раменская теплосеть»	12,215	1,923	4,728	1,970	0,000	16,108

№ п/п	Источник тепловой энергии	Теплоснабжающая организация	Договорные тепловые нагрузки, Гкал/ч					
			Отопление	Вентиляция	ГВС (макс.)	ГВС (ср.)	Технология (пар)	Общая
6	Котельная «Донинское шоссе»	АО «Раменская теплосеть»	1,240	0,059	0,056	0,023	0,000	1,323
7	Котельная «Очистные сооружения»	АО «Раменская теплосеть»	1,174	0,128	0,139	0,058	0,000	1,360
8	Котельная «Дружба»	АО «Раменская теплосеть»	6,981	0,000	3,443	1,435	0,000	8,415
9	Котельная «Дубовая роща»	АО «Раменская теплосеть»	7,297	0,000	4,937	2,057	0,000	9,354
10	Котельная «Совхоз»	АО «Раменская теплосеть»	6,845	0,089	2,762	1,151	0,000	8,086
11	Котельная «ПМК-17»	АО «Раменская теплосеть»	2,564	0,000	0,000	0,000	0,000	2,564
12	Котельная «Рыбаки»	АО «Раменская теплосеть»	0,081	0,000	0,000	0,000	0,000	0,081
13	Котельная «Малахово»	АО «Раменская теплосеть»	0,056	0,000	0,000	0,000	0,000	0,056
14	Котельная «Юрово»	АО «Раменская теплосеть»	0,773	0,000	0,000	0,000	0,000	0,773
15	Котельная «Кузнецово»	АО «Раменская теплосеть»	0,266	0,000	0,000	0,000	0,000	0,266
16	Котельная «Рыбхоз»	АО «Раменская теплосеть»	0,463	0,000	0,000	0,000	0,000	0,463
17	Котельная «БОЭЗМИ»	АО «Раменская теплосеть»	2,448	0,009	0,761	0,317	0,000	2,774
18	Котельная «Новосельская школа»	АО «Раменская теплосеть»	0,151	0,000	0,000	0,000	0,000	0,151
19	Котельная «Клишева»	АО «Раменская теплосеть»	0,041	0,000	0,000	0,000	0,000	0,041
20	Котельная п. Санатория Раменское	АО «Раменская теплосеть»	0,192	0,000	0,506	0,211	0,000	0,403
21	Котельная «Родники»	АО «Раменская теплосеть»	13,529	1,137	4,238	1,766	0,000	16,432
22	Котельная «Быковский детский дом»	АО «Раменская теплосеть»	1,968	0,000	0,658	0,274	0,000	2,242
23	Котельная «Санаторный детский дом»	АО «Раменская теплосеть»	2,169	0,000	0,594	0,248	0,000	2,416
24	Котельная «Дубки»	АО «Раменская теплосеть»	3,056	0,350	1,676	0,698	0,000	4,104
25	Котельная «Зюзино»	АО «Раменская теплосеть»	0,679	0,000	0,000	0,000	0,000	0,679
26	Котельная «ЦСУ Быково»	АО «Раменская теплосеть»	1,275	0,000	0,000	0,000	0,000	1,275
27	Котельная «Ильинская квартальная»	АО «Раменская теплосеть»	14,158	0,786	7,152	2,980	0,000	17,924
28	Котельная п. Мира	АО «Раменская теплосеть»	1,549	0,000	0,632	0,263	0,000	1,812
29	Котельная п. Щорса	АО «Раменская теплосеть»	4,000	0,000	2,258	0,941	0,000	4,940
30	Котельная «Старомосковская»	АО «Раменская теплосеть»	1,433	0,000	0,111	0,046	0,000	1,480
31	Котельная «Детский дом	АО «Раменская теплосеть»	0,668	0,000	0,173	0,072	0,000	0,740

№ п/п	Источник тепловой энергии	Теплоснабжающая организация	Договорные тепловые нагрузки, Гкал/ч					
			Отопление	Вентиляция	ГВС (макс.)	ГВС (ср.)	Технология (пар)	Общая
	29»							
32	Котельная «Школа 27»	АО «Раменская теплосеть»	0,129	0,000	0,000	0,000	0,000	0,129
33	Котельная «Школа 28»	АО «Раменская теплосеть»	0,099	0,000	0,017	0,007	0,000	0,106
34	Котельная «Ленгинка»	АО «Раменская теплосеть»	0,371	0,000	0,000	0,000	0,000	0,371
35	Котельная «Школа 33»	АО «Раменская теплосеть»	2,945	0,000	3,714	1,548	0,000	4,493
36	Котельная в/ч 16660	АО «Раменская теплосеть»	13,206	0,000	3,714	1,548	0,000	14,753
37	Котельная ОПХ Быково	АО «Раменская теплосеть»	0,299	0,000	0,000	0,000	0,000	0,299
38	Котельная «Школа 16»	АО «Раменская теплосеть»	0,230	0,000	0,024	0,010	0,000	0,240
39	Котельная «Школа 25»	АО «Раменская теплосеть»	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050
40	Котельная «Школа 98»	АО «Раменская теплосеть»	0,215	0,000	0,000	0,000	0,000	0,215
41	Котельная «Театральная,35»	АО «Раменская теплосеть»	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
42	Котельная «Спартак»	АО «Раменская теплосеть»	2,141	0,000	0,711	0,296	0,000	2,437
43	Котельная п. Кратово д/сад ул. Бородинская тр.2	АО «Раменская теплосеть»	0,232	0,155	0,020	0,008	0,000	0,396
44	Котельная «Софьино»	АО «Раменская теплосеть»	5,934	0,000	2,638	1,099	0,000	7,033
45	Котельная «Тельмана»	АО «Раменская теплосеть»	6,775	0,000	3,213	1,339	0,000	8,114
46	Котельная «Константиново»	АО «Раменская теплосеть»	6,486	0,406	3,177	1,324	0,000	8,215
47	Котельная «Раос»	АО «Раменская теплосеть»	4,050	0,500	1,381	0,575	0,000	5,125
48	Котельная «Н.Мячково»	АО «Раменская теплосеть»	0,685	0,000	0,000	0,000	0,000	0,685
49	Котельная «Фоминское»	АО «Раменская теплосеть»	0,923	0,000	0,687	0,286	0,000	1,209
50	Котельная «Никитское г.».	АО «Раменская теплосеть»	1,576	0,000	1,903	0,793	0,000	2,369
51	Котельная «Ремзавод»	АО «Раменская теплосеть»	0,928	0,000	0,501	0,209	0,000	1,137
52	Котельная «Ульянино»	АО «Раменская теплосеть»	1,800	0,000	0,635	0,265	0,000	2,064
53	Котельная «Старниково»	АО «Раменская теплосеть»	0,785	0,000	0,436	0,182	0,000	0,967
54	Котельная «Морозово»	АО «Раменская теплосеть»	0,586	0,000	0,172	0,072	0,000	0,657
55	Котельная «Рыболово»	АО «Раменская теплосеть»	1,567	0,000	0,421	0,175	0,000	1,743
56	Котельная «Михеево»	АО «Раменская теплосеть»	0,383	0,000	0,192	0,080	0,000	0,463
57	Котельная «Вохринка»	АО «Раменская теплосеть»	1,170	0,000	1,302	0,543	0,000	1,713
58	Котельная «Никулино»	АО «Раменская теплосеть»	0,539	0,000	0,390	0,163	0,000	0,702
59	Котельная «Тимонино»	АО «Раменская теплосеть»	0,694	0,000	0,468	0,195	0,000	0,889
60	Котельная «Рылеево (Ганусово)»	АО «Раменская теплосеть»	4,749	0,000	1,717	0,715	0,000	5,464

№ п/п	Источник тепловой энергии	Теплоснабжающая организация	Договорные тепловые нагрузки, Гкал/ч					
			Отопление	Вентиляция	ГВС (макс.)	ГВС (ср.)	Технология (пар)	Общая
61	Котельная «Никоновское»	АО «Раменская теплосеть»	3,068	0,000	0,900	0,375	0,000	3,443
62	Котельная «Заворово»	АО «Раменская теплосеть»	2,314	0,008	1,078	0,449	0,000	2,771
63	Котельная «Чекменево»	АО «Раменская теплосеть»	0,140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,140
64	Котельная «Панино»	АО «Раменская теплосеть»	1,540	0,000	0,475	0,198	0,000	1,738
65	Котельная «Степановское»	АО «Раменская теплосеть»	0,227	0,000	0,000	0,000	0,000	0,227
66	Котельная «Никитское п.»	АО «Раменская теплосеть»	0,239	0,000	0,000	0,000	0,000	0,239
67	Котельная «Денежниково»	АО «Раменская теплосеть»	1,197	0,000	0,000	0,000	0,000	1,197
68	Котельная «Бритово»	АО «Раменская теплосеть»	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,130
69	Котельная «Агашино»	АО «Раменская теплосеть»	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,130
70	Котельная «Электроизолятор»	АО «Раменская теплосеть»	4,191	0,000	2,251	0,938	0,000	5,129
71	Котельная «ГЗСМ»	АО «Раменская теплосеть»	1,941	0,000	0,756	0,315	0,000	2,255
72	Котельная «КФЗ»	АО «Раменская теплосеть»	1,314	0,000	0,703	0,293	0,000	1,606
73	Котельная «Игумново»	АО «Раменская теплосеть»	1,278	0,000	0,260	0,108	0,000	1,386
74	Котельная «ЗАО Гжельское»	АО «Раменская теплосеть»	2,922	0,000	1,952	0,814	0,000	3,736
75	Котельная «Антоново»	АО «Раменская теплосеть»	0,448	0,000	0,138	0,058	0,000	0,505
76	Котельная «Больница»	АО «Раменская теплосеть»	0,449	0,023	0,000	0,000	0,000	0,472
77	Котельная «ГХПК»	АО «Раменская теплосеть»	4,827	0,064	0,801	0,334	0,000	5,224
78	Котельная «РФЗ»	АО «Раменская теплосеть»	1,302	0,000	0,388	0,162	0,000	1,463
79	Котельная «Гжель (школа)»	АО «Раменская теплосеть»	0,418	0,000	0,050	0,021	0,000	0,438
80	Котельная «Захарово»	АО «Раменская теплосеть»	0,521	0,000	0,277	0,115	0,000	0,637
81	Котельная «ГКЗ»	АО «Раменская теплосеть»	2,817	0,000	1,328	0,553	0,000	3,370
82	Котельная «Художника, 1А» (на консервации)	АО «Раменская теплосеть»	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
83	Котельная «Ростелеком»	АО «Раменская теплосеть»	1,002	0,065	0,466	0,194	0,000	1,261
84	Котельная № 1	ООО «Логопарк Менеджмент»	29,671	0,100	3,577	1,490	0,000	31,262
85	Котельная № 2	ООО «Логопарк Менеджмент»	12,857	0,000	2,678	1,116	0,000	13,972
86	Котельная № 3 Софьино	ООО «Логопарк Менеджмент»	16,000	0,000	3,360	1,400	0,000	17,400
87	Котельная «РПКБ»	АО «РПКБ»	8,396	0,072	3,524	1,468	0,000	9,936
88	Котельная ООО "Энерго	ООО "Энерго Трансфер"	52,347	7,170	15,823	6,593	2,760	68,870

№ п/п	Источник тепловой энергии	Теплоснабжающая организация	Договорные тепловые нагрузки, Гкал/ч					
			Отопление	Вентиляция	ГВС (макс.)	ГВС (ср.)	Технология (пар)	Общая
	Трансфер"							
89	Котельная АО «РАТЕКС»	АО «РАТЕКС»	26,625	2,136	6,879	2,866	0,000	31,627
90	Котельная "Чкалова 2"	АО «Раменская теплосеть»	3,919	0,380	0,960	0,400	0,000	4,699
91	Котельная "Сосновый бор" (на консервации)	АО «Раменская теплосеть»	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
92	Котельная № 1 (угольная)	АО «Раменская теплосеть»	0,940	0,000	0,000	0,000	0,000	0,940
93	Котельная № 12(угольная)	АО «Раменская теплосеть»	1,190	0,000	0,000	0,000	0,000	1,190
Итого:			544,877	30,307	194,465	81,027	2,760	658,971

Таблица 1.1.3 - Перечень территорий планируемого размещения объектов капитального строительства жилого назначения на территории Раменского м.о.

№ п./п.	Планируемый тип жилой застройки	Местоположение	Территория га, Общая площадь ППТ/нереализованная площадь ППТ	Этажность	Основание размещения	Планируемый жилищный фонд, тыс. кв. м	Планируемое население, тыс. человек	Очередность
В планировочном районе Раменское								
1/139	Многokвартирная жилая застройка	г. Раменское, ул. Приборостроителей	24,46/8,27	9-17	Проект планировки, ООО «Мособлинтерстрой», утвержденный постановлением от 24.12.2013 № 1301 и № 944 от 16.09. 2019 (2 очередь строительства)	77,0	2,56	Первая очередь
2/138	Многokвартирная жилая застройка	г. Раменское, Северное шоссе	28,90/0,94	15-22	Проект планировки, ООО «Г арантия - Строй», утвержденный постановлением от 29.03.2010 № 643	9,92	0,33	Первая очередь
3/147	Многokвартирная жилая застройка	г. Раменское, ул. Чугунова, мкр.5	14,15/4,59	10-17	Реконструкция со сносом аварийного фонда ул.Кирова 4,6,8.10,12,14,16,18,20,24, 26,30/7 ул.Полярная 5. ул.Чугунова 29,31, ППТ №1251 от 09.04.2007	99,76	3,563	Первая очередь
4/135	Многokвартирная жилая застройка	г. Раменское, Донинское шоссе, мкр.10	28,61/3,37	12-17	Проект планировки, ЗАО «ЮИТ Московия» утвержденный постановлением от 14.02.2007 № 421	235,8	6,74	Первая очередь
5/140	Многokвартирная жилая застройка	г. Раменское, восточнее пр. Транспортный	12,72/9,35	3	Проект планировки, ООО «Земли Московии» утвержденный постановлением от 20.06.2013 № 1589	52,99	1,768	Первая очередь
6/143	Многokвартирная жилая застройка	г. Раменское, ул. Новая	8,1/6,88	2-3	Проект планировки, ООО «РПК_РИЭЛТ» утвержденный постановлением от 15.10.2012 № 3184	37,97	1,26	Первая очередь
7/146	Многokвартирная жилая застройка	г. Раменское, ул. Чугунова	0,46	17	50:23: 0110145:247 снос аварийного фонда ул.Чугунова д.9а,11 ППТ	3,24	0,116	Первая очередь
8/143	Многokвартирная	г. Раменское, ул.п.	3,31	9	По сносу аварийного фонда, по ул. пос.	21,22	0,760	Первая

№ п.п.	Планируемый тип жилой застройки	Местоположение	Территория га, Общая площадь ППТ/нереализованная площадь ППТ	Этажность	Основание размещения	Планируемый жилищный фонд, тыс. кв. м	Планируемое население, тыс. человек	Очередность
	жилая застройка	Красный Октябрь			Красный Октябрь 18,27,28,40, предложение администрации			очередь
9/136	Индивидуальная жилая застройка	г.Раменское, Донинское шоссе, 11 мкр	2,38	3	ВРИ	3,72	0,074	Расчетный срок
10/136	Индивидуальная жилая застройка	Г.Раменское, Донинское шоссе, 11 мкр	193,15	3	СТП Раменского района	301,51	6,03	Расчетный срок
11/136	Индивидуальная жилая застройка	г.Раменское, Донинское шоссе, 11 мкр	46,37	3	ВРИ (коттеджная застройка «Раменье»)	72,34	1,45	Расчетный срок
12/137	Многokвартирная застройка, реконструкция со сносом ИЖС	г.Раменское, 1 мкр	8,35	17	КУРТ-12, СТП Раменского района	58,87	2,10	Расчетный срок
13/141	Многokвартирная застройка	г.Раменское ул. Михалевича. «Булонский лес»	2,93	17	50:23:0110213:25, :26, :22, :21, 50:23:0110215:14,	20,66	0,740	Расчетный срок
15/148	Многokвартирная застройка	г.Раменское 4 квартал мкр. "Холодово"	2,03	17	СТП Раменского района реконструкция со сносом ижс	14,31	0,510	Расчетный срок
16/149	Индивидуальная жилая застройка	г. Раменское	3,53	3	ВРИ	5,51	0,110	Расчетный срок
Итого			380,94			1025,32	28,486	
В планировочном районе Быково								
1/21	Многokвартирная жилая застройка	р.п. Быково ул.Щорса, 50:23:0080126:13	1,0	5	КУРТ-15	5,640	0,200	Расчетный срок
2/22	Индивидуальная жилая застройка	р.п.Быково	8,22	3	ВРИ	7,809	0,156	Расчетный срок
Итого			9,22			13,449	0,356	

№ п.п.	Планируемый тип жилой застройки	Местоположение	Территория га, Общая площадь ППТ/нереализованная площадь ППТ	Этажность	Основание размещения	Планируемый жилищный фонд, тыс. кв. м	Планируемое население, тыс. человек	Очередность
Планировочный район Ильинский								
1/24	Многokвартирная жилая застройка	Р.п. Ильинский ул.Пионерская,	1,547	4	КУРТ- 16, 50:23:0090126:16	8,214	0,290	Расчетный срок
2/25	Индивидуальная жилая застройка	р.п. Ильинский	10,452	3	ВРИ	9,930	0,200	Расчетный срок
Итого			12,207			19,307	0,532	
Планировочный район Кратово								
1/154	Индивидуальная жилая застройка (коттеджи)	д.п.. Кратово, Хрипанское поле	41,0 (24,0)	3	Проект планировки, ЗАО «ЮИТ Московия» утвержденный постановлением от 02.03.2009, № 326	32,85	0,56	Первая очередь
2/26	Многokвартирная жилая застройка	д.п.Кратово ул.Победы, 28,	0,907	5	КУРТ-17 ВРИ 50:23:0100616:10	5,120	0,180	Расчетный срок
3/25	Многokвартирная жилая застройка	дп. Кратово, ул. Нижегородская		10	(к.н.з.у. 50:23:0000000:160854, 50:23:0100817:65), Застройщик ООО "Веста-Строй".	10925,2	-	Первая очередь
4/28	Индивидуальная жилая застройка	д.п.Кратово	18,103	3	ВРИ	24,800	0,500	Расчетный срок
5/29	Индивидуальная жилая застройка	д.Хрипань	1,875	3	ВРИ	2,570	0,052	Расчетный срок
6/30	Индивидуальная жилая застройка	д. Дементьево	7,40	3	ВРИ	10,14	0,203	Расчетный срок
7/31	Индивидуальная жилая застройка	с.Игумново	2,757	3	ВРИ	3,78	0,075	Расчетный срок
8/32	Индивидуальная жилая застройка	д.Донино	11,981	3	ВРИ.	16,14	0,32	Расчетный срок
9/33	Индивидуальная жилая застройка	д.Захарово	8,76	3	ВРИ	12,00	0,240	Расчетный срок
Итого			92,783/75,783			107,4	2,13	

№ п.п.	Планируемый тип жилой застройки	Местоположение	Территория га, Общая площадь ППТ/нереализованная площадь ППТ	Этажность	Основание размещения	Планируемый жилищный фонд, тыс. кв. м	Планируемое население, тыс. человек	Очередность
Планировочный район Родники								
1/1	Многokвартирная жилая застройка	д.п. Родники ул.Трудовая, 50:23:0060901:40, 50:23:0060901:39	1,96	5	Проект планировки, ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» утверждённый постановлением от 27.04.2012, № 05-ПС, КУРТ-21	48,3	1,6	Первая очередь
2/2	Многokвартирная жилая застройка	д.п. Родники ул.Трудовая, 50:23:0060901:101,5 0:23:0060901:99, 50:23:0060901:98	2,48	5	ВРИ, КУРТ-21	14,00	0,500	Расчетный срок
3/5	Многokвартирная жилая застройка	д.п. Родники ул.Седовцев, 50:23:0060410:2	4,32	5	КУРТ-20, ВРИ	24,36	0,870	Расчетный срок
4/7	Многokвартирная жилая застройка	д.п. Родники ул. Железнодорожная, 50:23:0060121:32,33 ,34	0,49	5	ВРИ	2,77	0,100	Расчетный срок
5/8	Многokвартирная жилая застройка	д.п.Родники ул.Заречная, 50:23:0000000:1519 95	0,30	5	ВРИ	1,70	0,060	Расчетный срок
6/9	Индивидуальная жилая застройка	д.п.Родники	2,32	3	ВРИ	2,78	0,055	Расчетный срок
Итого			11,87			93,91	3,185	
Планировочный район Удельная								
1/11	Многokвартирная жилая застройка	д.п. Удельная, ул. Первомайская, 10	0,18	5	Проект планировки, ООО «М-Групп» утверждённый постановлением от 06.11.2013, № 777	2,7	0,12	Первая очередь
2/10	Многokвартирная	д.п. Удельная, ул.	2,56	4-5.	Проект планировки, ООО «Арка»	13,4	0,347	Первая

№ п.п.	Планируемый тип жилой застройки	Местоположение	Территория га, Общая площадь ППТ/не реализованная площадь ППТ	Этажность	Основание размещения	Планируемый жилищный фонд, тыс. кв. м	Планируемое население, тыс. человек	Очередность
	жилая застройка	Ольховая			утверждённый постановлением от 13.08.2013, № 2293			очередь
Итого			2,77			16,1	0,467	
Планировочный район Верейское								
1/34	Многokвартирная жилая застройка	д. Михнево	114,6 /55,66	5	Проект планировки, ООО «Г ринфлайд» утверждённый постановлением от 23.07.2014, № 1883	551,0	15,7	Первая очередь
2/155	Многokвартирная жилая застройка	с.Быково, пересечение ул.5-й линии и ул.Гагарина	13,9	17 эт.	Размещение жителей из аварийных жилых домов и ветхого жилого фонда муниципального образования	98,00	3,50	Первая очередь
3/36	Индивидуальная жилая застройка, Коттеджи	ОПХ «Быково»	29,31	3.	Проект планировки, ЖСК «Наука» утверждённый постановлением от 23.11.2017, № 59/0033-17, КУРТ-29	27,32	0,47	Первая очередь
4/35	Многokвартирная жилая застройка	д. Михнево	1,59	5	КУРТ-32, ВРИ	8,97	0,320	Расчетный срок
5/37	Многokвартирная жилая застройка	п. Спартак, 50:23:0030157:696	0,52	4	КУРТ-34, ВРИ	2,76	0,099	Расчетный срок
6/39	Индивидуальная жилая застройка	п. ВЭИ им.Ленина, 50:23:0030156:8,:7,:10,:9,:19,:17,:215,:253,:30 ит.д.	16,69	3	КУРТ-33, ВРИ	20,03	0,400	Расчетный срок
7/38	Индивидуальная жилая застройка	с. Быково	7,90	3	ВРИ	9,48	0,190	Расчетный срок
8/40	Индивидуальная жилая застройка	п. Опытное поле	2,00	3	ВРИ	2,40	0,050	Расчетный срок
Итого			186,51/127,57			719,96	20,729	
Планировочный район Вялковское								
1/102	Индивидуальная	с.Строкино,	2,02	3	ВРИ	10,73	0,383	Расчетный

№ п.п.	Планируемый тип жилой застройки	Местоположение	Территория га, Общая площадь ППТ/нереализованная площадь ППТ	Этажность	Основание размещения	Планируемый жилищный фонд, тыс. кв. м	Планируемое население, тыс. человек	Очередность
	жилая застройка	50:23:0010142:494,,:468,:466, :469, :0010143:1627,: 1623 , :1626, :1625, :1628						срок
2/97	Индивидуальная жилая застройка	д.Копнино	33,78	3	ВРИ	40,54	0,810	Расчетный срок
3/100	Индивидуальная жилая застройка	д.Осеченки	4,18	3	ВРИ	5,02	0,100	Расчетный срок
4/101	Индивидуальная жилая застройка	д. Капустино	4,75	3	ВРИ	5,70	0,114	Расчетный срок
5/103	Индивидуальная жилая застройка	с. Строкино	6,93	3	ВРИ	8,32	0,166	Расчетный срок
6/104	Индивидуальная жилая застройка	д.Лужки	5,09	3	ВРИ	6,11	0,122	Расчетный срок
7/105	Индивидуальная жилая застройка	д. Аксеново	7,89	3	ВРИ	9,47	0,190	Расчетный срок
8/106	Индивидуальная жилая застройка	д. Устиновка	9,28	3	ВРИ	11,14	0,223	Расчетный срок
9/107	Индивидуальная жилая застройка	д. Шмеленки	1,49	3	д. Шмеленки, ул. Шоссейная, уч.1А, 1Б, 1В (к.н.з.у. 50:23:0010210:80, 50:23:0010210:81, 50:23:0010210:82). Застройщик ИП Левенкова Анжела Витальевна;	1,79	0,036	Расчетный срок
Итого			76,25			98,82	2,144	
Планировочный район Ганусовское								
1/72	Многоквартирная жилая застройка	п. Рылеево 50:23:0050124:1918	0,32	4	ВРИ	1,70	0,060	Расчетный срок
2/69	Индивидуальная	д. Вишняково	49,78	3	ВРИ,	59,74	1,194	Расчетный

№ п./п.	Планируемый тип жилой застройки	Местоположение	Территория га, Общая площадь ППТ/нереализованная площадь ППТ	Этажность	Основание размещения	Планируемый жилищный фонд, тыс. кв. м	Планируемое население, тыс. человек	Очередность
	жилая застройка							срок
3/70	Индивидуальная жилая застройка	д. Нестерово 50:23:0040848:1	30,95	3	ВРИ	37,140	0,743	Расчетный срок
4/71	Индивидуальная жилая застройка	д.Панино	21,74	3	ВРИ	26,09	0,523	Расчетный срок
5/71	Индивидуальная жилая застройка	п. Г анусово	16,84	3	ВРИ	20,21	0,404	Расчетный срок
6/73	Индивидуальная жилая застройка	д. Рогачево, 50:23:0040849:8, 50:23:0040849:9	25,89	3	КУРТы-39 ,35, ВРИ	31,07	0,620	Расчетный срок
Итого			145,52			175,95	3,544	
Планировочный район Гжельское								
1/108	Индивидуальная жилая застройка	д.Коняшино 50:23:0010367:11	36,67	3	ВРИ	44,00	0,880	Расчетный срок
2/109	Индивидуальная жилая застройка	д.Кошерово	2,28	3	ВРИ	2,74	0,055	Расчетный срок
4/114	Индивидуальная жилая застройка	с.Речицы	13,84	3	ВРИ	16,61	0,330	Расчетный срок
5/116	Индивидуальная жилая застройка	д.Глебово	4,45	3	ВРИ	5,34	0,107	Расчетный срок
6/117	Индивидуальная жилая застройка	д.Фенино	22,24	3	ВРИ	26,69	0,535	Расчетный срок
Итого			88,48			106,18	2,127	
Планировочный район Заболотьевское								
1/142	Индивидуальная жилая застройка	п.совхоза "Раменское", 50:23:0030224:4	2,49	3	ВРИ	3,00	0,06	Расчетный срок
Итого			2,49			3,00	0,06	
Планировочный район Константиновское								

№ п./п.	Планируемый тип жилой застройки	Местоположение	Территория га, Общая площадь ППТ/не реализованная площадь ППТ	Этажность	Основание размещения	Планируемый жилищный фонд, тыс. кв. м	Планируемое население, тыс. человек	Очередность
1/56	Индивидуальная жилая застройка	с.Константиново	20,95	3	ВРИ	25,14	0,503	Расчетный срок
2/57	Индивидуальная жилая застройка	с.Малое Саврасово	6,68	3	ВРИ	8,02	0,160	Расчетный срок
3/58	Индивидуальная жилая застройка	д.Ждановское	9,10	3	ВРИ	10,92	0,218	Расчетный срок
4/59	Индивидуальная жилая застройка	д.Шувайлово	14,58	3	ВРИ	17,50	0,350	Расчетный срок
5/60	Индивидуальная жилая застройка	с.Вишняково	3,44	3	ВРИ	4,13	0,083	Расчетный срок
6/61	Индивидуальная жилая застройка	с.Ильинское	8,20	3	ВРИ	9,84	0,197	Расчетный срок
7/62	Индивидуальная жилая застройка	п.Денежниково	7,31	3	ВРИ	8,88	0,175	Расчетный срок
8/63	Индивидуальная жилая застройка	д.Овчинкино	2,80	3	ВРИ	3,36	0,067	Расчетный срок
9/64	Индивидуальная жилая застройка	д.Хлыново	0,50	3	ВРИ	0,6	0,012	Расчетный срок
10/65	Индивидуальная жилая застройка	д. Дьяково	34,75/29,5	2	ППТ №542 от 14.10.2013, КУРТ-43	50,2	1,042	Первая очередь
11/65	Индивидуальная жилая застройка	д. Дьяково	7,41	3	ВРИ	8,89	0,178	Расчетный срок
12/66	Индивидуальная жилая застройка	д.Ширяево	10,11	3	ВРИ	12,13	0,243	Расчетный срок
13/67	Индивидуальная жилая застройка	д.Сельцо	20,57	3	ВРИ	24,68	0,494	Расчетный срок
14/68	Индивидуальная жилая застройка	д.Кочина Гора	0,43	3	ВРИ	0,52	0,010	Расчетный срок

№ п./п.	Планируемый тип жилой застройки	Местоположение	Территория га, Общая площадь ППТ/нереализованная площадь ППТ	Этажность	Основание размещения	Планируемый жилищный фонд, тыс. кв. м	Планируемое население, тыс. человек	Очередность
Итого			146,82/141,58			184,81	3,732	
Планировочный район Кузнецовское								
1/126	Многokвартирная жилая застройка	п. Дружба	10,33	5	ВРИ, СТП Раменского р-на КУРТ-44	58,26	2,080	Расчетный срок
2/124	Индивидуальная жилая застройка	д. Бояркино	6,90	3	ВРИ	8,28	0,166	Расчетный срок
3/125	Индивидуальная жилая застройка	д. Кузнецово	23,03	3	ВРИ	27,64	0,553	Расчетный срок
4/127	Индивидуальная жилая застройка	с. Малышево	2,37	3	ВРИ КУРТ-46	2,85	0,057	Расчетный срок
5/128	Индивидуальная жилая застройка	д. Пласкинино	6,37	3	ВРИ	7,64	0,153	Расчетный срок
6/	Индивидуальная жилая застройка	с. Марково	33,00	3	Для многодетных семей	39,58	1,95	Первая очередь
Итого			82,0			144,25	4,959	
Планировочный район Новохаритоновское								
1/113	Многokвартирная жилая застройка	п. Электроизолятор	14,11	5	СТП Раменского района, КУРТ-52	79,58	2,842	Расчетный срок
2/112	Индивидуальная жилая застройка	д. Антоново	3,63	3	ВРИ	4,36	0,087	Расчетный срок
3/115	Индивидуальная жилая застройка	д. Жирово	12,34	3	ВРИ	14,81	0,300	Расчетный срок
Итого			30,08			98,75	3,229	
Планировочный район Никоновское								
1/90А	Индивидуальная жилая застройка	с. Заворово	2,44	3	ВРИ	2,93	0,059	Расчетный срок
2/91	Индивидуальная жилая застройка	с. Агашкино	21,30	3	ВРИ	25,56	0,511	Расчетный срок

№ п.п.	Планируемый тип жилой застройки	Местоположение	Территория га, Общая площадь ППТ/нереализованная площадь ППТ	Этажность	Основание размещения	Планируемый жилищный фонд, тыс. кв. м	Планируемое население, тыс. человек	Очередность
3/92	Индивидуальная жилая застройка	д.Левино, 50:23:0050521:3	4,96	3	ВРИ	5,95	0,200	Расчетный срок
4/93	Индивидуальная жилая застройка	д.Митьково	2,50	3	ВРИ	3,00	0,060	Расчетный срок
5/94	Индивидуальная жилая застройка	с.Никоновское	5,42	3	ВРИ	6,50	0,130	Расчетный срок
6/95	Индивидуальная жилая застройка	д.Чекменево	4,19	3	ВРИ	5,03	0,100	Расчетный срок
7/96	Индивидуальная жилая застройка	д.Косякино	11,03	3	ВРИ	13,30	0,266	Расчетный срок
Итого			51,84			62,27	1,326	
Планировочный район Островецкое								
1/156	Многokвартирная жилая застройка	д.Островцы	50,0	10-17	ВРИ, КУРТ 53, СТП Раменского района	352,5	12,59	Расчетный срок
		«Жемчужина Островцов»:			ул. Набережная д. 21 (к.н.з.у. 50:23:0030144:3872), д. Островцы, ул. Подмосковная, уч.14 (к.н.з.у. 50:23:0030144:3873). Застройщик ООО СЗ "Восток";			
2/41	Многokвартирная жилая застройка	д.Островцы южный квартал мкр."Новые Островцы"ЗАО Агроформа "Подмосковное"	4,21	5	ВРИ, 50:23:0030155:118, :117,:119, :0000000:147174	23,74	0,850	Расчетный срок
3/42	Многokвартирная жилая застройка	д.Островцы жилой комплекс "Доступный Дом», 50:23:0000000:161298	3,38	5	ВРИ	19,06	0,680	Расчетный срок
4/43	Индивидуальная	д.Островцы	4,67	3	ВРИ	5,60	0,112	Расчетный

№ п./п.	Планируемый тип жилой застройки	Местоположение	Территория га, Общая площадь ППТ/нереализованная площадь ППТ	Этажность	Основание размещения	Планируемый жилищный фонд, тыс. кв. м	Планируемое население, тыс. человек	Очередность
	жилая застройка							срок
Итого			62,26			400,90	14,232	
Планировочный район Рыболовское								
1/84	Индивидуальная жилая застройка	с.Боршева	5,11	3	ВРИ	6,13	0,123	Расчетный срок
2/85	Индивидуальная жилая застройка	д.Морозово	6,33	3	ВРИ	7,60	0,152	Расчетный срок
3/83	Индивидуальная жилая застройка	д.Торопово	2,69	3	ВРИ	3,23	0,065	Расчетный срок
4/86	Индивидуальная жилая застройка	с.Рыболово	4,23	3	ВРИ	5,07	0,102	Расчетный срок
5/87	Индивидуальная жилая застройка	д.Старниково	3,90	3	ВРИ	4,68	0,094	Расчетный срок
6/88	Индивидуальная жилая застройка	д.Колоколово	33,30	3	ВРИ	39,96	0,800	Расчетный срок
7/89	Индивидуальная жилая застройка	с.Татаринцево	309,48	3	ВРИ, КУРТЫ 56,61	371,38	7,428	Расчетный срок
Итого			365,04			438,05	8,764	
Планировочный район Сафоновское								
1/130	Многokвартирная жилая застройка	п.Дубовая Роща, 50:23:00202261:549	11,83	5	ВРИ	66,72	2,383	Расчетный срок
2/129	Индивидуальная жилая застройка	с.Загорново	7,57	3	ВРИ	9,08	0,182	Расчетный срок
3/131	Индивидуальная жилая застройка	д.Старково	30,66	3	ВРИ	36,80	0,736	Расчетный срок
4/133	Индивидуальная жилая застройка	д.Сафоново	1,33	3	ВРИ	1,60	0,032	Расчетный срок
5/132	Индивидуальная	д.Поповка	30,98	3	ВРИ	37,18	0,744	Расчетный

№ п.п.	Планируемый тип жилой застройки	Местоположение	Территория га, Общая площадь ППТ/нереализованная площадь ППТ	Этажность	Основание размещения	Планируемый жилищный фонд, тыс. кв. м	Планируемое население, тыс. человек	Очередность
	жилая застройка							срок
Итого			82,37			151,38	4,077	
Планировочный район Софьинское								
1/77	Многоквартирная жилая застройка	с.Софьино, 50:23:0040207:2098, :2097, :2099. 2096,:2095, :2253, :2252	1,94	3	ВРИ	9,41	0,336	Расчетный срок
2/74	Индивидуальная жилая застройка	д.Иваново	3,55	3	ВРИ	4,26	0,085	Расчетный срок
3/75	Индивидуальная жилая застройка	д.Вертячево	1,52	3	ВРИ	1,82	0,037	Расчетный срок
4/76	Индивидуальная жилая застройка	д.Паткино	2,17	3	ВРИ	2,61	0,052	Расчетный срок
5/78	Индивидуальная жилая застройка	д.Бритово	10,07	3	ВРИ	10,08	0,242	Расчетный срок
6/78	Индивидуальная жилая застройка	д.Бритово	14,61	2-3	ППТ №541 от 14.10.2013	30,3	0,503	Первая очередь
7/79	Индивидуальная жилая застройка	д.Тимонино	33,66	2-3	ППТ №90 от 31.01.2014	29,40	0,808	Первая очередь
8/79	Индивидуальная жилая застройка	д.Тимонино, 50:23:0040210:1168, :1165	4,33	3	ВРИ	5,20	0,104	Расчетный срок
9/80	Индивидуальная жилая застройка	с. Кривцы	71,73	3	ВРИ	86,08	1,722	Расчетный срок
10/81	Индивидуальная жилая застройка	д.Тяжино,	12,72	3	ВРИ, КУРТ-64	15,26	0,305	Расчетный срок
11/81А	Индивидуальная	д.Тяжино	83,79 (20,61)	2-3	ППТ №543 от 14.10.2013	147,75	2,452	Первая

№ п.п.	Планируемый тип жилой застройки	Местоположение	Территория га, Общая площадь ППТ/нереализованная площадь ППТ	Этажность	Основание размещения	Планируемый жилищный фонд, тыс. кв. м	Планируемое население, тыс. человек	Очередность
	жилая застройка							очередь
12/82	Индивидуальная жилая застройка	д. Нижнее Велино	1,43	3	ВРИ	1,72	0,34	Расчетный срок
Итого			241,58/178,34			343,89	6,986	
Планировочный район Ульяновское								
1/121	Многokвартирная жилая застройка	с. Никитское	3,55	3	СТП Раменского района, КУРТ-68	17,22	0,615	Расчетный срок
2/118	Индивидуальная жилая застройка	д.Першино	12,37	3	ВРИ	14,85	0,300	Расчетный срок
3/119	Индивидуальная жилая застройка	д.Поддубье	4,10	3	ВРИ	4,92	0,100	Расчетный срок
4/120	Индивидуальная жилая застройка	с.Никитское, 50:23:0000000:153715, :0050449:1168	47,29	3	ВРИ	56,75	1,135	Расчетный срок
5/122	Индивидуальная жилая застройка	д.Лысцево	13,22	3	ВРИ	15,86	0,317	Расчетный срок
6/123	Индивидуальная жилая застройка	д.Булгаково, 50:23:0050553:13	24,24	3	ВРИ, КУРТ 69	29,09	0,580	Расчетный срок
Итого			104,77			138,69	3,047	
Планировочный район Чулковское								
1/44	Многokвартирная застройка	п. им. Тельмана	6,37	5	Проект планировки, №148 от 30.12.2013 мкр."Зеленые горки"	174,58	6,300	Первая очередь
2/49	Индивидуальная жилая застройка (коттеджи)	д. Прудки	171,20	3	Проект планировки, постановление №2483 от 21.10.2011	112,8	6,922	Первая очередь
3/45	Индивидуальная жилая застройка	д. Чулково, 50:23:0040338:104, : 105, :106,:99,:98,	119,16	3	ВРИ, КУРТ 29	142,99	2,860	Расчетный срок

№ п./п.	Планируемый тип жилой застройки	Местоположение	Территория га, Общая площадь ППТ/нереализованная площадь ППТ	Этажность	Основание размещения	Планируемый жилищный фонд, тыс. кв. м	Планируемое население, тыс. человек	Очередность
		:97,:30;50:23:0000000:126144,и т.д.						
4/48	Индивидуальная жилая застройка	с.Зеленая Слобода, 50:23:0000000:150477, 50:23:0040442:43	38,27	3	ВРИ, КУРТ 75	49,92	0,920	Расчетный срок
5/50	Индивидуальная жилая застройка	д. Нижнее Мячково 50:23:0040439:34	121,0	3	ВРИ, КУРТ 75	163,84	3,277	Расчетный срок
6/51	Индивидуальная жилая застройка	д.Щеголево	2,69	3	ВРИ	3,23	0,065	Расчетный срок
7/53	Индивидуальная жилая застройка	д.Редькино, 50:23:0040439:149,:150, :155, : 156, :165, :166,	210,59	3	ВРИ, КУРТ 75	252,71	5,054	Расчетный срок
8/55	Индивидуальная жилая застройка	д.Какузево	64,79	3	ВРИ	77,75	1,555	Расчетный срок
Итого			761,95			992,64		
Всего по городскому округу Раменское:								
По проектным предложениям - всего, в том числе:			2937,7/2558,7			5335,026	141,361	
расчетный срок			2388,51/2069,18			3438,946	81,99	
- на первую очередь:			549,19/489,52			1896,08	59,371	
Расселяемое население из ветхого и аварийного фонда							8,672	
Очередники							0,767	
Обманутые дольщики							3,000	
Многодетные семьи							1,950	

№ п.п.	Планируемый тип жилой застройки	Местоположение	Территория га, Общая площадь ППТ/нереализованная площадь ППТ	Этажность	Основание размещения	Планируемый жилищный фонд, тыс. кв. м	Планируемое население, тыс. человек	Очередность
Итого с учетом расселяемого населения: всего, в том числе на первую очередь:							126,972	
							44,982	

Таблица 1.1.4 - Перечень территорий планируемого размещения объектов здравоохранения

Наименование объектов	Местоположение объектов	Вид работ	Первая очередь (2029 год)		Всего на расчётный срок (2044год)	
			Емкость, коек	Территория, га	Емкость, коек	Территория, га
Стационары						
Планировочный район Раменское						
Стационар	г. Раменское, Донинское шоссе 10 мкр.	строительство	1410	8,46	-	-
Планировочный район Островецкое						
Стационар	д. Островцы	строительство	-	-	405	3,24
Планировочный район Софьинское						
Стационар	д. Тимонино	строительство	-	-	300	3,0
Планировочный район Чулковское						
Стационар	п. им. Тельмана	реконструкция	80	1,12		
Всего (стационары) по Раменскому городскому округу			1490	9,58	705	6,24
Амбулаторно-поликлинические учреждения						
Планировочный район Раменское						
Медицинский центр	г. Раменское, ул.Электрификации (встроенная в планируемый многофункциональный центр)	строительство	80	0,3	-	-
Поликлиника, "Концепция развития территории 11 -го мкр-на"	г.Раменское, 11 микрорайон	строительство	-	-	500	0,3

Наименование объектов	Местоположение объектов	Вид работ	Первая очередь (2029 год)		Всего на расчётный срок (2044год)	
			Емкость, коек	Территория, га	Емкость, коек	Территория, га
Пристройка к зданию поликлиники ГБУЗ МО "Раменская центральная районная больница"	г.Раменское	Пристройка				
Итого:			80	0,3	500	0,3
Планировочный район Быково						
Поликлиника	р.п. Быково, ул.Школьная/Школьный тупик	строительство	140	0,3	-	-
Планировочный район Ильинский						
Поликлиника	р.п. Ильинский, ул. Московская, д. 3	строительство	100	0,3	-	-
Планировочный район Кратово						
Поликлиника с стационаром	д.п. Кратово, совхоз (п.Мира)	строительство	210	0,3	-	-
Поликлиника	на юго-востоке с. Игумново	строительство	50	0,3	-	-
Итого:			260	0,6	-	-
Планировочный район Родники						
Поликлиника	д.п. Родники, ул. Седовцев	строительство	110	0,3		
Планировочный район Удельная						
Поликлиника	д.п. Удельная, ул. Солнечная	реконструкция	145	0,3		
Планировочный район Верейское						
Поликлиника(по ППТ)	д. Михнево / 50:23:0030153:13	строительство	350	0,3		
Поликлиника	п. В. И. им. Ленина	строительство			135	0,3
Итого:			350	0,3	135	0,3
Планировочный район Вязковское						
Поликлиника	с.Строкино	строительство	170	-	-	-
Планировочный район Ганусовское						
Поликлиника	п. Рылеево, ул. Рылеево д.12	реконструкция	140	0,3	-	
Планировочный район Гжельское						
Поликлиника	д.Фенино	строительство	30	0,3	-	-
Планировочный район Константиновское						
Поликлиника	п. Денежниково	строительство	150	0,3	-	-
Планировочный район Кузнецовское						
Поликлиника	п. Дружба	строительство	-	-	160	0,3

Наименование объектов	Местоположение объектов	Вид работ	Первая очередь (2029 год)		Всего на расчётный срок (2044год)	
			Емкость, коек	Территория, га	Емкость, коек	Территория, га
Планировочный район Никоновское						
Поликлиника	д. Никулино	строительство	-	-	120	0,3
Поликлиника	с.Заворово	строительство	30	0,3	-	-
Итого			30	0,3	120	0,3
Планировочный район Новохаритоновское						
Поликлиника	п. Электроизолятор	строительство	160	0,3	-	-
Планировочный район Островецкое						
Поликлиника(по ППТ и программе)	д. Островцы	строительство	240	0,3	-	-
Поликлиника со стационаром на 150 коек	д. Островцы	строительство	-	-	320	0,3
Итого			240	0,3	320	0,3
Планировочный район Рыболовское						
Поликлиника	с. Татаринцево	строительство	115	0,3	-	-
Планировочный район Сафоновское						
Поликлиника	п. Дубовая роща, ул. Октябрьская	строительство	190	0,3	-	-
Планировочный район Софьинское						
Поликлиника	д. Тимонино	строительство	350	0,3	-	-
Планировочный район Ульяновинское						
Поликлиника	с. Ульянино	строительство	150	0,3	-	-
Планировочный район Чулковское						
Поликлиника (реконструкция в рамках ППТ)	п. им. Тельмана	реконструкция	115	0,3	-	-
Поликлиника	д. Чулково	строительство	-	-	260	0,3
Поликлиника	д.Редькино	строительство			320	0,3
Поликлиника	д. Нижнее Мячково	строительство			420	0,3
Лечебно профилактический комплекс.	д. Каменное Тяжино, ул. Боровская	строительство	-	-	80	0,3
медицинский центр						
Итого			115	0,3	1080	1,2
Всего (амбулаторно-поликлинические учреждения) по Раменскому			3025	5,7	2315	2,7

Наименование объектов	Местоположение объектов	Вид работ	Первая очередь (2029 год)		Всего на расчётный срок (2044год)	
			Емкость, коек	Территория, га	Емкость, коек	Территория, га
городскому округу						

Таблица 1.1.4 - Перечень территорий планируемого размещения дошкольных образовательных учреждений

Наименование объектов	Местоположение объектов	Вид работ	Первая очередь (2029 год)		Всего на расчётный срок (2044год)	
			Емкость, места	Территория, га	Емкость, коек	Территория, га
Планировочный район Раменское						
ДОУ	г. Раменское, ул.Высоковольтная, 50:23:0110307:79	Строительство	250	0,88	-	-
ДОУ (по ППТ)	г. Раменское, ул. Приборостроительная, 50:23:0110224:242	Строительство	220	0,8	-	-
ДОУ (по ППТ)	г. Раменское, ул. Приборостроительная,	Строительство	150	1,4	-	-
ДОУ (по ППТ)	г. Раменское, ул.Берёзовая Роща	Строительство	120	0,5	-	-
ДОУ (по программе)	г. Раменское, Донинское шоссе,10 мкр	Строительство	225	0,7	-	-
ДОУ	г. Раменское, микрорайон № 10, 50:23:0020284:486	Строительство	225	1,00	-	-
ДОУ	г. Раменское, Северное шоссе, 50:23:0020213:2777	Строительство	230	0,8	-	-
ДОУ	г. Раменское, микрорайон № 1	Строительство	320	1,12	-	-
ДОУ	г. Раменское, микрорайон № 11	Строительство	320	1,12	-	-
ДОУ	г. Раменское, микрорайон № 11	Строительство	320	1,12	-	-
ДОУ	г. Раменское, Булонский лес	Строительство	320	1,12	-	-
ДОУ	г. Раменское, ул. Коммунистическая	Строительство	320	1,12	-	-
ДОУ, "Концепция развития территории 11-го мкр-н"	г.Раменское, 11 микрорайон	Строительство	-	-	320	1,1
Итого			3020	11,68	320	1,1
Планировочный район Быково						
МДОУ "Детский сад №24"	р.п. Быково, ул. Прудовая, 34	Реконструкция, детский сад будет на 170 мест	120	0,6	-	-
Планировочный район Ильинский						

Наименование объектов	Местоположение объектов	Вид работ	Первая очередь (2029 год)		Всего на расчётный срок (2044год)	
			Емкость, места	Территория, га	Емкость, коек	Территория, га
ДОУ	р.п. Ильинский, ул. Театральная ,6, 50:23;0090245:46	строительство	230	0,8	-	-
Планировочный район Кратово						
ДОУ (по ППТ)	д. п. Кратово	строительство	140	0,5	-	-
Встроенный детский сад на месте ветхого фонда	д.п. Кратово, ул. Нижегородская 27,29,30	строительство	80	0,3	-	-
Ясли-сад	д.п. Кратово, ул.Победы, уч.№28/ 50:23:0100616:10	строительство	90	0,4	-	-
ДОУ	д.п. Кратово, ул Старомосковская, 50:23:0100662:8	строительство	320	2,0	-	-
Реконструкция детского сада № 61	д.п. Кратово, ул. Мира, д.1	Реконструкция, детский сад будет на 425 мест	230	1,5	-	-
Реконструкция детского сада № 41	д.п. Кратово, ул. Молодцова, д.52	Реконструкция, детский сад будет на 290 мест	140	1,0	-	-
ДОУ	д.п. Кратово, ул. Большая Московская, 50:23:0100216:49	строительство	-	-	200	0,7
ДОУ	д. Донино	строительство	-	-	150	0,5
Итого			770	5,7	350	1,2
Планировочный район Родники						
Пристройка к существующему ДОУ(по ППТ)	д.п. Родники	Реконструкция, детский сад будет на 530 мест	135	1,5	-	-
Планировочный район Удельная						
Пристройка к ДОУ №21	д.п. Удельная	Реконструкция, детский сад будет на 318 мест	60	0,9	-	-
Планировочный район Верейское						
ДОУ (по ППТ)	д. Михнево / 50:23:0030153:13	строительство	260	1,0	-	-
ДОУ (по ППТ)	д. Михнево / 50:23:0030153:13	строительство	260	1,0	-	-
ДОУ (по ППТ)	д. Михнево / 50:23:0030153:13	строительство	260	1,0	-	-

Наименование объектов	Местоположение объектов	Вид работ	Первая очередь (2029 год)		Всего на расчётный срок (2044год)	
			Емкость, места	Территория, га	Емкость, коек	Территория, га
ДОУ (по ППТ)	ОПХ «Быково»	строительство	100	0,4	-	-
ДОУ	п. ВЗИ им. Ленина				320	1,1
Итого			880	3,4	320	1,1
Планировочный район Вялковское						
ДОУ	с.Зюзино	строительство	-	-	100	0,35
ДОУ	д.Копнино	строительство	-	-	60	0,2
ДОУ	д.Осеченки	строительство	-	-	60	0,2
ДОУ	д.Капустино	строительство	-	-	60	0,2
Итого					280	0,95
Планировочный район Ганусовское						
Пристройка к ДОУ №58	п. Рылеево, ул. Рылеево	Реконструкция, детский сад будет на 300 мест	110	2,7	-	-
ДОУ	д. Нестерово,	строительство	-	-	120	0,42
ДОУ	д. Панино	строительство	-	-	100	0,35
Итого			110	2,7	220	0,77
Планировочный район Гжельское						
ДОУ	д. Кошерово	строительство	-	-	60	0,2
ДОУ	д. Копнино	строительство	-	-	120	0,4
Итого					180	0,6
Планировочный район Константиновское						
ДОУ	п. Денежниково	строительство	-	-	150	0,5
Планировочный район Кузнецовское						
ДОУ	п. Дружба	строительство	-	-	150	0,5
ДОУ) для многодетных семей)	д. Марково	строительство	130	0,5	-	-
Итого			130	0,5	150	0,5
Планировочный район Никоновское						
ДОУ	д.Макаровка	строительство	-	-	100	3,5
Планировочный район Новохаритоновское						
ДОУ	п. Электроизолятор	строительство	-	-	120	0,4
ДОУ	д. Жирово	строительство	-	-	100	0,35
Итого			-	-	220	0,75
Планировочный район Островецкое						

Наименование объектов	Местоположение объектов	Вид работ	Первая очередь (2029 год)		Всего на расчётный срок (2044год)	
			Емкость, места	Территория, га	Емкость, коек	Территория, га
ДОУ	д. Островцы, мкр. Новые Островцы, 50:23:0030155:61	строительство	320	1,2	-	-
ДОУ	с. Верхнее Мячково, 50:23:00301128:309	строительство	150	0,6	-	-
ДОУ	д. Островцы	строительство	320	1,12	-	-
ДОУ	д. Островцы	строительство	320	1,12	-	-
ДОУ	д. Островцы	строительство	320	1,12	-	-
ДОУ	д. Сельцо	строительство	-	-	100	0,35
Итого			1430	5,16	100	0,35
Планировочный район Рыболовское						
ДОУ	д. Никулино	строительство	-	-	100	0,35
ДОУ	с. Татаринцево	строительство	-	-	320	1,12
ДОУ	д. Вохринка	строительство	-	-	100	0,35
ДОУ	с. Татаринцево	строительство	-	-	200	0,7
Итого			-	-	720	2,25
Планировочный район Сафоновское						
ДОУ	д. Сафоново	строительство	-	-	150	5,25
ДОУ	п. Дубовая Роща	строительство	210	0,8	-	-
Итого			210	0,8	150	5,25
Планировочный район Софьинское						
ДОУ (по ППТ)	с. Кривцы	строительство	100	0,4	-	-
ДОУ (по ППТ)	д. Тяжино	строительство	120	0,5	-	-
ДОУ	д. Холуденево	строительство	-	--	150	0,5
ДОУ	д. Иваново	строительство	-	-	100	0,3
Итого			220	0,9	250	0,8
Планировочный район Ульяновское						
ДОУ	с.Никитское	строительство	-	-	100	0,35
ДОУ	с.Никитское	строительство	-	-	100	0,35
Итого			-	-	200	0,7
Планировочный район Чулковское						
Пристройка к ДОУ №50	п. им Тельмана, 50:23:0040306:36	Реконструкция, детский сад будет на 270 мест	70	0,94	-	-

Наименование объектов	Местоположение объектов	Вид работ	Первая очередь (2029 год)		Всего на расчётный срок (2044год)	
			Емкость, места	Территория, га	Емкость, коек	Территория, га
ДОУ (по ППТ)	п. им Тельмана	строительство	150	0,6	-	-
ДОУ (по ППТ)	д. Прудки	строительство	150	0,5	-	-
ДОУ	д. Чулково	строительство			150	0,5
ДОУ	д. Чулково	строительство			150	0,5
ДОУ	д. Какузево	строительство	160	0,56	-	-
ДОУ	с. Зеленая Слобода	строительство			60	0,4
ДОУ	д.Редькино	строительство			170	0,6
ДОУ	д.Редькино	строительство			160	0,6
ДОУ	д. Нижнее Мячково	строительство			320	2,1
ДОУ	д. Кулаково	строительство			150	0,5
Итого			530	2,6	1160	5,2
Всего по Раменскому городскому округу			7845	37,24	4720	25,52

Таблица 1.1.5 - Перечень территорий планируемого размещения объектов образования

Наименование объектов	Местоположение объектов	Вид работ	Первая очередь (2029 год)		Всего на расчётный срок (2044год)	
			Емкость, места	Территория, га	Емкость, коек	Территория, га
Планировочный район Раменское						
СОШ	г. Раменское, ул. Коммунистическая, 50:23:0000000:1428	Строительство	1000	3,0	-	-
СОШ	г. Раменское, ул. Электрификации, 50:23:0011308:19, 50:23:0011308:23	Строительство	1100	2,2	-	-
СОШ	г. Раменское, микрорайон № 1, ул. Стахановская	Строительство	1500	5,0	-	-
СОШ	г. Раменское, микрорайон № 1,	Строительство	1500	5,0	-	-
СОШ (по ППТ, по программе)	г. Раменское, Донинское шоссе, микрорайон № 10,	Строительство	1100	2,3	-	-

Наименование объектов	Местоположение объектов	Вид работ	Первая очередь (2029 год)		Всего на расчётный срок (2044год)	
			Емкость, места	Территория, га	Емкость, коек	Территория, га
	50:23:0020284:930					
СОШ	г. Раменское, Донинское шоссе, микрорайон № 10, 50:23:0020284:488	Строительство	1500	5,0	-	-
СОШ	г. Раменское, Донинское шоссе, микрорайон № 10, 50:23:0020284:488	Строительство			1500	5,0
Пристройка к СОШ №6	г. Раменское, ул. Серова, 18	Реконструкция	220	0,8	-	-
СОШ	г.Раменское, 11 микрорайон	Строительство	-	-	1500	5,0
СОШ	г.Раменское, 11 микрорайон	Строительство	-	-	1500	5,0
Итого:			7920	23,3	4500	15,0
Планировочный район Быково						
МОУ "Быковская средняя общеобразовательная школа №15"	р.п. Быково, Станционная, 9	Реконструкция, школа будет на 800 мест	175	3,0	-	-
Планировочный район Ильинский						
Ильинская средняя общеобразовательная школа №26	р.п. Ильинский, ул. Первомайская, д.15	Реконструкция, школа будет на 988 мест	500	3,3	-	-
Планировочный район Кратово						
СОШ	д.Хрипань	Строительство	1000	3,5	-	-
СОШ	с.Игумново	Строительство	-	-	600	2,0
Итого			1000	3,5	600	2,0
Планировочный район Родники						
Родниковская общеобразовательная школа №32	д.п. Родники, ул. Центральная, д.1	Реконструкция, школа будет на 700 мест	212	2,5	-	-
Планировочный район Удельная						
СОШ	д.п. Удельная, ул. Северная, в районе д. 20	Строительство	600	2,0	-	-
Пристройка к гимназии	д.п. Удельная, ул. Горячева д. 38	Реконструкция, школа будет на 1525 мест	600	5,0	-	-
Итого			1200	7,0	-	-

Наименование объектов	Местоположение объектов	Вид работ	Первая очередь (2029 год)		Всего на расчётный срок (2044год)	
			Емкость, места	Территория, га	Емкость, коек	Территория, га
Планировочный район Вереysкое						
СОШ (по ППТ)	д. Михнево / 50:23:0030153:13	Строительство	1510	5,0	-	-
СОШ (по ППТ)	д. Михнево / 50:23:0030153:13	Строительство	1510	5,0	-	-
СОШ	с. Быково	Строительство	1500	5,0		
Итого			4520	15,0	-	-
Планировочный район Вязловское						
МОУ Власовской средней школы №13 (по программе)	с.Строкино	Реконструкция	450	1,5	-	-
СОШ	д.Капустино	Строителство	700	2,3	-	-
Итого			1150	3,8	-	-
Планировочный район Ганусовское						
СОШ	д. Панино, в районе кадастра 50:23:0050399:243	Строительство	-	-	650	2,2
Планировочный район Гжельское						
СОШ	д. Кашерово	Строительство	-	-	600	2,0
Планировочный район Константиновское						
МОУ «Константиновская средняя образовательная школа»	с. Константиново	Реконструкция., Школа будет на 635 мест	160	2,1	-	-
СОШ	п. Денежниково	Строительство	-	-	300	1,5
Итого			160	2,1	300	1,5
Планировочный район Кузнецовское						
Пристройка к существующей СОШ	п. Дружба	Реконструкция, школа будет на 1163 мест	300	4,0	-	-
СОШ	с. Марково	Строительство	400	2,0	-	-
Итого			700	6,0	-	-
Планировочный район Новохаритоновское						
СОШ	п. Электронзольатор	Строительс тво	-	-	1000	3,3

Наименование объектов	Местоположение объектов	Вид работ	Первая очередь (2029 год)		Всего на расчётный срок (2044год)	
			Емкость, места	Территория, га	Емкость, коек	Территория, га
Планировочный район Островцкое						
СОШ (по СТП, по программе)	д. Островцы, мкр. Новые Островцы	Строительство	1100	2,1	-	-
СОШ	д. Островцы	Строительство			1200	4,0
СОШ	д. Островцы	Строительство			600	3,0
Итого			1100	2,1	1800	7,0
Планировочный район Рыболовское						
Реконструкция существующей СОШ	д. Морозово	Реконструкция	350	1,8	-	-
СОШ	с. Татаринцево	Строительство	-	-	800	2,7
СОШ	с. Татаринцево	Строительство	-		350	1,8
Итого			350	1,8	1150	4,5
Планировочный район Сафоновское						
СОШ	п. Дубовая роща	Строительство	-	-	600	3,0
Планировочный район Софьинское						
СОШ (по ППТ)	с.Кривцы	Строительство	380	2,0	-	-
СОШ	д.Тимонино	Строительство	600	3,0	-	-
СОШ (по ППТ)	д.Тяжино	Строительство	200	1,0	-	-
Итого			1180	6,0	-	-
Планировочный район Чулковское						
СОШ №20	п. им Тельмана	Реконструкция, школа будет на 763 места	200	2,5	-	-
СОШ (по ППТ)	п. им Тельмана	Строительство	1200	3,5	-	-
СОШ	д. Прудки	Строительство	120	0,6	-	-
СОШ	д. Прудки	Строительство	550	2,8	-	-
СОШ	д.Чулково	Строительство	-	-	400	2,0
СОШ	с.Зелёная Слобода	Строительство	-	-	150	0,8
СОШ	д.Редькино	Строительство	-	-	700	2,5
СОШ	д. Нижнее Мячково	Строительство	-	-	450	2,3
Итого			2070	9,4	1700	7,6

Наименование объектов	Местоположение объектов	Вид работ	Первая очередь (2029 год)		Всего на расчётный срок (2044год)	
			Емкость, места	Территория, га	Емкость, коек	Территория, га
Всего по Раменскому городскому округу			22237	88,8	12900	46,1

Таблица 1.1.6 - Перечень территорий планируемого размещения объектов дополнительного образования

Наименование объектов	Местоположение объектов	Вид работ	Первая очередь (2029 год)		Всего на расчётный срок (2044 год)	
			Емкость, места	Территория, га	Емкость, мест	Территория, га
Планировочный район Раменское						
Школа искусств,	г. Раменское, микрорайон № 10,	Строительство	-	-	300	0,3
Школа искусств.	г. Раменское, 11 микрорайон	Строительство	500	0,3	280	0,3
Спортивная школа	г. Раменское, ул. Приборостроителей	Строительство	500	-	-	-
Спортивная школа	г.Раменское, 11 микрорайон	Строительство	-	-	300	-
Спортивная школа	г.Раменское, ул. Березовая Аллея	Строительство	500	-	-	-
Спортивная школа	п. совхоза «Раменский»	Строительство	500	-	-	-
Итого, всего, в том числе			2000	-	880	-
ДШИ			500	-	580	-
Спортшколы			1500	0,3	300	0,6
Планировочный район Быково						
Детско- юношеская спортивная школа	Р.п. Быково, ул. Прудовая	Строительство	-	-	200	-
Планировочный район Вереysкое						
Школа искусств (по ППТ)	д. Михнево	Строительство	75	0,3	-	-
Спортивная школа	д. Михнево	Строительство	180	-	-	-
Итого, всего, в том числе			255	0,3	-	-
ДШИ			75	0,3	-	-
Спортшколы			180	-	-	-
Планировочный район Вялковское						
Спортивная школа	д. Строкино	Строительство	200	-	-	-
Планировочный район Кузнецовское						
Спортивная школа	п. Дружба	Строительство	250	-	-	-
Планировочный район Новохаритоновское						
Школа искусств	п. Электроизолятор	Реконструкция	30	0,3	-	-
Спортивная школа	п. Электроизолятор	Строительство	250	-	-	-
Итого всего, в том числе			280	0,3	-	-

Наименование объектов	Местоположение объектов	Вид работ	Первая очередь (2029 год)		Всего на расчётный срок (2044 год)	
			Емкость, места	Территория, га	Емкость, мест	Территория, га
	ДШИ		30	0,3	-	-
	Спортшколы		250	-	-	-
Планировочный район Никоновское						
Спортивная школа	д.Никулино	Строительство	-	-	200	-
Планировочный район Островецкое						
Спортивная школа	д. Островцы	Строительство	-	-	300	-
Планировочный район Сафоновское						
Детско -юношеская спортивная школа	п. Дубовая роща	Строительство	300	-	-	-
Детско-юношеская спортивная школа	д. Сафоново	Строительство	300	-	-	-
Итого всего, в том числе			600	-	-	-
Планировочный район Софьинское						
Детско-юношеская спортивная школа	д. Кривцы	Строительство	400	-	-	-
Планировочный район Ульяновское						
Детско-юношеская спортивная школа	с. Никитское	Строительство	300	-	-	-
Планировочный район Чулковское						
Школа искусств	д.Чулково	Строительство	-	-	420	0,3
Школа искусств	д.Редькино	Строительство	-	-	300	0,3
Детский учебно-досуговый центр (ДШИ)	д. Каменное Тяжино, 50:23:0000000;919	Строительство	400	0,3	-	-
Детско-юношеская спортивная школа	д.Чулково	Строительство	-	-	400	-
Детско-юношеская спортивная школа	д.Нижнее Мячино	Строительство	-	-	300	-
Итого всего, в том числе			400	0,3	1420	0,6
ДШИ			400	0,3	720	0,6
Спортшколы			-		700	
Всего по Раменскому городскому округу, всего, в том числе			4685	1,2	3000	1,2-
ДШИ			1005	1,2	1300	1,2

Наименование объектов	Местоположение объектов	Вид работ	Первая очередь (2029 год)		Всего на расчётный срок (2044 год)	
			Емкость, места	Территория, га	Емкость, мест	Территория, га
Спортшколы			3680	-	1700	

Таблица 1.1.7 - Перечень территорий планируемого размещения учреждений культуры и искусства

Наименование объектов	Местоположение объектов	Вид работ	Первая очередь (2029 год)		Всего на расчётный срок (2044 год)	
			Помещения для культурно массовой работы	Зрительные залы	Помещения для культурно массовой работы	Зрительные залы
			Емкость, кв. м	Емкость, места	Емкость, кв. м	Емкость, места
Планировочный район Раменское						
Клубные помещения	г. Раменское, микрорайон № 11, 50:23:0000000161:532	Строительство	-	-	500	100
Планировочный район Кратово						
КДЦ	д. п. Кратово, в районе Хрипанского поля	Строительство	-	-	400	100
с.п. Сафоновское, п.Дубовая Роща, ул.Новая						
Дом культуры		Строительство				
Планировочный район Верейское						
Многофункциональный центр, учреждение клубного типа (по ППТ)	д. Михнево	Строительство	900	665	-	-
Планировочный район Островецкое						
УКДЦ (по ППТ)	д. Островцы, мкр. Западный	Строительство	400	-	-	-
Планировочный район Чулковское						
УДКЦ	д. Прудки	Строительство	420	130	-	-
УДКЦ	д.Чулково	Строительство	600	-	-	-
УДКЦ	д.Редькино	Строительство	-	-	1200	200
УДКЦ	д. Каменное Тяжино, 50:23:000000:919	Строительство	600	-	-	-
КЦ	д. Каменное Тяжино, 50:23:000000:925	Строительство			200	-

Наименование объектов	Местоположение объектов	Вид работ	Первая очередь (2029 год)		Всего на расчётный срок (2044 год)	
			Помещения для культурно массовой работы	Зрительные залы	Помещения для культурно массовой работы	Зрительные залы
			Емкость, кв. м	Емкость, места	Емкость, кв. м	Емкость, места
Итого			1620	130	1400	200
Всего по Раменскому городскому округу			2920	795	2300	400

Таблица 1.1.8 - Перечень территорий планируемого размещения учреждений физкультуры и спорта

Наименование объектов	Местоположение объектов	Вид работ	Первая очередь (2029 год)		Всего на расчётный срок (2044 год)	
			спортзалы	бассейн	спортзалы	бассейн
			Емкость, кв. м	Емкость, кв. м	Емкость, кв. м	Емкость, кв. м
Планировочный район Раменское						
ФОК (по ППТ)	Г. Раменское, ул. Приборостроителей, 50:23:0000000:127415, 50:23:0110224:44	Строительство	1210	-	-	-
ФОК(по ППТ)	Г. Раменское, ул. Электрификации, встроено- пристроено, спортзалы в составе многофункционального центра	Строительство	300	-	-	-
ФОК(по ППТ)	Г. Раменское, Донинское шоссе, микрорайон № 10	Строительство	-	-	1000	600
ФОК	Г. Раменское, 11 микрорайон	Строительство	-	-	1008	-
ФОК	Г. Раменское, 11 микрорайон, 50:23:0020262:818	Строительство	1008	-	-	-
ФОК (по ППТ)	Г. Раменское, ул. Березовая аллея, восточнее Транспортного проезда,	Строительство	3300	-	-	-
Многофункциональный спорткомплекс	Г. Раменское, п. совхоза «Раменское», 50:23: 0030201:580, 50:23: 0000000:1170, ул. Школьная.	Строительство	1008	-	-	-
Итого			5926		2008	600
Планировочный район Быково						
ФОК	р.п. Быково, ул. Прудовая,	Строительство	-	-	1008	-

Наименование объектов	Местоположение объектов	Вид работ	Первая очередь (2029 год)		Всего на расчётный срок (2044 год)	
			спортзалы	бассейн	спортзалы	бассейн
			Емкость, кв. м	Емкость, кв. м	Емкость, кв. м	Емкость, кв. м
	50:23:0080111:17					
Планировочный район Родники						
ФОК	д.п. Родники, ул. Трудовая	Строительство	1008	275	-	-
Планировочный район Удельная						
ФОК	д.п. Удельная, ул. Шахова	Строительство	1080	275	-	-
Планировочный район Вереysкое						
ФОК(по ППТ)	д. Михнево	Строительство	4000	450	-	-
ФОК	с. Быково, ул. Гагарина	Строительство	1008	-	-	-
Итого			5008	450	-	-
Планировочный район Вялковское						
ФОК	с.Строкино	Строительство	1008	275	-	-
Планировочный район Ганусовское						
ФОК	п. Рылеево, ул. Рылеево	Строительство	1080	275	-	-
Планировочный район Гжельское						
ФОК	с. Гжель	Строительство	-	-	1008	420
Планировочный район Константиновское						
ФОК	с. Константиново	Строительство	1008	275	-	-
Планировочный район Кузнецовское						
ФОК	п. Дружба, ул. Первомайская, 50:23:0000000:154524	Строительство	1008	275	-	-
Планировочный район Никоновское						
ФОК	д.Никулино	Строительство	-	-	1008	275
Планировочный район Новохаритоновское						
ФОК с бассейном	п. Электроизолятор, 50:23:0000000:152478	Строительство	1008	400	-	-
ФОК	п. Кузьевского фарфорового завода завода	Строительство	-	-	1008	-
Итого			1008	400	1008	-
Планировочный район Островское						
ФОК	д. Островцы	Строительство	-	-	2020	400
Планировочный район Сафоновское						

Наименование объектов	Местоположение объектов	Вид работ	Первая очередь (2029 год)		Всего на расчётный срок (2044 год)	
			спортзалы	бассейн	спортзалы	бассейн
			Емкость, кв. м	Емкость, кв. м	Емкость, кв. м	Емкость, кв. м
ФОК	п. Дубовая роща	Строительство	1008	275	-	-
ФОК	д. Сафоново	Строительство	1008	-	-	-
Итого			2016	275	-	-
Планировочный район Софьинское						
ФОК (по ППТ)	с. Кривцы	Строительство	1000	215	-	-
Планировочный район Ульянинское						
ФОК	с. Никитское	Строительство	1008	275	-	-
Планировочный район Чулковское						
ФОК	п.им.Тельмана	Строительство	4100	-	-	-
ФОК	д.Чулково	Строительство	-	-	1008	400
ФОК	д. Каменное Тяжино, 50:23:0000000:157565, 50:23:0000000:566	Строительство	-	-	1008	-
ФОК	на юге д. Нижнее Мячково	Строительство	-	-	1300	275
ФОК (по ППТ)	д. Прудки	Строительство	540	-	-	-
Итого			4640	-	3316	675
Всего по Раменскому городскому округу			26798	3265	11370	2370

Таблица 1.1.9- Перечень территорий планируемого размещения объектов социального обслуживания

№№	Местоположение	Ед. изм.	Количество	Вид работ	Срок реализации
1	г. Раменское 10мкр.	объект	1	строительство	Первая очередь
2	д. Островцы (в зоне планируемой многоквартир.застройки)	объект	1	строительство	Первая очередь
3	д. Михнево (в зоне планируемой многоквартир.застройки)	объект	1	строительство	Первая очередь
4	д.п. Удельная (в зоне сносимых аварийных домов)	объект	1	строительство	Первая очередь
Итого:			4		

Таблица 1.1.10 - Перечень территорий планируемого размещения объектов общественно-делового и рекреационного назначения

№	Наименование объектов	Площадь, га	Основание размещения	Местоположение	Планируемая площадь здания, тыс. кв. м	Планируе мые рабочие места, тыс. раб. мест
1	многофункциональное общественное здание	0,49	50:23:0020215:926	г.Раменское ул.Дергаевская	1,47	0,020
2	магазины,придорожный сервис, кафе	2,87	50:23:0050118:176	Ганусовское д.Починки	8,61	0,110
3	объекты розничной торговли	0,92		д.Коняшино	2,76	0,035
4	магазины	0,66	50:23:0020228:853,: 66	д.Сафоново	1,58	0,030
5	объекты торговли	0,67	50:23:0000000:1265 51	д.Дергаево	1,58	0,030
6	объекты культурно-бытового, торгового назначения	1,66	50:23:0020262:23,:1 3	г.Раменское ул.Красная 11 мкр.	4,98	0,060
7	Многофункциональная общественно-деловая зона	1,75	50:23:0110224:80	г.Раменское ул.Красноармейска я	5,00	0,065
8	рынки, объекты придорожного сервиса	1,82	50:23:0040340:64	Чулковское восточнее с.Зеленая Слобода	5,15	0,070
	рынки, обществ. питание, гостиничное обслуживание, объекты придорожного сервиса	1,01	50:23:0050538:204,: 203,:202	Ульянинское д.Фоминское	2,70	0,032
10	Административно-складское здание	0,29	50:23:0000000:1515 18	д.п. Родники ул.Седовцев	0,87	0,015
11	магазины, общественное питание	0,29	50:23:0110224:3025	г.Раменское ул.Приборостроите лей	0,87	0,015
12	спорт лагерь	1,73	50:23:0000000:1180 18	Чулковское д. Нижнее Мячково	4,32	0,050
	магазин	0,41		д.Коняшино	1,26	0,020
13	торговые центры	0,52	50:23:0030224:119,	п.совхоза "Раменское" ул.Беговая	1,35	0,034
14	объекты торговли	2,68	50:23:0020213:2828	г.Раменское Северное шоссе	8,00	0,100

№	Наименование объектов	Площадь, га	Основание размещения	Местоположение	Планируемая площадь здания, тыс. кв. м	Планируе мые рабочие места, тыс. раб. мест
15	товары розничной торговли	0,59		д. Старниково	1,36	0,037
16	товары розничной торговли	0,43		д.Бельково	1,27	0,022
17	объекты розничной торговли	0,50	50:23:0050342:269	с.Заворово	1,47	0,020
18	объекты розничной торговли	0,42		с.Рыболово	1,27	0,022
19	зона отдыха	3,17		д.Бахтеево	7,925	0,070
20	торгово-выставочный комплекс	0,50	50:23:0030105:1360	д.Верея Островецкое шоссе	1,47	0,020
21	магазины	0,10		д.Федино	0,3	0,010
22	обслуживание жилой застройки	0,25	50:23:0110307:74	г.Раменское ул. В ысоковольтная	0,75	0,020
23	торгово развлекательный центр	1,87	50:23:0110118:145	г.Раменское пересечение ул.Чугунова- ул.Левашова	5,61	0,070
24	объекты предпринимательской деятельности	2,56	50:23:0040856:20	д.Малышево	7,68	0,075
25	деловое управление	0,31	50:23:0110224:355	г.Раменское пересечение ул.Красноармейска я-пр.Транспортный	0,93	0,015
26	магазин кафе	0,90	50:23:0000000:954, 50:23:0050366:153	Никоновское д.Никулино	2,7	0,025
27	ресторанный комплекс	1,26	50:23:0000000:936	д.Каменное Тяжино	3,78	0,050
28	торгово-офисное здание	0,48	50:23:0060109:51	д.п. Родники ул.Железнодорожн ая	1,47	0,019
29	муниципальный рынок	1,55	50:23:0060801:26	д. Вялки в районе ж/д пл.Родники	4,65	0,060

№	Наименование объектов	Площадь, га	Основание размещения	Местоположение	Планируемая площадь здания, тыс. кв. м	Планируе мые рабочие места, тыс. раб. мест
30	бытовое обслуживание	3,88	50:23:0050214:140	Никоновское д.Агашкино	11,64	0,145
31	магазины	0,16	50:23:0000000:1515 39	д.Каменное Тяжино ул.Боровская	0,48	0,010
32	магазин	0,14	50:23:0040414:124	с.Константиново	0,48	0,010
33	торговый центр	3,75		с.Карпово	11,25	0,140
34	Предпринимательская деятельность	0,21	50:23:0020231:464	п.совхоза Сафоновский	0,63	0,010
35	объекты розничной торговли	0,47	50:23:0040417:359	с.Константиново	1,30	0,023
36	оздоровительный комплекс	1,83	50:23:0000000:1204 41	д.Каменное Тяжино ул.Боровская	5,49	0,070
37	объекты торговли, общественного питания	1,79	50:23:0040510:567	М-5 "Урал" д.Становое	5,30	0,050
38	торгово-складской комплекс, фабрика- кухня	1,80	50:23:—40213:118	с.Кривцы, вдоль М- 5 "Урал"	5,32	0,055
39	объекты розничной торговли	4,34	50:23:0040405:34	Чулковское д.Редькино	13,00	0,160
40	административноторговый комплекс	1,86	50:23:0000000:917, : 918	д.Каменное Тяжино ул.Боровская	5,52	0,073
41	объекты розничной торговли	0,42	50:23:0060201:95, :96, :0000000:117506	д.п.Родники ул.Шосейная,8	1,27	0,022
42	объекты торговли	0,67	50:23:0040309:295	д.Каменное Тяжино ул.Боровская	2,00	0,025
43	объекты торговли, логистики, административных объектов, придорожного сервиса	22,75	50:23:0040542:19	д.Тяжино	68,25	0,800
44	объекты торговли	2,46	50:23:0030388:2006		7,40	0,09
45	объекты культурнобытового, торгового назначения, административнообщественные здания	4,67	50:23:0020262:92,:7 97,:143 и другие	г.Раменское Донинское шоссе 11 мкр.	14,00	0,170
46	торговый комплекс, объекты дорожного	3,29	50:23:0040213:37,	с.Кривцы вдоль М- 5 "Урал"	9,90	0,120

№	Наименование объектов	Площадь, га	Основание размещения	Местоположение	Планируемая площадь здания, тыс. кв. м	Планируемые рабочие места, тыс. раб. мест
	сервиса		:0000000:147371			
47	объекты отдыха и спорта	0,63	50:2360040306:1886	д.Каменное Тяжино ул.Боровская вдоль р.Москвы	1,9	0,025
48	объекты торговли, общественного питания	3,24	50:23:0040510:562	д.Становое вдоль М-5 "Урал"	9,7	0,120
49	объекты торговли	3,32	50:23:0030388:2087 и другие	вдоль автодороги ММК- Раменское	9,8	0,130
50	торговый центр	1,22	ППТ мкр "Западный" №977 от 04.02.2020	д.Островцы	3,66	0,045
51	административноофисное здание	0,82	50:23:0020201:1731	с.Игумново ул.Раменская,16	2,46	0,030
52	торговые центры, административно- общественные объекты	0,56	ППТ №2571 от 22.08.2008	г.Раменское ул.Десантная	1,68	0,020
53	Многофункциональные, торговые комплексы административнообщественного, бытового назначения	7,52	50:23:0020262:843, :108,:107,:256 и другие	г.Раменское 11 мкр.Донинское шоссе	22,56	0,280
54	объекты общественноделового назначения	1,41	50:23:0030155:2789 ,:3470	д.Островцы 31 км М-5 "Урал"	4,23	0,050
55	торгово-складской комплекс	1,4		вдоль А-107 ММК в районе д.Кошерovo	4,2	0,05
56	КУРТ-40, многофункциональн ый, торгово- логистический центр	77,91		п.Гжель вдоль А- 107 ММК	233,70	2,900
57	офисное здание	0,20		д.п.Родники ул.Речная,10	0,6	0,008
58	торгово-офисное здание, кафе	0,18	50:23:0080126:1241	р.п.Быково ул.Щорса,26	0,55	0,007
59	торгово-складской комплекс	8,72	50:23:0000000:1260 ,:0020379:1560	Новохаритоновское с.Карпово	26,2	0,330
60	объекты общественноделового, торгово- бытового назначения	0,90	ППТ №326 от 02.03.2009	д.п.Кратово в районе Хрипанского поля	2,7	0,030

№	Наименование объектов	Площадь, га	Основание размещения	Местоположение	Планируемая площадь здания, тыс. кв. м	Планируе мые рабочие места, тыс. раб. мест
			50:23:0020123:89			
61	магазин	0,17	50:23:0020153:39	д.п.Кратово ул.Мира 10А/3	0,51	0,010
62	объекты жилого, общественноделового, социального, коммунального, инженерно-транспортного назначения по ППТ	40,0	ППТ №1883 от 23.07.2014	сп Вереysкое д.Михнево	120,0	1,500
63	объекты торговли, административно-общественные объекты	5,11		п.комбината Стройматериалов-1	15,33	0,190
64	культурно-торговый центр	0,40	50:23:0030106:968	с.Быково ул.Жуковского	1,2	0,015
65	торгово-складской комплекс	2,28	50:23:0110227:9	г.Раменское пр.Транспортный,1 6	6,84	0,086
66	торговые центры	0,76	50:23:0020284:500	г.Раменское 10 мкр. Донинское шоссе	2,28	0,030
67	объект обществeнноторгового, культурно-бытового назначения	0,97	50:23:0020262:411	г.Раменское 11 мкр. Рыбхозное шоссе	2,91	0,040
68	магазины, общественного питания, гостиничное обслуживание, спорт	0,57	50:23:0020262:836	г.Раменское 11 мкр. Рыбхозное шоссе	1,71	0,020
69	гостиница	1,16	50:23:0110439:12	г.Раменское ул.100- й Свирской дивизии	3,48	0,044
70	торгово развлекательные комплексы	4,11	50:23:0020286:170	г.Раменское ул.Михалеvича	12,13	0,150
71	магазин со складом	0,13	50:23:0020228:126	д.Сафоново ул.Раменская	0,40	0,005
72	торговый центр	0,47	ППТ №1589 от 20.06.2013	г.Раменское пр.Транспортный	1,41	0,020
73	объекты административно - культурного, торгового назначения	1,30	ППТ №1589 от 20.06.2013	г.Раменское пр.Транспортный	3,9	0,050
74	объекты административно - культурного, торгового	0,45	50:23:01110225:392	г.Раменское КИЗ "Гостица"	1,35	0,020

№	Наименование объектов	Площадь, га	Основание размещения	Местоположение	Планируемая площадь здания, тыс. кв. м	Планируе мые рабочие места, тыс. раб. мест
	назначение					
75	многофункциональн ый торгово-складской комплекс	4,74	50:23:0000000:1032 ,:0020286:86	г.Раменское ул.Михалевича	14,22	0,180
76	торгово-складские объекты	2,04		п.совхоза "Сафоновский" ул.2-я Новошоссейная	6,12	0,050
77	зона отдыха	2,37	50:23:0020234:101	с.Загорново	6,00	0,075
78	курт 71, торгоскладские объекты	2,94	50:23:0040101:594	д.Кулаково	8,80	0,070
79	Ппт, административноторговый центр	0,31	ППТ 148 от 30.12.2013		0,90	0,015
80	курт 74, ври, Социальные объекты объекты	8,12	ППТ		24,36	0,300
81	торговый центр административный, курт	1,01			3,03	0,04
82	торг центр	0,61	ППТ №148 от 30.12.2013		1,83	0,025
83	торг центр	2,53	ППТ 2483 от 21.10.2011	д. Прудки	7,60	0,095
84	объекты общественноделового назначения	1,93	ППТ №2483 от 21.10.2011	д. Прудки	5,80	0,070
85	магазины	0,07	50:23:0040413:86	д.Жуково	0,21	0,010
86	баня	0,42	50:23:0040414:859	с.Константиново	1,26	0,016
87	объекты розничной торговли	0,44	50:23:0040415:151	с.Константиново	1,32	0,017
88	спортивно развлекательный комплекс	0,30	50:23:0040414:127		0,75	0,020
89	Многофункциональн ый торгово-офисный центр	1,15	50:23:0030114:1614	д.Островцы	3,45	0,040
90	торгово-выставочный комплекс	0,99	50:23:0030155:14		2,97	0,037
91	торгово-проиовдственная база	0,49	50:23:0030155:31	д.Островцы	1,47	0,020
92	торговый комплекс	0,36		д.Иваново	1,08	0,014
93	магазин	0,22	50:23:0040502:188	д.Иваново	0,66	0,010
94	торговоразвлекательный комплекс	0,84	50:23:0000000:1205 39	д.Тимонино вдоль М-5 "Урал"	2,52	0,030
95	ври учебно-производственный комплекс	2,90	50:23:0040219:18	д.Тимонино вдоль М-5 "Урал"	8,7	0,100
96	объекты	2,51		с.Кривцы вдоль М- 5 "Урал"	7,5	0,080

№	Наименование объектов	Площадь, га	Основание размещения	Местоположение	Планируемая площадь здания, тыс. кв. м	Планируе мые рабочие места, тыс. раб. мест
	производственно складского, торгового назначения					
97	торговый центр	0,24	50:23:0040203:1046	с.Софьино	0,72	0,010
98	предпринимательство	7,41	50:23:0050178:224 и другие	д.Панино	22,23	0,280
99	рынок	0,61	50:23:0050342:287	с.Заворово	1,83	0,025
100	Обеспечение правопорядка	0,69	50:23:0050342:304	с.Заворново	2,00	0,030
101	объекты розничной торговли	0,23		с.Бисерово	0,72	0,010
102	магазин	0,04	50:23:0000000:1475 54	д.Захарово	0,12	0,004
103	база отдыха	2,96	50:23:0000000:1475 71	п.Рылеево ул.Прибрежная	7,4	0,020
104	магазины	0,36	50:23:0050538:58	д.Фоминское	1,08	0,015
105	торгово развлекательный, гостиничный комплекс ври	3,04	50:23:0000000:1545 57	д.Каменное Тяжино	9,12	0,100
106	спортивно оздоровительный комплекс	3,23	50:23:0000000:1475 53	д.Чулково ул.Курганная	8,08	0,095
107	объекты отдыха и туризма	3,23	д.Бахтеево		9,70	0,050
108	объекты отдыха и туризма	3,5	50:23:0000000:1608 20	д.Рыбаки	8,8	0,060
109	яхт-клуб с причалом	0,63	50:23:0040306:1739	д.Каменное Тяжино ул.Боровская	1,50	0,030
110	объекты торговли, общественного питания	0,25	50:23:0050430:688	с.Никитское 39в	0,75	0,010
111	торгово административное здание	3,49	курт 30	д.Никулино	1,5	0,130
112	торговый центр	0,41	50:23:0020333:779,: 770	п.Электроизолятор	1,23	0,020
113	торговый центр	0,13	50:23:0020407:1809	п.Электроизолятор	0,39	0,010
114	магазины объекты придорожного сервиса	0,13	50:23:0020402:2819	п.комбината Стройматериалов-1	0,42	0,015
115	торговый центр	1,35		с.Речицы	4,00	0,050
116	объекты рекреационного назначения	1,59	50:23:0020293:10	п.ст.Бронницы	4,00	0,050

№	Наименование объектов	Площадь, га	Основание размещения	Местоположение	Планируемая площадь здания, тыс. кв. м	Планируе мые рабочие места, тыс. раб. мест
117	магазины	0,16	50:23:0020257:354	д.Юрово	0,50	0,020
118	магазин	0,39	50:23:0030345:2124	с.Малышево ул.Сосновая, 7/2	11,17	0,010
119	гостиничный модуль	0,37	50:23:0030349:138	с.Малышево	11,00	0,015
120	магазины	1,05	50:23:0030385:186, : 75	п.Дружба	3,15	0,40
121	объекты торговоскладского назначения	0,65	50:23:0000000:1472 09	п.Мирный	2,00	0,025
122	магазины	0,68		д.Федино	2,04	0,026
123	магазины	0,46		д.Колупаево	1,38	0,020
124	курт 70, торговоразвлекательный комплекс	5,48	ППТ №155/10 от 13.03.2018 50:23:0000000:1562 96	д.Кулаково	16,44	0,120
125	Курт 70, торговоскладской комплекс	6,0	ППТ №155/10 от 13.03.2018 50:23:0040110:443, :442	д.Кулаково	16,70	0,070
126	магазины	0,48	50:23:0040301:949, : 545	д.Чулково	1,40	0,025
127	Торгово - складские, административно-общественные объекты	4,95	50:23:0040552:490, : :0000000:1405,	д.Холуденево	14,85	0,150
128	административноторговый комплекс	1,43		с.Зеленая Слобода	4,29	0,050
129	торговые центры	0,67	50:23:0020284:495, : :497	г.Раменское 10 мкр. Донинское шоссе	2,00	0,025
130	административноторговое здание	0,92		д.Поповка Рыбхозное шоссе	2,76	0,030
131	торговля	0,23	50:23:0020262:546	г.Раменское Донинское шоссе	0,70	0,010
132	деловое управление	3,40	50:23:0030137:671	южнее д.Островцы	10,2	0,100
133	торгово-складские объекты, общественное питания, бытовое обслуживание	3,86	50:23:0040510:498 и другие	М-5 "Урал" д.Становое	11,60	0,075
134	многофункциональн й торговый центр, магазины, общественное питание	0,98	50:23:0010364:6, :18	д.Трошково, ул.Шоссейная	2,94	0,038
135	торговый комплекс, общественное питание, магазины	0,95	50:23:0000000:1498 86, :149885 и другие	с.Новохаритоново	2,80	0,032

№	Наименование объектов	Площадь, га	Основание размещения	Местоположение	Планируемая площадь здания, тыс. кв. м	Планируемые рабочие места, тыс. раб. мест
136	Объекты общественно делового назначения	1,08			3,24	0,040
137	Оздоровительный комплекс	1,9	50:23:0000000:1204 41	д.Каменное Тяжино	4,75	0,060
	Всего	363,99			1089,05 5	13,218

Таблица 1.1.11 - Перечень территорий планируемого размещения объектов производственного назначения

№	Наименование объектов	Площадь, га	Основание размещения	Местоположение	Планируемая площадь здания, тыс. кв. м	Планируемые рабочие места, тыс. раб. мест
1	производство ювелирных изделий	0,32	50:23:0030201:358	п.совхоза "Раменское" ул.Беговая, 10	2,27	0,030
2	Объекты производственно складского назначения, придорожного сервиса	0,60	50:23:0050567:63, : 62	вдоль М-5 "Урал" восточнее д.Фоминское, Ульяновское	6,00	0,040
3	Объекты придорожного сервиса	2,44	50:23:0050399:6	севернее д.Толмачево	12,2	0,080
4	коммунальная зона	12,49	50:23:0040413:242	д.Жуково	124,9	0,350
5	административноскладское здание	0,29	50:23:0000000:151518	д.п.Родники ул.Седовцев	3,0	0,040
6	Объекты придорожного сервиса	2,34	50:23:0040856:1144 и другие	юго-западнее д.Нестерово	11,7	0,07
7	коммунальное обслуживание	3,13	50:23:0030139:5	д.Островцы	22,0	0,150
8	Объекты придорожного сервиса	3,14	50:23:0000000:147755	д.Жирошкино	15,7	0,080
9	автомойка, АГЗС	0,20	50:23:0010364:542, :541	д.Трошково, ул.Шоссейная	1,00	0,010
10	Бензозаправочная станция	1,49	50:23:0020460:14	в районе с.Карпово	7,5	0,020
11	обслуживание автотранспорта	0,49	50:23:0050117:801	п.Ганусово	2,45	0,040
12	МЗАК, эксплуатация объектов транспорта	0,09		г.Раменское Северное шоссе, 1	0,45	0,030

№	Наименование объектов	Площадь, га	Основание размещения	Местоположение	Планируемая площадь здания, тыс. кв. м	Планируемые рабочие места, тыс. раб. мест
13	объекты дорожного сервиса	1,00	50:23:0050178:93	д.Панино	5,00	0,050
14	производственно административные здания	1,99	50:23:0040334:18	севернее д.Жуково	10,0	0,085
15	объекты придорожного сервиса	0,90	50:23:0050178:204	юго-западнее д.Нестерово	5,00	0,050
16	СТОА	0,31	50:23:0110224:240	г.Раменское ул.Красноармейская	1,50	0,030
17	склады	1,90	50:23:0050570:82,:85,:83,:84	вдоль М-5 "Урал" южнее с.Никитское	13,3	0,050
18	Коммунальное обслуживание	16,03	50:23:0030213:518	г.Раменское	112,21	0,600
19	склады	2,88	50:23:0000000:153779	вдоль М-5 "Урал" южнее с.Никитское	21,0	0,100
20	Производственная база	1,33	50:23:0040606:17	д.Сельвачево, 6	9,00	0,100
21	склады	0,80	50:23:0050225:58	Никоновское с.Никоновское	6,0	0,040
22	объекты дорожного сервиса	8,41	50:23:0030438:1010	вдоль М-107 ММК в районе д.Бояркино	42,0	0,400
23	производственноскладской комплекс	2,89	50:23:0110439:20	г.Раменское ул.100-й Свирской дивизии	21,0	0,090
24	КУРТ-59, производственный объект	11,10	50:23:0050414:7	в районе д.Старниково	80,0	0,700
25	Производственная деятельность 5 класса опасности, объекты придорожного сервиса	2,02	50:23:0040405:23 и другие	д.Редькино ул.Удачная	15,00	0,200
26	склады	8,81	50:23:0050399:307	д.Панино	63,0	0,300
27	автобаза, АЗС с объектами обслуживания	2,79	50:23:0040301:610, 50:23:0040301:980	д.Чулково	14,0	0,080
28	Объекты придорожного сервиса	1,86	ППТ №1230 от 16.12.2015 50:23:0040510:576	М-5 «Урал» д.Становое	10,0	0,090

№	Наименование объектов	Площадь, га	Основание размещения	Местоположение	Планируемая площадь здания, тыс. кв. м	Планируемые рабочие места, тыс. раб. мест
29	Обслуживание автотранспорта	0,42	50:23:0050337:1074	с.Ульянино	2,1	0,040
30	стоянка автомашин	0,48	50:23:0020213:2828	г.Раменское Северное шоссе	0,10	0,002
31	Эксплуатация объектов автомобильного транспорта	0,50	50:23:0110103:355 и другие	г.Раменское Северное шоссе, 1	2,5	0,030
32	цех по переработке овощей	2,49	50:23:0050344:11	с.Заворново	5,0	0,050
33	производственноскладские объекты	0,81	50:23:0050139:46, :47, :48	д. Спас Михнево	7,0	0,040
34	производственноскладские объекты 5 класса опасности	0,55	50:23:0040103:836, :899	с.Михайловская Слобода	3,8	0,030
35	производственноскладские, коммунальные объекты 5 класса опасности	1,96	ври	М-5 "Урал" с.Михайловская Слобода	14,0	0,080
36	Объекты производственно складского назначения	2,44	50:23:0050573:20	севернее д.Аргуново сп Ульянинское	17,00	0,090
37	КУРТ-76 объекты производственно-складского назначения	19,70	50:23:0040442:2	западнее с.Зеленая Слобода	138,0	0,700
38	произв. база	1,06	50:23:0030441:8, :9	в районе д.Никулино	7,00	0,100
39	Объекты придорожного сервиса	0,24	50:23:0040510:594	д.Становое вдоль М-5 "Урал"	29,0	0,030
40	котельная, бытовые помещения	2,20	50:23:0050441:156, :0000000:128976	с.Рыболово	15,0	0,040
41	производственноскладские объекты	13,20	50:23:0040330:52	М-5 "Урал" севернее п.РАОС	92,4	0,600
42	производственноскладской комплекс, объекты придорожного сервиса	1,48	50:23:0040510:133	д.Становое	10,0	0,150
43	складской комплекс	1,14	50:23:0000000:149457	п.Денежниково	8,0	0,050
44	многофункциональный автозаправочный комплекс, объекты дорожного хозяйства	1,0	50:23:0040510:497, :503	М-5 "Урал" д.Становое	5,0	0,045
45	МЗАК, эксплуатация объектов автомобильного транспорта	0,48	50:23:0110103:354	г.Раменское Северное шоссе, 1	2,5	0,030
46	торгово-складской комплекс, фабрика-кухня	1,80	50:23:—40213:118	с.Кривцы, вдоль М-5 "Урал"	13,0	0,060
47	Объекты придорожного сервиса	1,99	50:23:0050399:39	д.Панино	10,0	0,050
48	пищевое пр-во	0,25	50:23:0040213:18	с.Кривцы вдоль М-5 "Урал"	1,8	0,040
49	Коммунальные объекты	1,54	50:23:0040324:524	д.Жуково	10,8	0,075

№	Наименование объектов	Площадь, га	Основание размещения	Местоположение	Планируемая площадь здания, тыс. кв. м	Планируемые рабочие места, тыс. раб. мест
50	производственноскладские, коммунальные объекты 5 класса опасности	4,1	50:23:0040302:68 и другие	с.Михайловская Слобода вдоль М-5 "Урал"	29,0	0,100
51	производственноскладские объекты	2,21	ври	д.Кулаково	14,14	0,080
52	КУРТ 60, производственноскладские объекты	70,28	50:23:0050453:4,:3, :7, :5, и др. участки колхоза "Борец"	д.Старниково	490,0	3,500
53	Производство упаковочных материалов	1,98	50:23:0040219:8	д.Тимонино	14,0	0,200
54	КУРТ-47, склады	21,27	50:23:0030401:658	вдоль А-107 ММК г.Раменское	150,0	0,900
55	Объекты производственно складского назначения	10,24	50:23:0040342:117 и другие	западнее иловых площадок в Чулковском	72,0	0,500
56	Строительная промышленность, складские объекты	33,02	50:23:0050161:81 и другие	западнее с.Г анусово	230,0	1,800
57	объект промышленноскладского назначения	1,70		д.Антоново	12,0	0,090
58	строительная промышленность	12,29	50:23:0030155: 126,: 127,: 125,: 133,:132,: 124	южнее д.Михнево	86,0	0,700
59	эксплуатация объектов транспорта, МЗАК	0,17		г.Раменское Северное шоссе, 1	0,85	0,020
60	Объекты придорожного сервиса	0,44	50:23:0020215:646,:722	д.Дергаево Донинское шоссе	2,0	0,030
61	КУРТ-7, производственноскладские объекты	2,94	50:23:0040101:593	д.Кулаково	21,0	0,130
62	производственная база УПТК	2,32	50:23:0020286:21	г.Раменское	16,0	0,100
63	производственноскладские объекты	0,50		М-5 "Урал" с.Михайловская Слобода	3,6	0,030
64	многофункциональный складской комплекс	9,98	50:23:0040612:2	д.Шувайлово	70,0	0,500
65	предпринимательство	3,74	50:23:0050178:110	д.Нестерово	27,0	0,200
66	складские объекты	4,63	50:23:0040103:909, :936	около с.Михайловская Слобода	32,0	0,150
67	коммунальная зона	2,53		северо-восточнее с .Константиново	18,0	0,100

№	Наименование объектов	Площадь, га	Основание размещения	Местоположение	Планируемая площадь здания, тыс. кв. м	Планируемые рабочие места, тыс. раб. мест
68	КУРТ-31, производственноскладские объекты	90,39	50:23:0030153:45 на сх землях СТП Раменского района	в районе д.Михнево вдоль М-5 "Урал"	630,0	4,500
69	объекты	2,03	50:23:0110224:246,:3039,	г.Раменское	10,0	0,050
	придорожного сервиса, гаражи		:45	ул.Красноармейская		
70	КУРТ-58, производственный объект	22,20	50:23:0050384:33,:34	д.Старниково	154,0	1,500
71	Коммунально - складские объекты 5 класса опасности	25,34	ври 50:23:0040340:72 и другие	западнее с.Еганово	170,0	1,300
72	КУРТ-57, производственноскладские объекты	78,08	50:23:0050384:32,:11,:43, :12, :13,:39,:14	в районе д.Старниково	546,0	4,000
73	КУРТ-40, многофункциональный торгово - логистический центр	77,91		п.Гжель вдоль А- 107 ММК	546,0	3,900
74	КУРТ-9, производственные, торгово-складские объекты	66,02	50:23:0030388:460,:1999 и другие	г.Раменское, в районе А-107 ММК	462,0	3,400
75	многофункциональный комплекс индустриального, спортивно-развлекательного назначения	48,21	ППТ №224/13 от 08.04.2015	с.Софьино, вдоль М-5 "Урал"	290,0	2,200
76	объекты придорожного сервиса	1,09	50:23:0040219:58	д.Тимонино	7,7	0,050
77	КУРТ-45, промышленные, коммунально-складские объекты 5 класса опасности	185,86	50:23:0030388:2012	вблизи д.Кузнецово	1302,0	10,000
79	Производственная база	1,24	50:23:0090218:51	р.п.Ильинский, ул.Краснознаменная,60	9,0	0,100
80	торгово-складской комплекс	8,72	50:23:0000000:1260,:002 0379:1560	с.Карпово	61,0	0,400
81	склады	53,72	50:23:0030142:29	р.п. Быково ул.Советская	378,0	2,700
82	Производственная база	13,12	50:23:0020281:2,:13,:14	Кратово	90,0	0,700

№	Наименование объектов	Площадь, га	Основание размещения	Местоположение	Планируемая площадь здания, тыс. кв. м	Планируемые рабочие места, тыс. раб. мест
				с.Игумново		
83	Производственный объект	4,74	50:23:0030101:457, :456	д. Михнево	35,0	0,300
84	производственноскладские объекты	1,15	ври	д. Верея	7,00	0,040
85	Производственная база	1,00	50:23:0110224:30	г.Раменское ул.Красноармейск ая,103	6,5	0,080
86	ангар, стоянка техники	1,0	50:23:0110224:47	г.Раменское Транспортный пр.,8	7,0	0,010
87	Производственная база	1,00	50:23:0110224:35	г.Раменское ул.Красноармейск ая	7,5	0,070
88	Производственная база	4,55	50:23:0020269:30	г.Раменское Донинское шоссе в районе кладбища	35,0	0,300
89	Объекты производственно складского назначения	4,14		г.Раменское, Донинское шоссе в районе кладбища	28,0	0,200
90	взу, энергоцентр с котельной	2,05	50:23:0000000:117464,:0 110103:16	г.Раменское, Северное шоссе	14,0	0,030
91	многоуровневая автостоянка	0,75	50:23:0110303:42	г.Раменское ул.Десантная	12,0	0,030
92	производственная база	0,23	50:23:0110475:26	г.Раменское, пр.Деревообделоч ный	10,0	0,050
93	гаражи	0,36	50:23:0030201:548	г.Раменское, ул.Школьная	8,0	0,020
94	объекты	5,97	50:23:0030221:296	п.совхоза	42,0	0,250
	производственно складского назначения			"Раменское", ул.Шоссейная		
95	Объект транспортной инфраструктуры	1,30	ППТ №1589 от 20.06.2013	г.Раменское ,пр.Транспортный	12,0	0,050
96	производственноскладские объекты	28,53	50:23:0020286:175 и другие	г.Раменское севернее ул.Михалевича	200,0	1,300
97	Строительная промышленность	1,35	50:23:0110216:186, :184	г.Раменское,	16,0	0,080

№	Наименование объектов	Площадь, га	Основание размещения	Местоположение	Планируемая площадь здания, тыс. кв. м	Планируемые рабочие места, тыс. раб. мест
				пр.Транспортный		
98	Объекты придорожного сервиса	1,99	50:23:0030438:850	вдоль А-107 ММК, в районе д.Бояркино	10	0,040
99	КУРТ-70, торговоскладской комплекс	8,84	ППТ №155/10 от 13.03.2018		63,0	0,400
100	Ври, производственный объект	0,95			7,0	0,100
101	Объекты придорожного сервиса	2,11	50:23:0000000:149189	М-5 "Урал", с.Михайловская Слобода	14,0	0,050
102	Объекты придорожного сервиса	2,52	50:23:0000000:149189	М-5 "Урал"с.Михайловская Слобода	16,0	0,055
103	Объекты придорожного сервиса	1,66	ври	М-5 "Урал" с.Михайловская Слобода	12,0	0,040
104	Объекты придорожного сервиса	4,10	50:23:0040332:512	М-5 "Урал" севернее п.РАОС	20,0	0,080
105	производственноскладские объекты	13,61	50:23:0040330:47	М-5 "Урал" севернее п.РАОС	100,0	0,500
106	Ври, производственный объект	1,70			12,0	0,200
107	склады	5,00	ври 50:23:0040342:131 и другие	восточнее с.Еганово	35,0	0,300
108	азс	0,33	50:23:0040302:73	д.Чулково	2,0	0,020
109	ППТ, котельная пит центр	2,30	ППТ №148 от 30.12.2013	п. им.Тельмана	0,5	0,020
110	ППТ, взу	1,44			0,3	0,010
111	производственноскладские объекты	44,74	50:23:0030131:25, :24 на землях сх	севернее с.Верхнее Мячково	315,0	2,300
112	Ври, производственный объект	0,07			0,5	0,007
113	пождепо	1,41	ППТ №2483 от 21.10.2011	д.Прудки	1,0	0,040
114	производственноскладские, торговые объекты, общественное питания	4,83	50:23:0040510:472 и другие	М-5 "Урал" д.Становое	35,0	0,300
115	Производственная деятельность	4,10	50:23:0000000:153881, :0040219:53	д.Тимонино вдоль М-5 "Урал"	28,0	0,250

№	Наименование объектов	Площадь, га	Основание размещения	Местоположение	Планируемая площадь здания, тыс. кв. м	Планируемые рабочие места, тыс. раб. мест
116	Легкая промышленность	0,86	50:23:0040219:59	д.Тимонино	7,0	0,090
117	Ври, учебнопроизводственный комплекс	2,90	50:23:0040219:18	д.Тимонино вдоль М-5 "Урал"	21,0	0,100
118	объекты производственноскладского и торгового назначения	2,51		с.Кривцы вдоль М-5 "Урал"	17,0	0,070
119	логистический технопарк "Софьино"	24,88	ППТ №298/14 от 29.04.2014	с.Софьино вдоль М-5 "Урал"	175,0	1,300
120	Производственные объекты	31,89			224,0	1,800
121	склады	10,20	50:23:0040541:40	севернее д.Бритово	70,0	0,300
122	обслуживание автотранспорта	2,58	59:23:0050178:109	д.Панино	15,0	0,050
123	коммунальноскладские объекты, производственные объекты 5 класса опасности	7,55	50:23:0050180:125 и другие	севернее с.Заворово	56,0	0,700
124	склады	41,09	50:23:0000000:119793	д.Малышево,20	290,0	2,000
125	склады	2,49	50:23:0050178:71	д.Малышево,20	18,0	0,090
126	производственноскладской комплекс	20,57	Проект генплана Раменского го в отношении н.п. д.Малышево	д. Малышево	140,0	0,900
127	котельная гаража	1,80	50:23:0050117:901	п.Ганусово	0,2	0,005
128	под производственные нужды	2,74	50:23:0030213:38	д.Заболотье, ул.Производственная	21,0	0,200
129	склады	3,45	50:23:0000000:242	с.Заворово	22,0	0,080
130	Коммунальное обслуживание	0,42	50:23:0050404:1173	с.Рыболово	3,0	0,030
131	склады	0,41	50:23:0050412:257	с.Рыболово	2,9	0,025
132	Объекты производственно Складского назначения	3,08	50:23:0050515:136, :137	д.Аргуново	21,0	0,090
133	Объекты производственно Складского назначения	1,20	50:23:0050515:137	д.Аргуново	8,0	0,040
134	питомник	0,90	50:23:0050560:13	западнее п.Ремзавода	1,0	0,040
135	производственноскладские объекты	0,28	50:23:0080310:12	р.п.Быково	2,0	0,020

№	Наименование объектов	Площадь, га	Основание размещения	Местоположение	Планируемая площадь здания, тыс. кв. м	Планируемые рабочие места, тыс. раб. мест
				ул.Праволинейная ,1		
136	торгово-складской комплекс с автостоянкой	6,51	50:23:0060801: 30,:27,:00 00000:126129 и другие	д.Вялки	36,0	0,250
137	производственноскладские объекты	3,98	50:23:0020271:640	в районе А-107 ММК севернее д.Юрово	28,0	0,100
138	производственная база УПТК	3,25	50:23:0020286:12	д.Сафоново	26,0	0,080
139	Ври, многофункциональн ый агрокомплекс	27,89	50:23:0050529:1443	западнее д.Аргуново	56,0	0,110
140	производственноскладской комплекс	8,06	50:23:0040416:96 и другие	с.Константиново	56,0	0,400
141	производственная деятельность	2,92	50:23:0000000:147735	западнее с.Степановское	21,0	0,200
142	Объекты производственно Складского назначения	1,00	50:23:0050548:101,: 104,: 102,:103,:26	с.Никитское	7,0	0,040
143	деревообрабатывающий цех	0,98	50:23:0010302:1185,:1186	д.Минино	6,5	0,070
144	производственноскладские объекты	13,94	50:23:0000000:120699,:1 20705	д.Фенино	100,0	0,500
145	производственная база	4,97	50:23:0020308:30, :473	д.Трошково	35,0	0,400
146	строительная база	5,76	50:23:0020308:473	п.комбината Стройматериалов-1	42,0	0,150
147	склады	2,15	50:23:0020260:339	п.ст.Бронницы ,ул.Казарма 57км,2	14,0	0,050
148	Объекты производственно Складского назначения	11,56	50:23:0030388:1569 и другие	в районе А-107 ММК, г.Раменское	84,0	0,500
149	Объекты производственно Складского назначения	14,17	50:23:0030388:1757	г.Раменское в районе А-107 ММК	105,0	0,600
150	Объекты производственно Складского назначения	5,06	50:23:0050447:52	восточнее с.Ульянино	35,0	0,150
151	склады	0,80	50:23:0010163:5	д.Полушкино, пр.Дальний	7,00	0,045

№	Наименование объектов	Площадь, га	Основание размещения	Местоположение	Планируемая площадь здания, тыс. кв. м	Планируемые рабочие места, тыс. раб. мест
152	Объекты производственно Складского назначения	24,53	50: 3:0040330:34 и др.	севернее иловой площадки №13	175,0	1,000
153	Объекты производственно Складского назначения	26,77	СТП Раменского района	г.Раменское, Донинское шоссе южнее кладбища на землях с/х использования (часть 50:23:0000000:161 781)	190,0	1,100
154	Коммунально-складские объекты	14,14	СТП Раменского района	г.Раменское, Донинское шоссе южнее кладбища на землях с/х использования (часть 50:23:0000000:161 781)	100,0	0,500
155	гараж- стоянка на 400 мест	0,51	50:23:0020284:26 ППТ разработан и не утвержден	г.Раменское, Донинское шоссе 10 мкр	1,00	0,020
156	многофункциональный агрокомплекс	43,33	50:23:0000000:149944	восточнее д.Юрасово	86,0	0,180
157	многофункциональный агропромышленный комплекс	83,37	50:23:0050529:1445	южнее с.Степановское	170,0	0,340
158	многофункциональный агропромышленный комплекс	23,37	50:23:0050570:67, 50:23:0000000:149946	южнее с.Никитское	48,0	0,100
159	Многофункциональный агрокомплекс	14,42	50:23:0050570:67	вдоль М-5 "Урал" южнее с.Никитское	30,0	0,060
160	складской терминал	1,15	50:23:0000000:160503,: 1 60504	д.Заболотье, ул.Фрегатная	7,0	0,030
161	целлюлозно-бумажная промышленность	2,53	50:23:0110224:3049	г.Раменское, пр. Транспортный	18,0	0,100
162	КУРТ-8, производственноскладские объекты	66,66	50:23:0000000:121028	д.Поповка	470,0	3,400
163	коммунальноскладские объекты	8,96	50:23:0000000:121029	д.Поповка	63,0	0,300
164	теплица, здание склад	1,39	50:23:0020393:23	с.Речицы	2,00	0,030

№	Наименование объектов	Площадь, га	Основание размещения	Местоположение	Планируемая площадь здания, тыс. кв. м	Планируемые рабочие места, тыс. раб. мест
165	склады	18,58	50:23:0030137:671 и другие	южнее д.Островцы	135,0	0,500
166	Производственно-складские объекты	34,40	50:23:00403332:512 и другие	М-5 "Урал" севернее п.РАОС	245,0	1,600
167	очистные сооружения ппт	1,89	ППТ №148 о 30.12.2013	п. им.Тельмана	0,1	0,020
168	питомник, магазины	0,85	50:23:0000000:157728	с.Ульянино	1,5	0,030
169	автосервис	0,52	50:23:0020447:10	с.Новохаритоново	2,6	0,020
170	производственный объект	0,24	50:23:0020455:47	с.Новохаритоново	1,70	0,020
171	производственный объект	0,36			2,5	0,020
172	коммунальное обслуживание	0,48	50:23:0020284:983	г.Раменское 10 мкр. Донинское шоссе	1,8	0,025
173	логистический комплекс	9,0	50:23:0040334:17,21	д. Жуково	63,00	0,200
	Всего	1820,53			11688,57	78,93

Таблица 1.1.12 – Адресный перечень многоквартирных домов Раменского городского округа Московской области признанных аварийными и подлежащими сносу

№ п/п	Адрес многоквартирного жилого дома (далее - МКД)	Дата признания МКД аварийным и подлежащим сносу	Планируемая дата завершения переселения	Число жителей, планируемых к переселению	Количество помещений	Общая площадь жилых помещений
				чел.	ед.	кв.м
1	Раменский г.о., д. Чекменево, д. 64	29.12.2014	31.12.2023	18	8	374,2
2	Раменский г.о., д. Чекменево, д. 65	29.12.2014	31.12.2023	31	8	367,3
3	Раменский г.о., д. Чекменево, д. 66	29.12.2014	31.12.2023	22	8	368,8
4	Раменский г.о., пос. Удельная, ул. Октябрьская, д. 15	04.06.2014	31.12.2023	19	7	326
5	Раменский г.о., пос. Кузьевского Фарфорового Завода д. 16	11.01.2016	31.12.2023	14	6	178,7
6	Раменский г.о., пос. Кратово, ул. Нижегородская, д. 19	13.02.2017	30.09.2024	22	8	552,8
7	Раменский г.о., пос. Кратово, ул. Нижегородская, д. 21	13.02.2017	30.09.2024	22	8	514,8
8	Раменский г.о., пос. Кратово, ул. Нижегородская, д. 27	13.02.2017	31.03.2023	30	8	490,4
9	Раменский г.о., пос. Кратово, ул. Нижегородская, д. 29	13.02.2017	31.03.2023	28	8	496,7
10	Раменский г.о., пос. Кратово, ул. Нижегородская, д. 31	13.02.2017	31.03.2023	38	8	500,9
11	Раменский г.о., пос. Спартак, д. 6	29.05.2017	31.12.2023	14	4	234,3
12	Раменский г.о., г. Раменское, ул. Кирова, д. 4	11.09.2017	31.12.2027	57	15	743,4
13	Раменский г.о., г. Раменское, ул. Кирова, д. 6	28.11.2017	31.12.2027	25	9	361,2
14	Раменский г.о., г. Раменское, ул. Кирова, д. 8	28.11.2017	31.12.2027	53	17	694,1
15	Раменский г.о., г. Раменское, ул. Кирова, д. 10	11.09.2017	31.12.2027	30	8	369,2
16	Раменский г.о., г. Раменское, ул. Кирова, д. 12	11.09.2017	31.12.2027	47	15	696,9
17	Раменский г.о., г. Раменское, ул. Кирова, д. 14	11.09.2017	31.12.2027	59	17	833,3
18	Раменский г.о., г. Раменское, ул. Кирова, д. 16	11.09.2017	31.12.2027	47	18	688,7
19	Раменский г.о., г. Раменское, ул. Кирова, д. 18	28.11.2017	31.12.2027	22	8	378,3
20	Раменский г.о., г. Раменское, ул. Кирова, д. 20	28.11.2017	31.12.2027	28	18	707,4
21	Раменский г.о., г. Раменское, ул. Кирова, д. 24	28.11.2017	31.12.2027	35	15	712,4
22	Раменский г.о., г. Раменское, ул. Кирова, д. 26	28.11.2017	31.12.2027	39	17	704,3
23	Раменский г.о., г. Раменское, ул. Кирова, д. 30/7	28.11.2017	31.12.2027	47	17	667,4
24	Раменский г.о., г. Раменское, ул. Чугунова, д. 29	28.11.2017	31.12.2027	38	17	689,3
25	Раменский г.о., г. Раменское, ул. Чугунова, д. 31	28.11.2017	31.12.2027	40	17	702,6
26	Раменский г.о., г. Раменское, ул. Полярная, д. 5	28.11.2017	31.12.2027	38	18	688,2
27	Раменский г.о., г. Раменское, ул. пос. Красный Октябрь, д. 18	24.10.2017	31.12.2027	16	4	217

28	Раменский г.о., г. Раменское, ул. пос. Красный Октябрь, д. 27	24.10.2017	31.12.2027	10	5	219
29	Раменский г.о., г. Раменское, ул. пос. Красный Октябрь, д. 28	08.06.2017	31.12.2027	12	4	214,3
30	Раменский г.о., г. Раменское, ул. пос. Красный Октябрь, д. 40	24.10.2017	31.12.2027	39	14	530,1
31	Раменский г.о., г. Раменское, ул. Серова, д. 51/21	08.06.2017	31.12.2027	17	8	374,1
32	Раменский г.о., г. Раменское, ул. Пограничная, д. 1Б	16.08.2017	31.12.2027	28	14	586,3
33	Раменский г.о., г. Раменское, ул. Красная, д. 20	08.06.2017	31.12.2027	35	13	486,1
34	Раменский г.о., пос. Быково, ул. Карла Маркса, д. 44а	12.04.2018	31.12.2023	26	8	536,9
35	Раменский г.о., пос. Удельная, ул. Октябрьская, д. 48	13.06.2018	31.12.2023	21	8	404,1
36	Раменский г.о., г. Раменское, ул. Первомайская, д. 12	15.11.2018	31.12.2027	3	2	132,8
37	Раменский г.о., г. Раменское, ул. Стальконструкции, д. 16	23.11.2018	31.12.2027	43	10	502,9
38	Раменский г.о., пос. с-за Красковский, д. 1	08.08.2018	31.12.2027	31	12	474,3
39	Раменский г.о., пос. с-за Красковский, д. 2	08.08.2018	31.12.2027	32	12	447,6
40	Раменский г.о., пос. с-за Красковский, д. 3	08.08.2018	31.12.2027	48	21	806,2
41	Раменский г.о., пос. Удельная, 1-ый Южный тупик, д. 4	05.09.2019	31.12.2023	6	5	252,2
42	Раменский г.о., пос. Удельная, ул. Октябрьская, д. 6а	05.09.2019	31.12.2023	15	5	456,7
43	Раменский г.о., пос. Удельная, ул. Солнечная, д. 30	21.02.2019	31.12.2023	28	8	481,2
44	Раменский г.о., пос. Удельная, ул. Кривоколенная, д. 33	18.10.2019	31.12.2023	21	8	410
45	Раменский г.о., пос. Ильинский, ул. Московская, д. 3	08.10.2019	01.01.2026	18	8	510,7
46	Раменский г.о., пос. Комбината стройматериалов-1, д. 4	24.07.2019	31.12.2027	18	9	402,50
47	Раменский г.о., г. Раменское, ул. пос. Красный Октябрь, д. 3	29.01.2021	31.12.2023	8	4	212,1
48	Раменский г.о., пос.Ильинский, ул.Московская, д.2	01.06.2021	01.01.2026	35	8	447,6
49	Раменский г.о.,г.Раменское, ул.Октябрьская, д.36	22.09.2021	31.12.2030	12	4	168,3
50	Раменский г.о., п.Ильинский, ул.Московская, д.6	22.09.2021	31.12.2030	22	8	335,2
51	Раменский г.о., п.Спартак, д.7	22.09.2021	31.12.2030	20	7	272,4
52	Раменский г.о., п.Спартак, д.11	22.09.2021	31.12.2030	33	10	297,5
53	Раменский г.о., дп.Удельная, ул.Шахова, д.17	22.09.2021	31.12.2030	95	51	1525,44
54	Раменский г.о., пос. Комбината стройматериалов-1, д. 1	30.12.2021	31.12.2030	15	8	364,7
55	Раменский г.о., г. Раменское, Деревообделочный пр., д. 1	09.09.2022	01.01.2030	12	9	445,3
Итого:				1582	594	26 555,14

Таблица 1.1.13 – Перспективные объекты по данным Министерству строительного комплекса Московской области в м.о. Раменский

№	Тип планируемой жилой застройки	Местоположение, к.н.з.у.	Наименование объектов	Расход тепла на отопление, Гкал/ч	Расход тепла на вент., Гкал/ч	Расход тепла на ГВС, Гкал/ч	Общая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Год подключения	Источник теплоснабжения
13	Многokвартирная жилая застройка, ГК ЮИТ АО "ЮИТ Московский регион"	Донинское шоссе, мкр.№10, поз.6 50:23:0020284:3730	Многokвартирная жилая застройка	-	-	-	-	2023-2026	Учтено в табл.2.3.1. п.4
14	Администрация м.о. Раменский	г.Раменское	КРТ Дергаево	49	7	14	70*	2023-2040	Котельная 89,43 МВт
15	Администрация м.о. Раменский	вблизи с.Игумново	КРТ Игумново	21	3	6	30*	2023-2040	Котельная 39,29 МВт
16	Администрация м.о. Раменский	г.Раменское	КРТ Красный Октябрь	14	2	4	20*	2023-2040	Котельная Красный октябрь
17	Администрация м.о. Раменский	г.Раменское	КРТ Михалевича	14	2	4	20	2023-2040	Котельная РМЗ
21	Не жилая, застройщик ООО «Первая земельная компания»	Московская обл., м.о.Раменский, с.п.Ганусовское, к.н.з.у. 50:23:0050161:43-68,74,81,82	Индустриальный парк «А107»	1	2	0	3	2023-2025	АИТ
22	СОШ	Московская область, г.Раменское, Строкино к.н.з.у.50:23:0010143:1911	Пристройка на 450 мест к МОУ Власовская СОШ № 13	Учтено в сущ. нагрузках	Учтено в сущ. нагрузках	Учтено в сущ. нагрузках	Учтено в сущ. нагрузках	2025	Котельная «Дубки»
24	Поликлиника, застройщик Минстрой МО	М.о.Раменское, пос.Удельная, ул.Солнечная, д.5, к.н.з.у.50:23:0110146:296	Пристройка к зданию поликлиники ГБУЗ МО «Раменская центральная районная больница»	0,5	0,1	0,1	0,7*	2023-2025	Котельная «Холодово»
25	СОШ	Раменский м.о., г.п. Родники, ул.Центральная, д.1,	Кап.ремонт МОУ Родниковская	Учтено в сущ. нагрузках	Учтено в сущ. нагрузках	Учтено в сущ. нагрузках	Учтено в сущ. нагрузках	2023-2025	Котельная Родники

№	Тип планируемой жилой застройки	Местоположение, к.н.з.у.	Наименование объектов	Расход тепла на отопление, Гкал/ч	Расход тепла на вент., Гкал/ч	Расход тепла на ГВС, Гкал/ч	Общая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Год подключения	Источник теплоснабжения
		к.н.з.у. 50:23:0060103	СОШ № 32						
26	Производственно- складские помещения	Раменский м.о., с. Софьино	Производственн о-складские помещения	10	4	2	16	2024-2025	Логопарк № 3 Софьино
27	«Денежниковский психоневрологический интернат»	Раменский м.о., п.дежниково, д. 24	«Денежниковски й психоневрологич еский интернат»	1	1	0,5	2,5	2024-2025	БМК «Денежниковский психоневрологический интернат»
	ИТОГО			114,45	22,75	31,7	169,9		

*ориентировочные нагрузки, будут уточняться на стадии заключения договоров на тех.присоединение

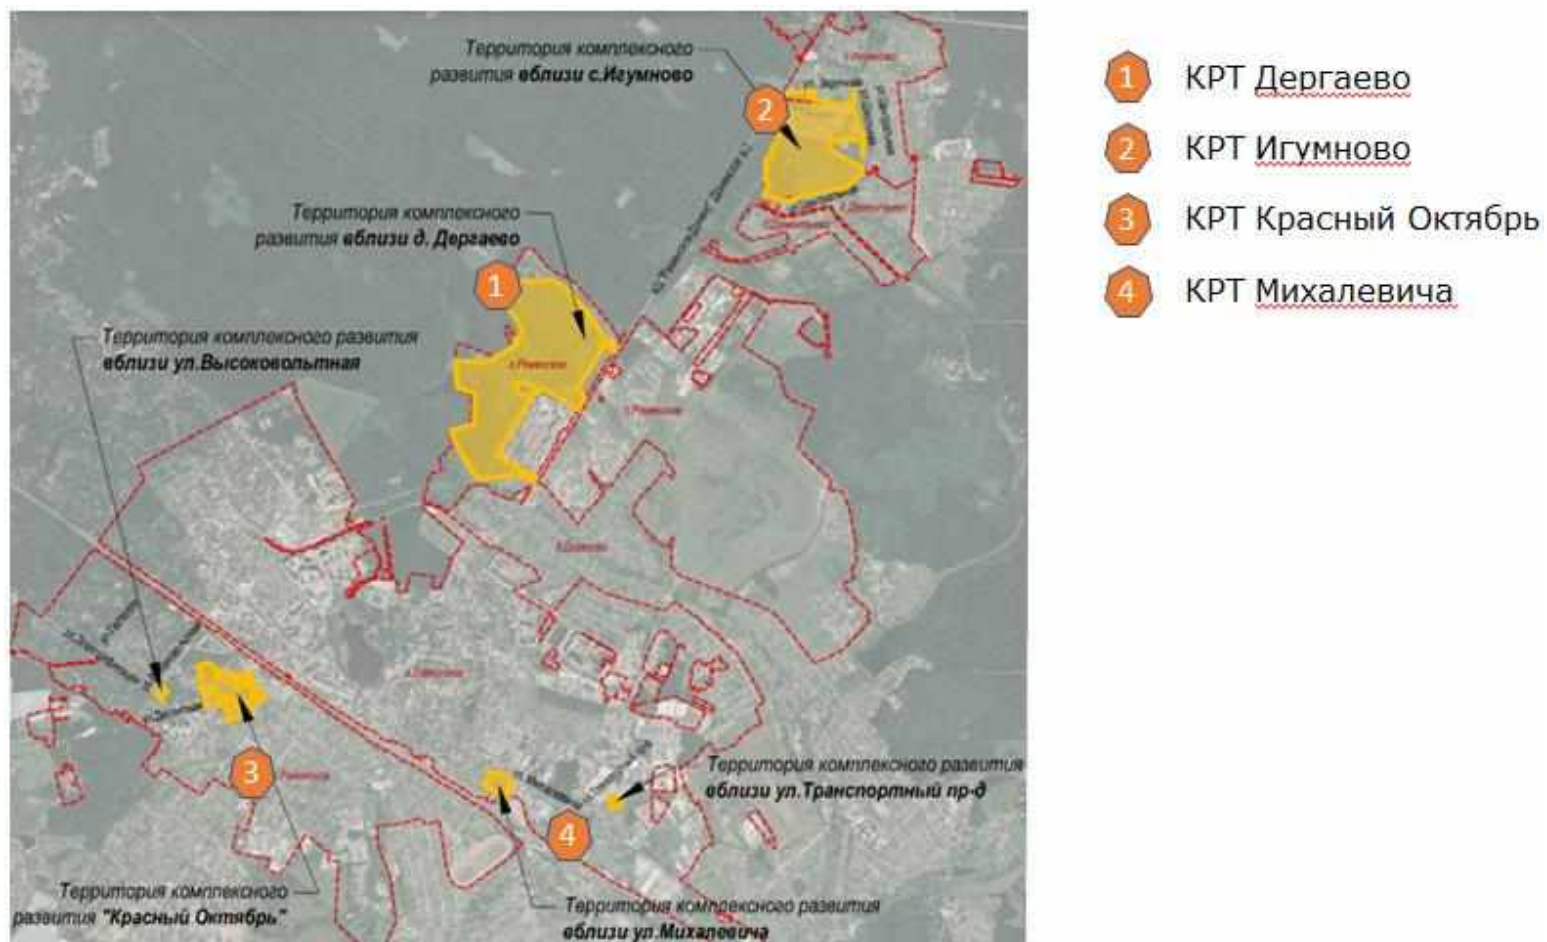


Рис. 1.1.1 – местоположение КРТ на общей карте



ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ:

- строительство нового источника теплоснабжения – Котельная, мощностью – 89,43 МВт.
Ориентировочная стоимость мероприятий по созданию источника составляет **475 млн руб.**

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:

- технологическое присоединение - газопровод в/д 325 мм от ГРС «Гжель».
Ориентировочная стоимость мероприятий по технологическому присоединению составляет **21 879 тыс.руб.**

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ:

- в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств КРТ г.о. Раменский максимальной мощностью 98,165 МВт необходимо строительство не менее одной новой ПС 220/20 кВ вблизи д. Дергаево, с сооружением кабельных заходов ВЛ 220 кВ (длиной 7 км по трассе) и переходного пункта 220 кВ.
Ориентировочная стоимость мероприятий по сооружению ПС (без учета стоимости строительства распределительной сети 20 кВ) составляет **5,75 млрд.руб.**

Условные обозначения:

- Границы рассматриваемой территории
- Отопительная котельная
- Газорегуляторный пункт (GRP)
- Трансформаторные подстанции (ТП)

Рис. 1.1.2 – местоположение КРТ Дергаево



ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ:

- строительство нового источника теплоснабжения – Котельная, мощностью – 39,29 МВт.
Ориентировочная стоимость мероприятий по созданию источника составляет **200 млн руб.**

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:

- технологическое присоединение - газопровод в/д 325 мм от ГРС «Гжель».
Ориентировочная стоимость мероприятий по технологическому присоединению составляет **13 584 тыс.руб.**


ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ:

- в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств КРТ г.о. Раменский максимальной мощностью 98,165 МВт необходимо строительство не менее одной новой ПС 220/20 кВ вблизи д. Дергаево, с сооружением кабельных заходов ВЛ 220 кВ (длиной 7 км по трассе) и переходного пункта 220 кВ.
Ориентировочная стоимость мероприятий по сооружению ПС (без учета стоимости строительства распределительной сети 20 кВ) составляет **5,75 млрд.руб.**

Условные обозначения:

- Границы рассматриваемой территории
- Отопительная котельная
- Трансформаторные подстанции (РП)

Рис. 1.1.3 – местоположение КРТ Игумново

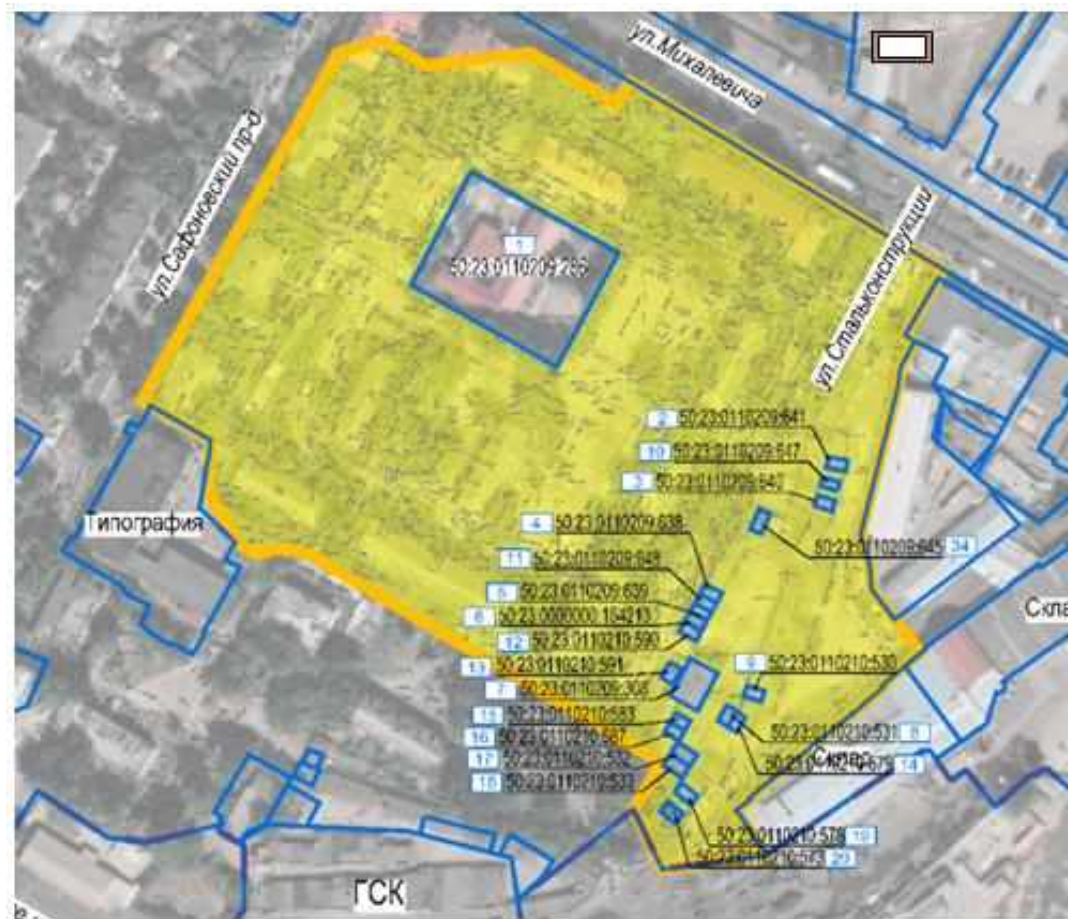

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ:

- технологическое присоединение к Котельной РМЗ (резерв – 23,11 Гкал/ч). Ориентировочная стоимость мероприятий по подключению к ТС составляет **377 тыс. руб.**

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:

- технологическое присоединение - газопровод в/д 325 мм от ГРС «Раменское выход №2 на Жуковский». Ориентировочная стоимость мероприятий по технологическому присоединению составляет **12 339 тыс. руб.**

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ:

- в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств КРТ г.о. Раменский максимальной мощностью 98,165 МВт необходимо строительство не менее одной новой ПС 220/20 кВ вблизи д. Дергаево, с сооружением кабельных заходов ВЛ 220 кВ (длиной 7 км по трассе) и переходного пункта 220 кВ. Ориентировочная стоимость мероприятий по сооружению ПС (без учета стоимости строительства распределительной сети 20 кВ) составляет **5,75 млрд.руб.**

Условные обозначения:

- Границы рассматриваемой территории
- Отопительная котельная

Рис. 1.1.5 – местоположение КРТ Михалевица

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Существующий объем потребления тепловой энергии представлен в таблице 1.1.2. Прогноз приростов потребления тепловой энергии разработан на основании данных о перспективной застройке, согласно генеральному плану и выданным техническим условиям, а так же данным, полученным от Министерства энергетики Московской области и представлен ниже в таблицах.

Таблица 1.2.1 – Расчётный расход тепла планируемыми объектами жилого назначения на территории Раменского м.о.

№ в слое перспективной застройки с N до окончания срока действия схемы» электронной модели	Тип источника информации	Реквизиты источника информации	Назначение объекта	Наименование объекта	КН ЗУ	Площадь, кв. м	Адрес местоположения объекта и кадастровый номер земельного участка	Планируемый год ввода в эксплуатацию согласно утвержденному генеральному плану	Наименование РСО	ИНН РСО	Планируемый источник тепловой энергии/строительство собственного источника тепловой энергии		Общая нагрузка перспективного объекта, Гкал/ч			
											1-й вариант развития	2-й вариант развития	Отопление	Вентиляция	ГВС, ср.ч.	Общая
1	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Жилое	Многоквартирная жилая застройка	-	77	г. Раменское, ул. Приборостроителей	Первая очередь	-	-	АИТ	АИТ	2,884	0,000	0,999	3,883
2	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Жилое	Многоквартирная жилая застройка	-	9,92	г. Раменское, Северное шоссе	Первая очередь	-	-	АИТ	АИТ	0,338	0,000	0,129	0,467
3	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Жилое	Многоквартирная жилая застройка	-	99,76	г. Раменское, ул.Чугунова, мкр.5	Первая очередь	АО «РАТЕКС»	5040007918	Котельная АО «РАТЕКС»	Котельная АО «РАТЕКС»	3,525	0,000	1,391	4,916
4	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Жилое	Многоквартирная жилая застройка	-	235,8	г. Раменское, Донинское шоссе, мкр.10	Первая очередь	-	-	Планируемая котельная № 1 г. Раменское, Донинское ш.	Планируемая котельная № 1 г. Раменское, Донинское ш.	8,028	0,000	2,631	10,659
5	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Жилое	Многоквартирная жилая застройка	-	52,99	г. Раменское, мкр. Берёзовая роща, восточнее пр. Транспортная	Первая очередь	-	-	АИТ	АИТ	2,314	0,000	0,690	3,004
6	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Жилое	Многоквартирная жилая застройка	-	3,24	г. Раменское, ул.Чугунова	Первая очередь	АО «РАТЕКС»	5040007918	Котельная АО «РАТЕКС»	Котельная АО «РАТЕКС»	0,110	0,000	0,045	0,155
7	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Жилое	Многоквартирная жилая застройка	-	21,22	г. Раменское, ул.п. Красный Октябрь	Первая очередь	-	-	АИТ	АИТ	0,795	0,000	0,297	1,092
8	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Жилое	Многоквартирная жилая застройка	-	58,87	г. Раменское, 1 мкр	Расчетный срок	-	-	АИТ	АИТ	2,004	0,000	0,820	2,824
9	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Жилое	Многоквартирная жилая застройка	-	20,66	г. Раменское, ул. Михалевича. Булонский лес".	Расчетный срок	-	-	АИТ	АИТ	0,703	0,000	0,289	0,992
10	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Жилое	Многоквартирная жилая застройка	-	14,31	г. Раменское 4 квартал мкр."Холодово"	Расчетный срок	-	-	АИТ	АИТ	0,487	0,000	0,199	0,686
11	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Жилое	Многоквартирная жилая застройка	50:23:0080126:13	5,64	р.п. Быково ул.Щорса, 50:23:0080126:13	Расчетный срок	-	-	АИТ	АИТ	0,238	0,000	0,078	0,316
12	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Жилое	Многоквартирная жилая застройка	-	8,21	р.п. Ильинский ул.Пионерская,	Расчетный срок	АО «Раменская теплосеть»	5040109331	Котельная «Ильинская квартальная»	Котельная «Ильинская квартальная»	0,346	0,000	0,113	0,459
13	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Жилое	Многоквартирная жилая застройка	-	2,7	д.п.. Удельная, ул. Первомайская,10	Первая очередь	АО «Раменская теплосеть»	5040109331	Котельная «Санаторный детский дом»	Котельная «Санаторный детский дом»	0,114	0,000	0,047	0,161
14	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Жилое	Многоквартирная жилая застройка	-	551	д. Михнево	Первая очередь	-	-	Планируемая котельная №2 д. Михнево	Планируемая котельная №2 д. Михнево	23,222	0,000	6,129	29,351
15	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Жилое	Многоквартирная жилая застройка	-	98	с.Быково, пересечение ул.5-й линии и ул.Гагарина	Первая очередь	-	-	Планируемая котельная №3 с. Быково	Планируемая котельная №3 с. Быково	3,336	0,000	1,366	4,702
16	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Жилое	Многоквартирная жилая застройка	50:23:0030157:696	2,76	п. Спартак, 50:23:0030157:696	Расчетный срок	АО «Раменская теплосеть»	5040109331	Котельная «Спартак»	Котельная «Спартак»	0,116	0,000	0,039	0,155
17	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Жилое	Индивидуальная жилая застройка	-	40,54	д.Копнино	Расчетный срок	-	-	Планируемая котельная мощностью 2,5 Гкал/час, д. Копнино, ул. Малиновая	Планируемая котельная мощностью 2,5 Гкал/час, д. Копнино, ул. Малиновая	1,770	0,000	0,316	2,086
18	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Жилое	Многоквартирная жилая застройка	50:23:0050124:1918	1,7	п.Рылеево 50:23:0050124:1918	Расчетный срок	АО «Раменская теплосеть»	5040109331	Котельная «Рылеево (Ганусово)»	Котельная «Рылеево (Ганусово)»	0,072	0,000	0,023	0,095
19	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Жилое	Многоквартирная жилая застройка	-	58,26	п.Дружба	Расчетный срок	АО «Раменская теплосеть»	5040109331	Котельная «Дружба»	Котельная «Дружба»	2,455	0,000	0,812	3,267
20	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Жилое	Многоквартирная жилая застройка	-	79,58	п.Электроизолятор	Расчетный срок	-	-	Планируемая котельная №4 п. Электроизолятор	Планируемая котельная №4 п. Электроизолятор	3,475	0,000	1,109	4,584
23	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Жилое	Многоквартирная жилая застройка	50:23:00202261:549	66,72	п.Дубовая Роща, 50:23:00202261:549	Расчетный срок	-	-	Планируемая котельная №5 п. Дубовая Роща	Планируемая котельная №5 п. Дубовая Роща	2,812	0,000	0,930	3,742
24	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Жилое	Многоквартирная жилая застройка	-	174,58	п. им. Тельмана	Первая очередь	-	-	Планируемая котельная №6 п. им. Тельмана	Планируемая котельная №6 п. им. Тельмана	7,358	0,000	2,459	9,817

№ в слое «Зоны перспективной застройки с N до окончания срока действия схемы» электронной модели	Тип источника информации	Реквизиты источника информации	Назначение объекта	Наименование объекта	КН ЗУ	Площадь, кв. м	Адрес местоположения объекта и кадастровый номер земельного участка	Планируемый год ввода в эксплуатацию согласно утвержденному генеральному плану	Наименование РСО	ИНН РСО	Планируемый источник тепловой энергии/строительство собственного источника тепловой энергии		Общая нагрузка перспективного объекта, Гкал/ч			
											1-й вариант развития	2-й вариант развития	Отопление	Вентиляция	ГВС, ср.ч.	Общая
25	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Жилое	Многokвартирная жилая застройка	50:23:0060901:40, 50:23:0060901:39	48,3	д.п. Родники ул. Трудовая, 50:23:0060901:40, 50:23:0060901:39	Первая очередь	-	-	АИТ	АИТ	2,036	0,000	0,625	2,661
26	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Жилое	Многokвартирная жилая застройка	50:23:0060901:101, 50:23:0060901:99, 50:23:0060901:98	14	д.п. Родники ул. Трудовая, 50:23:0060901:101, 50:23:0060901:99, 50:23:0060901:98	Расчетный срок	-	-	АИТ	АИТ	0,590	0,000	0,195	0,785
27	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Жилое	Многokвартирная жилая застройка	50:23:0060410:2	24,36	д.п.Родники ул. Седовцев, 50:23:0060410:2	Расчетный срок	-	-	АИТ	АИТ	1,027	0,000	0,340	1,367
28	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Медицинское	Реконструкция станции на 80 мест	-	-	п. им. Тельмана	Первая очередь	-	-	АИТ	АИТ	0,39	0,000	0,000	0,390
29	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Медицинское	Реконструкция поликлиники на 140 пос/смену	-	-	п. Рылеево, ул. Рылеево пос, д.12	Первая очередь	АО «Раменская теплосеть»	5040109331	Котельная «Рылеево (Ганусово)»	Котельная «Рылеево (Ганусово)»	0,29	0,000	0,000	0,290
30	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Образовательное	Реконструкция школы искусств на 30 мест	-	-	п. Электроизолятор	Первая очередь	АО «Раменская теплосеть»	5040109331	Котельная «Электроизолятор»	Котельная «Электроизолятор»	0,03	0,000	0,000	0,030
31	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Образовательное	Пристрой к СОШ №6 на 220 мест	-	-	г. Раменское, ул. Серова, 18	Первая очередь	-	-	АИТ	АИТ	0,24	0,000	0,000	0,240
32	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Образовательное	МОУ "Быковская средняя общеобразовательная школа №15" (реконструкция на 175 мест)	-	-	р.п.Быково, Станционная, 9	Первая очередь	-	-	АИТ	АИТ	0,19	0,000	0,000	0,190
33	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Образовательное	Ильинская средняя общеобразовательная школа №26 (реконструкция на 500 мест)	-	-	р.п. Ильинский, ул. Первомайская, д.15	Первая очередь	АО «Раменская теплосеть»	5040109331	Котельная «Ильинская квартальная»	Котельная «Ильинская квартальная»	0,55	0,000	0,000	0,550
34	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Образовательное	Родниковская общеобразовательная школа №32 (реконструкция на 212 мест)	-	-	д.п. Родники, ул. Центральная, д.1	Первая очередь	-	-	АИТ	АИТ	0,23	0,000	0,000	0,230
35	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Образовательное	Пристройка к гимназии на 600 мест	-	-	д.п. Удельная, ул. Горячева д. 38	Первая очередь	-	-	АИТ	АИТ	0,65	0,000	0,000	0,650
36	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Образовательное	МОУ Власовской средней школы №13 (реконструкция на 450 мест)	-	-	с.Строкино	Первая очередь	-	-	АИТ	АИТ	0,49	0,000	0,000	0,490
37	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Образовательное	МОУ «Константиновская средняя образовательная школа» (реконструкция на 160 мест)	-	-	с. Константиново	Первая очередь	АО «Раменская теплосеть»	5040109331	Котельная «Константиново»	Котельная «Константиново»	0,17	0,000	0,000	0,170
38	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Образовательное	Пристройка к существующей СОШ на 300 мест	-	-	п. Дружба	Первая очередь	АО «Раменская теплосеть»	5040109331	Котельная «Дружба»	Котельная «Дружба»	0,33	0,000	0,000	0,330
39	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Образовательное	Реконструкция существующей СОШ на 350 мест	-	-	д. Морозово	Первая очередь	-	-	АИТ	АИТ	0,38	0,000	0,000	0,380
40	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Образовательное	СОШ №20 (реконструкция на 200 мест)	-	-	пос. им Тельмана	Первая очередь	-	-	АИТ	АИТ	0,22	0,000	0,000	0,220
41	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Образовательное	Реконструкция детского сада № 61 на 230 мест	-	-	д.п. Кратово, ул. Мира, д.1	Первая очередь	-	-	АИТ	АИТ	0,49	0,000	0,000	0,490
42	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Образовательное	Пристройка к существующему ДОУ на 135 мест	-	-	д.п. Родники	Первая очередь	-	-	АИТ	АИТ	0,29	0,000	0,000	0,290

№ в слое «Зоны перспективной застройки с N до окончания срока действия схемы» электронной модели	Тип источника информации	Реквизиты источника информации	Назначение объекта	Наименование объекта	КН ЗУ	Площадь, кв. м	Адрес местоположения объекта и кадастровый номер земельного участка	Планируемый год ввода в эксплуатацию согласно утвержденному генеральному плану	Наименование РСО	ИНН РСО	Планируемый источник тепловой энергии/строительство собственного источника тепловой энергии		Общая нагрузка перспективного объекта, Гкал/ч			
											1-й вариант развития	2-й вариант развития	Отопление	Вентиляция	ГВС, ср.ч.	Общая
43	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Образовательное	Пристройка к ДОУ №21 на 60 мест	-	-	д.п. Удельная	Первая очередь	АО «Раменская теплосеть»	5040109331	Котельная в/ч 16660	Котельная в/ч 16660	0,13	0,000	0,000	0,130
44	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Образовательное	ПристройИка к ДОУ №58 на 110 мест	-	-	п. Рылеево, ул. Рылеево	Первая очередь	АО «Раменская теплосеть»	5040109331	Котельная «Рылеево (Ганусово)»	Котельная «Рылеево (Ганусово)»	0,23	0,000	0,000	0,230
45	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Медицинское	Стационар на 1410 мест	-	-	г. Раменское, Донинское шоссе 10 мкр	Первая очередь	-	-	Планируемая котельная № 1 г. Раменское, Донинское ш.	Планируемая котельная № 1 г. Раменское, Донинское ш.	6,82	0,000	0,000	6,820
47	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Образовательное	Школа искусств на 300 мест	-	-	г. Раменское, микрораИон № 10	Расчетный срок	-	-	Планируемая котельная № 1 г. Раменское, Донинское ш.	Планируемая котельная № 1 г. Раменское, Донинское ш.	0,33	0,000	0,000	0,330
48	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Спортивное	ФОК	50:23:0000000:127415 50:23:0110224:44	-	г.Раменское ул.Приборостроителе й, 50:23:0000000:127415 50:23:0110224:44	Первая очередь	-	-	АИТ	АИТ	0,61	0,000	0,000	0,610
49	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Спортивное	ФОК	-	-	Донинское шоссе, микрорайон № 10	Расчетный срок	-	-	Планируемая котельная № 1 г. Раменское, Донинское ш.	Планируемая котельная № 1 г. Раменское, Донинское ш.	0,81	0,000	0,000	0,810
50	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Спортивное	ФОК	-	-	г.Раменское восточнее Транспортного проезда	Первая очередь	-	-	АИТ	АИТ	1,67	0,000	0,000	1,670
51	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Спортивное	Многофункциональный спорткомплекс	-	-	п. совхоза «Раменское», ул. Школьная	Первая очередь	АО «Раменская теплосеть»	5040109331	Котельная «Совхоз»	Котельная «Совхоз»	0,51	0,000	0,000	0,510
52	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Спортивное	ФОК	-	-	р.п. Быково, ул. Прудовая	Расчетный срок	-	-	АИТ	АИТ	0,51	0,000	0,000	0,510
53	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Спортивное	ФОК	-	-	д.п. Родники, ул. Трудовая	Первая очередь	-	-	АИТ	АИТ	0,65	0,000	0,000	0,650
56	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Образовательное	СОШ на 1000 мест	-	-	г. Раменское, ул. Коммунистическа я	Первая очередь	-	-	АИТ	АИТ	1,09	0,000	0,000	1,090
57	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Образовательное	СОШ на 1500 мест	-	-	г. Раменское, микрорайон № 1, ул. Стахановская	Первая очередь	-	-	АИТ	АИТ	1,64	0,000	0,000	1,640
58	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Образовательное	СОШ на 1500 мест	-	-	г. Раменское, микрорайон № 1	Первая очередь	-	-	АИТ	АИТ	1,64	0,000	0,000	1,640
59	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Образовательное	СОШ на 1100 мест	-	-	г. Раменское, Донинское шоссе, микрорайон № 10	Первая очередь	-	-	Планируемая котельная № 1 г. Раменское, Донинское ш.	Планируемая котельная № 1 г. Раменское, Донинское ш.	1,2	0,000	0,000	1,200
60	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Образовательное	СОШ на 1500 мест	-	-	г. Раменское, Донинское шоссе, микрорайон № 10	Первая очередь	-	-	Планируемая котельная № 1 г. Раменское, Донинское ш.	Планируемая котельная № 1 г. Раменское, Донинское ш.	1,64	0,000	0,000	1,640
61	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Образовательное	СОШ на 1500 мест	-	-	г. Раменское, Донинское шоссе, микрорайон № 10	Расчетный срок	-	-	Планируемая котельная № 1 г. Раменское, Донинское ш.	Планируемая котельная № 1 г. Раменское, Донинское ш.	1,64	0,000	0,000	1,640
65	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Образовательное	ДОУ на 250 мест	50:23:0110307:79	-	г. Раменское, ул. В ысоковольтная, 50:23:0110307:79	Первая очередь	-	-	АИТ	АИТ	0,53	0,000	0,000	0,530
66	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Образовательное	ДОУ на 220 мест	-	-	г. Раменское, ул. Приборостроителей	Первая очередь	-	-	АИТ	АИТ	0,47	0,000	0,000	0,470
67	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Образовательное	ДОУ на 120 мест	-	-	г. Раменское, ул. Приборостроительная,	Первая очередь	-	-	АИТ	АИТ	0,25	0,000	0,000	0,250
68	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Образовательное	ДОУ на 225 мест	-	-	г. Раменское, восточнее Транспортного проезда	Первая очередь	-	-	АИТ	АИТ	0,48	0,000	0,000	0,480
69	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Образовательное	ДОУ на 225 мест	-	-	г. Раменское, Донинское шоссе,10	Первая очередь	-	-	Планируемая котельная № 1 г.	Планируемая котельная № 1 г.	0,48	0,000	0,000	0,480

№ в слое «Зоны перспективной застройки с N до окончания срока действия схемы» электронной модели	Тип источника информации	Реквизиты источника информации	Назначение объекта	Наименование объекта	КН ЗУ	Площадь, кв. м	Адрес местоположения объекта и кадастровый номер земельного участка	Планируемый год ввода в эксплуатацию согласно утвержденному генеральному плану	Наименование PCO	ИНН PCO	Планируемый источник тепловой энергии/строительство собственного источника тепловой энергии		Общая нагрузка перспективного объекта, Гкал/ч			
											1-й вариант развития	2-й вариант развития	Отопление	Вентиляция	ГВС, ср.ч.	Общая
							мкр				Раменское, Донинское ш.	Раменское, Донинское ш.				
70	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Образовательное	ДОУ на 230 мест	-	-	г. Раменское, микрорайон № 10, 50:23:0020284;486	Первая очередь	-	-	Планируемая котельная № 1 г. Раменское, Донинское ш.	Планируемая котельная № 1 г. Раменское, Донинское ш.	0,49	0,000	0,000	0,490
71	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Образовательное	ДОУ на 320 мест	-	-	г. Раменское, микрорайон № 1	Первая очередь	-	-	АИТ	АИТ	0,68	0,000	0,000	0,680
75	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Общественное	многофункциональное общ. здание	-	-	г.Раменское ул.Дергаевская	Расчетный срок	-	-	АИТ	АИТ	0,13	0,000	0,000	0,130
76	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Общественное	многофункциональная общественно-деловая зона	-	-	г.Раменское ул.Красноармейская	Расчетный срок	-	-	АИТ	АИТ	0,45	0,000	0,000	0,450
77	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Торговое	торговые центры	-	-	г.Раменское 10 мкр. Донинское шоссе	Расчетный срок	-	-	Планируемая котельная № 1 г. Раменское, Донинское ш.	Планируемая котельная № 1 г. Раменское, Донинское ш.	0,21	0,000	0,000	0,210
78	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Торговое	торгово- развлекательные комплексы	-	-	г.Раменское ул.Михалевича	Расчетный срок	-	-	АИТ	АИТ	1,09	0,000	0,000	1,090
79	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Торговое	торговый центр	-	-	г.Раменское пр.ТранспортныйИ	Расчетный срок	-	-	АИТ	АИТ	0,13	0,000	0,000	0,130
80	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Общественное	адм-культурное, торговое назначение	-	-	г.Раменское пр.ТранспортныйИ	Расчетный срок	-	-	АИТ	АИТ	0,35	0,000	0,000	0,350
81	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Торговое	многофункциональный торгово-складской	-	-	г.Раменское ул.Михалевича	Расчетный срок	-	-	АИТ	АИТ	1,28	0,000	0,000	1,280
84	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Общественное	Отдел вневедомственной охраны	-	-	г.Раменское Северное шоссе	Расчетный срок	-	-	АИТ	АИТ	0,098	0,000	0,00925	0,107
85	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Общественное	Строительство дома культуры	50:23:0020261:2999	-	с.п. Сафоновское, п.Дубовая Роща, ул.Новая 50:23:0020261:2999	Расчетный срок	АО «Раменская теплосеть»	5040109331	Котельная Дубовая Роща	Котельная Дубовая Роща	1	0,000	0,000	1,000
86	Генеральный план	№ 17/8-СД от 06.12.2017	Медицинское	Пристройка к зданию поликлиники ГБУЗ МО "РЦРБ"	-	-	г.Раменское	Расчетный срок	АО «РАТЕКС»	5040007918	Котельная АО «РАТЕКС»	Котельная АО «РАТЕКС»	1	0,000	0,000	1,000

Таблица 1.2.2 - Расчётный расход тепла планируемыми объектами по данным Министерству строительного комплекса Московской области в м.о. Раменский.

№	Тип панируемой жилой застройки	Местоположение, к.н.з.у.	Наименование объектов	Расход тепла на отопление, Гкал/ч	Расход тепла на вент., Гкал/ч	Расход тепла на ГВС, Гкал/ч	Общая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Год подключения	Источник теплоснабжения
13	Многokвартирная жилая застройка, ГК ЮИТ АО "ЮИТ Московский регион"	Донинское шоссе, мкр.№10, поз.6 50:23:0020284:3730	Многokвартирная жилая застройка	-	-	-	-	2023-2026	Учтено в табл.2.3.1. п.4
14	Администрация м.о. Раменский	г.Раменское	КРТ Дергаево	49	7	14	70*	2023-2040	Котельная 89,43 МВт
15	Администрация м.о. Раменский	вблизи с.Игумново	КРТ Игумново	21	3	6	30*	2023-2040	Котельная 39,29 МВт
16	Администрация м.о. Раменский	г.Раменское	КРТ Красный Октябрь	14	2	4	20*	2023-2040	Котельная Красный октябрь
17	Администрация м.о. Раменский	г.Раменское	КРТ Михалевица	14	2	4	20	2023-2040	Котельная РМЗ
21	Не жилая, застройщик ООО «Первая земельная компания»	Московская обл.,м.о.Раменский, с.п.Ганусовское, к.н.з.у. 50:23:0050161:43-68,74,81,82	Индустриальный парк «А107»	1	2	0	3	2023-2025	АИТ
22	СОШ	Московская область, г.Раменское, Строкино к.н.з.у.50:23:0010143:1911	Пристройка на 450 мест к МОУ Власовская СОШ № 13	Учтено в сущ. нагрузках	Учтено в сущ. нагрузках	Учтено в сущ. нагрузках	Учтено в сущ. нагрузках	2025	Котельная «Дубки»
23	СОШ	Московская область, г.Раменское, ул.Высоковольтная, уч.19 к.н.з.у.50:23:0110307:78	Школа на 550 мест	1	0,2	0,3	1,5*	2023-2027 (ранее планировалась в 2021 г.)	Котельная «Красный Октябрь»
24	Поликлиника, застройщик Минстрой МО	М.о.Раменское, пос.Удельная, ул.Солнечная, д.5, к.н.з.у.50:23:0110146:296	Пристройка к зданию поликлиники ГБУЗ МО «Раменская центральная районная больница»	0,5	0,1	0,1	0,7*	2023-2025	Котельная «Холодово»
25	СОШ	Раменский м.о., г.п.	Кап.ремонт МОУ	Учтено в	Учтено в	Учтено в	Учтено в	2023-2025	Котельная

№	Тип планируемой жилой застройки	Местоположение, к.н.з.у.	Наименование объектов	Расход тепла на отопление, Гкал/ч	Расход тепла на вент., Гкал/ч	Расход тепла на ГВС, Гкал/ч	Общая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Год подключения	Источник теплоснабжения
		Родники, ул.Центральная, д.1, к.н.з.у. 50:23:0060103	Родниковская СОШ № 32	сущ. нагрузках	сущ. нагрузках	сущ. нагрузках	сущ. нагрузках		Родники
26	Производственно-складские помещения	Раменский м.о., с. Софьино	Производственно-складские помещения	10	4	2	16	2024-2025	Логопарк № 3 Софьино
27	«Денежниковский психоневрологический интернат»	Раменский м.о., п.дежниково, д. 24	«Денежниковский психоневрологический интернат»	1	1	0,5	2,5	2024-2025	БМК «Денежниковский психоневрологический интернат»
	ИТОГО			114,45	22,75	31,7	168,9		

Таблица 1.2.3 - Расчётный расход тепла планируемыми объектами на территории АО «РПКБ» Раменского м.о.

Местоположение	Планируемый тип застройки	Расход тепла ВСЕГО, Гкал/ч	Источник теплоснабжения	Сроки ввода
Территория АО «РПКБ»	Производственный корпус	2,00	Котельная «РПКБ»	2030

Таблица 1.2.4 - Прогноз прироста потребления тепловой энергии в разрезе по тепловым источникам на каждом этапе

№	Источник теплоснабжения	Нагрузка, Гкал/ч				ИТОГО:
		2025 – 2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040 - 2044	
1	Котельная «Ильинская квартальная»	0,000	0,550	0,000	0,659	1,209
2	Котельная «Санаторный детский дом»	0,000	0,000	0,000	0,161	0,161
3	Котельная «Спартак»	0,000	0,000	0,000	0,155	0,155
4	Котельная «Рылеево (Ганусово)»	0,615	0,000	0,000	0,000	0,615
5	Котельная «Дружба»	0,330	0,000	0,000	3,267	3,597
6	Котельная «Электроизолятор»	0,030	0,000	0,000	0,000	0,03
7	Котельная «Константиново»	0,170	0,000	0,000	0,000	0,17
8	Котельная в/ч 16660	0,130	0,000	0,000	0,000	0,13
9	Котельная «Совхоз»	0,510	0,000	0,000	0,000	0,51
10	Логопарк № 3 Софьино	16	0,000	0,000	0,000	16
11	Котельная «Дубовая роща»	0,000	0,000	0,000	1,000	1
12	Котельная «РПКБ»	0,000	2,000	0,000	0,000	2
13	Котельная АО «РАТЕКС»	5,072	0,000	0,000	0,000	5,072
14	Котельная «РМЗ»	0,000	0,000	0,000	20,00	20

№	Источник теплоснабжения	Нагрузка, Гкал/ч				ИТОГО:
		2025 – 2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040 - 2044	
15	Котельная «Красный Октябрь»	1,5	0,000	0,000	20,000	21,5
16	Котельная «Холодово»	0,7	0,000	0,000	0,000	0,7
17	Планируемая котельная № 1 г. Раменское, Донинское ш.	0,000	21,289	0,000	2,990	24,279
18	Планируемая котельная №2 д. Михнево	0,000	29,350	0,000	0,000	29,35
19	Планируемая котельная №3 с. Быково	0,000	4,703	0,000	0,000	4,703
20	Планируемая котельная №4 п. Электроизолятор	0,000	0,000	0,000	4,585	4,585
21	Планируемая котельная мощностью 2,5 Гкал/час, д. Копнино, ул. Малиновая	0,000	0,000	0,000	2,087	2,087
22	Планируемая котельная №5 п. Дубовая Роща	0,000	0,000	0,000	3,742	3,742
23	Планируемая котельная №6 п. им. Тельмана	0,000	9,817	0,000	0,000	9,817
24	Котельная 89,43 МВт	0,000	0,000	70	0,000	70
25	Котельная 39,29 МВт	0,000	0,000	30	0,000	30
26	БМК «Денежниковский психоневрологический интернат»	2,5	0,000	0,000	0,000	2,5
ИТОГО:		28,917	67,709	100	62,406	259,032

Таблица 1.2.6 - Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) объектами жилого назначения с разделением по видам теплоснабжения в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

№ п/п	Местоположение	Планируемый тип жилой застройки	Планируемый жилищный фонд, тыс.кв.м	Население, тыс.чел	Этажность	Очередность	Расход тепла отопление, Гкал/ч	Расход тепла ГВС ср., Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО, Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ, Гкал/ч
1	г. Раменское, ул. Новая ЖК Белые камни	Многokвартирная жилая застройка	37,97	1,26	2_3	Первая	1,845	0,492	2,337	1,968
2	г. Раменское, Донинское шоссе, 11 мкр	Малозэтажная жилая застройка ИЖС	3,72	0,074	3	Расчетный	0,162	0,029	0,191	0,159
3	г. Раменское, Донинское шоссе, 11 мкр	Малозэтажная жилая застройка ИЖС	301,51	6,03	3	Расчетный	13,167	2,354	15,521	12,888
4	г. Раменское, Донинское шоссе, 11 мкр	Малозэтажная жилая застройка ИЖС	72,34	1,45	3	Расчетный	3,159	0,566	3,725	3,093
5	г. Раменское	Малозэтажная жилая застройка ИЖС	5,51	0,11	3	Расчетный	0,241	0,043	0,284	0,235
6	р.п.Быково	Индивидуальная жилая застройка	7,81	0,156	3	Расчетный	0,341	0,061	0,402	0,334

№ п/п	Местоположение	Планируемый тип жилой застройки	Планируемый жилищный фонд, тыс.кв.м	Население , тыс.чел	Этажно сть	Очередност ь	Расход тепла отопление, Гкал/ч	Расход тепла ГВС ср., Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО , Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ , Гкал/ч
7	р.п. Ильинский	Индивидуальная жилая застройка	9,93	0,2	3	Расчетный	0,434	0,078	0,512	0,425
8	д.п.. Кратово, Хрипанское поле	Индивидуальная жилая застройка (коттеджи)	32,85	0,56	3	Первая	1,435	0,219	1,653	1,366
9	д.п.Кратово ул.Победы, 28,	Малозэтажная жилая застройка	5,12	0,18	5	Расчетный	0,216	0,070	0,286	0,243
10	д.п.Кратово	Индивидуальная жилая застройка	24,8	0,5	3	Расчетный	1,083	0,195	1,278	1,062
11	д.Хрипань	Индивидуальная жилая застройка	2,57	0,052	3	Расчетный	0,112	0,020	0,133	0,110
12	д. Дементьево	Индивидуальная жилая застройка	10,14	0,203	3	Расчетный	0,443	0,079	0,522	0,434
13	с.Игумново	Индивидуальная жилая застройка	3,78	0,075	3	Расчетный	0,165	0,029	0,194	0,161
14	д.Донино	Индивидуальная жилая застройка	16,14	0,32	3	Расчетный	0,705	0,125	0,830	0,689
15	д.Захарово	Индивидуальная жилая застройка	12	0,24	3	Расчетный	0,524	0,094	0,618	0,513
16	д.п. Родники ул. Железнодорожная, 50:23:0060121:32,33,34	Многоквартирная	2,77	0,1	5	Расчетный	0,117	0,039	0,156	0,132
17	д.п. Родники ул. Заречная, 50:23:0000000:151995	Многоквартирная жилая застройка	1,7	0,06	5	Расчетный	0,072	0,023	0,095	0,081
18	д.п.Родники	Индивидуальная жилая застройка	2,78	0,055	3	Расчетный	0,121	0,021	0,143	0,119
19	д.п.. Удельная, ул. Ольховая	Многоквартирная жилая застройка	13,4	0,347	4-5.	Первая	0,565	0,135	0,700	0,587
20	ОПХ «Быково»	Индивидуальная жилая застройка,	27,32	0,47	3	Первая	1,193	0,183	1,377	1,138
21	д. Михнево	Многоквартирная жилая застройка	8,97	0,32	5	Расчетный срок	0,378	0,125	0,503	0,427

№ п/п	Местоположение	Планируемый тип жилой застройки	Планируемый жилищный фонд, тыс.кв.м	Население , тыс.чел	Этажно сть	Очередност ь	Расход тепла отопление, Гкал/ч	Расход тепла ГВС ср., Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО , Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ , Гкал/ч
22	п.ВЭИ им.Ленина, 50:23:0030156:8,:7,:10,:9,:19,:17,:2 15,: 253,:30 ит.д.	Индивидуальная жилая застройка	20,03	0,4	3	Расчетный срок	0,875	0,156	1,031	0,856
23	с.Быково	Индивидуальная жилая застройка	9,48	0,19	3	Расчетный срок	0,414	0,074	0,488	0,405
24	п.Опытное поле	Индивидуальная жилая застройка	2,4	0,05	3	Расчетный срок	0,105	0,020	0,124	0,103
25	с.Строкино, 50:23:0010142:494,: 468,:466, :469, :0010143:1627,:1623, :1626, :1625, :1628	Индивидуальная жилая застройка	10,73	0,2	3	Расчетный срок	0,469	0,078	0,547	0,453
26	д.Осеченки	Индивидуальная жилая застройка	5,02	0,1	3	Расчетный срок	0,219	0,039	0,258	0,214
27	д.Капустино	Индивидуальная жилая застройка	5,7	0,114	3	Расчетный срок	0,249	0,045	0,293	0,244
28	с.Строкино	Индивидуальная жилая застройка	8,32	0,166	3	Расчетный срок	0,363	0,065	0,428	0,355
29	д.Лужки	Индивидуальная жилая застройка	6,11	0,122	3	Расчетный срок	0,267	0,048	0,314	0,261
30	д.Аксеново	Индивидуальная жилая застройка	9,47	0,19	3	Расчетный срок	0,414	0,074	0,488	0,405
31	д.Устиновка	Индивидуальная жилая застройка	11,14	0,223	3	Расчетный срок	0,486	0,087	0,574	0,476
32	д.Шмеленки ул. Шоссейная, уч.1А, 1Б, 1В (к.н.з.у. 50:23:0010210:80, 50:23:0010210:81, 50:23:0010210:82).	Индивидуальная жилая застройка	1,79	0,036	3	Расчетный срок	0,078	0,014	0,092	0,077
33	д.Вишняково	Индивидуальная жилая застройка	59,74	1,194	3	Расчетный срок	2,609	0,466	3,075	2,553
34	д.Нестерово 50:23:0040848:1	Индивидуальная жилая застройка	37,14	0,743	3	Расчетный срок	1,622	0,290	1,912	1,588

№ п/п	Местоположение	Планируемый тип жилой застройки	Планируемый жилищный фонд, тыс.кв.м	Население , тыс.чел	Этажно сть	Очередност ь	Расход тепла отопление, Гкал/ч	Расход тепла ГВС ср., Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО , Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ , Гкал/ч
35	д.Панино	Индивидуальная жилая застройка	26,09	0,523	3	Расчетный срок	1,139	0,204	1,344	1,116
36	п.Г анусово	Индивидуальная жилая застройка	20,21	0,404	3	Расчетный срок	0,883	0,158	1,040	0,864
37	д.Рогачево, 50:23:0040849:8, 50:23:0040849:9	Индивидуальная жилая застройка	31,07	0,62	3	Расчетный срок	1,357	0,242	1,599	1,328
38	д.Коняшино 50:23:0010367:11	Индивидуальная жилая застройка	44	0,88	3	Расчетный срок	1,922	0,344	2,265	1,881
39	д.Кошерово	Индивидуальная жилая застройка	2,74	0,055	3	Расчетный срок	0,120	0,021	0,141	0,117
40	с.Речицы	Индивидуальная жилая застройка	16,61	0,33	3	Расчетный срок	0,725	0,129	0,854	0,709
41	д.Глебово	Индивидуальная жилая застройка	5,34	0,107	3	Расчетный срок	0,233	0,042	0,275	0,228
42	д.Фенино	Индивидуальная жилая застройка	26,69	0,535	3	Расчетный срок	1,166	0,209	1,374	1,141
43	п.совхоза "Раменское", 50:23:0030224:4	Индивидуальная жилая застройка	3	0,06	3	Расчетный срок	0,131	0,023	0,154	0,128
44	с .Константиново	Индивидуальная жилая застройка	25,14	0,503	3	Расчетный срок	1,098	0,196	1,294	1,075
45	с.Малое Саврасово	Индивидуальная жилая застройка	8,02	0,16	3	Расчетный срок	0,350	0,062	0,413	0,343
46	д.Ждановское	Индивидуальная жилая застройка	10,92	0,218	3	Расчетный срок	0,477	0,085	0,562	0,467
47	д.Шувайлово	Индивидуальная жилая застройка	17,5	0,35	3	Расчетный срок	0,764	0,137	0,901	0,748
48	с.Вишняково	Индивидуальная жилая застройка	4,13	0,083	3	Расчетный срок	0,180	0,032	0,213	0,177
49	с.Ильинское	Индивидуальная жилая застройка	9,84	0,197	3	Расчетный срок	0,430	0,077	0,507	0,421
50	п.Денежниково	Индивидуальная жилая	8,88	0,175	3	Расчетный	0,388	0,068	0,456	0,379

№ п/п	Местоположение	Планируемый тип жилой застройки	Планируемый жилищный фонд, тыс.кв.м	Население , тыс.чел	Этажно сть	Очередност ь	Расход тепла отопление, Гкал/ч	Расход тепла ГВС ср., Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО , Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ , Гкал/ч
		застройка				срок				
51	д.Овчинкино	Индивидуальная жилая застройка	3,36	0,067	3	Расчетный срок	0,147	0,026	0,173	0,144
52	д.Хлыново	Индивидуальная жилая застройка	0,6	0,012	3	Расчетный срок	0,026	0,005	0,031	0,026
53	д. Дьяково	Индивидуальная жилая застройка	50,2	1,042	2	Первая очередь	2,440	0,407	2,847	2,359
54	д. Дьяково	Индивидуальная жилая застройка	8,89	0,178	3	Расчетный срок	0,388	0,069	0,458	0,380
55	д.Ширяево	Индивидуальная жилая застройка	12,13	0,243	3	Расчетный срок	0,530	0,095	0,625	0,519
56	д.Сельцо	Индивидуальная жилая застройка	24,68	0,494	3	Расчетный срок	1,078	0,193	1,271	1,055
57	д.Кочина Гора	Индивидуальная жилая застройка	0,52	0,01	3	Расчетный срок	0,023	0,004	0,027	0,022
58	д.Бояркино	Индивидуальная жилая застройка	8,28	0,166	3	Расчетный срок	0,362	0,065	0,426	0,354
59	д.Кузнецово	Индивидуальная жилая застройка	27,64	0,553	3	Расчетный срок	1,207	0,216	1,423	1,182
60	с.Малышево	Индивидуальная жилая застройка	2,85	0,057	3	Расчетный срок	0,124	0,022	0,147	0,122
61	д.Пласкинино	Индивидуальная жилая застройка	7,64	0,153	3	Расчетный срок	0,334	0,060	0,393	0,327
62	д. Марково	Индивидуальная жилая застройка	39,58	1,95	3	Первая очередь	1,728	0,761	2,490	2,144
63	д.Антоново	Индивидуальная жилая застройка	4,36	0,087	3	Расчетный срок	0,190	0,034	0,224	0,186
64	д.Жирово	Индивидуальная жилая застройка	14,81	0,3	3	Расчетный срок	0,647	0,117	0,764	0,635
65	с.Заворово	Индивидуальная жилая застройка	2,93	0,059	3	Расчетный срок	0,128	0,023	0,151	0,125

№ п/п	Местоположение	Планируемый тип жилой застройки	Планируемый жилищный фонд, тыс.кв.м	Население , тыс.чел	Этажно сть	Очередност ь	Расход тепла отопление, Гкал/ч	Расход тепла ГВС ср., Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО , Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ , Гкал/ч
66	с.Агашкино	Индивидуальная жилая застройка	25,56	0,511	3	Расчетный срок	1,116	0,199	1,316	1,092
67	д.Левино, 50:23:0050521:3	Индивидуальная жилая застройка	5,95	0,2	3	Расчетный срок	0,260	0,078	0,338	0,286
68	д.Митьково	Индивидуальная жилая застройка	3	0,06	3	Расчетный срок	0,131	0,023	0,154	0,128
69	с.Никоновское	Индивидуальная жилая застройка	6,5	0,13	3	Расчетный срок	0,284	0,051	0,335	0,278
70	д.Чекменево	Индивидуальная жилая застройка	5,03	0,1	3	Расчетный срок	0,220	0,039	0,259	0,215
71	д.Косякино	Индивидуальная жилая застройка	13,3	0,266	3	Расчетный срок	0,581	0,104	0,685	0,568
72	д.Островцы жилой комплекс "Доступный Дом», 50:23:0000000:161298	Многоквартирная жилая застройка	19,06	0,68	5	Расчетный срок	0,803	0,265	1,069	0,908
73	д.Островцы	Индивидуальная жилая застройка	5,6	0,112	3	Расчетный срок	0,245	0,044	0,288	0,239
74	с.Боршева	Индивидуальная жилая застройка	6,13	0,123	3	Расчетный срок	0,268	0,048	0,316	0,262
75	д.Морозово	Индивидуальная жилая застройка	7,6	0,152	3	Расчетный срок	0,332	0,059	0,391	0,325
76	д.Торопово	Индивидуальная жилая застройка	3,23	0,065	3	Расчетный срок	0,141	0,025	0,166	0,138
77	с.Рыболово	Индивидуальная жилая застройка	5,07	0,102	3	Расчетный срок	0,221	0,040	0,261	0,217
78	д.Старниково	Индивидуальная жилая застройка	4,68	0,094	3	Расчетный срок	0,204	0,037	0,241	0,200
79	д.Колоколово	Индивидуальная жилая застройка	39,96	0,8	3	Расчетный срок	1,745	0,312	2,057	1,708
80	с.Татаринцево	Индивидуальная жилая застройка	371,38	7,428	3	Расчетный срок	16,218	2,900	19,118	15,874

№ п/п	Местоположение	Планируемый тип жилой застройки	Планируемый жилищный фонд, тыс.кв.м	Население , тыс.чел	Этажно сть	Очередност ь	Расход тепла отопление, Гкал/ч	Расход тепла ГВС ср., Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО , Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ , Гкал/ч
81	с.Загорново	Индивидуальная жилая застройка	9,08	0,182	3	Расчетный срок	0,397	0,071	0,468	0,388
82	д.Старково	Индивидуальная жилая застройка	36,8	0,736	3	Расчетный срок	1,607	0,287	1,894	1,573
83	д.Сафоново	Индивидуальная жилая застройка	1,6	0,032	3	Расчетный срок	0,070	0,012	0,082	0,068
84	д.Поповка	Индивидуальная жилая застройка	37,18	0,744	3	Расчетный срок	1,624	0,290	1,914	1,589
85	с.Софьино, 50:23:0040207:2098, :2097, :2099. 2096,:2095, :2253, :2252	Многоквартирная жилая застройка	9,41	0,336	3	Расчетный срок	0,411	0,131	0,542	0,460
86	д.Иваново	Индивидуальная жилая застройка	4,26	0,085	3	Расчетный срок	0,186	0,033	0,219	0,182
87	д.Вертячево	Индивидуальная жилая застройка	1,82	0,037	3	Расчетный срок	0,079	0,014	0,094	0,078
88	д.Паткино	Индивидуальная жилая застройка	2,61	0,052	3	Расчетный срок	0,114	0,020	0,134	0,111
89	д.Бритово	Индивидуальная жилая застройка	10,08	0,242	3	Расчетный срок	0,440	0,094	0,535	0,447
90	д.Бритово	Индивидуальная жилая застройка	30,3	0,503	2_3	Первая очередь	1,323	0,196	1,520	1,255
91	д.Тимонино	Индивидуальная жилая застройка	29,4	0,808	2_3	Первая очередь	1,284	0,315	1,599	1,343
92	д.Тимонино, 50:23:0040210:1168, : 1165	Индивидуальная жилая застройка	5,2	0,104	3	Расчетный срок	0,227	0,041	0,268	0,222
93	с.Кривцы	Индивидуальная жилая застройка	86,08	1,722	3	Расчетный срок	3,759	0,672	4,431	3,680
94	д.Тяжино,	Индивидуальная жилая застройка	15,26	0,305	3	Расчетный срок	0,666	0,119	0,785	0,652
95	д.Тяжино	Индивидуальная жилая застройка	147,75	2,452	2_3	Первая очередь	6,452	0,957	7,410	6,119

№ п/п	Местоположение	Планируемый тип жилой застройки	Планируемый жилищный фонд, тыс.кв.м	Население , тыс.чел	Этажно сть	Очередност ь	Расход тепла отопление, Гкал/ч	Расход тепла ГВС ср., Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО , Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ , Гкал/ч
96	д.Нижнее Велино	Индивидуальная жилая застройка	1,72	0,34	3	Расчетный срок	0,075	0,133	0,208	0,193
97	с. Никитское	Многоквартирная жилая застройка	17,22	0,615	3	Расчетный срок	0,752	0,240	0,992	0,842
98	д.Першино	Индивидуальная жилая застройка	14,85	0,3	3	Расчетный срок	0,649	0,117	0,766	0,636
99	д.Поддубье	Индивидуальная жилая застройка	4,92	0,1	3	Расчетный срок	0,215	0,039	0,254	0,211
100	с.Никитское, 50:23:0000000:153715, :0050449:1168	Индивидуальная жилая застройка	56,75	1,135	3	Расчетный срок	2,478	0,443	2,921	2,426
101	д.Лысцево	Индивидуальная жилая застройка	15,86	0,317	3	Расчетный срок	0,693	0,124	0,816	0,678
102	д.Булгаково, 50:23:0050553:13	Индивидуальная жилая застройка	29,09	0,58	3	Расчетный срок	1,270	0,226	1,497	1,243
103	д. Прудки	Индивидуальная жилая застройка (коттеджи)	112,8	6,922	3	Первая очередь	4,926	2,702	7,628	6,643
104	д.Чулково, 50:23:0040338:104, : 105,: 106,:99,:98, :97,:30;50:23:0000000:126144,и т.д.	Индивидуальная жилая застройка	142,99	2,86	3	Расчетный срок	6,244	1,116	7,361	6,112
105	с.Зеленая Слобода, 50:23:0000000:150477, 50:23:0040442:43	Индивидуальная жилая застройка	49,92	0,92	3	Расчетный срок	2,180	0,359	2,539	2,103
106	д.Нижнее Мячково 50:23:0040439:34	Индивидуальная жилая застройка	163,84	3,277	3	Расчетный срок	7,155	1,279	8,434	7,003
107	д.Щеголево	Индивидуальная жилая застройка	3,23	0,065	3	Расчетный срок	0,141	0,025	0,166	0,138
108	д.Редькино, 50:23:0040439:149,:150, :155, : 156, :165, :166,	Индивидуальная жилая застройка	252,71	5,054	3	Расчетный срок	11,036	1,973	13,009	10,802

№ п/п	Местоположение	Планируемый тип жилой застройки	Планируемый жилищный фонд, тыс.кв.м	Население , тыс.чел	Этажно сть	Очередност ь	Расход тепла отопление, Гкал/ч	Расход тепла ГВС ср., Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО , Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ , Гкал/ч
109	д.Какузево	Индивидуальная жилая застройка	77,75	1,555	3	Расчетный срок	3,395	0,607	4,002	3,323
	ИТОГО индивидуальная жилая застройка		3151,38	70,26			137,98	27,43	165,41	137,81
110	д. Тимонино	Стационар на 300 мест	-	-		Расчетный				1,45
111	г. Раменское, ул.Электрификации (встроенная в планируемый многофункциональный центр)	Медицинский центр на 80 пос/смену	-	-		Первая				0,39
112	г.Раменское, 11 микрорайон	Поликлиника на 500 пос/смену	-	-		Расчетный				1,05
113	р.п. . Быково, ул.Школьная/Школьн ый тупик	Поликлиника на 140 пос/смену	-	-		Первая				0,29
114	р.п. Ильинский ул. Московская, д. 3	Поликлиника на 100 пос/смену	-	-		Первая				0,21
115	д.п. Кратово, совхоз (п.Мира)	Поликлиника с стационаром на 210 пос/смену	-	-		Первая				0,44
116	на юго-востоке с. Игумново	Поликлиника на 50 пос/смену	-	-		Первая				0,1
117	д.п. Родники, ул. Седовцев	Поликлиника на 110 пос/смену	-	-		Первая				0,23
118	д. Михнево	Поликлиника на 350 пос/смену	-	-		Первая				0,73
119	пос. ВЭИ им. Ленина	Реконструкция поликлиники на 135 пос/смену	-	-		Расчетный				0,28
120	с.Строкино, встроено-пристроена в 1 этаж жилого дома	Поликлиника на 170 пос/смену	-	-		Первая				0,36
121	д.Фенино	Поликлиника на 30 пос/смену	-	-		Первая				0,06
122	п. Денежниково	Поликлиника на 150 пос/смену	-	-		Первая				0,31

№ п/п	Местоположение	Планируемый тип жилой застройки	Планируемый жилищный фонд, тыс.кв.м	Население , тыс.чел	Этажно сть	Очередност ь	Расход тепла отопление, Гкал/ч	Расход тепла ГВС ср., Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО , Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ , Гкал/ч
123	п. Дружба	Поликлиника на 160 пос/смену	-	-		Расчетный				0,34
124	д. Никулино	Поликлиника на 120 пос/смену	-	-		Расчетный				0,25
125	с. Заворово	Поликлиника на 30 пос/смену	-	-		Первая				0,06
126	п. Электроизолятор	Поликлиника на 160 пос/смену	-	-		Первая				0,34
127	д. Островцы	Поликлиника на 240 пос/смену	-	-		Первая				0,5
128	д. Островцы	Поликлиника на 320 пос/смену	-	-		Расчетный				0,67
129	с. Татаринцево	Поликлиника на 115 пос/смену	-	-		Первая				0,24
130	п. Дубовая роща, ул. Октябрьская	Поликлиника на 190 пос/смену	-	-		Первая				0,4
131	д. Тимонино	Поликлиника на 350 пос/смену	-	-		Первая				0,73
132	с. Ульянино	Поликлиника на 150 пос/смену	-	-		Первая				0,31
133	п. им. Тельмана	Реконструкция поликлиники на 115 пос/смену	-	-		Первая				0,24
134	д. Чулково	Поликлиника на 260 пос/смену	-	-		Расчетный				0,55
135	д.Редькино	Поликлиника на 320 пос/смену	-	-		Расчетный				0,67
136	д.Нижнее Мячково	Поликлиника на 420 пос/смену	-	-		Расчетный				0,88
137	д. Каменное Тяжино, ул. Боровская	Лечебно- профилактический	-	-		Расчетный				0,39

№ п/п	Местоположение	Планируемый тип жилой застройки	Планируемый жилищный фонд, тыс.кв.м	Население , тыс.чел	Этажно сть	Очередност ь	Расход тепла отопление, Гкал/ч	Расход тепла ГВС ср., Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО , Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ , Гкал/ч
		комплекс. медецинский центр на 80 пос/смену								
138	г. Раменское, микрорайон № 11	Клубные помещения на 100 мест	0,5	-		Расчетный				0,05
139	д.п. Кратово, в районе Хрипанского поля	УКДЦ на 100 мест	0,4	-		Расчетный				0,04
140	д. Михнево	Многофункциональный центр, учреждение клубного типа на 665 мест	0,9	-		Первая				0,08
141	д. Островцы, мкр. Западный	УКДЦ	0,4	-		Первая				0,04
142	д.Прудки	УДКЦ	0,42	-		Первая				0,04
143	д.Чулково	УДКЦ	0,6	-		Первая				0,05
144	д.Редькино	УДКЦ	1,2	-		Расчетный				0,11
145	д. Каменное Тяжино	УДКЦ	0,6	-		Первая				0,05
146	д. Каменное Тяжино	УДКЦ	0,2	-		Расчетный				0,02
147	г.Раменское, 11 микрорайон	Школа искусств на 500 мест	-	-		Первая				0,55
148	г. Раменское, ул. Приборостроителей	Спортивная школа на 500 мест	-	-		Первая				0,25
149	г.Раменское, 11 микрорайон	Спортивная школа на 300 мест	-	-		Расчетный				0,15
150	г.Раменское, ул. Березовая Аллея	Спортивная школа на 500 мест	-	-		Первая				0,25
151	п. совхоза «Раменский»	Спортивная школа на 500 мест	-	-		Первая				0,25
152	р.п. Быково, ул. Прудовая	Детско-юношеская спортивная школа на 200 мест	-	-		Расчетный				0,1
153	д. Михнево	Школа искусств на 75 мест	-	-		Первая				0,08

№ п/п	Местоположение	Планируемый тип жилой застройки	Планируемый жилищный фонд, тыс.кв.м	Население , тыс.чел	Этажно сть	Очередност ь	Расход тепла отопление, Гкал/ч	Расход тепла ГВС ср., Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО , Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ , Гкал/ч
154	д. Михнево	Спортивная школа на 180 мест	-	-		Первая				0,4
155	д. Строкино	Спортивная школа на 200 мест	-	-		Первая				0,1
156	п. Дружба	Спортивная школа на 250 мест	-	-		Первая				0,13
157	п. Электроизолятор	Спортивная школа на 250 мест	-	-		Первая				0,13
158	д.Никулино	Спортивная школа на 200 мест	-	-		Расчетный срок				0,1
159	д. Островцы	Спортивная школа на 300 мест	-	-		Расчетный срок				0,15
160	пос. Дубовая роща	Детско-юношеская спортивная школа на 300 мест	-	-		Первая				0,15
161	д. Сафоново	Детско-юношеская спортивная школа на 300 мест	-	-		Первая				0,15
162	с. Кривцы	Детско-юношеская спортивная школа на 400 мест	-	-		Первая				0,2
163	с. Никитское	Детско-юношеская	-	-		Первая				0,15
164	д.Чулково	Школа искусств на 420 мест	-	-		Расчетный				0,46
165	д.Редькино	Школа искусств на 300 мест	-	-		Расчетный				0,33
166	д. Каменное Тяжино	Детский учебно-досуговый центр (ДШИ) на 400 мест	-	-		Первая				0,44
167	д.Чулково	Детско-юношеская спортивная школа на	-	-		Расчетный				0,44

№ п/п	Местоположение	Планируемый тип жилой застройки	Планируемый жилищный фонд, тыс.кв.м	Население , тыс.чел	Этажно сть	Очередност ь	Расход тепла отопление, Гкал/ч	Расход тепла ГВС ср., Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО , Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ , Гкал/ч
		400 мест								
168	д.Нижнее Мячино	Детско-юношеская спортивная школа на 300 мест	-	-		Расчетный				0,33
169	г.Раменское ул. Электрификации, встроено-пристроено, спортзалы в составе многофункционально го центра	ФОК	0,3	-		Первая				0,15
170	г.Раменское 11 микрорайон	ФОК	1,01	-		Расчетный				0,51
171	г.Раменское 11 микрорайон	ФОК	1,01	-		Первая				0,51
172	д. Михнево	ФОК	4,45	-		Первая				2,25
173	с. Быково, ул. Гагарина	ФОК	1,01	-		Первая				0,51
174	с.Строкино	ФОК	1,28	-		Первая				0,65
175	п. Рылеево,	ФОК	1,28	-		Первая				0,65
176	с. Гжель	ФОК	1,43	-		Расчетный срок				0,72
177	с. Константиново	ФОК	1,28	-		Первая				0,65
178	п. Дружба, ул. Первомайская	ФОК	1,28	-		Первая				0,65
179	д.Никулино	ФОК	1,28	-		Расчетный				0,65
180	п. Электроизолатор	ФОК	1,41	-		Первая				0,71
181	п. Кузьевского фарфорового завода завода	ФОК	1,01	-		Расчетный				0,51
182	пос. Дубовая роща	ФОК	1,28	-		Первая				0,65
183	д. Сафоново	ФОК	1,01	-		Расчетный				0,51
184	с. Кривцы	ФОК	1,22	-		Первая				0,61
185	с. Никитское	ФОК	1,28	-		Первая				0,65
186	пос.им.Тельмана	ФОК	4,1	-		Первая				2,07
187	д.Чулково	ФОК	1,41	-		Расчетный				0,71
188	д.Каменное Тяжино	ФОК	1,01	-		Расчетный				0,51
189	на юге д. Нижнее Мячково	ФОК	1,58	-		Расчетный				0,79
190	д.Прудки	ФОК	0,54	-		Первая				0,27

№ п/п	Местоположение	Планируемый тип жилой застройки	Планируемый жилищный фонд, тыс.кв.м	Население , тыс.чел	Этажно сть	Очередност ь	Расход тепла отопление, Гкал/ч	Расход тепла ГВС ср., Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО , Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ , Гкал/ч
191	г. Раменское, ул. Электрфикации	СОШ на 1100 мест	-	-		Первая				1,2
192	г.Раменское, 11 микрорайон	СОШ на 1500 мест	-	-		Расчетный				1,64
193	г.Раменское, 11 микрорайон	СОШ на 1500 мест	-	-		Расчетный				1,64
194	д.Хрипань	СОШ на 1000 мест	-	-		Первая				1,09
195	с.Игумново	СОШ на 600 мест	-	-		Расчетный				0,65
196	д.п. Удельная, ул. Северная, в районе д. 20	СОШ на 600 мест	-	-		Первая				0,65
197	д. Михнево	СОШ на 1510 мест	-	-		Первая				1,65
198	д. Михнево	СОШ на 1510 мест	-	-		Первая				1,65
199	с. Быково	СОШ на 1500 мест	-	-		Первая				1,64
200	д.Капустино	СОШ на 700 мест	-	-		Первая				0,76
201	д. Панино	СОШ на 650 мест	-	-		Расчетный				0,71
202	д. Кашерово	СОШ на 600 мест	-	-		Расчетный				0,65
203	п. Денежниково	СОШ на 300 мест	-	-		Расчетный				0,33
204	с. Марково	СОШ на 400 мест	-	-		Первая				0,44
205	п. Электронзольтор	СОШ на 1000 мест	-	-		Расчетный срок				1,09
206	с. Татаринцево	СОШ на 800 мест	-	-		Расчетный				0,87
207	с. Татаринцево	СОШ на 350 мест	-	-		Расчетный				0,38
208	п. Дубовая роща	СОШ на 600 мест	-	-		Расчетный				0,65
209	с.Кревцы	СОШ на 380 мест	-	-		Первая				0,41
210	д.Тимонино	СОШ на 600 мест	-	-		Первая				0,65
211	д.Тяжино	СОШ на 200 мест	-	-		Первая				0,22
212	п. им Тельмана	СОШ на 1200 мест	-	-		Первая				1,31
213	д.Прудки	СОШ на 120 мест	-	-		Первая				0,13
214	д.Прудки	СОШ на 550 мест	-	-		Первая				0,6
215	д.Чулково	СОШ на 400 мест	-	-		Расчетный				0,44
216	с.Зеленая Слобода	СОШ на 150 мест	-	-		Расчетный				0,16
217	д.Редькино	СОШ на 700 мест	-	-		Расчетный				0,76
218	д.Нижнее Мячково	СОШ на 450 мест	-	-		Расчетный				0,49

№ п/п	Местоположение	Планируемый тип жилой застройки	Планируемый жилищный фонд, тыс.кв.м	Население , тыс.чел	Этажно сть	Очередност ь	Расход тепла отопление, Гкал/ч	Расход тепла ГВС ср., Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО , Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ , Гкал/ч
219	г. Раменское, Северное шоссе, 50:23:0020213:2777	ДОУ на 320 мест	-	-		Первая				0,68
220	г. Раменское, микрорайон № 11	ДОУ на 320 мест	-	-		Первая				0,68
221	г. Раменское, микрорайон № 11	ДОУ на 320 мест	-	-		Первая				0,68
222	г. Раменское, Булонский лес	ДОУ "Концепция развития территории 11-го мкр-н"	-	-		Расчетный				0,68
223	р.п. Ильинский, ул. Театральная ,6	ДОУ на 230 мест	-	-		Первая				0,49
224	д.п. Кратово	ДОУ на 140 мест	-	-		Первая				0,3
225	д.п. Кратово, ул. Нижегородская 27,29,30	Встроенный детский сад на месте ветхого фонда на 80 мест	-	-		Первая				0,17
226	д.п. Кратово, ул.Победы	Ясли-сад на 90 мест	-	-		Первая				0,19
227	д.п. Кратово, ул Старомосковская	ДОУ на 320 мест	-	-		Первая				0,68
228	д.п. Кратово, ул. Большая Московская	ДОУ на 200 мест	-	-		Расчетный				0,42
229	д. Донино	ДОУ на 150 мест	-	-		Расчетный				0,32
230	д. Михнево	ДОУ на 260 мест	-	-		Первая				0,55
231	д. Михнево	ДОУ на 260 мест	-	-		Первая				0,55
232	д. Михнево	ДОУ на 260 мест	-	-		Первая				0,55
233	ОПХ «Быково»	ДОУ на 100 мест	-	-		Первая				0,21
234	пос. ВЗИ им. Ленина	ДОУ на 320 мест	-	-		Расчетный				0,68
235	с.Зюзино	ДОУ на 100 мест	-	-		Расчетный				0,21
236	д.Копнино	ДОУ на 60 мест	-	-		Расчетный				0,13
237	д.Осеченки	ДОУ на 60 мест	-	-		Расчетный				0,13
238	д.Капустино	ДОУ на 60 мест	-	-		Расчетный				0,13
239	д. Нестерово	ДОУ на 120 мест	-	-		Расчетный				0,25
240	д. Панино	ДОУ на 100 мест	-	-		Расчетный				0,21
241	д. Кашерово	ДОУ на 60 мест	-	-		Расчетный				0,13
242	д. Капьянино	ДОУ на 120 мест	-	-		Расчетный				0,25

№ п/п	Местоположение	Планируемый тип жилой застройки	Планируемый жилищный фонд, тыс.кв.м	Население , тыс.чел	Этажно сть	Очередност ь	Расход тепла отопление, Гкал/ч	Расход тепла ГВС ср., Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО , Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ , Гкал/ч
243	п. Денежниково	ДОУ на 150 мест	-	-		Расчетный				0,32
244	п. Дружба	ДОУ на 150 мест	-	-		Расчетный				0,32
245	д. Марково	ДОУ на 130 мест	-	-		Первая				0,28
246	д.Макаровка	ДОУ на 100 мест	-	-		Расчетный				0,21
247	п. Электроизолятор	ДОУ на 100 мест	-	-		Расчетный				0,21
248	д. Жирово	ДОУ на 120 мест	-	-		Расчетный				0,25
249	с. В. Мячково	ДОУ на 150 мест	-	-		Первая				0,32
250	д. Островцы	ДОУ на 320 мест	-	-		Первая				0,68
251	д. Сельцо	ДОУ на 100 мест	-	-		Расчетный				0,21
252	д. Никулино	ДОУ на 100 мест	-	-		Расчетный				0,21
253	с. Татаринцево	ДОУ на 320 мест	-	-		Расчетный				0,68
254	д. Вохринка	ДОУ на 100 мест	-	-		Расчетный				0,21
255	с. Татаринцево	ДОУ на 200 мест	-	-		Расчетный				0,42
256	д. Сафоново	ДОУ на 150 мест	-	-		Расчетный				0,32
257	п. Дубовая Роща	ДОУ на 210 мест	-	-		Первая				0,21
258	с. Кривцы	ДОУ на 100 мест	-	-		Первая				0,21
259	д. Тяжино	ДОУ на 120 мест	-	-		Первая				0,25
260	д. Холуденево	ДОУ на 150 мест	-	-		Расчетный				0,32
261	д. Иваново	ДОУ на 100 мест	-	-		Расчетный				0,21
262	с.Никитское	ДОУ на 100 мест	-	-		Расчетный				0,21
263	с.Никитское	ДОУ на 100 мест	-	-		Расчетный				0,21
264	пос. им Тельмана	Пристройка к ДОУ №50 на 70 мест	-	-		Первая				0,15
265	пос. им Тельмана	ДОУ на 150 мест	-	-		Первая				0,32
266	д. Прудки	ДОУ на 150 мест	-	-		Первая				0,32
267	д. Чулково	ДОУ на 150 мест	-	-		Расчетный				0,32
268	д. Чулково	ДОУ на 150 мест	-	-		Расчетный				0,32
269	д. Какузево	ДОУ на 160 мест	-	-		Первая				0,34
270	с. Зеленая Слобода	ДОУ на 60 мест	-	-		Расчетный				0,13
271	д.Редькино	ДОУ на 170 мест	-	-		Расчетный				0,36
272	д.Редькино	ДОУ на 160 мест	-	-		Расчетный				0,34

№ п/п	Местоположение	Планируемый тип жилой застройки	Планируемый жилищный фонд, тыс.кв.м	Население , тыс.чел	Этажно сть	Очередност ь	Расход тепла отопление, Гкал/ч	Расход тепла ГВС ср., Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО , Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ , Гкал/ч
273	д. Нижнее Мячково	ДОУ на 320 мест	-	-		Расчетный				0,68
274	д. Кулаково	ДОУ на 150 мест	-	-		Расчетный				0,32
275	сп Г анусовское д.Починки	магазины, прид сервис, кафе	8,61	0,11		Расчетный				0,77
276	д.Коняшино	объекты розничной торговли	2,76	0,04		Расчетный				0,25
277	д.Сафоново	магазины	1,58	0,03		Расчетный				0,14
278	д.Дергаево	объекты торговли	1,58	0,03		Расчетный				0,14
279	г.Раменское ул.Красная 11 мкр.	объекты культурнобытового, торгового назначения	4,98	0,06		Расчетный				0,45
280	сп Чулковское восточнее с.Зеленая Слобода	рынки, объекты придорожного сервиса	5,15	0,07		Расчетный				0,46
281	сп Ульянинское д.Фоминское	рынки, обществ питание, гостиничное обслуживание, объекты придорожного сервиса	2,7	0,03		Расчетный				0,24
282	д.п.Родники ул.Седовцев	администр. -складское здание	0,87	0,02		Расчетный				0,08
283	г.Раменское ул.Приборостроителей	магазины, общ.питание	0,87	0,02		Расчетный				0,08
284	сп Чулковское д.Нижнее Мячково	спорт лагерь	4,32	0,05		Расчетный				0,39
285	д.Коняшино	магазин	1,26	0,02		Расчетный				0,11
286	п.совхоза "Раменское" ул.Беговая	торговые центры	1,35	0,03		Расчетный				0,12
287	г.Раменское Северное шоссе	объекты торговли	8	0,1		Расчетный				0,72
288	д.Старниково	товары розничной торговли	1,36	0,04		Расчетный				0,12
289	д.Бельково	товары розничной торговли	1,27	0,02		Расчетный				0,11
290	с.Заворово	объекты розничной	1,47	0,02		Расчетный				0,13

№ п/п	Местоположение	Планируемый тип жилой застройки	Планируемый жилищный фонд, тыс.кв.м	Население , тыс.чел	Этажно сть	Очередност ь	Расход тепла отопление, Гкал/ч	Расход тепла ГВС ср., Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО , Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ , Гкал/ч
		торговли								
291	с.Рыболово	объекты розничной торговли	1,27	0,02		Расчетный				0,11
292	д.Бахтеево	зона отдыха	7,93	0,07		Расчетный				0,71
293	д.Верея Островецкое шоссе	торгово-выставочный комплекс	1,47	0,02		Расчетный				0,13
294	д.Федино	магазины	0,3	0,01		Расчетный				0,03
295	г.Раменское ул. В ысоковольтная	обслуживание жилой застройки	0,75	0,02		Расчетный				0,07
296	г.Раменское пересечение ул.Чугунова- ул.Левашова	торгово- развлекательный центр	5,61	0,07		Расчетный				0,5
297	д.Малышево	объекты предпринимательской деятельности	7,68	0,08		Расчетный				0,69
298	г.Раменское пересечение ул.КрасноармеИская- пр.ТранспортныйИ	деловое управление	0,93	0,02		Расчетный				0,08
299	сп Никонское д.Никулино	магазин кафе	2,7	0,03		Расчетный				0,24
300	д.Каменное Тяжино	ресторанный комплекс	3,78	0,05		Расчетный				0,34
301	д.п.Родники ул.Железнодорожная	торгово-офисное здание	1,47	0,02		Расчетный				0,13
302	д.Вялки в раИоне ж/д пл.Родники	муниципальный рынок	4,65	0,06		Расчетный				0,42
303	сп Никоновское д.Агашкино	бытовое обслуживание	11,64	0,15		Расчетный				1,05
304	д.каменное Тяжино ул.Боровская	магазины	0,48	0,01		Расчетный				0,04
305	с .Константиново	магазин	0,48	0,01		Расчетный				0,04
306	с.Карпово	торговый центр	11,25	0,14		Расчетный				1,01
307	п.совхоза СафоновскийИ	предпринимательская деятельность	0,63	0,01		Расчетный				0,06
308	с .Константиново	объекты розничной торговли	1,3	0,02		Расчетный				0,12
309	д.Каменно Тяжино ул.Боровская	оздор. комплекс	5,49	0,07		Расчетный				0,49

№ п/п	Местоположение	Планируемый тип жилой застройки	Планируемый жилищный фонд, тыс.кв.м	Население , тыс.чел	Этажно сть	Очередност ь	Расход тепла отопление, Гкал/ч	Расход тепла ГВС ср., Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО , Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ , Гкал/ч
310	М-5 "Урал" д.Становое	объекты торговли, общественного питания	5,3	0,05		Расчетный				0,48
311	с.Кривцы, вдоль М-5 "Урал"	торг-склад комплекс, фабрика-кухня	5,32	0,06		Расчетный				0,48
312	сп Чулковское д.Редькино	объекты розничной торговли	13	0,16		Расчетный				1,17
313	д.Каменное Тяжино ул.Боровская	адм.-торговый комплекс	5,52	0,07		Расчетный				0,5
314	д.п.Родники ул.Шоссейная,8	объекты розничной торговли	1,27	0,02		Расчетный				0,11
315	д.Каменное Тяжино ул.Боровская	объекты торговли	2	0,03		Расчетный				0,18
316	д.Тяжино	объекты торговли, логистики, адм.объектов, придорожного сервиса	68,25	0,8		Расчетный				6,14
317		объекты торговли	7,4	0,09		Расчетный				0,67
318	г.Раменское Донинское шоссе 11 мкр.	объекты культурнобытового, торгового назначения, адм-общ здания	14	0,17		Расчетный				1,26
319	с.Кривцы вдоль М-5 "Урал"	торговый комплекс, объекты дорожного сервиса	9,9	0,12		Расчетный				0,89
320	д.Каменное Тяжино ул.Боровская вдоль р.Москвы	объекты отдыха и спорта	1,9	0,03		Расчетный				0,17
321	д.Становое вдоль М-5 "Урал"	объекты торговли, общественного питания	9,7	0,12		Расчетный				0,87
322	вдоль автодороги ММК- Раменское	объекты торговли	9,8	0,13		Расчетный				0,88
323	д.Островцы	торговый центр	3,66	0,05		Расчетный				0,33
324	с.Игумново ул.Раменская,16	административно-	2,46	0,03		Расчетный				0,22

№ п/п	Местоположение	Планируемый тип жилой застройки	Планируемый жилищный фонд, тыс.кв.м	Население , тыс.чел	Этажно сть	Очередност ь	Расход тепла отопление, Гкал/ч	Расход тепла ГВС ср., Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО , Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ , Гкал/ч
		офисное здание								
325	г.Раменское ул.Десантная	торговые центры, адм-общ.	1,68	0,02		Расчетный				0,15
326	г.Раменское 11 мкр.Донинское шоссе	многофункциональные торговые комплексы, адм-общ, бытового назначения	22,56	0,28		Расчетный				2,03
327	д.Островцы 31 км М-5 "Урал"	объекты общ-делового назначения	4,23	0,05		Расчетный				0,38
328	вдоль А-107 ММК в районе д.Кошерово	торгово-складской комплекс	22,2	0,26		Расчетный				2
329	п.Гжель вдоль А-107 ММК	КУРТ-40 многофункц. торгово-логистический центр	233,7	2,9		Расчетный				21,03
330	д.п.Родники ул.Речная,10	офисное здание	0,6	0,01		Расчетный				0,05
331	р.п.Быково ул.Щорса,26	торгово-офисное здание, кафе	0,55	0,01		Расчетный				0,05
332	сп Новохаритоновское с.Карпово	торгово-складской комплекс	26,2	0,33		Расчетный				2,36
333	д.п.Кратово в районе Хрипанского поля	объекты общ-делового торгово-бытового назначения	2,7	0,03		Расчетный				0,24
334	д.п.Кратово ул.Мира 10А/3	магазин	0,51	0,01		Расчетный				0,05
335	д.Михнево	объекты жилого, общественно-делового, социального, коммунального, инженернотранспортного назначения по ППТ	120	1,5		Расчетный				8,4
336	п.комбината Стройматериалов-1	объекты торговли, адм-общ. объекты	15,33	0,19		Расчетный				1,38

№ п/п	Местоположение	Планируемый тип жилой застройки	Планируемый жилищный фонд, тыс.кв.м	Население , тыс.чел	Этажно сть	Очередност ь	Расход тепла отопление, Гкал/ч	Расход тепла ГВС ср., Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО , Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ , Гкал/ч
337	с.Быково ул.Жуковского	культурно-торговый центр	1,2	0,02		Расчетный				0,11
338	г.Раменское пр.Транспортный, 16	торгово-складской комплекс	6,84	0,09		Расчетный				0,62
339	г.Раменское 11 мкр. Рыбхозное шоссе	объект общ-торгового, культурно-бытового назначения	2,91	0,04		Расчетный				0,26
340	г.Раменское 11 мкр. Рыбхозное шоссе	магазины, общ.питание, гостиничное обслуживание, спорт	1,71	0,02		Расчетный				0,15
341	г.Раменское ул.100-й Свирской дивизии	гостиница	3,48	0,04		Расчетный				0,31
342	д.Сафоновское ул.Раменская	магазин со складом	0,4	0,01		Расчетный				0,04
343	г.Раменское КИЗ "Гостица"	адм-культурное, торговое назначение	1,35	0,02		Расчетный				0,12
344	п.совхоза "Сафоновский" ул.2-я Новошоссе	торгово-складские объекты	6,12	0,05		Расчетный				0,55
345	с.Загорново	зона отдыха	6	0,08		Расчетный				0,54
346	д.Кулаково	курт 71 торгово- складские объекты	8,8	0,07		Расчетный				0,79
347		ппт адмторг центр	0,9	0,02		Расчетный				0,08
348		курт 74 ври Соц объекты	24,36	0,3		Расчетный				2,19
349		торговый центр адм курт	3,03	0,04		Расчетный				0,27
350		торг центр	1,83	0,03		Расчетный				0,16
351	сп Чулковское д.Прудки	торг центр	7,6	0,1		Расчетный				0,68
352	сп Чулковское д.Прудки	объекты общ-дел назначения	5,8	0,07		Расчетный				0,52
353	д.Жуково	магазины	0,21	0,01		Расчетный				0,02

№ п/п	Местоположение	Планируемый тип жилой застройки	Планируемый жилищный фонд, тыс.кв.м	Население , тыс.чел	Этажно сть	Очередност ь	Расход тепла отопление, Гкал/ч	Расход тепла ГВС ср., Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО , Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ , Гкал/ч
354	с .Константиново	баня	1,26	0,02		Расчетный				0,11
355	с .Константиново	объекты розничной торговли	1,32	0,02		Расчетный				0,12
356		спорт-разв комплекс	0,75	0,02		Расчетный				0,07
357	д.Островцы	торгово-проив.з база	1,47	0,02		Расчетный				0,13
358	д.Иваново	торговый комплекс	1,08	0,01		Расчетный				0,1
359	д.Иваново	магазин	0,66	0,01		Расчетный				0,06
360	д.Тимонино вдоль М-5 "Урал"	торгово-развл. комплекс	2,52	0,03		Расчетный				0,23
361	д.Тимонино вдоль М-5 "Урал"	ври учебно-произ комплекс	8,7	0,1		Расчетный				0,78
362	с.Кривцы вдоль М-5 "Урал"	объекты произ-склад торгового назначения	7,5	0,08		Расчетный				0,68
363	с.Софьино	торговый центр	0,72	0,01		Расчетный				0,06
364	д.Панино	предпринимательство	22,23	0,28		Расчетный				2
365	с.Заворово	рынок	1,83	0,03		Расчетный				0,16
366	с Заворново	обеспечение правопорядка	2	0,03		Расчетный				0,18
367	сп Рыболовское с.Бисерово	объекты розничной торговли	0,72	0,01		Расчетный				0,06
368	сп Рыболовское д.Захарово	магазин	0,12	0		Расчетный				0,01
369	сп Ганусовское п.Рылеево ул.Прибрежная	база отдыха	7,4	0,02		Расчетный				0,67
370	д.Фоминское	магазины	1,08	0,02		Расчетный				0,1
371	д.Каменное Тяжино	торгово-развл., гостиничный комплекс ври	9,12	0,1		Расчетный				0,82
372	сп Чулковское д.Чулково ул.Курганная	спортивнооздоровитель ный комплекс	8,08	0,1		Расчетный				0,73
373		объекты отдыха и туризма	9,7	0,05		Расчетный				0,87

№ п/п	Местоположение	Планируемый тип жилой застройки	Планируемый жилищный фонд, тыс.кв.м	Население , тыс.чел	Этажно сть	Очередност ь	Расход тепла отопление, Гкал/ч	Расход тепла ГВС ср., Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО , Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ , Гкал/ч
374	д.Рыбаки	объекты отдыха и туризма	8,8	0,06		Расчетный				0,79
375	сп Чулковское д.Каменное Тяжино ул.Боровская	яхт-клуб с причалом	1,5	0,03		Расчетный				0,14
376	сп Ульянинское с.Никитское 39в	объекты торговли, общ.питания	0,75	0,01		Расчетный				0,07
377	д.Никулино	торгово-адм здание	1,5	0,13		Расчетный				0,14
378	п.Электроизолятор	торговый центр	1,23	0,02		Расчетный				0,11
379	п.Электроизолятор	торговый центр	0,39	0,01		Расчетный				0,04
380	п.комбината СтроИматериалов-1	магазины объекты придорожного сервиса	0,42	0,02		Расчетный				0,04
381	с.Речицы	торговый центр	4	0,05		Расчетный				0,36
382	п.ст.Бронницы	объекты рекреационного назначения	4	0,05		Расчетный				0,36
383	д.Юрово	магазины	0,5	0,02		Расчетный				0,05
384	с.Малышево ул.Сосновая,7/2	магазин	11,17	0,01		Расчетный				1,01
385	с.Малышево	гостиничный модуль	11	0,02		Расчетный				0,99
386	сп Кузнецовское п.Дружба	магазины	3,15	0,4		Расчетный				0,28
387	сп Кузнецовское п.Мирный	объекты торгово- складского назначения	2	0,03		Расчетный				0,18
388	д.Федино	магазины	2,04	0,03		Расчетный				0,18
389	д.Колупаево	магазины	1,38	0,02		Расчетный				0,12
390	д.Кулаково	курт 70 торгово-развл. комплекс	16,44	0,12		Расчетный				1,48
391	д.Кулаково	Курт 70 торгово- складской комплекс	16,7	0,07		Расчетный				1,5
392	д.Чулково	магазины	1,4	0,03		Расчетный				0,13
393	д.Холуденево	торгово- склад, адм- общ.объекты	14,85	0,15		Расчетный				1,34
394	с.Зеленая Слобода	адм-торговый комплекс	4,29	0,05		Расчетный				0,39

№ п/п	Местоположение	Планируемый тип жилой застройки	Планируемый жилищный фонд, тыс.кв.м	Население , тыс.чел	Этажно сть	Очередност ь	Расход тепла отопление, Гкал/ч	Расход тепла ГВС ср., Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО , Гкал/ч	Расход тепла ВСЕГО С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ , Гкал/ч
395	г.Раменское 10 мкр. Донинское шоссе	торговые центры	2	0,03		Расчетный				0,18
396	д.Поповка Рыбхозное шоссе	адм-торговое здание	2,76	0,03		Расчетный				0,25
397	г.Раменское Донинское шоссе	торговля	0,7	0,01		Расчетный				0,06
398	южнее д.Островцы	деловое управление	10,2	0,1		Расчетный				0,92
399	М-5 "Урал" д.Становое	торгово-склад объекты, общ.питания, быт обслуж.	11,6	0,08		Расчетный				1,04
400	д.Трошково, ул.Шоссейная	многофункц. торговый центр, магазины, общ.питание	2,94	0,04		Расчетный				0,26
401	сп Новохаритоновское с.Новохаритоново	торговый комплекс, общ.питание, магазины	2,8	0,03		Расчетный				0,25
402		Объекты общественно- делового назначения	3,24	0,04		Расчетный				0,29
403	д.Каменное Тяжино	Оздоровительный комплекс	4,75	0,06		Расчетный				0,43
	Объекты социально-бытового обслуживания									167,89
	ИТОГО Индивидуальное теплоснабжение									305,70

Таблица 1.2.7 - Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) объектами общественного назначения с разделением по видам теплотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

№	Наименование объектов	Местоположение	Планируема я площадь здания, тыс. кв. м	Планируе м ые рабочие места, тыс. раб. мест	Очерёдность	Расход тепла, Гкал/час	Источник теплоснабжения
1	произв-во ювелирные изделия	п.совхоза "Раменское" ул.Беговая, 10	2,27	0,03	Расчетный	0,2	АИТ
2	объекты произ.складского назначения, придорожного сервиса	вдоль М-5 "Урал" восточнее д.Фоминское сп Ульяновское	6	0,04	Расчетный	0,42	АИТ

№	Наименование объектов	Местоположение	Планируемая площадь здания, тыс. кв. м	Планируемые рабочие места, тыс. раб. мест	Очередность	Расход тепла, Гкал/час	Источник теплоснабжения
3	объекты придорожного сервиса	сп Никоновское севернее д.Толмачево	12,2	0,08	Расчетный	0,85	АИТ
4	склады	сп Чулковское д.Жуково	124,9	0,35	Расчетный	8,74	АИТ
5	администр. -складское здание	д.п.Родники ул.Седовцев	3	0,04	Расчетный	0,27	АИТ
6	объекты придорожного сервиса	юго-западнее д.Нестерово	11,7	0,07	Расчетный	1,05	АИТ
7	коммунальное обслуживание	д.Островцы	22	0,15	Расчетный	1,54	АИТ
8	объекты придорожного сервиса	сп Ганусовское д.Жирошкино	15,7	0,08	Расчетный	1,1	АИТ
9	автомойка, АГЗС	д.Трошково, ул.ШоссеИная	1	0,01	Расчетный	0,07	АИТ
10	бензозаправочная станция	в районе с.Карпово	7,5	0,02	Расчетный	0,53	АИТ
11	обслуживание автотранспорта	сп Ганусовское п.Ганусово	2,45	0,04	Расчетный	0,17	АИТ
12	объекты дорожного сервиса	д.Панино	5	0,05	Расчетный	0,35	АИТ
13	производственноадминистративные здания	севернее д.Жуково	10	0,09	Расчетный	0,9	АИТ
14	объекты придорожного сервиса	юго-западнее д.Нестерово	5	0,05	Расчетный	0,45	АИТ
15	СТОА	г.Раменское ул.Красноармейская	1,5	0,03	Расчетный	0,11	АИТ
16	склады	вдоль М-5 "Урал" южнее с.Никитское	13,3	0,05	Расчетный	0,93	АИТ
17	коммунальное обслуживание	г.Раменское	112,21	0,6	Расчетный	7,85	АИТ
18	склады	вдоль М-5 "Урал" южнее с.Никитское	21	0,1	Расчетный	1,47	АИТ
19	производственная база	сп Константиновское д.Сельвачево, 6	9	0,1	Расчетный	0,81	АИТ
20	склады	сп Никоновское с.Никоновское	6	0,04	Расчетный	0,42	АИТ
21	объекты дорожного сервиса	вдоль М-107 ММК в районе д.Бояркино	42	0,4	Расчетный	2,94	АИТ
22	производ. -складской комплекс	г.Раменское ул.100-й Свирской дивизии	21	0,09	Расчетный	1,89	АИТ
23	КУРТ-59, производственный объект	в районе д.Старниково	80	0,7	Расчетный	7,2	АИТ

№	Наименование объектов	Местоположение	Планируемая площадь здания, тыс. кв. м	Планируемые рабочие места, тыс. раб. мест	Очередность	Расход тепла, Гкал/час	Источник теплоснабжения
24	произв. деятельность 5 класса опасности, объекты придорожного сервиса	сп Чулковское д.Редькино ул.Удачная	15	0,2	Расчетный	1,35	АИТ
25	склады	д.Панино	63	0,3	Расчетный	4,41	АИТ
26	автобаза, АЗС с объектами обслуживания	д.Чулково	14	0,08	Расчетный	0,98	АИТ
27	объекты придорожного сервиса	М-5 "Урал" д.Становое	10	0,09	Расчетный	0,7	АИТ
28	обслуживание автотранспорта	с.Ульянино	2,1	0,04	Расчетный	0,15	АИТ
29	стоянка авт.	г.Раменское Северное шоссе	0,1	0	Расчетный	0,01	АИТ
30	эксплуатация объектов автомобильного транспорта	г.Раменское Северное шоссе,1	2,5	0,03	Расчетный	0,18	АИТ
31	цех по переработке овощей	с.Заворново	5	0,05	Расчетный	0,45	АИТ
32	производственно-складские объекты	сп Ганусовское д.Спас Михнево	7	0,04	Расчетный	0,63	АИТ
33	произ-складские объекты 5 класса опасности	с. Михайловская Слобода	3,8	0,03	Расчетный	0,34	АИТ
34	произ-складские, коммунальные объекты 5 класса опасности	М-5 "Урал" с. Михайловская Слобода	14	0,08	Расчетный	1,26	АИТ
35	объекты произ-складского назначения	севернее д.Аргуново сп Ульяновское	17	0,09	Расчетный	1,53	АИТ
36	КУРТ-76 объекты производст-складского назначения	западнее с.Зеленая Слобода	138	0,7	Расчетный	12,42	АИТ
37	произв. база	сп Быболовское в районе д.Никулино	7	0,1	Расчетный	0,63	АИТ
38	Объекты придорожного сервиса	д.Становое вдоль М-5 "Урал"	29	0,03	Расчетный	2,61	АИТ
39	котельная, бытовые помещения	с.Рыболово	15	0,04	Расчетный	1,35	АИТ
40	произ-складские объекты	М-5 "Урал" севернее п.РАОС	92,4	0,6	Расчетный	8,32	АИТ
41	произ-складской комплекс, объекты придорожного сервиса	д.Становое	10	0,15	Расчетный	0,9	АИТ
42	складской комплекс	сп Константиновское 4п.Денежниково	8	0,05	Расчетный	0,72	АИТ

№	Наименование объектов	Местоположение	Планируемая площадь здания, тыс. кв. м	Планируемые рабочие места, тыс. раб. мест	Очередность	Расход тепла, Гкал/час	Источник теплоснабжения
43	многоф автозапр комплек, объекты дорожного хозяйства	М-5 "Урал" д.Становое	5	0,05	Расчетный	0,45	АИТ
44	МЗАК, эксплуатация объектов автомобильного транспорта	г.Раменское Северное шоссе,1	2,5	0,03	Расчетный	0,23	АИТ
45	торг-склад комплекс, фабрика-кухня	с.Кривцы, вдоль М-5 "Урал"	13	0,06	Расчетный	1,17	АИТ
46	объекты придорожного сервиса	д.Панино	10	0,05	Расчетный	0,9	АИТ
47	пищевое пр-во	с.Кривцы вдоль М-54 "Урал"	1,8	0,04	Расчетный	0,16	АИТ
48	произв-складские, коммунальные объекты	д.Жуково	10,8	0,08	Расчетный	0,97	АИТ
49	произв-скл, коммунальные объекты 5 класса опасности	с.Михайловская Слобода вдоль М-5 "Урал"	29	0,1	Расчетный	2,61	АИТ
50	произ-складские объекты	д.Кулаково	14,14	0,08	Расчетный	1,27	АИТ
51	КУРТ 60 произ-складские объекты	д.Старниково	490	3,5	Расчетный	44,1	АИТ
52	произ-во упаковочные материалы	д.Тимонино	14	0,2	Расчетный	1,26	АИТ
53	КУРТ-47 склады	вдоль А-107 ММК г.Раменское	150	0,9	Расчетный	13,5	АИТ
54	объекты произ-складского назначения	сп Чулковское западнее иловых площадок	72	0,5	Расчетный	6,48	АИТ
55	строит.промышленность, складские объекты	западнее с.Ганусово	230	1,8	Расчетный	20,7	АИТ
56	объект промышленноскладского назначения	д.Антоново	12	0,09	Расчетный	1,08	АИТ
57	строит. промышленность	южнее д.Михнево	86	0,7	Расчетный	7,74	АИТ
58	объекты придорожного сервиса	д.Дергаево Донинское шоссе	2	0,03	Расчетный	0,18	АИТ
59	КУРТ-7 произв-складские объекты	д.Кулаково	21	0,13	Расчетный	1,89	АИТ
60	производственная база УПТК	г.Раменское	16	0,1	Расчетный	1,44	АИТ

№	Наименование объектов	Местоположение	Планируемая площадь здания, тыс. кв. м	Планируемые рабочие места, тыс. раб. мест	Очередность	Расход тепла, Гкал/час	Источник теплоснабжения
61	многофункц. складской комплекс	д.Шувайлово	70	0,5	Расчетный	6,3	АИТ
62	предпринимательство	д.Нестерово	27	0,2	Расчетный	2,43	АИТ
63	складские объекты	около с. Михайловская Слобода	32	0,15	Расчетный	2,88	АИТ
64	коммунальная зона	северо-восточнее с.Константиново	18	0,1	Расчетный	1,62	АИТ
65	КУРТ-31 производственноскладские объекты	в районе д.Михнево вдоль М-5 "Урал"	630	4,5	Расчетный	50,4	АИТ
66	объекты придор сервиса, гаражи	г.Раменское ул.Красноармейская	10	0,05	Расчетный	0,9	АИТ
67	КУРТ-58 производственный объект	д.Старниково	154	1,5	Расчетный	13,86	АИТ
68	ком-склад объекты 5 класса опасности	западнее с.Еганово	170	1,3	Расчетный	15,3	АИТ
69	КУРТ-57 произ-складские объекты	в районе д.Старниково	546	4	Расчетный	49,14	АИТ
70	КУРТ-40 многофункц. торгово-логистический центр	с.Гжель вдоль А-107 ММК	546	3,9	Расчетный	49,14	АИТ
71	КУРТ-9 производственные, торгово-складские объекты	г.Раменское в районе А-107 ММК	462	3,4	Расчетный	41,58	АИТ
72	многофункциональный комплекс индустриального, спортивно-развлекательного назначения	с.Софьино вдоль М-5 "Урал"	290	2,2	Расчетный	26,1	АИТ
73	объекты придор.сервиса	д.Тимонино	7,7	0,05	Расчетный	0,69	АИТ

№	Наименование объектов	Местоположение	Планируемая площадь здания, тыс. кв. м	Планируемые рабочие места, тыс. раб. мест	Очередность	Расход тепла, Гкал/час	Источник теплоснабжения
74	КУРТ-45 промышленные, коммунально-складские объекты 5 класса опасности	вблизи д.Кузнецово	1302	10	Расчетный	104,16	АИТ
75	склады	р.п.Быково ул.Маяковского	17	0,07	Расчетный	1,53	АИТ
76	производственная база	р.п.Ильинский ул.Краснознаменная, 60	9	0,1	Расчетный	0,81	АИТ
77	торгово-складской комплекс	сп Новохаритоновское с.Карпово	61	0,4	Расчетный	5,49	АИТ
78	склады	р.п.Быково ул.Советская	378	2,7	Расчетный	26,46	АИТ
79	производственная база	гп Кратово с.Игумново	90	0,7	Расчетный	8,1	АИТ
80	производственный объект	д.Михнево	35	0,3	Расчетный	3,15	АИТ
81	произ-складские объекты	д.Веря	7	0,04	Расчетный	0,63	АИТ
82	производственная база	г.Раменское ул.Красноармейская, 103	6,5	0,08	Расчетный	0,59	АИТ
83	ангар, стоянка техники	г.Раменское Транспортный пр., 8	7	0,01	Расчетный	0,63	АИТ
84	производственная база	г.Раменское ул.Красноармейская	7,5	0,07	Расчетный	0,68	АИТ
85	производственная база	г.Раменское Донинское шоссе в районе кладбища	35	0,3	Расчетный	3,15	АИТ
86	объекты произв.-складского назначения	г.Раменское Донинское шоссе южнее кладбища	28	0,2	Расчетный	2,52	АИТ
87	взу, энергоцентр с котельной	г.Раменское Северное шоссе	14	0,03	Расчетный	1,26	АИТ
88	многоуровневая автостоянка	г.Раменское ул.Десантная	12	0,03	Расчетный	1,08	АИТ
89	производственная база	г.Раменское пр.Деревообделочный	10	0,05	Расчетный	0,9	АИТ
90	гаражи	г.Раменское ул.Школьная	8	0,02	Расчетный	0,72	АИТ
91	объекты произв.-складского назначения	п.совхоза "Раменское" ул.Шоссейная	42	0,25	Расчетный	3,78	АИТ
92	Объект транспортной инфраструктуры	г.Раменское, пр.Транспортный	12	0,05	Расчетный	1,08	АИТ

№	Наименование объектов	Местоположение	Планируемая площадь здания, тыс. кв. м	Планируемые рабочие места, тыс. раб. мест	Очередность	Расход тепла, Гкал/час	Источник теплоснабжения
93	произв-складские объекты	г.Раменское севернее ул.Михалевича	200	1,3	Расчетный	18	АИТ
94	строительная промышленность	г.Раменское пр.Транспортный	16	0,08	Расчетный	1,44	АИТ
95	объекты придорожного сервиса	вдоль А-107 ММК в районе д.Бояркино	10	0,04	Расчетный	0,9	АИТ
96	КУРТ-70 торгово-складской комплекс	в районе д.Кулаково	63	0,4	Расчетный	5,67	АИТ
97	объекты придорожного сервиса	М-5 "Урал" с. Михайловская Слобода	14	0,05	Расчетный	1,26	АИТ
98	объекты дорожного сервиса	М-5 "Урал" с. Михайловская Слобода	16	0,06	Расчетный	1,44	АИТ
99	объекты дорожного сервиса	М-5 "Урал" с. Михайловская Слобода	12	0,04	Расчетный	1,08	АИТ
100	объекты придорожного сервиса	М-5 "Урал" севернее п.РАОС	20	0,08	Расчетный	1,8	АИТ
101	произв-складские объекты	М-5 "Урал" севернее п.РАОС	100	0,5	Расчетный	8	АИТ
102	склады	сп Чулковское восточнее с.Еганово	35	0,3	Расчетный	3,15	АИТ
103	азс	д.Чулково	2	0,02	Расчетный	0,18	АИТ
104	ппт котельная пит центр	п. им.Тельмана	0,5	0,02	Расчетный	0,05	АИТ
105	взу	п. им.Тельмана	0,3	0,01	Расчетный	0,03	АИТ
106	произ-скл объекты	сп Чулковское, севернее Курьяновских очистных сооружений	-	1	Расчетный	-	АИТ
107	производ зона под карьер	западнее курьяновских очистных сооружений	-	-	Расчетный	-	АИТ
108	произв-скл объекты	сп Чулковское, южнее Раменского ГОКа	-	1	Расчетный	-	АИТ
109	пождепо	сп Чулковское д.Прудки	1	0,04	Расчетный	0,09	АИТ
110	произв-склад, торговые объекты, обществ.питания	М-5 "Урал" д.Становое	35	0,3	Расчетный	3,15	АИТ
111	производст деятельность	д.Тимонино вдоль М-5 "Урал"	28	0,25	Расчетный	2,52	АИТ

№	Наименование объектов	Местоположение	Планируемая площадь здания, тыс. кв. м	Планируемые рабочие места, тыс. раб. мест	Очередность	Расход тепла, Гкал/час	Источник теплоснабжения
112	легкая промышленность	д.Тимонино	7	0,09	Расчетный	0,63	АИТ
113	ври учебно-произ комплекс	д.Тимонино вдоль М-5 "Урал"	21	0,1	Расчетный	1,89	АИТ
114	объекты произ-склад торгового назначения	с.Кривцы вдоль М-5 "Урал"	17	0,07	Расчетный	1,53	АИТ
115	логистический технопарк "Софьино"	с.Софьино вдоль М-5 "Урал"	175	1,3	Расчетный	15,75	АИТ
116	производственно-складские объекты	с.Софьино вдоль М-5 «Урал»	224	1,8	Расчетный	20,16	АИТ
117	склады	сп Софьинское севернее д.Бритово	70	0,3	Расчетный	6,3	АИТ
118	обслуживание автотранспорта	д.Панино	15	0,05	Расчетный	1,35	АИТ
119	коммунально-складские объекты, произв объекты 5 класса опасности	сп Никоновское севернее с.Заворово	56	0,7	Расчетный	5,04	АИТ
120	склады	д.Малышево,20	290	2	Расчетный	20,3	АИТ
121	склады	д.Малышево,20	18	0,09	Расчетный	1,62	АИТ
122	произв-складской комплекс	в районе д. Малышево	140	0,9	Расчетный	11,2	АИТ
123	котельная гаража	сп Г анусовское п.Г анусово	0,2	0,01	Расчетный	0,02	АИТ
124	под производственные нужды	д.Заболотье ул.Проризводственна я	21	0,2	Расчетный	1,89	АИТ
125	склады	с.Заворово	22	0,08	Расчетный	1,98	АИТ
126	коммунальное обслуживание	с.Рыболово	3	0,03	Расчетный	0,27	АИТ
127	склады	с.Рыболово	2,9	0,03	Расчетный	0,26	АИТ

№	Наименование объектов	Местоположение	Планируемая площадь здания, тыс. кв. м	Планируемые рабочие места, тыс. раб. мест	Очередность	Расход тепла, Гкал/час	Источник теплоснабжения
128	объекты производств-складского назначения	сп Ульяновское д.Аргуново	21	0,09	Расчетный	1,89	АИТ
129	объекты произ-складского назначения	сп Ульяновское д.Аргуново	8	0,04	Расчетный	0,72	АИТ
130	произ-складские объекты	сп Кузнецовское в районе А-107 ММК севернее д.Юрово	28	0,1	Расчетный	2,52	АИТ
131	производственная база УПТК	сп Сафоновское д.Сафоново	26	0,08	Расчетный	2,34	АИТ
132	многофункциональный агрокомплекс	западнее д.Аргуново	56	0,11	Расчетный	5,04	АИТ
133	произ-складской комплекс	сп Константиновское, с.Константиново	56	0,4	Расчетный	5,04	АИТ
134	производственная деятельность	сп Ульяновское западнее с.Степановское	21	0,2	Расчетный	1,89	АИТ
135	объекты произ-складского назначения	сп Ульяновское с.Никитское	7	0,04	Расчетный	0,63	АИТ
136	деревообрабатывающий цех	сп Г.Жельское д.Минино	6,5	0,07	Расчетный	0,59	АИТ
137	произв-складские объекты	сп Г.Жельское д.Фенино	100	0,5	Расчетный	8	АИТ
138	производственная база	сп Г.Жельское д.Трошково	35	0,4	Расчетный	3,15	АИТ
139	строительная база	п.комбината Стройматериалов-1	42	0,15	Расчетный	3,78	АИТ
140	склады	п.ст.Бронницы ул.Казарма 57км,2	14	0,05	Расчетный	1,26	АИТ
141	объекты произ-складского назначения	в районе А-107 ММК г.Раменское	84	0,5	Расчетный	7,56	АИТ
142	объекты произв-складского назначения	г.Раменское в районе А-107 ММК	105	0,6	Расчетный	8,4	АИТ
143	объекты произ-складского назначения	восточнее с.Ульянино	35	0,15	Расчетный	3,15	АИТ
144	склады	д.Полушкино, пр.Дальний	7	0,05	Расчетный	0,63	АИТ
145	объекты произ-скл назначения	севернее иловой площадки №13	175	1	Расчетный	14	АИТ
146	объекты производственно-складского назначения	г.Раменское Донинское шоссе южнее Дементьевского кладбища на землях с использованием (часть	190	1,1	Расчетный	15,2	АИТ

№	Наименование объектов	Местоположение	Планируемая площадь здания, тыс. кв. м	Планируемые рабочие места, тыс. раб. мест	Очередность	Расход тепла, Гкал/час	Источник теплоснабжения
		50:23:0000000:161781)					
147	коммунально-складские объекты	г.Раменское Донинское шоссе южнее Дементьевского кладбища на землях с использованием (часть 50:23:0000000:161781)	100	0,5	Расчетный	8	АИТ
148	гараж- стоянка на 400 мест	г.Раменское Донинское шоссе 10 мкр	1	0,02	Расчетный	0,09	АИТ
149	многоф агрокомплекс	восточнее д.Юрасово	86	0,18	Расчетный	7,74	АИТ
150	многофункц агропромышленный комплекс	южнее с.Степановское	170	0,34	Расчетный	15,3	АИТ
151	многофункциональный агропром.комплекс	южнее с.Никитское сп Ульяновское	48	0,1	Расчетный	4,32	АИТ
152	многофунк.агрокомплекс	вдоль М-5 "Урал" южнее с.Никитское	30	0,06	Расчетный	2,7	АИТ
153	складской терминал	д.Заболотье ул.Фрегатная	7	0,03	Расчетный	0,63	АИТ
154	целлюлозно-бумажная ппромышленность	г.Раменское пр.Транспортный	18	0,1	Расчетный	1,62	АИТ
155	КУРТ-8 произ-складские объекты	д.Поповка	470	3,4	Расчетный	37,6	АИТ
156	коммунально-складские объекты	д.Поповка	63	0,3	Расчетный	5,67	АИТ
157	теплица, здание склад	с.Речицы	2	0,03	Расчетный	0,18	АИТ
158	склады	южнее д.Островцы	135	0,5	Расчетный	9,45	АИТ

№	Наименование объектов	Местоположение	Планируемая площадь здания, тыс. кв. м	Планируемые рабочие места, тыс. раб. мест	Очередность	Расход тепла, Гкал/час	Источник теплоснабжения
159	произв-складские объекты	М-5 "Урал" севернее п.РАОС	245	1,6	Расчетный	22,05	АИТ
160	очистные сооружения	п. им.Тельмана	0,1	0,02	Расчетный	0,01	АИТ
161	питомник, магазины	с.Ульянино	1,5	0,03	Расчетный	0,14	АИТ
162	автосервис	с.Новохаритоново	2,6	0,02	Расчетный	0,23	АИТ
163	производственный объект	с.Новохаритоново	1,7	0,02	Расчетный	0,15	АИТ
164	коммунальное обслуживание	г.Раменское 10 мкр Донинское шоссе	1,8	0,03	Расчетный	0,16	АИТ
165	логистический комплекс	д. Жуково	63	0,2	Расчетный	5,67	АИТ
166	Индустриальный парк "А107"	МО, Раменский ГО, с.п. Ганусовское			2022		АИТ
167	Многофункциональный торгово-сервисный И производственно-складской комплекс ООО «Меридиан»	с. Михайловская слобода			2022		АИТ
Итого по городскому округу			11307,67	77,95		958,84	

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Теплоснабжение объектов, находящихся в производственных зонах осуществляется от расположенных внутри этих зон ведомственных производственных котельных. Котельные вырабатывают технологический пар и горячую воду. От котельных осуществляется теплоснабжение производственных и бытовых объектов предприятий, с отпуском тепловой энергии на отопление, горячее водоснабжение, вентиляцию и технологические нужды.

Таблица 1.2.8. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплоснабжения и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

№	Наименование объектов	Местоположение	Планируемая площадь здания, тыс. кв. м	Планируемые рабочие места, тыс. раб. мест	Очередность	Расход тепла, Гкал/час	Источник теплоснабжения
1	произв-во ювелирные изделия	п.совхоза "Раменское" ул.Беговая, 10	2,27	0,03	Расчетный	0,2	АИТ
2	объекты произ.складского назначения, придорожного сервиса	вдоль М-5 "Урал" восточнее д.Фоминское сп Ульянинское	6	0,04	Расчетный	0,42	АИТ
3	объекты придорожного сервиса	сп Никоновское севернее д.Толмачево	12,2	0,08	Расчетный	0,85	АИТ
4	склады	сп Чулковское д.Жуково	124,9	0,35	Расчетный	8,74	АИТ
5	администр. -складское здание	д.п.Родники ул.Седовцев	3	0,04	Расчетный	0,27	АИТ
6	объекты придорожного сервиса	юго-западнее д.Нестерово	11,7	0,07	Расчетный	1,05	АИТ
7	коммунальное обслуживание	д.Островцы	22	0,15	Расчетный	1,54	АИТ
8	объекты придорожного сервиса	сп Ганусовское д.Жирошкино	15,7	0,08	Расчетный	1,1	АИТ
9	автомойка, АГЗС	д.Трошково, ул.ШоссеИная	1	0,01	Расчетный	0,07	АИТ
10	бензозаправочная станция	в раИоне с.Карпово	7,5	0,02	Расчетный	0,53	АИТ
11	обслуживание автотранспорта	сп Ганусовское п.Ганусово	2,45	0,04	Расчетный	0,17	АИТ
12	объекты дорожного сервиса	д.Панино	5	0,05	Расчетный	0,35	АИТ

№	Наименование объектов	Местоположение	Планируемая площадь здания, тыс. кв. м	Планируе м ые рабочие места, тыс. раб. мест	Очерёдность	Расход тепла, Гкал/час	Источник теплоснабжения
13	производственноадминистративные здания	севернее д.Жуково	10	0,09	Расчетный	0,9	АИТ
14	объекты придорожного сервиса	юго-западнее д.Нестерово	5	0,05	Расчетный	0,45	АИТ
15	СТОА	г.Раменское ул.Красноармейская	1,5	0,03	Расчетный	0,11	АИТ
16	склады	вдоль М-5 "Урал" южнее с.Никитское	13,3	0,05	Расчетный	0,93	АИТ
17	коммунальное обслуживание	г.Раменское	112,21	0,6	Расчетный	7,85	АИТ
18	склады	вдоль М-5 "Урал" южнее с.Никитское	21	0,1	Расчетный	1,47	АИТ
19	производственная база	сп Константиновское д.Сельвачево, 6	9	0,1	Расчетный	0,81	АИТ
20	склады	сп Никоновское с.Никоновское	6	0,04	Расчетный	0,42	АИТ
21	объекты дорожного сервиса	вдоль М-107 ММК в районе д.Бояркино	42	0,4	Расчетный	2,94	АИТ
22	производ. -складской комплекс	г.Раменское ул.100-й Свирской дивизии	21	0,09	Расчетный	1,89	АИТ
23	КУРТ-59, производственный объект	в районе д.Старниково	80	0,7	Расчетный	7,2	АИТ
24	произв.деятельность 5 класса опасности, объекты придорожного сервиса	сп Чулковское д.Редькино ул.Удачная	15	0,2	Расчетный	1,35	АИТ
25	склады	д.Панино	63	0,3	Расчетный	4,41	АИТ
26	автобаза, АЗС с объектами обслуживания	д.Чулково	14	0,08	Расчетный	0,98	АИТ
27	объекты придорожного сервиса	М-5 "Урал" д.Становое	10	0,09	Расчетный	0,7	АИТ
28	обслуживание автотранспорта	с.Ульянино	2,1	0,04	Расчетный	0,15	АИТ
29	стоянка авт.	г.Раменское Северное шоссе	0,1	0	Расчетный	0,01	АИТ
30	эксплуатация объектов автомобильного транспорта	г.Раменское Северное шоссе, 1	2,5	0,03	Расчетный	0,18	АИТ
31	цех по переработке овощей	с.Заворново	5	0,05	Расчетный	0,45	АИТ
32	производственно-складские объекты	сп Г анусовское д.Спас Михнево	7	0,04	Расчетный	0,63	АИТ

№	Наименование объектов	Местоположение	Планируемая площадь здания, тыс. кв. м	Планируемые рабочие места, тыс. раб. мест	Очередность	Расход тепла, Гкал/час	Источник теплоснабжения
33	произ-складские объекты 5 класса опасности	с. Михайловская Слобода	3,8	0,03	Расчетный	0,34	АИТ
34	произ-складские, коммунальные объекты 5 класса опасности	М-5 "Урал" с. Михайловская Слобода	14	0,08	Расчетный	1,26	АИТ
35	объекты произ-складского назначения	севернее д.Аргуново сп Ульяновское	17	0,09	Расчетный	1,53	АИТ
36	КУРТ-76 объекты производст-складского назначения	западнее с.Зеленая Слобода	138	0,7	Расчетный	12,42	АИТ
37	произв. база	сп Быболовское в районе д.Никулино	7	0,1	Расчетный	0,63	АИТ
38	Объекты придорожного сервиса	д.Становое вдоль М-5 "Урал"	29	0,03	Расчетный	2,61	АИТ
39	котельная, бытовые помещения	с.Рыболово	15	0,04	Расчетный	1,35	АИТ
40	произ-складские объекты	М-5 "Урал" севернее п.РАОС	92,4	0,6	Расчетный	8,32	АИТ
41	произ-складской комплекс, объекты придорожного сервиса	д.Становое	10	0,15	Расчетный	0,9	АИТ
42	складской комплекс	сп Константиновское 4п.Денежниково	8	0,05	Расчетный	0,72	АИТ
43	многоф автозапр комплекс, объекты дорожного хозяйства	М-5 "Урал" д.Становое	5	0,05	Расчетный	0,45	АИТ
44	МЗАК, эксплуатация объектов автомобильного транспорта	г.Раменское Северное шоссе, 1	2,5	0,03	Расчетный	0,23	АИТ
45	торг-склад комплекс, фабрика-кухня	с.Кривцы, вдоль М-5 "Урал"	13	0,06	Расчетный	1,17	АИТ
46	объекты придорожного сервиса	д.Панино	10	0,05	Расчетный	0,9	АИТ
47	пищевое пр-во	с.Кривцы вдоль М-54 "Урал"	1,8	0,04	Расчетный	0,16	АИТ
48	произв-складские, коммунальные объекты	д.Жуково	10,8	0,08	Расчетный	0,97	АИТ
49	произв-скл, коммунальные объекты 5 класса опасности	с.Михайловская Слобода вдоль М-5 "Урал"	29	0,1	Расчетный	2,61	АИТ
50	произ-складские объекты	д.Кулаково	14,14	0,08	Расчетный	1,27	АИТ

№	Наименование объектов	Местоположение	Планируемая площадь здания, тыс. кв. м	Планируе м ые рабочие места, тыс. раб. мест	Очерёдность	Расход тепла, Гкал/час	Источник теплоснабжения
51	КУРТ 60 произ-складские объекты	д.Старниково	490	3,5	Расчетный	44,1	АИТ
52	произ-во упаковочные материалы	д.Тимонино	14	0,2	Расчетный	1,26	АИТ
53	КУРТ-47 склады	вдоль А-107 ММК г.Раменское	150	0,9	Расчетный	13,5	АИТ
54	объекты произ-складского назначения	сп Чулковское западнее иловых площадок	72	0,5	Расчетный	6,48	АИТ
55	строит.промышленность, складские объекты	западнее с.Ганусово	230	1,8	Расчетный	20,7	АИТ
56	объект промышленноскладского назначения	д.Антоново	12	0,09	Расчетный	1,08	АИТ
57	строит. промышленность	южнее д.Михнево	86	0,7	Расчетный	7,74	АИТ
58	объекты придорожного сервиса	д.Дергаево Донинское шоссе	2	0,03	Расчетный	0,18	АИТ
59	КУРТ-7 произв-складские объекты	д.Кулаково	21	0,13	Расчетный	1,89	АИТ
60	производственная база УПТК	г.Раменское	16	0,1	Расчетный	1,44	АИТ
61	многофункц. складской комплекс	д.Шувайлово	70	0,5	Расчетный	6,3	АИТ
62	предпринимательство	д.Нестерово	27	0,2	Расчетный	2,43	АИТ
63	складские объекты	около с. Михайловская Слобода	32	0,15	Расчетный	2,88	АИТ
64	коммунальная зона	северо-восточнее с.Константиново	18	0,1	Расчетный	1,62	АИТ
65	КУРТ-31 производственноскладские объекты	в районе д.Михнево вдоль М-5 "Урал"	630	4,5	Расчетный	50,4	АИТ
66	объекты придор сервиса, гаражи	г.Раменское ул.Красноармейская	10	0,05	Расчетный	0,9	АИТ

№	Наименование объектов	Местоположение	Планируемая площадь здания, тыс. кв. м	Планируе м ые рабочие места, тыс. раб. мест	Очередность	Расход тепла, Гкал/час	Источник теплоснабжения
67	КУРТ-58 производственный объект	д.Старниково	154	1,5	Расчетный	13,86	АИТ
68	ком-склад объекты 5 класса опасности	западнее с.Еганово	170	1,3	Расчетный	15,3	АИТ
69	КУРТ-57 произ-складские объекты	в районе д.Старниково	546	4	Расчетный	49,14	АИТ
70	КУРТ-40 многофункц. торгово-логистический центр	с.Гжель вдоль А-107 ММК	546	3,9	Расчетный	49,14	АИТ
71	КУРТ-9 производственные, торгово-складские объекты	г.Раменское в районе А-107 ММК	462	3,4	Расчетный	41,58	АИТ
72	многофункциональный комплекс индустриального, спортивно-развлекательного назначения	с.Софьино вдоль М-5 "Урал"	290	2,2	Расчетный	26,1	АИТ
73	объекты придор.сервиса	д.Тимонино	7,7	0,05	Расчетный	0,69	АИТ
74	КУРТ-45 промышленные, коммунально- складские объекты 5 класса опасности	вблизи д.Кузнецово	1302	10	Расчетный	104,16	АИТ
75	склады	р.п.Быково ул.Маяковского	17	0,07	Расчетный	1,53	АИТ
76	производственная база	р.п.Ильинский ул.Краснознаменная, 60	9	0,1	Расчетный	0,81	АИТ
77	торгово-складской комплекс	сп Новохаритоновское с.Карпово	61	0,4	Расчетный	5,49	АИТ

№	Наименование объектов	Местоположение	Планируемая площадь здания, тыс. кв. м	Планируе м ые рабочие места, тыс. раб. мест	Очерёдность	Расход тепла, Гкал/час	Источник теплоснабжения
78	склады	р.п.Быково ул.Советская	378	2,7	Расчетный	26,46	АИТ
79	производственная база	гп Кратово с.Игумново	90	0,7	Расчетный	8,1	АИТ
80	производственный объект	д.Михнево	35	0,3	Расчетный	3,15	АИТ
81	произ-складские объекты	д.Верея	7	0,04	Расчетный	0,63	АИТ
82	производственная база	г.Раменское ул.Красноармейская,1 03	6,5	0,08	Расчетный	0,59	АИТ
83	ангар, стоянка техники	г.Раменское Транспортный пр.,8	7	0,01	Расчетный	0,63	АИТ
84	производственная база	г.Раменское ул.Красноармейская	7,5	0,07	Расчетный	0,68	АИТ
85	производственная база	г.Раменское Донинское шоссе в районе кладбища	35	0,3	Расчетный	3,15	АИТ
86	объекты произв.-складского назначения	г.Раменское Донинское шоссе южнее кладбища	28	0,2	Расчетный	2,52	АИТ
87	взу, энергоцентр с котельной	г.Раменское Северное шоссе	14	0,03	Расчетный	1,26	АИТ
88	многоуровневая автостоянка	г.Раменское ул.Десантная	12	0,03	Расчетный	1,08	АИТ
89	производственная база	г.Раменское пр.Деревообделочны й	10	0,05	Расчетный	0,9	АИТ
90	гаражи	г.Раменское ул.Школьная	8	0,02	Расчетный	0,72	АИТ
91	объекты произв-складского назначения	п.совхоза "Раменское" ул.Шосейная	42	0,25	Расчетный	3,78	АИТ
92	Объект транспортной инфраструктуры	г.Раменское, пр.Транспортный	12	0,05	Расчетный	1,08	АИТ
93	произв-складские объекты	г.Раменское севернее ул.Михалевича	200	1,3	Расчетный	18	АИТ
94	строительная промышленность	г.Раменское пр.Транспортный	16	0,08	Расчетный	1,44	АИТ
95	объекты придорожного сервиса	вдоль А-107 ММК в районе д.Бояркино	10	0,04	Расчетный	0,9	АИТ
96	КУРТ-70 торгово-складской комплекс	в районе д.Кулаково	63	0,4	Расчетный	5,67	АИТ

№	Наименование объектов	Местоположение	Планируемая площадь здания, тыс. кв. м	Планируе м ые рабочие места, тыс. раб. мест	Очерёдность	Расход тепла, Гкал/час	Источник теплоснабжения
97	объекты придорожного сервиса	М-5 "Урал" с. Михайловская Слобода	14	0,05	Расчетный	1,26	АИТ
98	объекты дорожного сервиса	М-5 "Урал" с. Михайловская Слобода	16	0,06	Расчетный	1,44	АИТ
99	объекты дорожного сервиса	М-5 "Урал" с. Михайловская Слобода	12	0,04	Расчетный	1,08	АИТ
100	объекты придорожного сервиса	М-5 "Урал" севернее п.РАОС	20	0,08	Расчетный	1,8	АИТ
101	произв-складские объекты	М-5 "Урал" севернее п.РАОС	100	0,5	Расчетный	8	АИТ
102	склады	сп Чулковское восточнее с.Еганово	35	0,3	Расчетный	3,15	АИТ
103	азс	д.Чулково	2	0,02	Расчетный	0,18	АИТ
104	ппт котельная пит центр	п. им.Тельмана	0,5	0,02	Расчетный	0,05	АИТ
105	взу	п. им.Тельмана	0,3	0,01	Расчетный	0,03	АИТ
106	произ-скл объекты	сп Чулковское, севернее Курьяновских очистных сооружений	-	1	Расчетный	-	АИТ
107	производ зона под карьер	западнее курьяновских очистных сооружений	-	-	Расчетный	-	АИТ
108	произв-скл объекты	сп Чулковское, южнее Раменского ГОКа	-	1	Расчетный	-	АИТ
109	пождепо	сп Чулковское д.Прудки	1	0,04	Расчетный	0,09	АИТ
110	произв-склад, торговые объекты, обществ.питания	М-5 "Урал" д.Становое	35	0,3	Расчетный	3,15	АИТ
111	производст деятельность	д.Тимонино вдоль М-5 "Урал"	28	0,25	Расчетный	2,52	АИТ
112	легкая промышленность	д.Тимонино	7	0,09	Расчетный	0,63	АИТ
113	ври учебно-произ комплекс	д.Тимонино вдоль М-5 "Урал"	21	0,1	Расчетный	1,89	АИТ
114	объекты произ-склад торгового назначения	с.Кривцы вдоль М-5 "Урал"	17	0,07	Расчетный	1,53	АИТ
115	логистический технопарк "Софьино"	с.Софьино вдоль М-5 "Урал"	175	1,3	Расчетный	15,75	АИТ

№	Наименование объектов	Местоположение	Планируемая площадь здания, тыс. кв. м	Планируе м ые рабочие места, тыс. раб. мест	Очерёдность	Расход тепла, Гкал/час	Источник теплоснабжения
116	производственно-складские объекты	с.Софьино вдоль М-5 «Урал»	224	1,8	Расчетный	20,16	АИТ
117	склады	сп Софьинское севернее д.Бритово	70	0,3	Расчетный	6,3	АИТ
118	обслуживание автотранспорта	д.Панино	15	0,05	Расчетный	1,35	АИТ
119	коммунально-складские объекты, произв объекты 5 класса опасности	сп Никоновское севернее с.Заворово	56	0,7	Расчетный	5,04	АИТ
120	склады	д.Малышево,20	290	2	Расчетный	20,3	АИТ
121	склады	д.Малышево,20	18	0,09	Расчетный	1,62	АИТ
122	произв-складской комплекс	в районе д. Малышево	140	0,9	Расчетный	11,2	АИТ
123	котельная гаража	сп Г анусовское п.Г анусово	0,2	0,01	Расчетный	0,02	АИТ
124	под производственные нужды	д.Заболотье ул.Проризводственна я	21	0,2	Расчетный	1,89	АИТ
125	склады	с.Заворово	22	0,08	Расчетный	1,98	АИТ
126	коммунальное обслуживание	с.Рыболово	3	0,03	Расчетный	0,27	АИТ
127	склады	с.Рыболово	2,9	0,03	Расчетный	0,26	АИТ
128	объекты производств-складского назначения	сп Ульяновское д.Аргуново	21	0,09	Расчетный	1,89	АИТ
129	объекты произ-складского назначения	сп Ульяновское д.Аргуново	8	0,04	Расчетный	0,72	АИТ
130	произ-складские объекты	сп Кузнецовское в райОне А- 107 ММК севернее д.Юрово	28	0,1	Расчетный	2,52	АИТ
131	производственная база УПТК	сп Сафоновское д.Сафоново	26	0,08	Расчетный	2,34	АИТ
132	многофункциональный агрокомплекс	западнее д.Аргуново	56	0,11	Расчетный	5,04	АИТ

№	Наименование объектов	Местоположение	Планируемая площадь здания, тыс. кв. м	Планируе м ые рабочие места, тыс. раб. мест	Очерёдность	Расход тепла, Гкал/час	Источник теплоснабжения
133	произ-складскоИ комплекс	сп Константиновское, с.Константиново	56	0,4	Расчетный	5,04	АИТ
134	производственная деятельность	сп Ульянинское западнее с.Степановское	21	0,2	Расчетный	1,89	АИТ
135	объекты произ-складского назначения	сп Ульянинское с.Никитское	7	0,04	Расчетный	0,63	АИТ
136	деревообрабатывающиИ цех	сп Г жельское д.Минино	6,5	0,07	Расчетный	0,59	АИТ
137	произв-складские объекты	сп Г жельское д.Фенино	100	0,5	Расчетный	8	АИТ
138	производственная база	сп Г жельское д.Трошково	35	0,4	Расчетный	3,15	АИТ
139	строительная база	п.комбината Стройматериалов-1	42	0,15	Расчетный	3,78	АИТ
140	склады	п.ст.Бронницы ул.Казарма 57км,2	14	0,05	Расчетный	1,26	АИТ
141	объекты произ-складского назначения	в районе А-107 ММК г.Раменское	84	0,5	Расчетный	7,56	АИТ
142	объекты произв-складского назначения	г.Раменское в районе А-107 ММК	105	0,6	Расчетный	8,4	АИТ
143	объекты произ-складского назначения	восточнее с.Ульянино	35	0,15	Расчетный	3,15	АИТ
144	склады	д.Полушкино, пр.Дальний	7	0,05	Расчетный	0,63	АИТ
145	объекты произ-скл назначения	севернее иловой площадки №13	175	1	Расчетный	14	АИТ
146	объекты производственноскладского назначения	г.Раменское Донинское шоссе южнее Дементьевского кладбища на землях сх использования (часть 50:23:0000000:161781)	190	1,1	Расчетный	15,2	АИТ
147	коммунально-складские объекты	г.Раменское Донинское шоссе южнее Дементьевского кладбища на землях сх использования (часть 50:23:0000000:161781)	100	0,5	Расчетный	8	АИТ

№	Наименование объектов	Местоположение	Планируемая площадь здания, тыс. кв. м	Планируе м ые рабочие места, тыс. раб. мест	Очерёдность	Расход тепла, Гкал/час	Источник теплоснабжения
148	гараж- стоянка на 400 мест	г.Раменское Донинское шоссе 10 мкр	1	0,02	Расчетный	0,09	АИТ
149	многоф агрокомплекс	восточнее д.Юрасово	86	0,18	Расчетный	7,74	АИТ
150	многофункц агропромышленный комплекс	южнее с.Степановское	170	0,34	Расчетный	15,3	АИТ
151	многофункциональный агропром.комплекс	южнее с.Никитское сп Ульянинское	48	0,1	Расчетный	4,32	АИТ
152	многофунк.агрокомплекс	вдоль М-5 "Урал" южнее с.Никитское	30	0,06	Расчетный	2,7	АИТ
153	складской терминал	д.Заболотье ул.Фрегатная	7	0,03	Расчетный	0,63	АИТ
154	целлюлозно-бумажная ппромышленность	г.Раменское пр.Транспортный	18	0,1	Расчетный	1,62	АИТ
155	КУРТ-8 произ-складские объекты	д.Поповка	470	3,4	Расчетный	37,6	АИТ
156	коммунально-складские объекты	д.Поповка	63	0,3	Расчетный	5,67	АИТ
157	теплица, здание склад	с.Речицы	2	0,03	Расчетный	0,18	АИТ
158	склады	южнее д.Островцы	135	0,5	Расчетный	9,45	АИТ
159	произв-складские объекты	М-5 "Урал" севернее п.РАОС	245	1,6	Расчетный	22,05	АИТ
160	очистные сооружения	п. им.Тельмана	0,1	0,02	Расчетный	0,01	АИТ
161	питомник, магазины	с.Ульянино	1,5	0,03	Расчетный	0,14	АИТ
162	автосервис	с.Новохаритоново	2,6	0,02	Расчетный	0,23	АИТ
163	производственный объект	с.Новохаритоново	1,7	0,02	Расчетный	0,15	АИТ

№	Наименование объектов	Местоположение	Планируемая площадь здания, тыс. кв. м	Планируе м ые рабочие места, тыс. раб. мест	Очерёдность	Расход тепла, Гкал/час	Источник теплоснабжения
164	коммунальное обслуживание	г.Раменское 10 мкр Донинское шоссе	1,8	0,03	Расчетный	0,16	АИТ
165	логистический комплекс	д. Жуково	63	0,2	Расчетный	5,67	АИТ
166	Индустриальный парк "А107"	МО, Раменский ГО, с.п. Ганусовское			2022		АИТ
167	Многофункциональный торгово-сервисный И производственно-складской комплекс ООО «Меридиан»	с. Михайловская слобода			2022		АИТ
Итого по городскому округу			11307,67	77,95		958,84	

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому округу

Таблица 1.4.1. - Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

№ п/п	Тепловой источник	Адрес	Теплоснабжающая организация	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/кв.м
1	Котельная «Холодово»	Раменский м.о., г. Раменское ул. Левашова, д.25	АО «Раменская теплосеть»	0,013
2	Котельная «Восточная»	Раменский м.о., г. Раменское Транспортный проезд	АО «Раменская теплосеть»	0,0102
3	Котельная «Красный Октябрь»	Раменский м.о., г. Раменское Деревообделочный проезд	АО «Раменская теплосеть»	0,044
4	Котельная «Москворецкая (УООС)»	Раменский м.о., г. Раменское ул. Москворецкая	АО «Раменская теплосеть»	0,001
5	Котельная «РМЗ»	Раменский м.о., г. Раменское ул. Михалевича	АО «Раменская теплосеть»	0,0265
6	Котельная «Донинское шоссе»	Раменский м.о., г. Раменское мкр. 10, Донинское шоссе	АО «Раменская теплосеть»	0,0046
7	Котельная «Очистные сооружения»	Раменский м.о., д. Клишева	АО «Раменская теплосеть»	0,00116
8	Котельная «Дружба»	Раменский м.о., пос. Дружба	АО «Раменская теплосеть»	0,00116
9	Котельная «Дубовая роща»	Раменский м.о., п.Дубовая роща	АО «Раменская теплосеть»	0,00132
10	Котельная «Совхоз»	Раменский м.о., п. совхоза «Раменское»	АО «Раменская теплосеть»	0,00109
11	Котельная «ПМК-17»	Раменский м.о., пос. ПМК-17	АО «Раменская теплосеть»	0,0037
12	Котельная «Рыбаки»	Раменский м.о., д. Рыбаки	АО «Раменская теплосеть»	0,0006
13	Котельная «Малахово»	Раменский м.о., д. Малахово	АО «Раменская теплосеть»	0,0007
14	Котельная «Юрово»	Раменский м.о., д. Юрово	АО «Раменская теплосеть»	0,0011
15	Котельная «Кузнецово»	Раменский м.о., д. Кузнецове	АО «Раменская теплосеть»	0,00027
16	Котельная «Рыбхоз»	Раменский м.о., пос. Гжелка	АО «Раменская теплосеть»	0,00077
17	Котельная «БОЭЗМИ»	Раменский м.о., д. Юрово, ул. Заводская, стр. 10	АО «Раменская теплосеть»	0,00351
18	Котельная «Новосельская школа»	Раменский м.о., с. Новое, ул. Ленинская	АО «Раменская теплосеть»	0,00015
19	Котельная «Клишева»	Раменский м.о., д. Клишева, ул. Центральная, 10	АО «Раменская теплосеть»	0,00004
20	Котельная п. Санатория Раменское	Раменский м.о., п. сан." Раменское"	АО «Раменская теплосеть»	0,00040
21	Котельная «Родники»	Раменский м.о., п.Родники	АО «Раменская теплосеть»	0,00164

№ п/п	Тепловой источник	Адрес	Теплоснабжающая организация	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/кв.м
22	Котельная «Быковский детский дом»	Раменский м.о., п.Быково, ул.Прудовая, 23	АО «Раменская теплосеть»	0,00254
23	Котельная «Санаторный детский дом»	Раменский м.о., п.Удельная, ул.Северная, 6	АО «Раменская теплосеть»	0,00425
24	Котельная «Дубки»	Раменский м.о., п.Дубки	АО «Раменская теплосеть»	0,00442
25	Котельная «Зюзино»	Раменский м.о., п.Зюзино	АО «Раменская теплосеть»	0,00069
26	Котельная «ЦСУ Быково»	Раменский м.о., п.Быково, Садовый пер.,1	АО «Раменская теплосеть»	0,00133
27	Котельная «Ильинская квартальная»	Раменский м.о., г.п. Ильинский ул. Краснознаменная,53а	АО «Раменская теплосеть»	0,00185
28	Котельная п. Мира	Раменский м.о., г.п.Кратово, ул. Мира	АО «Раменская теплосеть»	0,00221
29	Котельная п. Щорса	Раменский м.о., г.п.Быково, ул. Щорса	АО «Раменская теплосеть»	0,00585
30	Котельная «Старомосковская»	Раменский м.о., г.п. Кратово, ул.Старомосковская	АО «Раменская теплосеть»	0,00016
31	Котельная «Детский дом 29»	Раменский м.о., п. Ильинский, ул.Спортивная,18	АО «Раменская теплосеть»	0,00110
32	Котельная «Школа 27»	Раменский м.о., г.п.Кратово, ул.Горького,59	АО «Раменская теплосеть»	0,00021
33	Котельная «Школа 28»	Раменский м.о., г.п.Кратово, ул.Чурилина,27	АО «Раменская теплосеть»	0,00018
34	Котельная «Ленгинка»	Раменский м.о., г.п.Кратово, ул.Ленгинка,7а	АО «Раменская теплосеть»	0,00037
35	Котельная «Школа 33»	Раменский м.о., Удельная, ул.Горячева,38	АО «Раменская теплосеть»	0,00123
36	Котельная в/ч 16660	Раменский м.о., г.п.Удельная	АО «Раменская теплосеть»	0,00201
38	Котельная ОПХ Быково	Раменский м.о., Верея	АО «Раменская теплосеть»	0,00041
39	Котельная «Школа 16»	Раменский м.о., с.Быково, ул. Колхозная	АО «Раменская теплосеть»	0,00023
40	Котельная «Школа 25»	Раменский м.о., Ильинский, ул.Опал.Юности,25	АО «Раменская теплосеть»	0,00027
41	Котельная «Школа 98»	Раменский м.о., Кратово, ул. Свердлова,1	АО «Раменская теплосеть»	0,00031
42	Котельная «Театральная,35»	Раменский м.о., п.Ильинский, ул.Театральная,35	АО «Раменская теплосеть»	0,00010
43	Котельная «Спартак»	Раменский м.о., п.Спартак, д.35	АО «Раменская теплосеть»	0,00281
45	Котельная п. Кратово д/сад ул. Бородинская тр.2	Раменский м.о., п. Кратово, ул. Бородинская, строение 2	АО «Раменская теплосеть»	0,00042
46	Котельная «Софьино»	Раменский м.о., п. Софьино	АО «Раменская теплосеть»	0,00797
47	Котельная «Тельмана»	Раменский м.о., пос. им. Тельмана	АО «Раменская теплосеть»	0,00111
48	Котельная	Раменский м.о., с.	АО «Раменская	0,00887

№ п/п	Тепловой источник	Адрес	Теплоснабжающая организация	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/кв.м
	«Константиново»	Константиново	теплосеть»	
49	Котельная «Раос»	Раменский м.о., п. РАОС	АО «Раменская теплосеть»	0,00580
50	Котельная «Н.Мячково»	Раменский м.о., д. Н. Мячково	АО «Раменская теплосеть»	0,00095
51	Котельная «Фоминское»	Раменский м.о., д. Фоминское	АО «Раменская теплосеть»	0,00120
52	Котельная «Никитское г.»	Раменский м.о., п. Никитское	АО «Раменская теплосеть»	0,00232
53	Котельная «Ремзавод»	Раменский м.о., пос. Ремзавода	АО «Раменская теплосеть»	0,00103
54	Котельная «Ульянино»	Раменский м.о. р-н, с. Ульянино	АО «Раменская теплосеть»	0,00272
55	Котельная «Старниково»	Раменский м.о., д. Старниково	АО «Раменская теплосеть»	0,00134
56	Котельная «Морозово»	Раменский м.о., д. Морозово, помещение, 1	АО «Раменская теплосеть»	0,00065
57	Котельная «Рыболово»	Раменский м.о., с. Рыболово	АО «Раменская теплосеть»	0,00205
58	Котельная «Михеево»	Раменский м.о., с. Михеево	АО «Раменская теплосеть»	0,00056
59	Котельная «Вохринка»	Раменский м.о., д. Вохринка	АО «Раменская теплосеть»	0,00168
60	Котельная «Никулино»	Раменский м.о., д. Никулино	АО «Раменская теплосеть»	0,00070
61	Котельная «Тимонино»	Раменский м.о., д. Тимонино	АО «Раменская теплосеть»	0,00103
62	Котельная «Рылеево (Ганусово)»	Раменский м.о., п. Рылеево	АО «Раменская теплосеть»	0,00627
63	Котельная «Никоновское»	Раменский м.о., с. Никоновское	АО «Раменская теплосеть»	0,00498
64	Котельная «Заворово»	Раменский м.о., с. Заворово	АО «Раменская теплосеть»	0,00316
65	Котельная «Чекменево»	Раменский м.о., д. Чекменево	АО «Раменская теплосеть»	0,0004
66	Котельная «Панино»	Раменский м.о., д. Панино, ул. Новая, стр. 19/1	АО «Раменская теплосеть»	0,00310
67	Котельная «Степановское»	Раменский м.о., с. Степановское, 41	АО «Раменская теплосеть»	0,00022
68	Котельная «Никитское п.»	Раменский м.о., с. Никитское	АО «Раменская теплосеть»	0,0003
69	Котельная «Денежниково»	Раменский м.о., пос. Денежниково	АО «Раменская теплосеть»	0,00119
70	Котельная «Бритово»	Раменский м.о., д. Бритово	АО «Раменская теплосеть»	0,00012
71	Котельная «Агашкино»	Раменский м.о., д. Агашкино	АО «Раменская теплосеть»	0,00013
72	Котельная «Электроизолятор»	Раменский м.о., пос. Электроизолятор	АО «Раменская теплосеть»	0,00688
73	Котельная «ГЗСМ»	Раменский м.о., п. ГЗСМ	АО «Раменская теплосеть»	0,00283
74	Котельная «КФЗ»	Раменский м.о., пос. Кузьев. фарфор завода	АО «Раменская теплосеть»	0,00246
75	Котельная «Игумново»	Раменский м.о., с. Игумново	АО «Раменская теплосеть»	0,0080
76	Котельная «ЗАО Гжельское»	Раменский м.о., с. Речицы	АО «Раменская теплосеть»	0,00382
77	Котельная	Раменский м.о., д.	АО «Раменская	0,00116

№ п/п	Тепловой источник	Адрес	Теплоснабжающая организация	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/кв.м
	«Антоново»	Антоново	теплосеть»	
78	Котельная «Больница»	Раменский м.о., с. Речицы	АО «Раменская теплосеть»	0,00061
79	Котельная «ГХПК»	Раменский м.о., пос. Электроизолятор	АО «Раменская теплосеть»	0,0064
80	Котельная «РФЗ»	Раменский м.о., пос. Речицк.фарфор завода	АО «Раменская теплосеть»	0,00174
81	Котельная «Гжель (школа)»	Раменский м.о., с. Гжель, ул. Новая	АО «Раменская теплосеть»	0,00077
82	Котельная «Захарово»	Раменский м.о., д. Захарово	АО «Раменская теплосеть»	0,00078
83	Котельная «ГКЗ»	Раменский м.о., пос. Гжельского кирпич. завода	АО «Раменская теплосеть»	0,00431
84	Котельная «Художника, 1А» (на консервации)	Раменский м.о., с. Речицы, ул. Художника, 1А	АО «Раменская теплосеть»	0,000
85	Котельная «Ростелеком»	Раменский м.о., с. Гжель, ул. Центральная, д.1	АО «Раменская теплосеть»	0,00126
86	Котельная № 1	Раменский м.о., р.п. Быково, ул. Аэропортовская 14	ООО «Логопарк Менеджмент»	0,00197
87	Котельная № 2	Раменский м.о., р.п. Быково, ул. Верхняя	ООО «Логопарк Менеджмент»	0,01464
88	Котельная № 3 Софьино	Раменский м.о., с. Софьино	ООО «Логопарк Менеджмент»	0,017
89	Котельная «РПКБ»	Раменский м.о., г. Раменское, ул. Гурьева, д.2	АО «РПКБ»	0,03670
90	Котельная ООО "Энерго Трансфер"	Раменский м.о., г. Раменское, ул. Михалевича, д.39, с.5	ООО "Энерго Трансфер"	0,06887
91	Котельная АО «РАТЕКС»	Раменский м.о., г. Раменское, ул. Карла Маркса, д. 5/13	АО «РАТЕКС»	0,03247
92	Котельная "Чкалова 2"	Раменский м.о., р.п. Ильинский, ул. Чкалова 2	АО «Раменская теплосеть»	0,00511
93	Котельная "Сосновый бор" (на консервации)	Раменский г.о, г. Раменское, ул.Сосновый бор	АО «Раменская теплосеть»	0,0000
94	Котельная № 1 (угольная)	Раменский м.о., с.Быково, ул.Колхозная, д. 4	АО «Раменская теплосеть»	0,0045
95	Котельная № 2 (угольная)	Раменский м.о., с.Быково, ул.Колхозная, д. 20	АО «Раменская теплосеть»	0,0098

2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

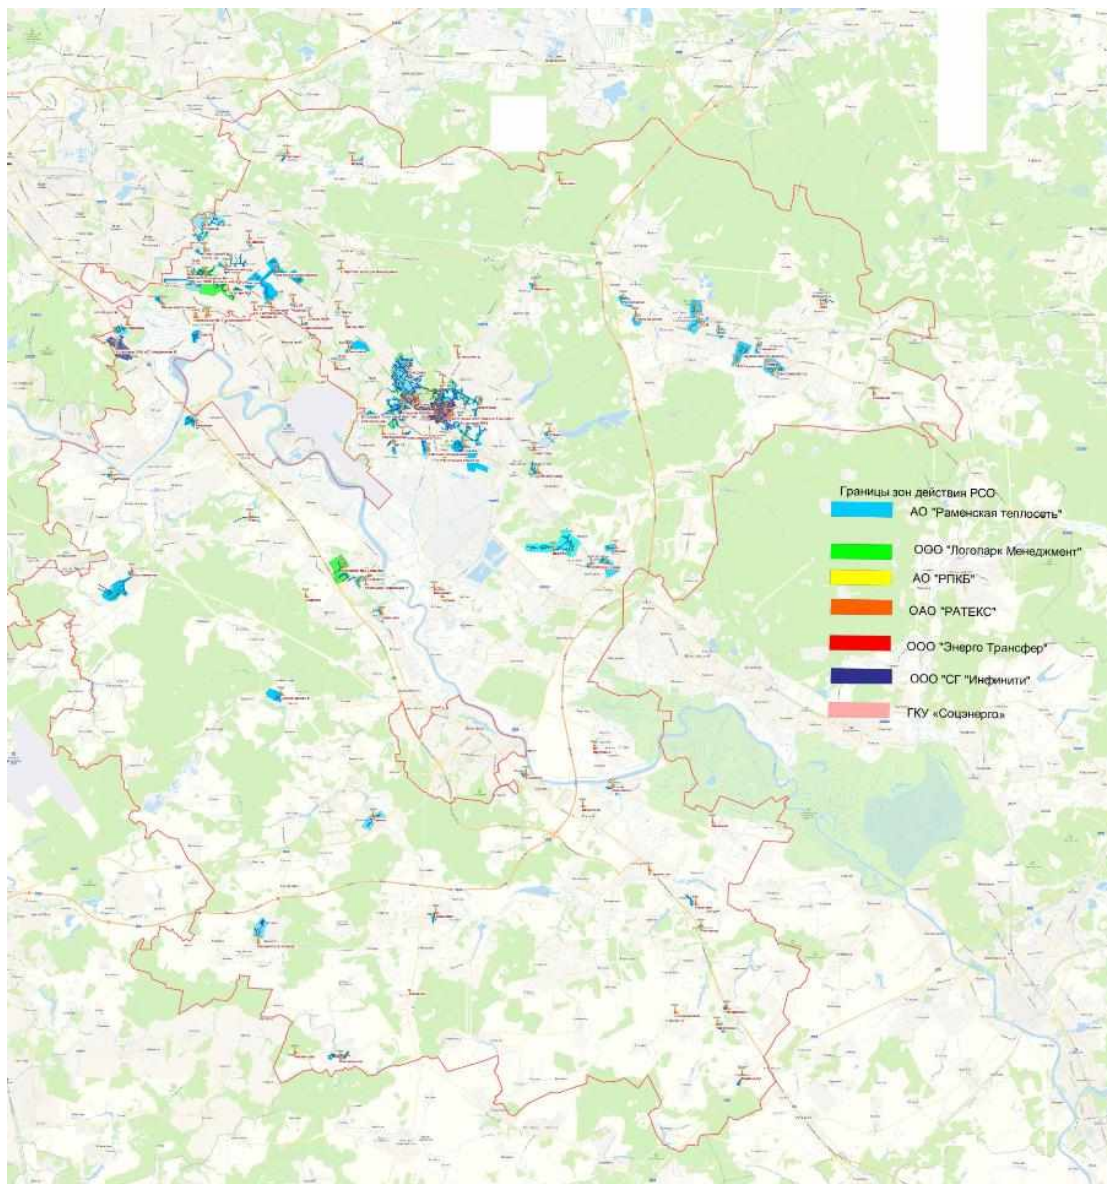


Рисунок 2.1.1 - Ситуационная схема зон действия источников теплоснабжения
Раменского м.о.

Дополнительно к существующим зонам действия в перспективе войдут зоны действия новых предполагаемых для строительства котельных, для обеспечения тепловой энергией новых потребителей. Описание новых зон представлено в разделе 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии».

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии расположены вне зон централизованного теплоснабжения, представленных на рисунке 2.1.1.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется за счёт индивидуальных теплоисточников, работающих на газовом топливе, либо используется печное отопление. Данная застройка в основном представлена домами одно-, двухквартирного и коттеджного типа. Эти здания не присоединены к централизованным системам теплоснабжения и находятся во всех 238 населенных пунктах Раменского городского округа.

Таблица 2.3.1 - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

[illegible]

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Резерв дефицит, Гкал/ч	-2,09	-1,24	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,45
4 Котельная «Москворецкая (УООС)» Раменский м.о., г. Раменское ул. Москворецкая АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Потери, Гкал/ч	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051
Нагрузка, Гкал/ч	1,009	1,009	1,009	1,009	1,009	1,009	1,009	1,009
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
5 Котельная «РМЗ» Раменский м.о., г. Раменское ул. Михалевица АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	49
Располагаемая мощность, Гкал/ч	32,42	32,42	32,42	32,42	32,42	32,42	32,42	49
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	32,42	32,42	32,42	32,42	32,42	32,42	32,42	49
Потери, Гкал/ч	1,1832	1,1832	1,1832	1,1832	1,1832	1,1832	1,1832	2,0756
Нагрузка, Гкал/ч	26,5168	26,5168	26,5168	26,5168	26,5168	26,5168	26,5168	46,5168
Резерв дефицит, Гкал/ч	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	0,4076
6 Котельная «Донинское шоссе» Раменский м.о., г. Раменское мкр. 10, Донинское шоссе АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61
Располагаемая мощность, Гкал/ч	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53
Потери, Гкал/ч	0,0537	0,0537	0,0537	0,0537	0,0537	0,0537	0,0537	0,0537
Нагрузка, Гкал/ч	4,6363	4,6363	4,6363	4,6363	4,6363	4,6363	4,6363	4,6363
Резерв дефицит, Гкал/ч	-2,16	-2,16	-2,16	-2,16	-2,16	-2,16	-2,16	-2,16
7 Котельная «Очистные сооружения» Раменский м.о., д. Клишева АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность,	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Гкал/ч								
Располагаемая мощность, Гкал/ч	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66
Потери, Гкал/ч	0,1516	0,1516	0,1516	0,1516	0,1516	0,1516	0,1516	0,1516
Нагрузка, Гкал/ч	1,1684	1,1684	1,1684	1,1684	1,1684	1,1684	1,1684	1,1684
Резерв дефицит, Гкал/ч	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34
8 Котельная «Дружба» Раменский м.о., пос. Дружба АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	42,92	42,92	42,92	42,92	42,92	42,92	42,92	42,92
Располагаемая мощность, Гкал/ч	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8
Потери, Гкал/ч	1,1976	1,2317	1,2317	1,2317	1,2317	1,2317	1,2317	1,5695
Нагрузка, Гкал/ч	11,5824	11,9124	11,9124	11,9124	11,9124	11,9124	11,9124	15,1794
Резерв дефицит, Гкал/ч	26,02	25,66	25,66	25,66	25,66	25,66	25,66	22,05
9 Котельная «Дубовая роща» Раменский м.о., п. Дубовая роща АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72
Располагаемая мощность, Гкал/ч	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
Потери, Гкал/ч	1,1967	1,1967	1,1967	1,1967	1,1967	1,1967	1,1967	1,2875
Нагрузка, Гкал/ч	13,1833	13,1833	13,1833	13,1833	13,1833	13,1833	13,1833	14,1833
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	0,629
10 Котельная «Совхоз» Раменский м.о., п. совхоза «Раменское» АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72
Располагаемая мощность, Гкал/ч	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
Потери, Гкал/ч	0,3645	0,3816	0,3816	0,3816	0,3816	0,3816	0,3816	0,3816
Нагрузка, Гкал/ч	10,8955	11,4055	11,4055	11,4055	11,4055	11,4055	11,4055	11,4055
Резерв дефицит, Гкал/ч	4,84	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31
11 Котельная «ПМК-17» Раменский м.о., пос. ПМК-17 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Располагаемая мощность, Гкал/ч	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66
Потери, Гкал/ч	0,2976	0,2976	0,2976	0,2976	0,2976	0,2976	0,2976	0,2976
Нагрузка, Гкал/ч	3,6724	3,6724	3,6724	3,6724	3,6724	3,6724	3,6724	3,6724
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
12 Котельная «Рыбаки» Раменский м.о., д. Рыбаки АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Потери, Гкал/ч	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
Нагрузка, Гкал/ч	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
13 Котельная «Малахово» Раменский м.о., д. Малахово АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Гкал/ч								
Потери, Гкал/ч	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047
Нагрузка, Гкал/ч	0,0743	0,0743	0,0743	0,0743	0,0743	0,0743	0,0743	0,0743
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141
14 Котельная «Юрово» Раменский м.о., д. Юрово АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
Потери, Гкал/ч	0,0521	0,0521	0,0521	0,0521	0,0521	0,0521	0,0521	0,0521
Нагрузка, Гкал/ч	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
15 Котельная «Кузнецово» Раменский м.о., д. Кузнецово АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Потери, Гкал/ч	0,0371	0,0371	0,0371	0,0371	0,0371	0,0371	0,0371	0,0371
Нагрузка, Гкал/ч	0,2729	0,2729	0,2729	0,2729	0,2729	0,2729	0,2729	0,2729
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
16 Котельная «Рыбхоз» Раменский м.о., пос. Гжелка АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29
Располагаемая мощность, Гкал/ч	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22
Потери, Гкал/ч	0,0829	0,0829	0,0829	0,0829	0,0829	0,0829	0,0829	0,0829
Нагрузка, Гкал/ч	0,7771	0,7771	0,7771	0,7771	0,7771	0,7771	0,7771	0,7771

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
17 Котельная «БОЭЗМИ» Раменский м.о., д. Юрово, ул. Заводская, стр. 10 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Располагаемая мощность, Гкал/ч	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
Потери, Гкал/ч	0,4037	0,4037	0,4037	0,4037	0,4037	0,4037	0,4037	0,4037
Нагрузка, Гкал/ч	3,5163	3,5163	3,5163	3,5163	3,5163	3,5163	3,5163	3,5163
Резерв дефицит, Гкал/ч	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18
18 Котельная «Новосельская школа» Раменский м.о., с. Новое, ул. Ленинская АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Потери, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
Нагрузка, Гкал/ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
19 Котельная «Клишева» Раменский м.о., д. Клишева, ул. Центральная, 10 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Потери, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
Нагрузка, Гкал/ч	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
20 Котельная п. Санатория Раменское Раменский м.о., п. сан." Раменское" АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность,	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Гкал/ч								
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Потери, Гкал/ч	0,0273	0,0273	0,0273	0,0273	0,0273	0,0273	0,0273	0,0273
Нагрузка, Гкал/ч	0,4027	0,4027	0,4027	0,4027	0,4027	0,4027	0,4027	0,4027
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
21 Котельная «Родники» Раменский м.о., п.Родники АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04
Располагаемая мощность, Гкал/ч	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Потери, Гкал/ч	1,0803	1,0803	1,0803	1,0803	1,0803	1,0803	1,0803	1,0803
Нагрузка, Гкал/ч	16,4197	16,4197	16,4197	16,4197	16,4197	16,4197	16,4197	16,4197
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Котельная «Быковский детский дом» Раменский м.о., п.Быково, ул.Прудовая, 23 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Располагаемая мощность, Гкал/ч	2,91	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	2,91	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Потери, Гкал/ч	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Нагрузка, Гкал/ч	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
23 Котельная «Санаторный детский дом» Раменский м.о., п.Удельная, ул.Северная, 6 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16
Располагаемая мощность, Гкал/ч	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01
Потери, Гкал/ч	0,2035	0,2035	0,2035	0,2035	0,2035	0,2035	0,2035	0,211
Нагрузка, Гкал/ч	4,2565	4,2565	4,2565	4,2565	4,2565	4,2565	4,2565	4,418
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,381
24 Котельная «Дубки» Раменский м.о., п.Дубки АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Располагаемая мощность, Гкал/ч	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66
Потери, Гкал/ч	0,2962	0,2962	0,2962	0,2962	0,2962	0,2962	0,2962	0,2962
Нагрузка, Гкал/ч	4,3638	4,3638	4,3638	4,3638	4,3638	4,3638	4,3638	4,3638
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Котельная «Зюзино» Раменский м.о., п.Зюзино АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Потери, Гкал/ч	0,2487	0,2487	0,2487	0,2487	0,2487	0,2487	0,2487	0,2487
Нагрузка, Гкал/ч	0,6913	0,6913	0,6913	0,6913	0,6913	0,6913	0,6913	0,6913
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26 Котельная «ЦСУ Быково» Раменский м.о., п.Быково, Садовый пер.,1 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
Располагаемая мощность, Гкал/ч	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Гкал/ч								
Потери, Гкал/ч	0,0975	0,0975	0,0975	0,0975	0,0975	0,0975	0,0975	0,0975
Нагрузка, Гкал/ч	1,3325	1,3325	1,3325	1,3325	1,3325	1,3325	1,3325	1,3325
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
27 Котельная «Ильинская квартальная» Раменский м.о., г.п. Ильинский ул. Краснознаменная,53а АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	30	30	30	30	30	30	30	30
Располагаемая мощность, Гкал/ч	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13
Потери, Гкал/ч	1,202	1,202	1,202	1,202	1,238	1,238	1,28	1,28
Нагрузка, Гкал/ч	18,528	18,528	18,528	18,528	19,078	19,078	19,737	19,737
Резерв дефицит, Гкал/ч	9,4	9,4	9,4	9,4	8,81	8,81	8,11	8,11
28 Котельная п. Мира Раменский м.о., г.п.Кратово, ул. Мира АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
Располагаемая мощность, Гкал/ч	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
Потери, Гкал/ч	0,1996	0,1996	0,1996	0,1996	0,1996	0,1996	0,1996	0,1996
Нагрузка, Гкал/ч	2,2104	2,2104	2,2104	2,2104	2,2104	2,2104	2,2104	2,2104
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
29 Котельная п. Щорса Раменский м.о., г.п.Быково, ул. Щорса АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45
Располагаемая мощность, Гкал/ч	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26
Потери, Гкал/ч	0,403	0,403	0,403	0,403	0,403	0,403	0,403	0,403
Нагрузка, Гкал/ч	5,857	5,857	5,857	5,857	5,857	5,857	5,857	5,857
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
30 Котельная «Старомосковская» Раменский м.о., г.п. Кратово, ул.Старомосковская АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Располагаемая мощность, Гкал/ч	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
Потери, Гкал/ч	0,1989	0,1989	0,1989	0,1989	0,1989	0,1989	0,1989	0,1989
Нагрузка, Гкал/ч	1,5611	1,5611	1,5611	1,5611	1,5611	1,5611	1,5611	1,5611
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
31 Котельная «Детский дом 29» Раменский м.о., п. Ильинский, ул.Спортивная,18 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
Потери, Гкал/ч	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199
Нагрузка, Гкал/ч	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
32 Котельная «Школа 27» Раменский м.о., г.п.Кратово, ул.Горького,59 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Потери, Гкал/ч	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
Нагрузка, Гкал/ч	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
33 Котельная «Школа 28» Раменский м.о., г.п.Кратово, ул.Чурилина,27 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Потери, Гкал/ч	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
Нагрузка, Гкал/ч	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
34 Котельная «Ленгинка» Раменский м.о., г.п.Кратово, ул.Ленгинка,7а АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Потери, Гкал/ч	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129
Нагрузка, Гкал/ч	0,371	0,371	0,371	0,371	0,371	0,371	0,371	0,371
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
35 Котельная «Школа 33» Раменский м.о., Удельная, ул.Горячева,38 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Потери, Гкал/ч	0,2655	0,2655	0,2655	0,2655	0,2655	0,2655	0,2655	0,2655
Нагрузка, Гкал/ч	1,2345	1,2345	1,2345	1,2345	1,2345	1,2345	1,2345	1,2345
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Котельная в/ч 16660 Раменский м.о., г.п.Удельная АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92
Располагаемая мощность, Гкал/ч	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
(включены в потери)								
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92
Потери, Гкал/ч	3,398	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42
Нагрузка, Гкал/ч	20,1342	20,2642	20,2642	20,2642	20,2642	20,2642	20,2642	20,2642
Резерв дефицит, Гкал/ч	2,3878	2,2359	2,2359	2,2359	2,2359	2,2359	2,2359	2,2359
37 Котельная ОПХ Быково Раменский м.о., Верея АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,92	0,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,89	0,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,89	0,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89
Потери, Гкал/ч	0,098	0,098	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198
Нагрузка, Гкал/ч	0,412	0,412	2,412	2,412	2,412	2,412	2,412	2,412
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,38	0,38	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
38 Котельная «Школа 16» Раменский м.о., с.Быково, ул. Колхозная АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Потери, Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Нагрузка, Гкал/ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Котельная «Школа 25» Раменский м.о., Ильинский, ул.Опал.Юности,25 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Потери, Гкал/ч	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
Нагрузка, Гкал/ч	0,276	0,276	0,276	0,276	0,276	0,276	0,276	0,276
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
40 Котельная «Школа 98» Раменский м.о., Кратово, ул. Свердлова,1 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Потери, Гкал/ч	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
Нагрузка, Гкал/ч	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
41 Котельная «Театральная,35» Раменский м.о., п.Ильинский, ул.Театральная,35 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Потери, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
Нагрузка, Гкал/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
42 Котельная «Спартак» Раменский м.о., п.Спартак, д.35 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33
Располагаемая мощность, Гкал/ч	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Потери, Гкал/ч	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,318
Нагрузка, Гкал/ч	2,819	2,819	2,819	2,819	2,819	2,819	2,819	2,974
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	0,908

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
43 Котельная п. Кратово д/сад ул. Бородинская тр.2 Раменский м.о., п. Кратово, ул. Бородинская, строение 2 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Потери, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
Нагрузка, Гкал/ч	0,422	0,422	0,422	0,422	0,422	0,422	0,422	0,422
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,338	0,338	0,338	0,338	0,338	0,338	0,338	0,338
44 Котельная «Софьино» Раменский м.о., п. Софьино АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
Располагаемая мощность, Гкал/ч	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51
Потери, Гкал/ч	1,4578	1,4578	1,4578	1,4578	1,4578	1,4578	1,4578	1,4578
Нагрузка, Гкал/ч	8,5562	8,5562	8,5562	8,5562	8,5562	8,5562	8,5562	8,5562
Резерв дефицит, Гкал/ч	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496
45 Котельная «Тельмана» Раменский м.о., пос. им. Тельмана АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53
Располагаемая мощность, Гкал/ч	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15
Потери, Гкал/ч	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079
Нагрузка, Гкал/ч	11,071	11,071	11,071	11,071	11,071	11,071	11,071	11,071
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Котельная «Константиново» Раменский м.о., с. Константиново АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Располагаемая мощность, Гкал/ч	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41
Потери, Гкал/ч	1,8417	1,8417	1,8417	1,8417	1,8417	1,8417	1,8417	1,8417
Нагрузка, Гкал/ч	9,0433	9,0433	9,0433	9,0433	9,0433	9,0433	9,0433	9,043
Резерв дефицит, Гкал/ч	3,525	3,525	3,525	3,525	3,525	3,525	3,525	3,5253
47 Котельная «Раос» Раменский м.о., п. РАОС АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02
Располагаемая мощность, Гкал/ч	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83
Потери, Гкал/ч	0,3482	0,3482	0,3482	0,3482	0,3482	0,3482	0,3482	0,3482
Нагрузка, Гкал/ч	5,4818	5,4818	5,4818	5,4818	5,4818	5,4818	5,4818	5,4818
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Котельная «Н.Мячково» Раменский м.о., д. Н. Мячково АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Потери, Гкал/ч	0,0764	0,0764	0,0764	0,0764	0,0764	0,0764	0,0764	0,0764
Нагрузка, Гкал/ч	0,9536	0,9536	0,9536	0,9536	0,9536	0,9536	0,9536	0,9536
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
49 Котельная «Фоминское» Раменский м.о., д. Фоминское АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
(включены в потери)								
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Потери, Гкал/ч	0,0212	0,0212	0,0212	0,0212	0,0212	0,0212	0,0212	0,0212
Нагрузка, Гкал/ч	1,2088	1,2088	1,2088	1,2088	1,2088	1,2088	1,2088	1,2088
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
50 Котельная «Никитское г.». Раменский м.о., п. Никитское АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18
Располагаемая мощность, Гкал/ч	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
Потери, Гкал/ч	0,0478	0,0478	0,0478	0,0478	0,0478	0,0478	0,0478	0,0478
Нагрузка, Гкал/ч	2,3222	2,3222	2,3222	2,3222	2,3222	2,3222	2,3222	2,3222
Резерв дефицит, Гкал/ч	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
51 Котельная «Ремзавод» Раменский м.о., пос. Ремзавода АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049
Потери, Гкал/ч	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
Нагрузка, Гкал/ч	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Котельная «Ульянино» Раменский м.о. р-н, с. Ульянино АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16
Располагаемая мощность, Гкал/ч	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Потери, Гкал/ч	0,0239	0,0239	0,0239	0,0239	0,0239	0,0239	0,0239	0,0239
Нагрузка, Гкал/ч	2,7261	2,7261	2,7261	2,7261	2,7261	2,7261	2,7261	2,7261
Резерв дефицит, Гкал/ч	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27
53 Котельная «Старниково» Раменский м.о., д. Старниково АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	2	2	2	2	2	2	2	2
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Потери, Гкал/ч	0,1273	0,1273	0,1273	0,1273	0,1273	0,1273	0,1273	0,1273
Нагрузка, Гкал/ч	1,3427	1,3427	1,3427	1,3427	1,3427	1,3427	1,3427	1,3427
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
54 Котельная «Морозово» Раменский м.о., д. Морозово, помещение, 1 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1	1	1	1	1	1	1	1
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Потери, Гкал/ч	0,1027	0,1027	0,1027	0,1027	0,1027	0,1027	0,1027	0,1027
Нагрузка, Гкал/ч	0,6573	0,6573	0,6573	0,6573	0,6573	0,6573	0,6573	0,6573
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
55 Котельная «Рыболово» Раменский м.о., с. Рыболово АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
Располагаемая мощность, Гкал/ч	18,92	18,92	18,92	18,92	18,92	18,92	18,92	18,92
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	18,92	18,92	18,92	18,92	18,92	18,92	18,92	18,92
Потери, Гкал/ч	0,3173	0,3173	0,3173	0,3173	0,3173	0,3173	0,3173	0,3173
Нагрузка, Гкал/ч	2,0527	2,0527	2,0527	2,0527	2,0527	2,0527	2,0527	2,0527
Резерв дефицит, Гкал/ч	16,55	16,55	16,55	16,55	16,55	16,55	16,55	16,55

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
56 Котельная «Михеево» Раменский м.о., с. Михеево АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	2	2	2	2	2	2	2	2
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Потери, Гкал/ч	0,0751	0,0751	0,0751	0,0751	0,0751	0,0751	0,0751	0,0751
Нагрузка, Гкал/ч	0,5649	0,5649	0,5649	0,5649	0,5649	0,5649	0,5649	0,5649
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
57 Котельная «Вохринка» Раменский м.о., д. Вохринка АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Располагаемая мощность, Гкал/ч	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49
Потери, Гкал/ч	0,2521	0,2521	0,2521	0,2521	0,2521	0,2521	0,2521	0,2521
Нагрузка, Гкал/ч	1,6879	1,6879	1,6879	1,6879	1,6879	1,6879	1,6879	1,6879
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
58 Котельная «Никулино» Раменский м.о., д. Никулино АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
Потери, Гкал/ч	0,0984	0,0984	0,0984	0,0984	0,0984	0,0984	0,0984	0,0984
Нагрузка, Гкал/ч	0,7016	0,7016	0,7016	0,7016	0,7016	0,7016	0,7016	0,7016
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
59 Котельная «Тимонино» Раменский м.о., д. Тимонино АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Располагаемая мощность,	4,66	4,66	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Гкал/ч								
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	4,66	4,66	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Потери, Гкал/ч	0,1747	0,1747	0,1747	0,1747	0,1747	0,1747	0,1747	0,1747
Нагрузка, Гкал/ч	1,0353	1,0353	1,0353	1,0353	1,0353	1,0353	1,0353	1,0353
Резерв дефицит, Гкал/ч	3,45	3,45	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59
60 Котельная «Рылеево (Ганусово)» Раменский м.о., п. Рылеево АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2
Располагаемая мощность, Гкал/ч	18,62	18,62	18,62	18,62	18,62	18,62	18,62	18,62
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	18,62	18,62	18,62	18,62	18,62	18,62	18,62	18,62
Потери, Гкал/ч	0,9554	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049
Нагрузка, Гкал/ч	6,2746	6,8896	6,8896	6,8896	6,8896	6,8896	6,8896	6,8896
Резерв дефицит, Гкал/ч	11,39	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68
61 Котельная «Никоновское» Раменский м.о., с. Никоновское АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
Располагаемая мощность, Гкал/ч	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22
Потери, Гкал/ч	0,4281	0,4281	0,4281	0,4281	0,4281	0,4281	0,4281	0,4281
Нагрузка, Гкал/ч	4,9819	4,9819	4,9819	4,9819	4,9819	4,9819	4,9819	4,9819
Резерв дефицит, Гкал/ч	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81
62 Котельная «Заворово» Раменский м.о., с. Заворово АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
Располагаемая мощность, Гкал/ч	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22
Потери, Гкал/ч	0,3312	0,3312	0,3312	0,3312	0,3312	0,3312	0,3312	0,3312
Нагрузка, Гкал/ч	3,1688	3,1688	3,1688	3,1688	3,1688	3,1688	3,1688	3,1688
Резерв дефицит, Гкал/ч	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72
63 Котельная «Чекменево» Раменский м.о., д. Чекменево АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
Потери, Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Нагрузка, Гкал/ч	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
64 Котельная «Панино» Раменский м.о., д. Панино, ул. Новая, стр. 19/1 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128
Располагаемая мощность, Гкал/ч	4	4	4	4	4	4	4	4
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962
Потери, Гкал/ч	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353
Нагрузка, Гкал/ч	3,107	3,107	3,107	3,107	3,107	3,107	3,107	3,107
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,502	0,502	0,502	0,502	0,502	0,502	0,502	0,502
65 Котельная «Степановское» Раменский м.о., с. Степановское, 41 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Потери, Гкал/ч	0,0282	0,0282	0,0282	0,0282	0,0282	0,0282	0,0282	0,0282

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Нагрузка, Гкал/ч	0,2218	0,2218	0,2218	0,2218	0,2218	0,2218	0,2218	0,2218
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
66 Котельная «Никитское п.» Раменский м.о., с. Никитское АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,83	0,83	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,83	0,83	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Потери, Гкал/ч	0,0307	0,0307	0,0307	0,0307	0,0307	0,0307	0,0307	0,0307
Нагрузка, Гкал/ч	0,2393	0,2393	0,2393	0,2393	0,2393	0,2393	0,2393	0,2393
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,56	0,56	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
67 Котельная «Денежниково» Раменский м.о., пос. Денежниково АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
Располагаемая мощность, Гкал/ч	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Потери, Гкал/ч	0,1728	0,1728	0,1728	0,1728	0,1728	0,1728	0,1728	0,1728
Нагрузка, Гкал/ч	1,1972	1,1972	1,1972	1,1972	1,1972	1,1972	1,1972	1,1972
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
68 Котельная «Бритово» Раменский м.о., д. Бритово АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Потери, Гкал/ч	0,0204	0,0204	0,0204	0,0204	0,0204	0,0204	0,0204	0,0204
Нагрузка, Гкал/ч	0,1296	0,1296	0,1296	0,1296	0,1296	0,1296	0,1296	0,1296
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
69 Котельная «Агашино» Раменский м.о., д. Агашино АО «Раменская теплосеть»								

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Установленная мощность, Гкал/ч	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,129	2,129	3,129	4,129	5,129	9,129	10,129	11,129
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,129	2,129	3,129	4,129	5,129	9,129	10,129	11,129
Потери, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
Нагрузка, Гкал/ч	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
70 Котельная «Электроизолятор» Раменский м.о., пос. Электроизолятор АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	15,120	15,120	15,120	15,120	15,120	15,120	15,120	15,120
Располагаемая мощность, Гкал/ч	14,670	14,670	14,670	14,670	14,670	14,670	14,670	14,670
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	14,670	14,670	14,670	14,670	14,670	14,670	14,670	14,670
Потери, Гкал/ч	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	1,646
Нагрузка, Гкал/ч	6,914	6,914	6,914	6,914	6,914	6,914	6,914	6,914
Резерв дефицит, Гкал/ч	6,766	6,766	6,766	6,766	6,766	6,766	6,766	6,110
71 Котельная «ГЗСМ» Раменский м.о., п. ГЗСМ АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Располагаемая мощность, Гкал/ч	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37
Потери, Гкал/ч	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294
Нагрузка, Гкал/ч	2,836	2,836	2,836	2,836	2,836	2,836	2,836	2,836
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
72 Котельная «КФЗ» Раменский м.о., пос. Кузьев.фарфор завода АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45
Располагаемая мощность,	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Гкал/ч								
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26
Потери, Гкал/ч	0,2468	0,2468	0,2468	0,2468	0,2468	0,2468	0,2468	0,2468
Нагрузка, Гкал/ч	2,4632	2,4632	2,4632	2,4632	2,4632	2,4632	2,4632	2,4632
Резерв дефицит, Гкал/ч	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
73 Котельная «Игумново» Раменский м.о., с. Игумново АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
Располагаемая мощность, Гкал/ч	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99
Потери, Гкал/ч	0,233	0,233	0,233	0,233	0,233	0,233	0,233	0,233
Нагрузка, Гкал/ч	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
74 Котельная «ЗАО Гжельское» Раменский м.о., с. Речицы АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86
Располагаемая мощность, Гкал/ч	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63
Потери, Гкал/ч	0,592	0,592	0,592	0,592	0,592	0,592	0,592	0,592
Нагрузка, Гкал/ч	3,828	3,828	3,828	3,828	3,828	3,828	3,828	3,828
Резерв дефицит, Гкал/ч	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
75 Котельная «Антоново» Раменский м.о., д. Антоново АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Потери, Гкал/ч	0,0915	0,0915	0,0915	0,0915	0,0915	0,0915	0,0915	0,0915
Нагрузка, Гкал/ч	1,1685	1,1685	1,1685	1,1685	1,1685	1,1685	1,1685	1,1685
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
76 Котельная «Больница» Раменский м.о., с. Речицы АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Потери, Гкал/ч	0,0655	0,0655	0,0655	0,0655	0,0655	0,0655	0,0655	0,0655
Нагрузка, Гкал/ч	0,6145	0,6145	0,6145	0,6145	0,6145	0,6145	0,6145	0,6145
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
77 Котельная «ГХПК» Раменский м.о., пос. Электроизолятор АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77
Располагаемая мощность, Гкал/ч	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Потери, Гкал/ч	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399
Нагрузка, Гкал/ч	6,941	6,941	6,941	6,941	6,941	6,941	6,941	6,941
Резерв дефицит, Гкал/ч	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16
78 Котельная «РФЗ» Раменский м.о., пос. Речицк.фарфор завода АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Располагаемая мощность, Гкал/ч	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
Потери, Гкал/ч	0,1125	0,1125	0,1125	0,1125	0,1125	0,1125	0,1125	0,1125

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Нагрузка, Гкал/ч	1,7475	1,7475	1,7475	1,7475	1,7475	1,7475	1,7475	1,7475
Резерв дефицит, Гкал/ч	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22
79 Котельная «Гжель (школа)» Раменский м.о., с. Гжель, ул. Новая АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Потери, Гкал/ч	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122
Нагрузка, Гкал/ч	0,778	0,778	0,778	0,778	0,778	0,778	0,778	0,778
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
80 Котельная «Захарово» Раменский м.о., д. Захарово АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Располагаемая мощность, Гкал/ч	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
Потери, Гкал/ч	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123
Нагрузка, Гкал/ч	0,787	0,787	0,787	0,787	0,787	0,787	0,787	0,787
Резерв дефицит, Гкал/ч	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26
81 Котельная «ГКЗ» Раменский м.о., пос. Гжельского кирпич. завода АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
Располагаемая мощность, Гкал/ч	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34
Потери, Гкал/ч	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287
Нагрузка, Гкал/ч	4,313	4,313	4,313	4,313	4,313	4,313	4,313	4,313
Резерв дефицит, Гкал/ч	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74
82 Котельная «Художника, IА» (на консервации) Раменский м.о., с. Речицы, ул. Художника, IА АО «Раменская теплосеть»								

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Установленная мощность, Гкал/ч	На консервации							
Располагаемая мощность, Гкал/ч								
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)								
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч								
Потери, Гкал/ч								
Нагрузка, Гкал/ч								
Резерв дефицит, Гкал/ч								
83 Котельная «Ростелеком» Раменский м.о., с. Гжель, ул. Центральная, д.1 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44
Располагаемая мощность, Гкал/ч	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34
Потери, Гкал/ч	0,1193	0,1193	0,1193	0,1193	0,1193	0,1193	0,1193	0,1193
Нагрузка, Гкал/ч	1,2614	1,2614	1,2614	1,2614	1,2614	1,2614	1,2614	1,2614
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,9593	1,9593	1,9593	1,9593	1,9593	1,9593	1,9593	1,9593
84 Котельная № 1 Раменский м.о., р.п. Быково, ул. Аэропортовская 14 ООО «Логопарк Менеджмент»								
Установленная мощность, Гкал/ч	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2
Располагаемая мощность, Гкал/ч	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2
Собственные нужды, Гкал/ч	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	41,904	41,904	41,904	41,904	41,904	41,904	41,904	41,904
Потери, Гкал/ч	1,5768	1,5768	1,5768	1,5768	1,5768	1,5768	1,5768	1,5768
Нагрузка, Гкал/ч	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71
Резерв дефицит, Гкал/ч	20,6172	20,6172	20,6172	20,6172	20,6172	20,6172	20,6172	20,6172
85 Котельная № 2 Раменский м.о., р.п. Быково, ул. Верхняя ООО «Логопарк Менеджмент»								
Установленная мощность, Гкал/ч	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1
Располагаемая мощность, Гкал/ч	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Собственные нужды, Гкал/ч	0,963	0,963	0,963	0,963	0,963	0,963	0,963	0,963
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	31,137	31,137	31,137	31,137	31,137	31,137	31,137	31,137
Потери, Гкал/ч	1,1712	1,1712	1,1712	1,1712	1,1712	1,1712	1,1712	1,1712
Нагрузка, Гкал/ч	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64
Резерв дефицит, Гкал/ч	15,3258	15,3258	15,3258	15,3258	15,3258	15,3258	15,3258	15,3258
86 Котельная № 3 Софьино Раменский м.о., с. Софьино ООО «Логопарк Менеджмент»								
Установленная мощность, Гкал/ч	27,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6
Располагаемая мощность, Гкал/ч	27,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6
Собственные нужды, Гкал/ч	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	27,556	35,556	35,556	35,556	35,556	35,556	35,556	35,556
Потери, Гкал/ч	0,483	0,635	0,635	0,635	0,635	0,635	0,635	0,635
Нагрузка, Гкал/ч	25,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,673	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521
87 Котельная «РПКБ» Раменский м.о., г. Раменское, ул. Гурьева, д.2 АО «РПКБ»								
Установленная мощность, Гкал/ч	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6
Располагаемая мощность, Гкал/ч	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6
Собственные нужды, Гкал/ч	1,001	1,001	1,001	1,001	1,001	1,001	1,001	1,001
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	50,599	50,599	50,599	50,599	50,599	50,599	50,599	50,599
Потери, Гкал/ч	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,499	2,499	2,499
Нагрузка, Гкал/ч	36,7	36,7	36,7	36,7	36,7	38,7	38,7	38,7
Резерв дефицит, Гкал/ч	11,529	11,529	11,529	11,529	11,529	9,4	9,4	9,4
88 Котельная ООО "Энерго Трансфер" Раменский м.о., г. Раменское, ул. Михалевича, д.39, с.5 ООО "Энерго Трансфер"								
Установленная мощность, Гкал/ч	137,6	137,6	137,6	137,6	137,6	137,6	137,6	137,6
Располагаемая мощность, Гкал/ч	118,04	118,04	118,04	118,04	118,04	118,04	118,04	118,04
Собственные нужды, Гкал/ч	3,612	3,612	3,612	3,612	3,612	3,612	3,612	3,612
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	114,428	114,428	114,428	114,428	114,428	114,428	114,428	114,428
Потери, Гкал/ч	1,949	1,949	1,949	1,949	1,949	1,949	1,949	1,949
Нагрузка, Гкал/ч	68,87	68,87	68,87	68,87	68,87	68,87	68,87	68,87
Резерв дефицит, Гкал/ч	43,609	43,609	43,609	43,609	43,609	43,609	43,609	43,609

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
89 Котельная АО «РАТЕКС» Раменский м.о., г. Раменское, ул. Карла Маркса, д. 5/13 АО «РАТЕКС»								
Установленная мощность, Гкал/ч	90	90	90	90	90	90	90	90
Располагаемая мощность, Гкал/ч	82,98	82,98	82,98	82,98	82,98	82,98	82,98	82,98
Собственные нужды, Гкал/ч	0,464	0,464	0,464	0,464	0,464	0,464	0,464	0,464
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	82,516	82,516	82,516	82,516	82,516	82,516	82,516	82,516
Потери, Гкал/ч	1,76	2,035	2,035	2,035	2,035	2,035	2,035	2,035
Нагрузка, Гкал/ч	32,475	37,547	37,547	37,547	37,547	37,547	37,547	37,547
Резерв дефицит, Гкал/ч	48,281	42,934	42,934	42,934	42,934	42,934	42,934	42,934
90 Котельная "Чкалова 2" Раменский м.о., р.п. Ильинский, ул. Чкалова 2 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	7,74	7,74	7,74	7,74	7,74	7,74	7,74	7,74
Располагаемая мощность, Гкал/ч	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51
Собственные нужды, Гкал/ч	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	7,426	7,426	7,426	7,426	7,426	7,426	7,426	7,426
Потери, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
Нагрузка, Гкал/ч	5,115	5,115	5,115	5,115	5,115	5,115	5,115	5,115
Резерв дефицит, Гкал/ч	2,311	2,311	2,311	2,311	2,311	2,311	2,311	2,311
91 Котельная "Сосновый бор" (на консервации) Раменский г.о, г. Раменское, ул.Сосновый бор АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	На консервации							
Располагаемая мощность, Гкал/ч								
Собственные нужды, Гкал/ч								
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч								
Потери, Гкал/ч								
Нагрузка, Гкал/ч								
Резерв дефицит, Гкал/ч								
92 Котельная № 1 (угольная)								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,72	1,72	Перевод абонентов на БМК 1 вместо угольной котельной по адресу: м.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково»					
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,86	0,86						
Собственные нужды, Гкал/ч	0,01	0,01						

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,85	0,85						
Потери, Гкал/ч	0,09	0,09						
Нагрузка, Гкал/ч	0,94	0,94						
Резерв дефицит, Гкал/ч	-0,18	-0,18						
93 Котельная № 2 (угольная)								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,72	1,72	Перевод абонентов на БМК 2 вместо угольной котельной по адресу: м.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково»					
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,29	1,29						
Собственные нужды, Гкал/ч	0,01	0,01						
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,28	1,28						
Потери, Гкал/ч	0,12	0,12						
Нагрузка, Гкал/ч	1,19	1,19						
Резерв дефицит, Гкал/ч	-0,03	-0,03						
94 Планируемая котельная № 1 г. Раменское, Донинское ш.								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	-	-	26	26	26	26	26
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	-	-	26	26	26	26	26
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	-	-	25,736	25,736	25,736	25,736	25,736
Потери, Гкал/ч	-	-	-	0,783	0,783	0,783	0,783	0,893
Нагрузка, Гкал/ч	-	-	-	21,289	21,289	21,289	21,289	24,279
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	-	-	3,664	3,664	3,664	3,664	0,564
95 Планируемая котельная №2 д. Михнево								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	-	-	35	35	35	35	35
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	-	-	35	35	35	35	35
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	0,354	0,354	0,354	0,354	0,354
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	-	-	34,646	34,646	34,646	34,646	34,646
Потери, Гкал/ч	-	-	-	0,912	0,912	0,912	0,912	0,912
Нагрузка, Гкал/ч	-	-	-	29,35	29,35	29,35	29,35	29,35
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	-	-	4,384	4,384	4,384	4,384	4,384
96 Планируемая котельная №3 с. Быково								

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Установленная мощность, Гкал/ч	-	-	-	6	6	6	6	6
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	-	-	6	6	6	6	6
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	-	-	5,968	5,968	5,968	5,968	5,968
Потери, Гкал/ч	-	-	-	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164
Нагрузка, Гкал/ч	-	-	-	4,703	4,703	4,703	4,703	4,703
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	-	-	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101
97 Планируемая котельная №4 п. Электроизолятор								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	0,024
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	4,976
Потери, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	0,157
Нагрузка, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	4,585
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	0,234
98 Планируемая котельная мощностью 2,5 Гкал/час д. Копнино, ул. Малиновая								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	2,5
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	2,5
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	0,001
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	2,499
Потери, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	0,103
Нагрузка, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	2,087
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	0,309
99 Планируемая котельная №5 п. Дубовая Роша								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	4,5
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	4,5
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	0,007
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	4,493

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Гкал/ч								
Потери, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	0,132
Нагрузка, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	3,742
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	0,619
100 Планируемая котельная №6 п. им. Тельмана								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	-	-	11	11	11	11	11
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	-	-	11	11	11	11	11
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	-	-	10,876	10,876	10,876	10,876	10,876
Потери, Гкал/ч	-	-	-	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368
Нагрузка, Гкал/ч	-	-	-	9,817	9,817	9,817	9,817	9,817
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	-	-	0,691	0,691	0,691	0,691	0,691
101 Котельная "Северное шоссе"								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	30	30	30	30	30	30	30
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	30	30	30	30	30	30	30
Собственные нужды, Гкал/ч	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7
Потери, Гкал/ч	-	2,188	2,188	2,188	2,188	2,188	2,188	2,188
Нагрузка, Гкал/ч	-	27,354	27,354	27,354	27,354	27,354	27,354	27,354
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158
102 Котельная 89,43 МВт								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	76,89	76,89
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	76,89	76,89
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	1,54	1,54
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	75,35	75,35
Потери, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	5,32	5,32
Нагрузка, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	70	70
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	0,032	0,032
103 Котельная 39,29 МВт								
Установленная мощность,	-	-	-	-	-	-	33,78	33,78

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Гкал/ч								
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	33,78	33,78
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	0,68	0,68
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	33,1	33,1
Потери, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	2,4	2,4
Нагрузка, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	30	30
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7
104 БМК «Денежниковский психоневрологический интернат»								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128
Собственные нужды, Гкал/ч	-	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	4,088	4,088	4,088	4,088	4,088	4,088	4,088
Потери, Гкал/ч	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Нагрузка, Гкал/ч	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088
105 БМК 1 вместо угольной котельной по адресу: м.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково»								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Собственные нужды, Гкал/ч	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
Потери, Гкал/ч	-	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Нагрузка, Гкал/ч	-	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
106 БМК 2 вместо угольной котельной по адресу: м.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково»								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Собственные нужды, Гкал/ч	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Потери, Гкал/ч	-	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Нагрузка, Гкал/ч	-	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
107 БМК "Бритово"								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	-	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	-	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	-	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
Потери, Гкал/ч	-	-	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Нагрузка, Гкал/ч	-	-	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	-	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения и по каждому источнику отдельно

На территории Раменского городского округа отсутствуют источники тепловой энергии, расположенные в границах двух и более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения.

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии в целом и по каждой системе отдельно

Расчёт радиуса эффективного теплоснабжения произведён по методике разработанной специалистами НП «РТ» в целях оказания методической помощи теплоснабжающим/теплосетевым организациям, а также местным и региональным органам власти. Радиус эффективного теплоснабжения определяет условия, при которых подключение (присоединение) теплопотребляющих установок к источникам централизованного теплоснабжения нецелесообразно по причинам невозможности возврата затрат на строительство тепловых сетей в процессе их эксплуатации и реализации передаваемой по этим сетям тепловой энергии, теплоносителя.

Данный метод позволяет рассчитать радиус эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии до потребителя и находит применение при расчетах для крупных районов застройки. А так же позволяет установить радиус эффективного теплоснабжения для источника тепловой энергии, который может быть отображен как в графическом виде, так и в виде номограмм для определения эффективности подключения.

Во втором варианте радиус эффективного теплоснабжения следует рассматривать как предельно возможную протяженность новой теплотрассы, исходя из условия, что выручка от реализации тепловой энергии не должна быть меньше совокупных затрат на строительство и эксплуатацию данной теплотрассы.

Рассматривая эффективный радиус теплоснабжения как предельно возможную протяженность новой теплотрассы, необходимо учитывать, что радиус рассчитывается отдельно для каждого объекта и не является общей установленной протяженностью от источника теплоснабжения в целом для трассы. Другими словами, в целом, радиус эффективного теплоснабжения определяется для источника, но величина его зависит от удаленности конкретного объекта присоединения от ближайшей тепломагистрали.

В третьем варианте рассматривается возможность подключения от альтернативного источника тепловой энергии. Данный вариант позволяет определить более экономичный вариант подключения объекта для потребителя.

Для полноты обоснования потребителю в технологическом присоединении стоит так же учитывать:

гидравлический расчет от источника теплоснабжения до объекта с построение пьезометрических графиков;

превышение расхода сетевой воды от номинальной производительности сетевых насосов должно составлять не более 0,05%;

превышение установленной мощности теплоисточника не допускается.

Вариант 1. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии для районов крупной застройки.

Методика основывается на допущении, что в среднем по системе централизованного теплоснабжения, состоящей из источника тепловой энергии, тепловых сетей и потребителя, затраты на транспорт тепловой энергии для

каждого конкретного потребителя пропорциональны расстоянию до источника и мощности потребления.

Для района застройки рассчитывается усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки;

Исходя из значений присоединенной нагрузки к источнику тепловой энергии, присоединенной нагрузки рассматриваемой зоны и расстояния от источника до условного центра присоединяемой нагрузки, определяем средний радиус теплоснабжения по системе;

Через среднюю себестоимость передачи тепла определяем коэффициент пропорциональности, который характеризует затраты в системе на транспорт тепла на 1 км тепловой сети и на единицу присоединенной мощности;

Задаемся условием, что коэффициент пропорциональности принимается одинаковым для всей системы, т. к. для каждого потребителя (района) затраты на транспорт тепла пропорциональны присоединенной нагрузке и расстоянию до источника, а индивидуальные особенности участков теплосети могут быть учтены через эквивалентные длины. Производим пересчет затрат на транспорт тепла для района застройки (если радиус эффективного теплоснабжения считается для существующей схемы теплоснабжения, то затраты на транспорт тепла берутся без учета присоединяемого объекта);

Рассчитываем годовые затраты на транспорт тепловой энергии от источника до потребителя и себестоимость транспорта 1 Гкал ; (если радиус эффективного теплоснабжения считается для существующей схемы теплоснабжения, то годовые затраты на транспорт тепла берутся без учета присоединяемого объекта);

Годовые затраты на транспорт тепла определяем через средний тариф на транспорт;

Определяем разницу между годовыми затратами на транспорт тепла и годовыми затратами на транспорт тепла для района застройки.

Радиус эффективного теплоснабжения будет оптимальным если:

годовые затраты на транспорт тепла для района застройки будут меньше годовых затрат на транспорт тепла, определенных по тарифу;

себестоимость транспорта 1 Гкал меньше средней себестоимости передачи тепла;

себестоимость транспорта 1 Гкал меньше тарифа на транспорт тепловой энергии.

Вариант 2. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от точки подключения объекта

Главным условием, определяющим целесообразность присоединения объекта к централизованному теплоснабжению является тот факт, что выручка от реализации тепловой энергии по присоединяемому объекту после подключения его к источнику не должна быть меньше совокупных затрат на строительство и эксплуатацию данной теплотрассы. В соответствии с данным условием, порядок расчета радиуса эффективного теплоснабжения следующий:

1) Для каждого диаметра трубопровода определяется длина теплотрассы при заданном расходе сетевой воды. Принимается расход сетевой воды с шагом, обеспечивающим требуемую точность расчетов и значение гидравлических потерь. В сумме в подающем и обратном трубопроводе потере должны превышать 2 м.вод.ст. Данное условие берется из целесообразности обеспечения перепада давлений в каждой точке теплотрассы. Иными словами, если потери будут более указанной величины, необходимо будет держать завышенный перепад давлений по теплотрассе, что приведет к дополнительным потерям и необходимости перестройки гидравлического режима всей системы теплоснабжения.

2) Задаваясь температурным графиком работы теплосети (исходя из фактического для рассматриваемого источника тепловой энергии), определяется пропускная способность в Гкал/ч. В соответствии с этим определяется месячная и годовая величину полезного отпуска тепла. В данном случае под полезным отпуском следует понимать потребление тепла объектом присоединения.

3) Производится расчет тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции при среднегодовых условиях работы тепловой сети и нормируемых эксплуатационных тепловых потерь с потерями сетевой воды.

4) Определяется выручка от реализации тепловой энергии и затраты с тепловыми потерями.

5) Определяются капитальные затраты на строительство тепловой сети с учетом показателя укрупненного норматива цены. Так как показатель укрупненного норматива цены представляет собой объем денежных средств необходимый и достаточный для строительства 1 километра наружных тепловых сетей, производится пересчет капитальных затрат на длину i -го участка тепловой сети. Учитывая срок амортизации на 10 лет (равномерно), получаются годовые затраты на строительство.

6) Из общей протяженности внутриквартальных тепловых сетей в процентном соотношении вычисляем долю каждого диаметра тепловых сетей. Общие эксплуатационные затраты, определяем из фактических затрат на эксплуатацию внутриквартальных тепловых сетей за прошедший период. Рассчитываются эксплуатационные затраты для необходимого диаметра. В дальнейшем определяются эксплуатационные затраты для i -го участка трубопровода (для длин, определенных через расход теплоносителя, при заданных гидравлических потерях) для данного диаметра.

7) Определяются совокупные затраты на строительство и эксплуатацию теплотрассы, как сумма затрат с тепловыми потерями, приведенных затрат на строительство на 10 лет (Постановление правительства РФ №1 от 01.01.2002 «О

классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы») и эксплуатационных затрат.

8) Определяется отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплотрассы к выручке от реализации тепловой энергии.

Вывод о попадании объекта присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается на основании соблюдения условия:

отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплотрассы к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100%. В случае превышения – объект не входит в радиус эффективного теплоснабжения и присоединению к системе централизованного теплоснабжения не подлежит.

Вариант 3. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения при установке котельного агрегата в доме.

Данный вариант рассматривается исходя из условия подключения объекта с расчетной тепловой нагрузкой отопления не превышающей 0,1 Гкал/ч.

Главным условием, определяющим целесообразность присоединения объекта к централизованному теплоснабжению является тот факт, что совокупные затраты на строительство и эксплуатацию данной теплотрассы должны быть меньше суммы стоимости котельного агрегата с учетом установки. А так же в случае невыполнения данного условия для более обоснованного отказа потребителю необходимо произвести расчет срока окупаемости котельного агрегата. В соответствии с данными условиями ,порядок расчета радиуса эффективного теплоснабжения следующий:

1) Определяем расчетную часовую тепловую нагрузку отопления отдельного здания. При отсутствии проектной информации расчетную часовую тепловую нагрузку отопления отдельного здания можно определить по укрупненным показателям;

2) Исходя, из данных расчетной тепловой нагрузки отопления определяем тип котла и его характеристики по проектной документации. Определяем удельный расход условного топлива и расход условного топлива в базовом году. Переводим величину расхода условного топлива в натуральное выражение;

3) Производим расчет годовых затрат на топливо котельного агрегата и затрат при годовом потреблении от ТЭЦ;

4) Определяем экономию между годовыми затратами при потреблении от ТЭЦ и годовыми затратами на топливо котельного агрегата. Срок окупаемости рассчитываем как отношение стоимость котельного агрегата с учетом установки, к экономии между годовыми затратами при потреблении от ТЭЦ и годовыми затратами на топливо котельного агрегата. Совокупные затраты на строительство и эксплуатацию трассы, определяются аналогично первому варианту для определенного диаметра;

Радиус эффективного теплоснабжения будет обуславливаться условием, что стоимость котельного агрегата с учетом установки будет равна совокупными затратами на строительство и эксплуатацию трассы. Т. е. максимально допустимая длина трассы для определенного диаметра, будет достигаться при выполнении равенства затрат на котельный агрегат и затрат на строительство трассы. Если фактическая длина трассы больше предельно допустимой, то соответственно затраты на строительство трассы будут превышать затраты на котельный агрегат и строительство трассы до потребителя будет более неэкономичным вариантом. Так же при невысоких сроках окупаемости котельного агрегата подключение объекта к децентрализованному теплоснабжению будет более обоснованным вариантом.

Все объекты от источников в Раменском м.о. находятся в пределах радиуса эффективного теплоснабжения.

2.6 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно

Значения существующих и перспективных значений установленной тепловой мощности, технических ограничений на использование установленной тепловой мощности, значения располагаемой мощности, тепловой мощности нетто источников тепловой энергии, существующие и перспективные значения затрат тепловой мощности на собственные нужды приведены в таблице 2.6.1. Значения тепловой мощности источников тепловой энергии приведены в соответствие с необходимой модернизацией оборудования в связи с подключением новых потребителей, заменой устаревшего оборудования с учетом корректировки оптимальной мощности. Подробнее о мероприятиях информация приведена в Книге 5 – «Мастер план вариантов развития».

Таблица 2.6.1. Значения установленной, располагаемой мощности, технических ограничений, собственных нужд, тепловой мощности нетто (в рамках баланса тепловой мощности)

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
1 Котельная «Холодово» Раменский м.о., г. Раменское ул. Левашова, д.25 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	135,210	135,210	135,210	135,210	135,210	135,210	135,210	135,210
Располагаемая мощность, Гкал/ч	131,150	131,150	131,150	131,150	131,150	131,150	131,150	131,150
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	131,150	131,150	131,150	131,150	131,150	131,150	131,150	131,150
Потери, Гкал/ч	4,643	4,643	4,643	4,643	4,643	4,643	4,643	4,643
Нагрузка, Гкал/ч	106,936	106,936	106,936	106,936	106,936	106,936	106,936	106,936
Резерв дефицит, Гкал/ч	19,570	19,570	19,570	19,570	19,570	19,570	19,570	19,570
2 Котельная «Восточная» Раменский м.о., г. Раменское Транспортный проезд АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	115	115	115	115	115	115	115	115
Располагаемая мощность, Гкал/ч	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4
Потери, Гкал/ч	4,5997	4,5997	4,5997	4,5997	4,5997	4,5997	4,5997	4,5997
Нагрузка, Гкал/ч	102,099	102,099	102,099	102,099	102,099	102,099	102,099	102,099
Резерв дефицит, Гкал/ч	3,701	3,701	3,701	3,701	3,701	3,701	3,701	3,701
3 Котельная «Красный Октябрь» Раменский м.о., г. Раменское Деревообделочный проезд АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	45,34	45,34	45,34	45,34	45,34	45,34	45,34	66,34
Располагаемая мощность, Гкал/ч	43,98	43,98	45,34	45,34	45,34	45,34	45,34	66,34
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	43,98	43,98	45,34	45,34	45,34	45,34	45,34	66,34
Потери, Гкал/ч	1,4974	1,4696	1,4696	1,4696	1,4696	1,4696	1,4696	2,1415
Нагрузка, Гкал/ч	44,5736	43,7456	43,7456	43,7456	43,7456	43,7456	43,7456	63,7456
Резерв дефицит, Гкал/ч	-2,09	-1,24	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,45

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
4 Котельная «Москворецкая (УООС)» Раменский м.о., г. Раменское ул. Москворецкая АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Потери, Гкал/ч	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051
Нагрузка, Гкал/ч	1,009	1,009	1,009	1,009	1,009	1,009	1,009	1,009
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
5 Котельная «РМЗ» Раменский м.о., г. Раменское ул. Михалевича АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	49
Располагаемая мощность, Гкал/ч	32,42	32,42	32,42	32,42	32,42	32,42	32,42	49
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	32,42	32,42	32,42	32,42	32,42	32,42	32,42	49
Потери, Гкал/ч	1,1832	1,1832	1,1832	1,1832	1,1832	1,1832	1,1832	2,0756
Нагрузка, Гкал/ч	26,5168	26,5168	26,5168	26,5168	26,5168	26,5168	26,5168	46,5168
Резерв дефицит, Гкал/ч	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	0,4076
6 Котельная «Донинское шоссе» Раменский м.о., г. Раменское мкр. 10, Донинское шоссе АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61
Располагаемая мощность, Гкал/ч	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53
Потери, Гкал/ч	0,0537	0,0537	0,0537	0,0537	0,0537	0,0537	0,0537	0,0537
Нагрузка, Гкал/ч	4,6363	4,6363	4,6363	4,6363	4,6363	4,6363	4,6363	4,6363
Резерв дефицит, Гкал/ч	-2,16	-2,16	-2,16	-2,16	-2,16	-2,16	-2,16	-2,16
7 Котельная «Очистные сооружения» Раменский м.о., д. Клишева АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Располагаемая мощность, Гкал/ч	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66
Потери, Гкал/ч	0,1516	0,1516	0,1516	0,1516	0,1516	0,1516	0,1516	0,1516
Нагрузка, Гкал/ч	1,1684	1,1684	1,1684	1,1684	1,1684	1,1684	1,1684	1,1684
Резерв дефицит, Гкал/ч	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34
8 Котельная «Дружба» Раменский м.о., пос. Дружба АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	42,92	42,92	42,92	42,92	42,92	42,92	42,92	42,92
Располагаемая мощность, Гкал/ч	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8
Потери, Гкал/ч	1,1976	1,2317	1,2317	1,2317	1,2317	1,2317	1,2317	1,5695
Нагрузка, Гкал/ч	11,5824	11,9124	11,9124	11,9124	11,9124	11,9124	11,9124	15,1794
Резерв дефицит, Гкал/ч	26,02	25,66	25,66	25,66	25,66	25,66	25,66	22,05
9 Котельная «Дубовая роща» Раменский м.о., п. Дубовая роща АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72
Располагаемая мощность, Гкал/ч	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
Потери, Гкал/ч	1,1967	1,1967	1,1967	1,1967	1,1967	1,1967	1,1967	1,2875
Нагрузка, Гкал/ч	13,1833	13,1833	13,1833	13,1833	13,1833	13,1833	13,1833	14,1833
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	0,629
10 Котельная «Совхоз» Раменский м.о., п. совхоза «Раменское» АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72
Располагаемая мощность, Гкал/ч	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
(включены в потери)								
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
Потери, Гкал/ч	0,3645	0,3816	0,3816	0,3816	0,3816	0,3816	0,3816	0,3816
Нагрузка, Гкал/ч	10,8955	11,4055	11,4055	11,4055	11,4055	11,4055	11,4055	11,4055
Резерв дефицит, Гкал/ч	4,84	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31
11 Котельная «ПМК-17» Раменский м.о., пос. ПМК-17 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Располагаемая мощность, Гкал/ч	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66
Потери, Гкал/ч	0,2976	0,2976	0,2976	0,2976	0,2976	0,2976	0,2976	0,2976
Нагрузка, Гкал/ч	3,6724	3,6724	3,6724	3,6724	3,6724	3,6724	3,6724	3,6724
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
12 Котельная «Рыбаки» Раменский м.о., д. Рыбаки АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Потери, Гкал/ч	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
Нагрузка, Гкал/ч	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
13 Котельная «Малахово» Раменский м.о., д. Малахово АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Потери, Гкал/ч	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047	0,0047
Нагрузка, Гкал/ч	0,0743	0,0743	0,0743	0,0743	0,0743	0,0743	0,0743	0,0743
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141
14 Котельная «Юрово» Раменский м.о., д. Юрово АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
Потери, Гкал/ч	0,0521	0,0521	0,0521	0,0521	0,0521	0,0521	0,0521	0,0521
Нагрузка, Гкал/ч	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
15 Котельная «Кузнецово» Раменский м.о., д. Кузнецове АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Потери, Гкал/ч	0,0371	0,0371	0,0371	0,0371	0,0371	0,0371	0,0371	0,0371
Нагрузка, Гкал/ч	0,2729	0,2729	0,2729	0,2729	0,2729	0,2729	0,2729	0,2729
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
16 Котельная «Рыбхоз» Раменский м.о., пос. Гжелка АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29
Располагаемая мощность, Гкал/ч	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22
Потери, Гкал/ч	0,0829	0,0829	0,0829	0,0829	0,0829	0,0829	0,0829	0,0829
Нагрузка, Гкал/ч	0,7771	0,7771	0,7771	0,7771	0,7771	0,7771	0,7771	0,7771
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
17 Котельная «БОЭЗМИ» Раменский м.о., д. Юрово, ул. Заводская, стр. 10 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Располагаемая мощность, Гкал/ч	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
Потери, Гкал/ч	0,4037	0,4037	0,4037	0,4037	0,4037	0,4037	0,4037	0,4037
Нагрузка, Гкал/ч	3,5163	3,5163	3,5163	3,5163	3,5163	3,5163	3,5163	3,5163
Резерв дефицит, Гкал/ч	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18
18 Котельная «Новосельская школа» Раменский м.о., с. Новое, ул. Ленинская АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Потери, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
Нагрузка, Гкал/ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
19 Котельная «Клишева» Раменский м.о., д. Клишева, ул. Центральная, 10 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Потери, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
Нагрузка, Гкал/ч	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
20 Котельная п. Санатория Раменское Раменский м.о., п. сан." Раменское" АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Потери, Гкал/ч	0,0273	0,0273	0,0273	0,0273	0,0273	0,0273	0,0273	0,0273
Нагрузка, Гкал/ч	0,4027	0,4027	0,4027	0,4027	0,4027	0,4027	0,4027	0,4027
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
21 Котельная «Родники» Раменский м.о., п.Родники АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04
Располагаемая мощность, Гкал/ч	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Потери, Гкал/ч	1,0803	1,0803	1,0803	1,0803	1,0803	1,0803	1,0803	1,0803
Нагрузка, Гкал/ч	16,4197	16,4197	16,4197	16,4197	16,4197	16,4197	16,4197	16,4197
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Котельная «Быковский детский дом» Раменский м.о., п.Быково, ул.Прудовая, 23 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Располагаемая мощность, Гкал/ч	2,91	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	2,91	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Потери, Гкал/ч	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Нагрузка, Гкал/ч	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
23 Котельная «Санаторный детский дом» Раменский м.о., п.Удельная, ул.Северная, 6 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16
Располагаемая мощность, Гкал/ч	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
(включены в потери)								
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01
Потери, Гкал/ч	0,2035	0,2035	0,2035	0,2035	0,2035	0,2035	0,2035	0,211
Нагрузка, Гкал/ч	4,2565	4,2565	4,2565	4,2565	4,2565	4,2565	4,2565	4,418
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,381
24 Котельная «Дубки» Раменский м.о., п.Дубки АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Располагаемая мощность, Гкал/ч	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66
Потери, Гкал/ч	0,2962	0,2962	0,2962	0,2962	0,2962	0,2962	0,2962	0,2962
Нагрузка, Гкал/ч	4,3638	4,3638	4,3638	4,3638	4,3638	4,3638	4,3638	4,3638
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Котельная «Зюзино» Раменский м.о., п.Зюзино АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Потери, Гкал/ч	0,2487	0,2487	0,2487	0,2487	0,2487	0,2487	0,2487	0,2487
Нагрузка, Гкал/ч	0,6913	0,6913	0,6913	0,6913	0,6913	0,6913	0,6913	0,6913
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26 Котельная «ЦСУ Быково» Раменский м.о., п.Быково, Садовый пер.,1 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
Располагаемая мощность, Гкал/ч	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Потери, Гкал/ч	0,0975	0,0975	0,0975	0,0975	0,0975	0,0975	0,0975	0,0975
Нагрузка, Гкал/ч	1,3325	1,3325	1,3325	1,3325	1,3325	1,3325	1,3325	1,3325
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
27 Котельная «Ильинская квартальная» Раменский м.о., г.п. Ильинский ул. Краснознаменная,53а АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	30	30	30	30	30	30	30	30
Располагаемая мощность, Гкал/ч	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13	29,13
Потери, Гкал/ч	1,202	1,202	1,202	1,202	1,238	1,238	1,28	1,28
Нагрузка, Гкал/ч	18,528	18,528	18,528	18,528	19,078	19,078	19,737	19,737
Резерв дефицит, Гкал/ч	9,4	9,4	9,4	9,4	8,81	8,81	8,11	8,11
28 Котельная п. Мира Раменский м.о., г.п.Кратово, ул. Мира АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
Располагаемая мощность, Гкал/ч	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
Потери, Гкал/ч	0,1996	0,1996	0,1996	0,1996	0,1996	0,1996	0,1996	0,1996
Нагрузка, Гкал/ч	2,2104	2,2104	2,2104	2,2104	2,2104	2,2104	2,2104	2,2104
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
29 Котельная п. Щорса Раменский м.о., г.п.Быково, ул. Щорса АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45
Располагаемая мощность, Гкал/ч	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26
Потери, Гкал/ч	0,403	0,403	0,403	0,403	0,403	0,403	0,403	0,403
Нагрузка, Гкал/ч	5,857	5,857	5,857	5,857	5,857	5,857	5,857	5,857
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
30 Котельная «Старомосковская» Раменский м.о., г.п. Кратово, ул.Старомосковская АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Располагаемая мощность, Гкал/ч	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
Потери, Гкал/ч	0,1989	0,1989	0,1989	0,1989	0,1989	0,1989	0,1989	0,1989
Нагрузка, Гкал/ч	1,5611	1,5611	1,5611	1,5611	1,5611	1,5611	1,5611	1,5611
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
31 Котельная «Детский дом 29» Раменский м.о., п. Ильинский, ул.Спортивная,18 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
Потери, Гкал/ч	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199
Нагрузка, Гкал/ч	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
32 Котельная «Школа 27» Раменский м.о., г.п.Кратово, ул.Горького,59 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Потери, Гкал/ч	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
Нагрузка, Гкал/ч	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
33 Котельная «Школа 28» Раменский м.о., г.п.Кратово, ул.Чурилина,27 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Потери, Гкал/ч	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
Нагрузка, Гкал/ч	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
34 Котельная «Ленгинка» Раменский м.о., г.п.Кратово, ул.Ленгинка,7а АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Потери, Гкал/ч	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129
Нагрузка, Гкал/ч	0,371	0,371	0,371	0,371	0,371	0,371	0,371	0,371
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
35 Котельная «Школа 33» Раменский м.о., Удельная, ул.Горячева,38 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Потери, Гкал/ч	0,2655	0,2655	0,2655	0,2655	0,2655	0,2655	0,2655	0,2655
Нагрузка, Гкал/ч	1,2345	1,2345	1,2345	1,2345	1,2345	1,2345	1,2345	1,2345
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Котельная в/ч 16660 Раменский м.о., г.п.Удельная АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92
Располагаемая мощность, Гкал/ч	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
(включены в потери)								
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92
Потери, Гкал/ч	3,398	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42
Нагрузка, Гкал/ч	20,1342	20,2642	20,2642	20,2642	20,2642	20,2642	20,2642	20,2642
Резерв дефицит, Гкал/ч	2,3878	2,2359	2,2359	2,2359	2,2359	2,2359	2,2359	2,2359
37 Котельная ОПХ Быково Раменский м.о., Верея АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,92	0,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,89	0,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,89	0,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89
Потери, Гкал/ч	0,098	0,098	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198
Нагрузка, Гкал/ч	0,412	0,412	2,412	2,412	2,412	2,412	2,412	2,412
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,38	0,38	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
38 Котельная «Школа 16» Раменский м.о., с.Быково, ул. Колхозная АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Потери, Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Нагрузка, Гкал/ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Котельная «Школа 25» Раменский м.о., Ильинский, ул.Опал.Юности,25 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Потери, Гкал/ч	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
Нагрузка, Гкал/ч	0,276	0,276	0,276	0,276	0,276	0,276	0,276	0,276
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
40 Котельная «Школа 98» Раменский м.о., Кратово, ул. Свердлова,1 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Потери, Гкал/ч	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
Нагрузка, Гкал/ч	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
41 Котельная «Театральная,35» Раменский м.о., п.Ильинский, ул.Театральная,35 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Потери, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
Нагрузка, Гкал/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
42 Котельная «Спартак» Раменский м.о., п.Спартак, д.35 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33
Располагаемая мощность, Гкал/ч	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Потери, Гкал/ч	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,318
Нагрузка, Гкал/ч	2,819	2,819	2,819	2,819	2,819	2,819	2,819	2,974
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	0,908

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
43 Котельная п. Кратово д/сад ул. Бородинская тр.2 Раменский м.о., п. Кратово, ул. Бородинская, строение 2 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Потери, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
Нагрузка, Гкал/ч	0,422	0,422	0,422	0,422	0,422	0,422	0,422	0,422
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,338	0,338	0,338	0,338	0,338	0,338	0,338	0,338
44 Котельная «Софьино» Раменский м.о., п. Софьино АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
Располагаемая мощность, Гкал/ч	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51
Потери, Гкал/ч	1,4578	1,4578	1,4578	1,4578	1,4578	1,4578	1,4578	1,4578
Нагрузка, Гкал/ч	8,5562	8,5562	8,5562	8,5562	8,5562	8,5562	8,5562	8,5562
Резерв дефицит, Гкал/ч	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496
45 Котельная «Тельмана» Раменский м.о., пос. им. Тельмана АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53
Располагаемая мощность, Гкал/ч	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15
Потери, Гкал/ч	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079
Нагрузка, Гкал/ч	11,071	11,071	11,071	11,071	11,071	11,071	11,071	11,071
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Котельная «Константиново» Раменский м.о., с. Константиново АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25	16,25

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Располагаемая мощность, Гкал/ч	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41	14,41
Потери, Гкал/ч	1,8417	1,8417	1,8417	1,8417	1,8417	1,8417	1,8417	1,8417
Нагрузка, Гкал/ч	9,0433	9,0433	9,0433	9,0433	9,0433	9,0433	9,0433	9,043
Резерв дефицит, Гкал/ч	3,525	3,525	3,525	3,525	3,525	3,525	3,525	3,5253
47 Котельная «Раос» Раменский м.о., п. РАОС АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02
Располагаемая мощность, Гкал/ч	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83
Потери, Гкал/ч	0,3482	0,3482	0,3482	0,3482	0,3482	0,3482	0,3482	0,3482
Нагрузка, Гкал/ч	5,4818	5,4818	5,4818	5,4818	5,4818	5,4818	5,4818	5,4818
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Котельная «Н.Мячково» Раменский м.о., д. Н. Мячково АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Потери, Гкал/ч	0,0764	0,0764	0,0764	0,0764	0,0764	0,0764	0,0764	0,0764
Нагрузка, Гкал/ч	0,9536	0,9536	0,9536	0,9536	0,9536	0,9536	0,9536	0,9536
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
49 Котельная «Фоминское» Раменский м.о., д. Фоминское АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
(включены в потери)								
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Потери, Гкал/ч	0,0212	0,0212	0,0212	0,0212	0,0212	0,0212	0,0212	0,0212
Нагрузка, Гкал/ч	1,2088	1,2088	1,2088	1,2088	1,2088	1,2088	1,2088	1,2088
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
50 Котельная «Никитское г.». Раменский м.о., п. Никитское АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18
Располагаемая мощность, Гкал/ч	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
Потери, Гкал/ч	0,0478	0,0478	0,0478	0,0478	0,0478	0,0478	0,0478	0,0478
Нагрузка, Гкал/ч	2,3222	2,3222	2,3222	2,3222	2,3222	2,3222	2,3222	2,3222
Резерв дефицит, Гкал/ч	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
51 Котельная «Ремзавод» Раменский м.о., пос. Ремзавода АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049
Потери, Гкал/ч	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
Нагрузка, Гкал/ч	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Котельная «Ульянино» Раменский м.о. р-н, с. Ульянино АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16
Располагаемая мощность, Гкал/ч	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Потери, Гкал/ч	0,0239	0,0239	0,0239	0,0239	0,0239	0,0239	0,0239	0,0239
Нагрузка, Гкал/ч	2,7261	2,7261	2,7261	2,7261	2,7261	2,7261	2,7261	2,7261
Резерв дефицит, Гкал/ч	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27
53 Котельная «Старниково» Раменский м.о., д. Старниково АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	2	2	2	2	2	2	2	2
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Потери, Гкал/ч	0,1273	0,1273	0,1273	0,1273	0,1273	0,1273	0,1273	0,1273
Нагрузка, Гкал/ч	1,3427	1,3427	1,3427	1,3427	1,3427	1,3427	1,3427	1,3427
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
54 Котельная «Морозово» Раменский м.о., д. Морозово, помещение, 1 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1	1	1	1	1	1	1	1
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Потери, Гкал/ч	0,1027	0,1027	0,1027	0,1027	0,1027	0,1027	0,1027	0,1027
Нагрузка, Гкал/ч	0,6573	0,6573	0,6573	0,6573	0,6573	0,6573	0,6573	0,6573
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
55 Котельная «Рыболово» Раменский м.о., с. Рыболово АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
Располагаемая мощность, Гкал/ч	18,92	18,92	18,92	18,92	18,92	18,92	18,92	18,92
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	18,92	18,92	18,92	18,92	18,92	18,92	18,92	18,92
Потери, Гкал/ч	0,3173	0,3173	0,3173	0,3173	0,3173	0,3173	0,3173	0,3173
Нагрузка, Гкал/ч	2,0527	2,0527	2,0527	2,0527	2,0527	2,0527	2,0527	2,0527
Резерв дефицит, Гкал/ч	16,55	16,55	16,55	16,55	16,55	16,55	16,55	16,55

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
56 Котельная «Михеево» Раменский м.о., с. Михеево АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	2	2	2	2	2	2	2	2
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Потери, Гкал/ч	0,0751	0,0751	0,0751	0,0751	0,0751	0,0751	0,0751	0,0751
Нагрузка, Гкал/ч	0,5649	0,5649	0,5649	0,5649	0,5649	0,5649	0,5649	0,5649
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
57 Котельная «Вохринка» Раменский м.о., д. Вохринка АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Располагаемая мощность, Гкал/ч	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49
Потери, Гкал/ч	0,2521	0,2521	0,2521	0,2521	0,2521	0,2521	0,2521	0,2521
Нагрузка, Гкал/ч	1,6879	1,6879	1,6879	1,6879	1,6879	1,6879	1,6879	1,6879
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
58 Котельная «Никулино» Раменский м.о., д. Никулино АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
Потери, Гкал/ч	0,0984	0,0984	0,0984	0,0984	0,0984	0,0984	0,0984	0,0984
Нагрузка, Гкал/ч	0,7016	0,7016	0,7016	0,7016	0,7016	0,7016	0,7016	0,7016
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
59 Котельная «Тимонино» Раменский м.о., д. Тимонино АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Располагаемая мощность, Гкал/ч	4,66	4,66	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Гкал/ч								
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	4,66	4,66	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Потери, Гкал/ч	0,1747	0,1747	0,1747	0,1747	0,1747	0,1747	0,1747	0,1747
Нагрузка, Гкал/ч	1,0353	1,0353	1,0353	1,0353	1,0353	1,0353	1,0353	1,0353
Резерв дефицит, Гкал/ч	3,45	3,45	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59
60 Котельная «Рылеево (Ганусово)» Раменский м.о., п. Рылеево АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2
Располагаемая мощность, Гкал/ч	18,62	18,62	18,62	18,62	18,62	18,62	18,62	18,62
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	18,62	18,62	18,62	18,62	18,62	18,62	18,62	18,62
Потери, Гкал/ч	0,9554	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049
Нагрузка, Гкал/ч	6,2746	6,8896	6,8896	6,8896	6,8896	6,8896	6,8896	6,8896
Резерв дефицит, Гкал/ч	11,39	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68
61 Котельная «Никоновское» Раменский м.о., с. Никоновское АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
Располагаемая мощность, Гкал/ч	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22
Потери, Гкал/ч	0,4281	0,4281	0,4281	0,4281	0,4281	0,4281	0,4281	0,4281
Нагрузка, Гкал/ч	4,9819	4,9819	4,9819	4,9819	4,9819	4,9819	4,9819	4,9819
Резерв дефицит, Гкал/ч	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81
62 Котельная «Заворово» Раменский м.о., с. Заворово АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
Располагаемая мощность, Гкал/ч	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22
Потери, Гкал/ч	0,3312	0,3312	0,3312	0,3312	0,3312	0,3312	0,3312	0,3312
Нагрузка, Гкал/ч	3,1688	3,1688	3,1688	3,1688	3,1688	3,1688	3,1688	3,1688
Резерв дефицит, Гкал/ч	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72
63 Котельная «Чекменево» Раменский м.о., д. Чекменево АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
Потери, Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Нагрузка, Гкал/ч	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
64 Котельная «Панино» Раменский м.о., д. Панино, ул. Новая, стр. 19/1 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128
Располагаемая мощность, Гкал/ч	4	4	4	4	4	4	4	4
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962
Потери, Гкал/ч	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353
Нагрузка, Гкал/ч	3,107	3,107	3,107	3,107	3,107	3,107	3,107	3,107
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,502	0,502	0,502	0,502	0,502	0,502	0,502	0,502
65 Котельная «Степановское» Раменский м.о., с. Степановское, 41 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Потери, Гкал/ч	0,0282	0,0282	0,0282	0,0282	0,0282	0,0282	0,0282	0,0282

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Нагрузка, Гкал/ч	0,2218	0,2218	0,2218	0,2218	0,2218	0,2218	0,2218	0,2218
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
66 Котельная «Никитское п.» Раменский м.о., с. Никитское АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,83	0,83	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,83	0,83	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Потери, Гкал/ч	0,0307	0,0307	0,0307	0,0307	0,0307	0,0307	0,0307	0,0307
Нагрузка, Гкал/ч	0,2393	0,2393	0,2393	0,2393	0,2393	0,2393	0,2393	0,2393
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,56	0,56	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
67 Котельная «Денежниково» Раменский м.о., пос. Денежниково АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
Располагаемая мощность, Гкал/ч	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Потери, Гкал/ч	0,1728	0,1728	0,1728	0,1728	0,1728	0,1728	0,1728	0,1728
Нагрузка, Гкал/ч	1,1972	1,1972	1,1972	1,1972	1,1972	1,1972	1,1972	1,1972
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
68 Котельная «Бритово» Раменский м.о., д. Бритово АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Потери, Гкал/ч	0,0204	0,0204	0,0204	0,0204	0,0204	0,0204	0,0204	0,0204
Нагрузка, Гкал/ч	0,1296	0,1296	0,1296	0,1296	0,1296	0,1296	0,1296	0,1296
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
69 Котельная «Агашкино» Раменский м.о., д. Агашкино АО «Раменская теплосеть»								

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Установленная мощность, Гкал/ч	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,129	2,129	3,129	4,129	5,129	9,129	10,129	11,129
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,129	2,129	3,129	4,129	5,129	9,129	10,129	11,129
Потери, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
Нагрузка, Гкал/ч	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
70 Котельная «Электроизолятор» Раменский м.о., пос. Электроизолятор АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	15,120	15,120	15,120	15,120	15,120	15,120	15,120	15,120
Располагаемая мощность, Гкал/ч	14,670	14,670	14,670	14,670	14,670	14,670	14,670	14,670
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	14,670	14,670	14,670	14,670	14,670	14,670	14,670	14,670
Потери, Гкал/ч	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	1,646
Нагрузка, Гкал/ч	6,914	6,914	6,914	6,914	6,914	6,914	6,914	6,914
Резерв дефицит, Гкал/ч	6,766	6,766	6,766	6,766	6,766	6,766	6,766	6,110
71 Котельная «ГЗСМ» Раменский м.о., п. ГЗСМ АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Располагаемая мощность, Гкал/ч	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37
Потери, Гкал/ч	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294
Нагрузка, Гкал/ч	2,836	2,836	2,836	2,836	2,836	2,836	2,836	2,836
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
72 Котельная «КФЗ» Раменский м.о., пос. Кузьев.фарфор завода АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45
Располагаемая мощность, Гкал/ч	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Гкал/ч								
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26
Потери, Гкал/ч	0,2468	0,2468	0,2468	0,2468	0,2468	0,2468	0,2468	0,2468
Нагрузка, Гкал/ч	2,4632	2,4632	2,4632	2,4632	2,4632	2,4632	2,4632	2,4632
Резерв дефицит, Гкал/ч	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
73 Котельная «Игумново» Раменский м.о., с. Игумново АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
Располагаемая мощность, Гкал/ч	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99
Потери, Гкал/ч	0,233	0,233	0,233	0,233	0,233	0,233	0,233	0,233
Нагрузка, Гкал/ч	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
74 Котельная «ЗАО Гжельское» Раменский м.о., с. Речицы АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86
Располагаемая мощность, Гкал/ч	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63
Потери, Гкал/ч	0,592	0,592	0,592	0,592	0,592	0,592	0,592	0,592
Нагрузка, Гкал/ч	3,828	3,828	3,828	3,828	3,828	3,828	3,828	3,828
Резерв дефицит, Гкал/ч	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
75 Котельная «Антоново» Раменский м.о., д. Антоново АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Потери, Гкал/ч	0,0915	0,0915	0,0915	0,0915	0,0915	0,0915	0,0915	0,0915
Нагрузка, Гкал/ч	1,1685	1,1685	1,1685	1,1685	1,1685	1,1685	1,1685	1,1685
Резерв дефицит, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
76 Котельная «Больница» Раменский м.о., с. Речицы АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Потери, Гкал/ч	0,0655	0,0655	0,0655	0,0655	0,0655	0,0655	0,0655	0,0655
Нагрузка, Гкал/ч	0,6145	0,6145	0,6145	0,6145	0,6145	0,6145	0,6145	0,6145
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
77 Котельная «ГХПК» Раменский м.о., пос. Электроизолятор АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77
Располагаемая мощность, Гкал/ч	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Потери, Гкал/ч	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399
Нагрузка, Гкал/ч	6,941	6,941	6,941	6,941	6,941	6,941	6,941	6,941
Резерв дефицит, Гкал/ч	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16
78 Котельная «РФЗ» Раменский м.о., пос. Речицк.фарфор завода АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Располагаемая мощность, Гкал/ч	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
Потери, Гкал/ч	0,1125	0,1125	0,1125	0,1125	0,1125	0,1125	0,1125	0,1125

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Нагрузка, Гкал/ч	1,7475	1,7475	1,7475	1,7475	1,7475	1,7475	1,7475	1,7475
Резерв дефицит, Гкал/ч	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22
79 Котельная «Гжель (школа)» Раменский м.о., с. Гжель, ул. Новая АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Потери, Гкал/ч	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122
Нагрузка, Гкал/ч	0,778	0,778	0,778	0,778	0,778	0,778	0,778	0,778
Резерв дефицит, Гкал/ч	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
80 Котельная «Захарово» Раменский м.о., д. Захарово АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Располагаемая мощность, Гкал/ч	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
Потери, Гкал/ч	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123	0,123
Нагрузка, Гкал/ч	0,787	0,787	0,787	0,787	0,787	0,787	0,787	0,787
Резерв дефицит, Гкал/ч	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26
81 Котельная «ГКЗ» Раменский м.о., пос. Гжельского кирпич. завода АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
Располагаемая мощность, Гкал/ч	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34
Потери, Гкал/ч	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287
Нагрузка, Гкал/ч	4,313	4,313	4,313	4,313	4,313	4,313	4,313	4,313
Резерв дефицит, Гкал/ч	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74
82 Котельная «Художника, 1А» (на консервации) Раменский м.о., с. Речицы, ул. Художника, 1А АО «Раменская теплосеть»								

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Установленная мощность, Гкал/ч	На консервации							
Располагаемая мощность, Гкал/ч								
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)								
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч								
Потери, Гкал/ч								
Нагрузка, Гкал/ч								
Резерв дефицит, Гкал/ч								
83 Котельная «Ростелеком» Раменский м.о., с. Гжель, ул. Центральная, д.1 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44
Располагаемая мощность, Гкал/ч	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34
Собственные нужды, Гкал/ч (включены в потери)	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34
Потери, Гкал/ч	0,1193	0,1193	0,1193	0,1193	0,1193	0,1193	0,1193	0,1193
Нагрузка, Гкал/ч	1,2614	1,2614	1,2614	1,2614	1,2614	1,2614	1,2614	1,2614
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,9593	1,9593	1,9593	1,9593	1,9593	1,9593	1,9593	1,9593
84 Котельная № 1 Раменский м.о., р.п. Быково, ул. Аэропортовская 14 ООО «Логопарк Менеджмент»								
Установленная мощность, Гкал/ч	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2
Располагаемая мощность, Гкал/ч	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2
Собственные нужды, Гкал/ч	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	41,904	41,904	41,904	41,904	41,904	41,904	41,904	41,904
Потери, Гкал/ч	1,5768	1,5768	1,5768	1,5768	1,5768	1,5768	1,5768	1,5768
Нагрузка, Гкал/ч	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71	19,71
Резерв дефицит, Гкал/ч	20,6172	20,6172	20,6172	20,6172	20,6172	20,6172	20,6172	20,6172
85 Котельная № 2 Раменский м.о., р.п. Быково, ул. Верхняя ООО «Логопарк Менеджмент»								
Установленная мощность, Гкал/ч	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1
Располагаемая мощность, Гкал/ч	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Собственные нужды, Гкал/ч	0,963	0,963	0,963	0,963	0,963	0,963	0,963	0,963
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	31,137	31,137	31,137	31,137	31,137	31,137	31,137	31,137
Потери, Гкал/ч	1,1712	1,1712	1,1712	1,1712	1,1712	1,1712	1,1712	1,1712
Нагрузка, Гкал/ч	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64
Резерв дефицит, Гкал/ч	15,3258	15,3258	15,3258	15,3258	15,3258	15,3258	15,3258	15,3258
86 Котельная № 3 Софьино Раменский м.о., с. Софьино ООО «Логопарк Менеджмент»								
Установленная мощность, Гкал/ч	27,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6
Располагаемая мощность, Гкал/ч	27,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6
Собственные нужды, Гкал/ч	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	27,556	35,556	35,556	35,556	35,556	35,556	35,556	35,556
Потери, Гкал/ч	0,483	0,635	0,635	0,635	0,635	0,635	0,635	0,635
Нагрузка, Гкал/ч	25,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4
Резерв дефицит, Гкал/ч	1,673	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521
87 Котельная «РПКБ» Раменский м.о., г. Раменское, ул. Гурьева, д.2 АО «РПКБ»								
Установленная мощность, Гкал/ч	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6
Располагаемая мощность, Гкал/ч	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6
Собственные нужды, Гкал/ч	1,001	1,001	1,001	1,001	1,001	1,001	1,001	1,001
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	50,599	50,599	50,599	50,599	50,599	50,599	50,599	50,599
Потери, Гкал/ч	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,499	2,499	2,499
Нагрузка, Гкал/ч	36,7	36,7	36,7	36,7	36,7	38,7	38,7	38,7
Резерв дефицит, Гкал/ч	11,529	11,529	11,529	11,529	11,529	9,4	9,4	9,4
88 Котельная ООО "Энерго Трансфер" Раменский м.о., г. Раменское, ул. Михалевича, д.39, с.5 ООО "Энерго Трансфер"								
Установленная мощность, Гкал/ч	137,6	137,6	137,6	137,6	137,6	137,6	137,6	137,6
Располагаемая мощность, Гкал/ч	118,04	118,04	118,04	118,04	118,04	118,04	118,04	118,04
Собственные нужды, Гкал/ч	3,612	3,612	3,612	3,612	3,612	3,612	3,612	3,612
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	114,428	114,428	114,428	114,428	114,428	114,428	114,428	114,428
Потери, Гкал/ч	1,949	1,949	1,949	1,949	1,949	1,949	1,949	1,949
Нагрузка, Гкал/ч	68,87	68,87	68,87	68,87	68,87	68,87	68,87	68,87

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Резерв дефицит, Гкал/ч	43,609	43,609	43,609	43,609	43,609	43,609	43,609	43,609
89 Котельная АО «РАТЕКС» Раменский м.о., г. Раменское, ул. Карла Маркса, д. 5/13 АО «РАТЕКС»								
Установленная мощность, Гкал/ч	90	90	90	90	90	90	90	90
Располагаемая мощность, Гкал/ч	82,98	82,98	82,98	82,98	82,98	82,98	82,98	82,98
Собственные нужды, Гкал/ч	0,464	0,464	0,464	0,464	0,464	0,464	0,464	0,464
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	82,516	82,516	82,516	82,516	82,516	82,516	82,516	82,516
Потери, Гкал/ч	1,76	2,035	2,035	2,035	2,035	2,035	2,035	2,035
Нагрузка, Гкал/ч	32,475	37,547	37,547	37,547	37,547	37,547	37,547	37,547
Резерв дефицит, Гкал/ч	48,281	42,934	42,934	42,934	42,934	42,934	42,934	42,934
90 Котельная "Чкалова 2" Раменский м.о., р.п. Ильинский, ул. Чкалова 2 АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	7,74	7,74	7,74	7,74	7,74	7,74	7,74	7,74
Располагаемая мощность, Гкал/ч	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51
Собственные нужды, Гкал/ч	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	7,426	7,426	7,426	7,426	7,426	7,426	7,426	7,426
Потери, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
Нагрузка, Гкал/ч	5,115	5,115	5,115	5,115	5,115	5,115	5,115	5,115
Резерв дефицит, Гкал/ч	2,311	2,311	2,311	2,311	2,311	2,311	2,311	2,311
91 Котельная "Сосновый бор" (на консервации) Раменский г.о, г. Раменское, ул.Сосновый бор АО «Раменская теплосеть»								
Установленная мощность, Гкал/ч	На консервации							
Располагаемая мощность, Гкал/ч								
Собственные нужды, Гкал/ч								
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч								
Потери, Гкал/ч								
Нагрузка, Гкал/ч								
Резерв дефицит, Гкал/ч								
92 Котельная № 1 (угольная)								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,72	1,72	Перевод абонентов на БМК 1 вместо угольной котельной по адресу: м.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково»					
Располагаемая мощность,	0,86	0,86						

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Гкал/ч								
Собственные нужды, Гкал/ч	0,01	0,01						
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,85	0,85						
Потери, Гкал/ч	0,09	0,09						
Нагрузка, Гкал/ч	0,94	0,94						
Резерв дефицит, Гкал/ч	-0,18	-0,18						
93 Котельная № 2 (угольная)								
Установленная мощность, Гкал/ч	1,72	1,72	Перевод абонентов на БМК 2 вместо угольной котельной по адресу: м.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково»					
Располагаемая мощность, Гкал/ч	1,29	1,29						
Собственные нужды, Гкал/ч	0,01	0,01						
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	1,28	1,28						
Потери, Гкал/ч	0,12	0,12						
Нагрузка, Гкал/ч	1,19	1,19						
Резерв дефицит, Гкал/ч	-0,03	-0,03						
94 Планируемая котельная № 1 г. Раменское, Донинское ш.								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	-	-	26	26	26	26	26
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	-	-	26	26	26	26	26
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	-	-	25,736	25,736	25,736	25,736	25,736
Потери, Гкал/ч	-	-	-	0,783	0,783	0,783	0,783	0,893
Нагрузка, Гкал/ч	-	-	-	21,289	21,289	21,289	21,289	24,279
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	-	-	3,664	3,664	3,664	3,664	0,564
95 Планируемая котельная №2 д. Михнево								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	-	-	35	35	35	35	35
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	-	-	35	35	35	35	35
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	0,354	0,354	0,354	0,354	0,354
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	-	-	34,646	34,646	34,646	34,646	34,646
Потери, Гкал/ч	-	-	-	0,912	0,912	0,912	0,912	0,912

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Нагрузка, Гкал/ч	-	-	-	29,35	29,35	29,35	29,35	29,35
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	-	-	4,384	4,384	4,384	4,384	4,384
96 Планируемая котельная №3 с. Быково								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	-	-	6	6	6	6	6
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	-	-	6	6	6	6	6
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	-	-	5,968	5,968	5,968	5,968	5,968
Потери, Гкал/ч	-	-	-	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164
Нагрузка, Гкал/ч	-	-	-	4,703	4,703	4,703	4,703	4,703
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	-	-	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101
97 Планируемая котельная №4 п. Электроизолятор								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	0,024
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	4,976
Потери, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	0,157
Нагрузка, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	4,585
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	0,234
98 Планируемая котельная мощностью 2,5 Гкал/час д. Копнино, ул. Малиновая								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	2,5
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	2,5
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	0,001
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	2,499
Потери, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	0,103
Нагрузка, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	2,087
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	0,309
99 Планируемая котельная №5 п. Дубовая Роща								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	4,5

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	4,5
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	0,007
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	4,493
Потери, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	0,132
Нагрузка, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	3,742
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	0,619
100 Планируемая котельная №6 п. им. Тельмана								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	-	-	11	11	11	11	11
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	-	-	11	11	11	11	11
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	-	-	10,876	10,876	10,876	10,876	10,876
Потери, Гкал/ч	-	-	-	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368
Нагрузка, Гкал/ч	-	-	-	9,817	9,817	9,817	9,817	9,817
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	-	-	0,691	0,691	0,691	0,691	0,691
101 Котельная "Северное шоссе"								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	30	30	30	30	30	30	30
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	30	30	30	30	30	30	30
Собственные нужды, Гкал/ч	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7
Потери, Гкал/ч	-	2,188	2,188	2,188	2,188	2,188	2,188	2,188
Нагрузка, Гкал/ч	-	27,354	27,354	27,354	27,354	27,354	27,354	27,354
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158
102 Котельная 89,43 МВт								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	76,89	76,89
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	76,89	76,89
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	1,54	1,54
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	75,35	75,35
Потери, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	5,32	5,32

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Нагрузка, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	70	70
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	0,032	0,032
103 Котельная 39,29 МВт								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	33,78	33,78
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	33,78	33,78
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	0,68	0,68
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	33,1	33,1
Потери, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	2,4	2,4
Нагрузка, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	30	30
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7
104 БМК «Денежниковский психоневрологический интернат»								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128
Собственные нужды, Гкал/ч	-	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	4,088	4,088	4,088	4,088	4,088	4,088	4,088
Потери, Гкал/ч	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Нагрузка, Гкал/ч	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088
105 БМК 1 вместо угольной котельной по адресу: м.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково»								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Собственные нужды, Гкал/ч	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
Потери, Гкал/ч	-	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Нагрузка, Гкал/ч	-	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
106 БМК 2 вместо угольной котельной по адресу: м.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково»								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
Гкал/ч								
Собственные нужды, Гкал/ч	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
Потери, Гкал/ч	-	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Нагрузка, Гкал/ч	-	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
107 БМК "Бритово"								
Установленная мощность, Гкал/ч	-	-	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Располагаемая мощность, Гкал/ч	-	-	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Собственные нужды, Гкал/ч	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	-	-	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
Потери, Гкал/ч	-	-	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Нагрузка, Гкал/ч	-	-	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
Резерв дефицит, Гкал/ч	-	-	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43

2.7 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии и в целом по городскому округу

Значения перспективных ограничений на использование установленной тепловой мощности приведены в таблице 2.6.1.

2.8 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии и в целом городскому округу

Значения затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии приведены в таблице 2.6.1.

2.9 Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и в целом по городскому округу

Значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии приведены в таблице 2.6.1.

2.10 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь.

Значения потерь тепловой энергии приведены в таблице 2.6.1.

2.11 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей отсутствуют.

2.12 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии

теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников приведены в таблице 2.6.1.

2.13 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей источников приведены в таблице 2.6.1.

3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплотребляющими установками потребителей систем теплоснабжения и в целом по городскому округу

Таблица 3.1.1 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя

№ п/п	Наименование котельной	Объем подпитки тепловых сетей, м³/ч													
		В рабочем режиме	В аварийном режиме	Фактические потери	В рабочем режиме	В аварийном режиме	В рабочем режиме	В аварийном режиме	В рабочем режиме	В аварийном режиме	В рабочем режиме	В аварийном режиме	В рабочем режиме	В аварийном режиме	
		2025			2026		2027		2028		2029		2030-2044		
1	Котельная «Холодово»	8,633	65,608	5,707	7,551	64,527	7,608	64,584	7,608	64,584	7,608	64,584	7,654	64,63	
2	Котельная «Восточная»	8,448	65,508	4,015	8,744	65,805	9,041	66,101	9,337	66,398	9,633	66,694	10,051	67,112	
3	Котельная «Красный Октябрь»	3,089	24,317	1,785	3,157	24,385	3,224	24,453	3,292	24,52	3,36	24,588	3,36	24,588	
4	Котельная «Москворецкая (УООС)»	0,611	4,887	0,012	0,611	4,887	0,611	4,887	0,611	4,887	0,611	4,887	0,611	4,887	
5	Котельная «РМЗ»	1,827	14,738	1,275	1,827	14,738	1,827	14,738	1,827	14,738	1,827	14,738	1,827	14,738	
6	Котельная «Донинское шоссе»	0,009	0,072	0,002	0,009	0,072	0,009	0,072	0,009	0,072	0,009	0,072	0,009	0,072	
7	Котельная «Очистные сооружения»	0,18	1,44	0,19	0,18	1,44	0,18	1,44	0,18	1,44	0,18	1,44	0,18	1,44	
8	Котельная «Дружба»	1,263	10,026	2,957	1,274	10,037	1,286	10,049	1,297	10,06	1,308	10,071	1,768	10,531	
9	Котельная «Дубовая роща»	0,518	4,148	0,205	0,518	4,148	0,518	4,148	0,518	4,148	0,518	4,148	0,518	4,148	
10	Котельная «Совхоз»	0,487	3,808	1,106	0,5	3,82	0,512	3,833	0,525	3,845	0,537	3,858	0,537	3,858	
11	Котельная «ПМК-17»	0,198	1,586	0,296	0,198	1,586	0,198	1,586	0,198	1,586	0,198	1,586	0,198	1,586	
12	Котельная «Рыбаки»	0,003	0,025	0	0,003	0,025	0,003	0,025	0,003	0,025	0,003	0,025	0,003	0,025	
13	Котельная «Малахово»	0,002	0,014	0,001	0,002	0,014	0,002	0,014	0,002	0,014	0,002	0,014	0,002	0,014	
14	Котельная «Юрово»	0,048	0,386	0,033	0,048	0,386	0,048	0,386	0,048	0,386	0,048	0,386	0,048	0,386	
15	Котельная «Кузнецово»	0,019	0,153	0,027	0,019	0,153	0,019	0,153	0,019	0,153	0,019	0,153	0,019	0,153	
16	Котельная «Рыбхоз»	0,053	0,428	0,139	0,053	0,428	0,053	0,428	0,053	0,428	0,053	0,428	0,053	0,428	
17	Котельная «БОЭЗМИ»	0,171	1,371	0,21	0,171	1,371	0,171	1,371	0,171	1,371	0,171	1,371	0,171	1,371	
18	Котельная «Новосельская школа»	0,005	0,044	0,001	0,005	0,044	0,005	0,044	0,005	0,044	0,005	0,044	0,005	0,044	
19	Котельная «Клишева»	0,002	0,013	0	0,002	0,013	0,002	0,013	0,002	0,013	0,002	0,013	0,002	0,013	
20	Котельная п. Санатория Раменское	0,013	0,101	н/д	0,013	0,101	0,013	0,101	0,013	0,101	0,013	0,101	0,013	0,101	
21	Котельная «Родники»	0,915	7,209	0,423	0,918	7,211	0,804	7,098	0,804	7,098	0,877	7,17	0,877	7,17	
22	Котельная «Быковский детский дом»	0,305	2,455	0,078	0,31	2,461	0,316	2,466	0,321	2,472	0,327	2,478	0,402	2,553	
23	Котельная «Санаторный детский дом»	0,151	1,235	0,153	0,153	1,236	0,154	1,238	0,156	1,24	0,158	1,242	0,158	1,242	
24	Котельная «Дубки»	0,198	1,431	0,071	0,22	1,453	0,242	1,475	0,264	1,497	0,286	1,519	0,286	1,519	
25	Котельная «Зюзино»	0,032	0,337	0,034	0,032	0,337	0,032	0,337	0,032	0,337	0,032	0,337	0,032	0,337	
26	Котельная «ЦСУ Быково»	0,071	0,567	0,088	0,071	0,567	0,071	0,567	0,071	0,567	0,071	0,567	0,071	0,567	
27	Котельная «Ильинская квартальная»	1,652	13,067	0,774	1,673	13,088	1,694	13,109	1,716	13,131	1,737	13,152	1,779	13,194	
28	Котельная п. Мира	0,151	1,148	0,202	0,159	1,157	0,167	1,165	0,176	1,173	0,184	1,182	0,184	1,182	
29	Котельная п. Щорса	0,267	2,134	0,334	0,267	2,134	0,267	2,134	0,267	2,134	0,267	2,134	0,283	2,15	
30	Котельная «Старомосковская»	0,072	0,575	0,053	0,072	0,575	0,072	0,575	0,072	0,575	0,072	0,575	0,072	0,575	
31	Котельная «Детский дом 29»	0,037	0,297	0,026	0,037	0,297	0,037	0,297	0,037	0,297	0,037	0,297	0,037	0,297	
32	Котельная «Школа 27»	0,003	0,024	0	0,003	0,024	0,003	0,024	0,003	0,024	0,003	0,024	0,003	0,024	
33	Котельная «Школа 28»	0,003	0,023	0,006	0,003	0,023	0,003	0,023	0,003	0,023	0,003	0,023	0,003	0,023	
34	Котельная «Ленгинка»	0,023	0,18	0,001	0,023	0,18	0,023	0,18	0,023	0,18	0,023	0,18	0,023	0,18	
35	Котельная «Школа 33»	0,136	0,968	0,071	0,154	0,986	0,171	1,003	0,189	1,021	0,206	1,038	0,206	1,038	
36	Котельная в/ч 16660	1,122	8,892	3,659	1,134	8,904	1,147	8,916	1,159	8,929	1,171	8,941	1,171	8,941	
37	Котельная ОПХ Быково	0,015	0,117	0,009	0,015	0,117	0,015	0,117	0,015	0,117	0,015	0,117	0,015	0,117	
38	Котельная «Школа 16»	0,046	0,371	0,002	0,046	0,371	0,046	0,371	0,046	0,371	0,046	0,371	0,046	0,371	
39	Котельная «Школа 25»	0,004	0,028	0,004	0,004	0,028	0,004	0,028	0,004	0,028	0,004	0,028	0,004	0,028	

№ п/п	Наименование котельной	Объем подпитки тепловых сетей, м³/ч													
		В рабочем режиме	В аварийном режиме	Фактические потери	В рабочем режиме	В аварийном режиме	В рабочем режиме	В аварийном режиме	В рабочем режиме	В аварийном режиме	В рабочем режиме	В аварийном режиме	В рабочем режиме	В аварийном режиме	
		2025			2026		2027		2028		2029		2030-2044		
40	Котельная «Школа 98»	0,009	0,069	0,009	0,009	0,069	0,009	0,069	0,009	0,069	0,009	0,069	0,009	0,069	
41	Котельная «Театральная,35»	0,004	0,031	0	0,004	0,031	0,004	0,031	0,004	0,031	0,004	0,031	0,004	0,031	
42	Котельная «Спартак»	0,202	1,626	0,13	0,202	1,626	0,202	1,626	0,202	1,626	0,202	1,626	0,213	1,637	
43	Котельная п. Кратово д/сад ул. Бородинская тр.2	0,009	0,07	н/д	0,009	0,07	0,009	0,07	0,009	0,07	0,009	0,07	0,009	0,07	
44	Котельная «Софьино»	0,452	3,615	0,086	0,425	3,423	0,644	3,396	0,452	3,615	0,425	3,423	0,644	3,396	
45	Котельная «Тельмана»	0,441	3,475	0,2	0,448	3,483	0,456	3,49	0,463	3,498	0,471	3,505	0,471	3,505	
46	Котельная «Константиново»	1,315	10,319	н/д	1,343	10,347	1,372	10,376	1,401	10,404	1,429	10,433	1,429	10,433	
47	Котельная «Раос»	0,21	1,68	0,276	0,21	1,68	0,21	1,68	0,21	1,68	0,21	1,68	0,21	1,68	
48	Котельная «Н.Мячково»	0,049	0,392	0,101	0,049	0,392	0,049	0,392	0,049	0,392	0,049	0,392	0,049	0,392	
49	Котельная «Фоминское»	0,088	0,704	0,189	0,088	0,704	0,088	0,704	0,088	0,704	0,088	0,704	0,088	0,704	
50	Котельная «Никитское г.г.»	0,12	0,958	0,102	0,12	0,958	0,12	0,958	0,12	0,958	0,12	0,958	0,12	0,958	
51	Котельная «Ремзавод»	0,056	0,444	0,117	0,056	0,444	0,056	0,444	0,056	0,444	0,056	0,444	0,056	0,444	
52	Котельная «Ульянино»	0,203	1,626	0,138	0,203	1,626	0,203	1,626	0,203	1,626	0,203	1,626	0,203	1,626	
53	Котельная «Старниково»	0,047	0,379	0,101	0,047	0,379	0,047	0,379	0,047	0,379	0,047	0,379	0,047	0,379	
54	Котельная «Морозово»	0,024	0,173	0,029	0,027	0,175	0,029	0,178	0,032	0,181	0,035	0,183	0,035	0,183	
55	Котельная «Рыболово»	0,174	1,383	0,033	0,175	1,384	0,176	1,385	0,177	1,386	0,178	1,387	0,178	1,387	
56	Котельная «Михеево»	0,032	0,257	0,108	0,032	0,257	0,032	0,257	0,032	0,257	0,032	0,257	0,032	0,257	
57	Котельная «Вохринка»	0,119	0,952	0,069	0,119	0,952	0,119	0,952	0,119	0,952	0,119	0,952	0,119	0,952	
58	Котельная «Никулино»	0,038	0,305	0,034	0,038	0,305	0,038	0,305	0,038	0,305	0,038	0,305	0,038	0,305	
59	Котельная «Тимонино»	0,115	0,922	0,171	0,115	0,922	0,115	0,922	0,115	0,922	0,115	0,922	0,115	0,922	
60	Котельная «Рылеево (Ганусово)»	0,458	3,527	0,237	0,477	3,546	0,496	3,566	0,516	3,585	0,535	3,604	0,546	3,615	
61	Котельная «Никоновское»	0,299	2,355	0,209	0,304	2,36	0,309	2,365	0,314	2,37	0,319	2,375	0,319	2,375	
62	Котельная «Заворово»	0,164	1,311	1,645	0,164	1,311	0,164	1,311	0,164	1,311	0,164	1,311	0,164	1,311	
63	Котельная «Чекменево»	0,001	0,045	0,057	0,001	0,045	0,001	0,045	0,001	0,045	0,001	0,045	0,001	0,045	
64	Котельная «Панино»	0,187	1,496	0,096	0,187	1,496	0,187	1,496	0,187	1,496	0,187	1,496	0,187	1,496	
65	Котельная «Степановское»	0,01	0,077	0,024	0,01	0,077	0,01	0,077	0,01	0,077	0,01	0,077	0,01	0,077	
66	Котельная «Никитское п.»	0,021	0,167	0,069	0,021	0,167	0,021	0,167	0,021	0,167	0,021	0,167	0,021	0,167	
67	Котельная «Денежниково»	0,058	0,466	0	0,058	0,466	0,058	0,466	0,058	0,466	0,058	0,466	0,058	0,466	
68	Котельная «Бритово»	0,017	0,132	0,025	0,017	0,132	0,017	0,132	0,017	0,132	0,017	0,132	0,017	0,132	
69	Котельная «Агашкино»	0,019	0,154	н/д	0,019	0,154	0,019	0,154	0,019	0,154	0,019	0,154	0,019	0,154	
70	Котельная «Электроизолятор»	0,329	2,627	0,045	0,329	2,627	0,329	2,627	0,33	2,628	0,33	2,628	0,33	2,628	
71	Котельная «ГЭСМ»	0,133	1,065	0,035	0,133	1,065	0,133	1,065	0,133	1,065	0,133	1,065	0,133	1,065	
72	Котельная «КФЗ»	0,159	1,274	0,032	0,159	1,274	0,159	1,274	0,159	1,274	0,159	1,274	0,159	1,274	
73	Котельная «Игумново»	0,101	0,81	0,036	0,101	0,81	0,101	0,81	0,101	0,81	0,101	0,81	0,101	0,81	
74	Котельная «ЗАО Гжельское»	0,354	2,833	0,104	0,354	2,833	0,354	2,833	0,354	2,833	0,354	2,833	0,354	2,833	
75	Котельная «Антоново»	0,031	0,248	0,011	0,031	0,248	0,031	0,248	0,031	0,248	0,031	0,248	0,031	0,248	
76	Котельная «Больница»	0,024	0,19	0,01	0,024	0,19	0,024	0,19	0,024	0,19	0,024	0,19	0,024	0,19	
77	Котельная «ГХПК»	0,321	2,568	0,069	0,321	2,568	0,321	2,568	0,321	2,568	0,321	2,568	0,321	2,568	
78	Котельная «РФЗ»	0,084	0,668	0,019	0,084	0,668	0,084	0,668	0,084	0,668	0,084	0,668	0,084	0,668	
79	Котельная «Гжель (школа)»	0,025	0,198	0,006	0,025	0,198	0,025	0,198	0,025	0,198	0,025	0,198	0,025	0,198	
80	Котельная «Захарово»	0,08	0,644	0,153	0,08	0,644	0,08	0,644	0,08	0,644	0,08	0,644	0,08	0,644	
81	Котельная «ГКЗ»	0,425	3,4	0,044	0,425	3,4	0,425	3,4	0,425	3,4	0,425	3,4	0,425	3,4	
82	Котельная «Художника,1А» (на консервации)	0	0	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Котельная «Ростелеком»	0,093	0,74	н/д	0,093	0,74	0,093	0,74	0,093	0,74	0,093	0,74	0,093	0,74	
84	Котельная № 1	8	64	н/д	8	64	8	64	8	64	8	64	8	64	
85	Котельная № 2	8	64	н/д	8	64	8	64	8	64	8	64	8	64	
86	Котельная № 3 Софьино	3	24	н/д	3,6	28,8	4,68	37,44	4,68	37,44	4,68	37,44	4,68	37,44	
87	Котельная «РПКБ»	1,196	9,563	0,905	1,197	9,564	1,198	9,565	1,199	9,566	1,2	9,567	1,2	9,567	
88	Котельная ООО "Энерго Трансфер"	3,076	24,301	н/д	3,12	24,345	3,164	24,389	3,207	24,433	3,251	24,476	3,452	24,678	
89	Котельная АО «РАТЕКС»	2,327	18,196	н/д	2,392	18,261	2,457	18,326	2,522	18,391	2,587	18,456	2,587	18,456	

№ п/п	Наименование котельной	Объем подпитки тепловых сетей, м³/ч													
		В рабочем режиме	В аварийном режиме	Фактические потери	В рабочем режиме	В аварийном режиме	В рабочем режиме	В аварийном режиме	В рабочем режиме	В аварийном режиме	В рабочем режиме	В аварийном режиме	В рабочем режиме	В аварийном режиме	
		2025			2026		2027		2028		2029		2030-2044		
90	Котельная "Чкалова 2" (т.сетей нет)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
91	Котельная "Сосновый бор" (на консервации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92	Котельная № 1 (угольная)	0,054	0,438	0,012	0,054	0,438	Перевод абонентов на БМК 1 вместо угольной котельной по адресу: м.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково»								
93	Котельная № 2 (угольная)	0,108	0,876	0,024	0,108	0,876	Перевод абонентов на БМК 2 вместо угольной котельной по адресу: м.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково»								
94	Планируемая котельная № 1 г. Раменское, Донинское ш.	0	0	0	0	0	0	0	1,124	8,99	1,405	11,238	1,618	12,945	
95	Планируемая котельная № 2 д. Михнево	0	0	0	0	0	0	0	1,411	11,284	1,763	14,105	1,763	14,105	
96	Планируемая котельная № 3 с. Быково	0	0	0	0	0	0	0	0,23	1,843	0,288	2,304	0,288	2,304	
97	Планируемая котельная №4 п. Электроизолятор	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,137	1,099	
98	Планируемая котельная мощностью 2,5 Гкал/час д. Копнино, ул. Малиновая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,278	2,221	
99	Планируемая котельная № 5 п. Дубовая Роща	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,227	1,815	
100	Планируемая котельная № 6 п. им. Тельмана	0	0	0	0	0	0	0	0,476	3,812	0,596	4,765	0,596	4,765	
101	Котельная "Северное шоссе"	0	0	0	2,18	17,44	2,18	17,44	2,18	17,44	2,18	17,44	2,18	17,44	
102	Котельная 89,43 МВт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,5	36	
103	Котельная 39,29 МВт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,62	13	
104	БМК «Денежниковский психоневрологический интернат»	0	0	0	0,159	1,274	0,159	1,274	0,159	1,274	0,159	1,274	0,159	1,274	
105	БМК 1 вместо угольной котельной по адресу: м.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково»	0	0	0	0,054	0,438	0,054	0,438	0,054	0,438	0,054	0,438	0,054	0,438	
106	БМК 2 вместо угольной котельной по адресу: м.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково»	0	0	0	0,108	0,876	0,108	0,876	0,108	0,876	0,108	0,876	0,108	0,876	
107	БМК "Бритово"	0	0	0	0	0	0,212	1,696	0,212	1,696	0,212	1,696	0,212	1,696	

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения и в целом по городскому округу

Значения существующей и перспективной аварийной подпитки систем теплоснабжения приведены в п.3.1 в таблице 3.1.1.

4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа

4.1 Описание сценариев развития системы теплоснабжения городского округа

Описание вариантов перспективного развития системы теплоснабжения Раменского м.о. представлены в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1. Перечень мероприятий по развитию схемы теплоснабжения Раменского городского округа

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации	Наименование мероприятия	Срок реализации
		1 вариант		2 вариант	
1	Котельная «Холодово» Раменский г.о., г. Раменское ул. Левашова, д.25 АО «Раменская теплосеть»	Модернизация общекотельного оборудования в котельной «Холодово»	2025	Модернизация общекотельного оборудования в котельной «Холодово»	2025
		Проведение капитального ремонта и режимно-наладочных испытаний основного котельного оборудования с целью достижения номинального значения теплопроизводительности источника теплоснабжения.	2024 – 2041	Проведение капитального ремонта и режимно-наладочных испытаний основного котельного оборудования с целью достижения номинального значения теплопроизводительности источника теплоснабжения.	2024 – 2041
		Применение современных теплоизоляционных материалов при реконструкции тепловых сетей с целью снижения тепловых потерь.	2023 – 2041	Применение современных теплоизоляционных материалов при реконструкции тепловых сетей с целью снижения тепловых потерь.	2023 – 2041
		Модернизация участка тепловой сети от ТК-12 до ТК-15 по ул. Коммунистическая котельная «Холодово». До реализации: Диаметр 250 мм протяженность в однострубом исчислении 0,396 км в битумоперлитной изоляции, подземная бесканальная прокладка. После реализации: Диаметр 250 мм протяженность в однострубом исчислении 0,396 км в ППУ изоляции, подземная бесканальная прокладка.	2025	Модернизация участка тепловой сети от ТК-12 до ТК-15 по ул. Коммунистическая котельная «Холодово». До реализации: Диаметр 250 мм протяженность в однострубом исчислении 0,396 км в битумоперлитной изоляции, подземная бесканальная прокладка. После реализации: Диаметр 250 мм протяженность в однострубом исчислении 0,396 км в ППУ изоляции, подземная бесканальная прокладка.	2025
		Модернизация участка тепловой сети от ТК-43 до ТК-44а ул. Космонавтов котельная "Холодово" До реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однострубом исчислении 0,108 км; Диаметр 150 мм протяженность в однострубом исчислении 0,0254 км; Диаметр 100 мм протяженность в однострубом исчислении 0,0496 км; Битумоперлитная изоляция, подземная	2026	Модернизация участка тепловой сети от ТК-43 до ТК-44а ул. Космонавтов котельная "Холодово" До реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однострубом исчислении 0,108 км; Диаметр 150 мм протяженность в однострубом исчислении 0,0254 км; Диаметр 100 мм протяженность в однострубом исчислении 0,0496 км; Битумоперлитная изоляция, подземная	2026

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации	Наименование мероприятия	Срок реализации
		1 вариант		2 вариант	
		бесканальная прокладка. После реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однотрубном исчислении 0,108 км; Диаметр 150 мм протяженность в однотрубном исчислении 0,0254 км; Диаметр 100 мм протяженность в однотрубном исчислении 0,0496 км; ППУ изоляция, подземная бесканальная прокладка.		бесканальная прокладка. После реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однотрубном исчислении 0,108 км; Диаметр 150 мм протяженность в однотрубном исчислении 0,0254 км; Диаметр 100 мм протяженность в однотрубном исчислении 0,0496 км; ППУ изоляция, подземная бесканальная прокладка.	
		Модернизация участка тепловой сети от ТК-20 до ТК-21 ул. Коммунистическая котельная «Холодово». До реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однотрубном исчислении 0,2 км; Битумоперлитная изоляция, подземная бесканальная прокладка. После реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однотрубном исчислении 0,2 км; ППУ изоляция, подземная бесканальная прокладка.	2028	Модернизация участка тепловой сети от ТК-20 до ТК-21 ул. Коммунистическая котельная «Холодово». До реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однотрубном исчислении 0,2 км; Битумоперлитная изоляция, подземная бесканальная прокладка. После реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однотрубном исчислении 0,2 км; ППУ изоляция, подземная бесканальная прокладка.	2028
		Модернизация участка тепловой сети от ТК-57 до ТК-68 ул. Космонавтов котельная «Холодово». До реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однотрубном исчислении 0,2 км; Диаметр 100 мм протяженность в однотрубном исчислении 0,102 км; Битумоперлитная изоляция, подземная бесканальная прокладка. После реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однотрубном исчислении 0,2 км;	2028	Модернизация участка тепловой сети от ТК-57 до ТК-68 ул. Космонавтов котельная «Холодово». До реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однотрубном исчислении 0,2 км; Диаметр 100 мм протяженность в однотрубном исчислении 0,102 км; Битумоперлитная изоляция, подземная бесканальная прокладка. После реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однотрубном исчислении 0,2 км;	2028

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации	Наименование мероприятия	Срок реализации
		1 вариант		2 вариант	
		Диаметр 100 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,102 км; ППУ изоляция, подземная бесканальная прокладка.		Диаметр 100 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,102 км; ППУ изоляция, подземная бесканальная прокладка.	
		Модернизация участка тепловой сети от ЦТП №8 "Взрывгеофизика" До реализации: Диаметр 108 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,340 км; Диаметр 89 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,320 км; Диаметр 57 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,100 км; Битумоперлитная изоляция. После реализации: Диаметр 108 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,340 км; Диаметр 89 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,320 км; Диаметр 57 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,100 км; ППУ изоляция.	2028	Модернизация участка тепловой сети от ЦТП №8 "Взрывгеофизика" До реализации: Диаметр 108 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,340 км; Диаметр 89 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,320 км; Диаметр 57 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,100 км; Битумоперлитная изоляция. После реализации: Диаметр 108 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,340 км; Диаметр 89 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,320 км; Диаметр 57 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,100 км; ППУ изоляция.	2028
2	Котельная «Восточная» Раменский г.о., г. Раменское Транспортный проезд АО «Раменская теплосеть»	Модернизация котла ПТВМ-30М №3 на котельной «Восточная»	2024-2025	Модернизация котла ПТВМ-30М №3 на котельной «Восточная»	2024-2025
		Модернизация газового оборудования и автоматики безопасности котла ПТВМ-30М №1 в котельной «Восточная»	2025	Модернизация газового оборудования и автоматики безопасности котла ПТВМ-30М №1 в котельной «Восточная»	2025
		Модернизация (замена) сетевых насосов, котельная «Восточная» Д630/90 - 4 шт.	2026	Модернизация (замена) сетевых насосов, котельная «Восточная» Д630/90 - 4 шт.	2026
		Модернизация тепломеханического оборудования ЦТП №2 МО, г. Раменское, ул. Транспортный проезд, котельная «Восточная»	2027	Модернизация тепломеханического оборудования ЦТП №2 МО, г. Раменское, ул. Транспортный проезд, котельная «Восточная»	2027
3	Котельная «Красный Октябрь» Раменский г.о., г. Раменское Деревообделочный проезд АО	Проведение капитального ремонта и режимно-наладочных испытаний основного котельного оборудования с целью	2024 – 2026	Проведение капитального ремонта и режимно-наладочных испытаний основного котельного оборудования с целью	2024 – 2026

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации	Наименование мероприятия	Срок реализации
		1 вариант		2 вариант	
	«Раменская теплосеть»	достижения номинального значения теплопроизводительности источника теплоснабжения.		достижения номинального значения теплопроизводительности источника теплоснабжения.	
		Модернизация котельной с целью теплоснабжения КРТ Красный Октябрь	2038-2041	Модернизация котельной с целью теплоснабжения КРТ Красный Октябрь	2038-2041
		Применение современных теплоизоляционных материалов при реконструкции тепловых сетей с целью снижения тепловых потерь.	2023 – 2028	Применение современных теплоизоляционных материалов при реконструкции тепловых сетей с целью снижения тепловых потерь.	2023 – 2028
4	Котельная «Москворецкая (УООС)» Раменский г.о., г. Раменское ул. Москворецкая АО «Раменская теплосеть»	Модернизация газового оборудования и автоматики безопасности и регулирования котлов в котельной «Москворецкая»	2027	Модернизация газового оборудования и автоматики безопасности и регулирования котлов в котельной «Москворецкая»	2027
5	Котельная «РМЗ»	Техническое перевооружение существующей котельной	2025-2041	Техническое перевооружение существующей котельной	2025-2041
		Монтаж наружного газопровода к существующей котельной	2025-2041	Монтаж наружного газопровода к существующей котельной	2025-2041
		Реконструкция и техническое перевооружение трансформаторной подстанции для нужд существующей котельной после технического перевооружения, включая внутриплощадочные трассы.	2025-2041	Реконструкция и техническое перевооружение трансформаторной подстанции для нужд существующей котельной после технического перевооружения, включая внутриплощадочные трассы.	2025-2041
		Монтаж котельной мощностью 25 МВт с внутриплощадочной теплотрассой.	2025-2041	Монтаж котельной мощностью 25 МВт с внутриплощадочной теплотрассой.	2025-2041
		Монтаж газопоршневой установки.	2026-2041	Монтаж газопоршневой установки.	2026-2041
		Прокладка теплотрассы от существующей котельной до потребителей.	2025-2041	Прокладка теплотрассы от существующей котельной до потребителей.	2025-2041
		Модернизация тепловой сети от ЦТП №9 котельная «РМЗ», ул. Михалевича. До реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,046 км; Диаметр 80 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,068 км;	2028	Модернизация тепловой сети от ЦТП №9 котельная «РМЗ», ул. Михалевича. До реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,046 км; Диаметр 80 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,068 км;	2028

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации	Наименование мероприятия	Срок реализации
		1 вариант		2 вариант	
		После реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однотрубном исчислении 0,046 км; Диаметр 80 мм протяженность в однотрубном исчислении 0,068 км.		После реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однотрубном исчислении 0,046 км; Диаметр 80 мм протяженность в однотрубном исчислении 0,068 км.	
		Реконструкция РМЗ для теплоснабжения КРТ Михалевица	2038-2041	Реконструкция РМЗ для теплоснабжения КРТ Михалевица	2038-2041
		Модернизация ЦТП №9 котельной РМЗ с установкой теплообменников системы отопления для перевода близлежащих домов на 2-ой контур системы отопления	2028	Модернизация ЦТП №9 котельной РМЗ с установкой теплообменников системы отопления для перевода близлежащих домов на 2-ой контур системы отопления	2028
		Строительство перемычки тепловой сети от котельной «РМЗ» в сторону ул. Коминтерна с выполнением проектных изыскательских работ.	2024-2041	Строительство перемычки тепловой сети от котельной «РМЗ» в сторону ул. Коминтерна с выполнением проектных изыскательских работ.	2024-2041
		Реконструкция двух ЦТП и сети ГВС по ул. Коминтерна с выполнением проектных работ.	2024-2041	Реконструкция двух ЦТП и сети ГВС по ул. Коминтерна с выполнением проектных работ.	2024-2041
		Прокладка тепловых сетей до потребителей по причине переключения тепловой нагрузки от котельной "РПЗ"	2026	Прокладка тепловых сетей до потребителей по причине переключения тепловой нагрузки от котельной "РПЗ"	2026
8	Котельная «Дружба» Раменский г.о., пос. Дружба АО «Раменская теплосеть»	Модернизация резервного топливного хозяйства (РТХ) котельной «Дружба»	2025	Модернизация резервного топливного хозяйства (РТХ) котельной «Дружба»	2025
		Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028
		Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2040	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2040
9	Котельная «Дубовая роща» Раменский г.о., п. Дубовая роща АО «Раменская теплосеть»	Модернизация тепломеханического оборудования ЦТП № 1, ул. Спортивная котельная «Дубовая роща»	2028	Модернизация тепломеханического оборудования ЦТП № 1, ул. Спортивная котельная «Дубовая роща»	2028
		Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2040	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2040
10	Котельная «Совхоз» Раменский г.о., п. совхоза «Раменское»	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации	Наименование мероприятия	Срок реализации
		1 вариант		2 вариант	
	АО «Раменская теплосеть»				
11	Котельная «ПМК-17» Раменский г.о., пос. ПМК-17 АО «Раменская теплосеть»	Модернизация газового оборудования и автоматики безопасности и регулирования котлов в котельной «ПМК-17»	2027	Модернизация газового оборудования и автоматики безопасности и регулирования котлов в котельной «ПМК-17»	2027
17	Котельная «БОЭЗМИ» Раменский г.о., д. Юрово, ул. Заводская, стр. 10 АО «Раменская теплосеть»	Модернизация магистрального участка тепловой сети от котельной БОЭЗМИ до ул. Лесная 39 До реализации: Диаметр 200 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,664 км в битумоперлитной изоляции, надземная прокладка. После реализации: Диаметр 200 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,664 км в ППУ изоляции, надземная прокладка.	2027	Модернизация магистрального участка тепловой сети от котельной БОЭЗМИ до ул. Лесная 39 До реализации: Диаметр 200 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,664 км в битумоперлитной изоляции, надземная прокладка. После реализации: Диаметр 200 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,664 км в ППУ изоляции, надземная прокладка.	2027
23	Котельная «Санаторный детский дом» Раменский г.о., п. Удельная, ул. Северная, 6 АО «Раменская теплосеть»	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2040	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2040
24	Котельная «Дубки» Раменский г.о., п. Дубки АО «Раменская теплосеть»	Разработка проектной документации по модернизации котельной в п. Дубки с. Строкино	2026	Разработка проектной документации по модернизации котельной в п. Дубки с. Строкино	2026
		Модернизация котельной в п. Дубки с. Строкино (I этап)	2027	Модернизация котельной в п. Дубки с. Строкино (I этап)	2027
		Модернизация котельной в п. Дубки, с. Строкино (II этап)	2028	Модернизация котельной в п. Дубки, с. Строкино (II этап)	2028
26	Котельная «ЦСУ Быково» Раменский г.о., п. Быково, Садовый пер., 1 АО «Раменская теплосеть»	Разработка проектной документации по модернизации котельной «ЦСУ» в п. Быково, Садовы пер., д. 1	2028	Разработка проектной документации по модернизации котельной «ЦСУ» в п. Быково, Садовы пер., д. 1	2028
27	Котельная «Ильинская квартальная» Раменский г.о., г.п. Ильинский ул. Краснознаменная, 53а	Модернизация общекотельного оборудования в котельной «Ильинская квартальная»	2025	Модернизация общекотельного оборудования в котельной «Ильинская квартальная»	2025
		Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации	Наименование мероприятия	Срок реализации
		1 вариант		2 вариант	
	АО «Раменская теплосеть»	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2040	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2040
36	Котельная в/ч 16660 Раменский г.о., г.п.Удельная АО «Раменская теплосеть»	Модернизация котельной в/части №16660 в г.п. Удельная (II этап)	2025	Модернизация котельной в/части №16660 в г.п. Удельная (II этап)	2025
		Модернизация котельной в/части №16660 в г.п. Удельная (III этап)	2028	Модернизация котельной в/части №16660 в г.п. Удельная (III этап)	2028
		Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028
37	Котельная ОПХ Быково Раменский г.о., Верея АО «Раменская теплосеть»	Модернизация котельной «ОПХ Быково» в деревне Верея с заменой 2-х котлов «Универсал-6» и увеличением мощности на 2,0 Гкал/час с целью подключения 6-ти МКД с разработкой проектной документации.	2026	Модернизация котельной «ОПХ Быково» в деревне Верея с заменой 2-х котлов «Универсал-6» и увеличением мощности на 2,0 Гкал/час с целью подключения 6-ти МКД с разработкой проектной документации.	2026
		Модернизация участка тепловой сети от котельной «ОПХ Быково» в деревне Верея. До реализации: Диаметр 80 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,152 км; Диаметр 70 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,020 км; Перлитоцементная изоляция. Подземная канальная прокладка. После реализации: Диаметр 80 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,152 км; Диаметр 70 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,020 км; ППУ изоляция. Подземная канальная прокладка.	2027	Модернизация участка тепловой сети от котельной «ОПХ Быково» в деревне Верея. До реализации: Диаметр 80 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,152 км; Диаметр 70 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,020 км; Перлитоцементная изоляция. Подземная канальная прокладка. После реализации: Диаметр 80 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,152 км; Диаметр 70 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,020 км; ППУ изоляция. Подземная канальная прокладка.	2027
42	Котельная «Спартак» Раменский г.о., п.Спартак, д.35 АО «Раменская теплосеть»	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2040	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2040
46	Котельная «Константиново» Раменский г.о., с. Константиново АО «Раменская теплосеть»	Модернизация участка теплосети с. Константиново, от котельной «Константиново» до ТК-1 До реализации:	2026	Модернизация участка теплосети с. Константиново, от котельной «Константиново» до ТК-1 До реализации:	2026

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации	Наименование мероприятия	Срок реализации
		1 вариант		2 вариант	
		Диаметр 300 мм протяженность в однотрубном исчислении 1,510 км; Асботкань изоляция. Надземная прокладка. После реализации: Диаметр 300 мм протяженность в однотрубном исчислении 1,510 км; ППУ изоляция. Надземная прокладка.		Диаметр 300 мм протяженность в однотрубном исчислении 1,510 км; Асботкань изоляция. Надземная прокладка. После реализации: Диаметр 300 мм протяженность в однотрубном исчислении 1,510 км; ППУ изоляция. Надземная прокладка.	
		Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028
50	Котельная «Никитское п.» Раменский г.о., с. Никитское АО «Раменская теплосеть»	Модернизация (техническое перевооружение) котельной «Никитское»	2026	Модернизация (техническое перевооружение) котельной «Никитское»	2026
55	Котельная «Рыболово» АО «Раменская теплосеть»	Разработка рабочей документации с проведением экспертизы промышленной безопасности и техническое перевооружение котельной «Рыболово»	2025	Разработка рабочей документации с проведением экспертизы промышленной безопасности и техническое перевооружение котельной «Рыболово»	2025
		Строительство участков тепловых сетей котельной "Рыболово" в г.о. Раменский (в т.ч. ПИР)	2024	Строительство участков тепловых сетей котельной "Рыболово" в г.о. Раменский (в т.ч. ПИР)	2024
59	Котельная «Тимонино» Раменский г.о., д. Тимонино АО «Раменская теплосеть»	Модернизация котельной «Тимонино» с заменой 6-ти котлов «Минск-1» (I этап)	2026	Модернизация котельной «Тимонино» с заменой 6-ти котлов «Минск-1» (I этап)	2026
		Модернизация котельной «Тимонино» с заменой 6-ти котлов «Минск-1» (II этап)	2027	Модернизация котельной «Тимонино» с заменой 6-ти котлов «Минск-1» (II этап)	2027
		Модернизация теплосети и сети ГВС д. Тимонино, от котельной до жилых домов №123,124, 125 До реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однотрубном исчислении 1,082 км; Диаметр 110 мм протяженность в однотрубном исчислении 0,4 км; Диаметр 100 мм протяженность в однотрубном исчислении 1,08 км ГВС; Диаметр 65 мм протяженность в однотрубном	2027	Модернизация теплосети и сети ГВС д. Тимонино, от котельной до жилых домов №123,124, 125 До реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однотрубном исчислении 1,082 км; Диаметр 110 мм протяженность в однотрубном исчислении 0,4 км; Диаметр 100 мм протяженность в однотрубном исчислении 1,08 км ГВС; Диаметр 65 мм протяженность в однотрубном	2027

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации	Наименование мероприятия	Срок реализации
		1 вариант		2 вариант	
		исчисления 0,4 км ГВС; Подземная бесканальная прокладка. После реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однотрубном исчислении 1,082 км; Диаметр 110 мм протяженность в однотрубном исчислении 0,4 км; Диаметр 100 мм протяженность в однотрубном исчислении 1,08 км ГВС; Диаметр 65 мм протяженность в однотрубном исчислении 0,4 км ГВС; ППУ изоляция. Подземная бесканальная прокладка.		исчисления 0,4 км ГВС; Подземная бесканальная прокладка. После реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однотрубном исчислении 1,082 км; Диаметр 110 мм протяженность в однотрубном исчислении 0,4 км; Диаметр 100 мм протяженность в однотрубном исчислении 1,08 км ГВС; Диаметр 65 мм протяженность в однотрубном исчислении 0,4 км ГВС; ППУ изоляция. Подземная бесканальная прокладка.	
60	Котельная «Рылеево (Ганусово)» Раменский г.о., п. Рылеево АО «Раменская теплосеть»	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028
62	Котельная «Заворово» Раменский г.о., с. Заворово АО «Раменская теплосеть»	Модернизация участка теплосети и сети ГВС котельной «Заворово», от ТК №1 до детского сада До реализации: Диаметр 200 мм протяженность в однотрубном исчислении 0,282 км; Диаметр 100 мм протяженность в однотрубном исчислении 0,346 км; Диаметр 80 мм протяженность в однотрубном исчислении 0,120 км; Диаметр 50 мм протяженность в однотрубном исчислении 0,162 км ГВС; Диаметр 32 мм протяженность в однотрубном исчислении 0,207 км ГВС; Битумоперлитная изоляция; Подземная бесканальная прокладка. После реализации: Диаметр 200 мм протяженность в однотрубном исчислении 0,282 км;	2028	Модернизация участка теплосети и сети ГВС котельной «Заворово», от ТК №1 до детского сада До реализации: Диаметр 200 мм протяженность в однотрубном исчислении 0,282 км; Диаметр 100 мм протяженность в однотрубном исчислении 0,346 км; Диаметр 80 мм протяженность в однотрубном исчислении 0,120 км; Диаметр 50 мм протяженность в однотрубном исчислении 0,162 км ГВС; Диаметр 32 мм протяженность в однотрубном исчислении 0,207 км ГВС; Битумоперлитная изоляция; Подземная бесканальная прокладка. После реализации: Диаметр 200 мм протяженность в однотрубном исчислении 0,282 км;	2028

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации	Наименование мероприятия	Срок реализации
		1 вариант		2 вариант	
		Диаметр 100 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,346 км; Диаметр 80 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,120 км; Диаметр 50 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,162 км ГВС; Диаметр 32 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,207 км ГВС; ППУ изоляция; Подземная бесканальная прокладка.		Диаметр 100 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,346 км; Диаметр 80 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,120 км; Диаметр 50 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,162 км ГВС; Диаметр 32 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,207 км ГВС; ППУ изоляция; Подземная бесканальная прокладка.	
63	Котельная «Чекменево»	Консервация котельной по причине отсутствия абонентов	2025	Консервация котельной по причине отсутствия абонентов	2025
70	Котельная «Электроизолятор» Раменский г.о., пос. Электроизолятор АО «Раменская теплосеть»	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028
		Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2040	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2040
77	Котельная «ГХПК» Раменский г.о., пос. Электроизолятор АО «Раменская теплосеть»	Модернизация тепловой сети от котельной «ГХПК» до ТК1 До реализации: Диаметр 250 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,3 км; Асботкань изоляция. Надземная прокладка. После реализации: Диаметр 250 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,3 км; ППУ изоляция. Надземная прокладка.	2027	Модернизация тепловой сети от котельной «ГХПК» до ТК1 До реализации: Диаметр 250 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,3 км; Асботкань изоляция. Надземная прокладка. После реализации: Диаметр 250 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,3 км; ППУ изоляция. Надземная прокладка.	2027
79	Котельная «Гжель (школа)» Раменский г.о., с. Гжель, ул. Новая АО «Раменская теплосеть»	Модернизация тепловой сети от котельной «Гжель» до д/сада №34, до Гжельская СОШ, до МКД №24, до МУЗ"РЦРБ" ФАП с. Гжель До реализации: Диаметр 100 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,06 км; Диаметр 70 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,774 км;	2027	Модернизация тепловой сети от котельной «Гжель» до д/сада №34, до Гжельская СОШ, до МКД №24, до МУЗ"РЦРБ" ФАП с. Гжель До реализации: Диаметр 100 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,06 км; Диаметр 70 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,774 км;	2027

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации	Наименование мероприятия	Срок реализации
		1 вариант		2 вариант	
		Диаметр 50 мм протяженность в однострубно м исчислении 0,218 км; Асботкань изоляция. Надземная прокладка. После реализации: Диаметр 100 мм протяженность в однострубно м исчислении 0,06 км; Диаметр 70 мм протяженность в однострубно м исчислении 0,774 км; Диаметр 50 мм протяженность в однострубно м исчислении 0,218 км; ППУ изоляция. Надземная прокладка.		Диаметр 50 мм протяженность в однострубно м исчислении 0,218 км; Асботкань изоляция. Надземная прокладка. После реализации: Диаметр 100 мм протяженность в однострубно м исчислении 0,06 км; Диаметр 70 мм протяженность в однострубно м исчислении 0,774 км; Диаметр 50 мм протяженность в однострубно м исчислении 0,218 км; ППУ изоляция. Надземная прокладка.	
		Модернизация тепловых сетей и сетей ГВС от котельной «Гжель» с. Гжель, ул. Новая До реализации: Диаметр 70 мм протяженность в однострубно м исчислении 0,136 км; Диаметр 50 мм протяженность в однострубно м исчислении 0,240 км; Диаметр 32 мм протяженность в однострубно м исчислении 0,388 км ГВС; Асботкань изоляция; Надземная прокладка. После реализации: Диаметр 70 мм протяженность в однострубно м исчислении 0,136 км; Диаметр 50 мм протяженность в однострубно м исчислении 0,240 км; Диаметр 32 мм протяженность в однострубно м исчислении 0,388 км ГВС; ППУ изоляция. Надземная прокладка.	2028	Модернизация тепловых сетей и сетей ГВС от котельной «Гжель» с. Гжель, ул. Новая До реализации: Диаметр 70 мм протяженность в однострубно м исчислении 0,136 км; Диаметр 50 мм протяженность в однострубно м исчислении 0,240 км; Диаметр 32 мм протяженность в однострубно м исчислении 0,388 км ГВС; Асботкань изоляция; Надземная прокладка. После реализации: Диаметр 70 мм протяженность в однострубно м исчислении 0,136 км; Диаметр 50 мм протяженность в однострубно м исчислении 0,240 км; Диаметр 32 мм протяженность в однострубно м исчислении 0,388 км ГВС; ППУ изоляция. Надземная прокладка.	2028
86	Котельная № 3 Софьино ООО «Логопарк»	Модернизация котельной с увеличением тепловой мощности котельной на 8 Гкал/ч для подключения перспективных	2025	Модернизация котельной с увеличением тепловой мощности котельной на 8 Гкал/ч для подключения перспективных	2025

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации	Наименование мероприятия	Срок реализации
		1 вариант		2 вариант	
		потребителей		потребителей	
		Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2024-2025	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2024-2025
87	Котельная «РПКБ» Раменский г.о., г. Раменское, ул. Гурьева, д.2 АО «РПКБ»	Модернизация общекотельного оборудования котельной «РПКБ» (ЦТП №7)	2025	Модернизация общекотельного оборудования котельной «РПКБ» (ЦТП №7)	2025
		Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028
88	Котельная ООО «Энерго Трансфер» («РПЗ»)	Модернизация участка тепловой сети от ТК-30 до ТК-35 котельная «РПЗ», ул. Михалевича, д. 39. До реализации: Диаметр 250 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,108 км; Диаметр 125 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,092 км; Диаметр 150 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,096 км; Диаметр 150 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,254 км; Диаметр 200 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,120 км; После реализации: Диаметр 250 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,108 км; Диаметр 125 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,092 км; Диаметр 150 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,096 км; Диаметр 150 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,254 км; Диаметр 200 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,120 км.	2026	Модернизация участка тепловой сети от ТК-30 до ТК-35 котельная «РПЗ», ул. Михалевича, д. 39. До реализации: Диаметр 250 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,108 км; Диаметр 125 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,092 км; Диаметр 150 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,096 км; Диаметр 150 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,254 км; Диаметр 200 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,120 км; После реализации: Диаметр 250 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,108 км; Диаметр 125 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,092 км; Диаметр 150 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,096 км; Диаметр 150 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,254 км; Диаметр 200 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,120 км.	2026
89	Котельная АО «РАТЕКС»	Модернизация котельной (в том числе электросетевого хозяйства котельной – модернизация распределительного устройства - 6 кВ трансформаторной	2025	Модернизация котельной (в том числе электросетевого хозяйства котельной – модернизация распределительного устройства - 6 кВ трансформаторной	2025

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации	Наименование мероприятия	Срок реализации
		1 вариант		2 вариант	
		подстанции котельной (секция №1, ячейка №2;4;5)		подстанции котельной (секция №1, ячейка №2;4;5)	
		Модернизация котельной (в том числе установка частотно-регулируемого электропривода на сетевом насосе) (станц.№5)	2025	Модернизация котельной (в том числе установка частотно-регулируемого электропривода на сетевом насосе) (станц.№5)	2025
		Модернизация деаэратора с трубопроводами	2025	Модернизация деаэратора с трубопроводами	2025
		Модернизация оборудования станции химводоподготовки котельной с трубопроводами	2026	Модернизация оборудования станции химводоподготовки котельной с трубопроводами	2026
		Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028
91	Котельная «Сосновый бор» АО «Раменская теплосеть»	Модернизация котельной с переводом на газ, перевод части абонентов с т.нагрузкой в размере 2,328 Гкал/ч с котельной «Красный октябрь»	2025-2028	Модернизация котельной с переводом на газ, перевод части абонентов с т.нагрузкой в размере 2,328 Гкал/ч с котельной «Красный октябрь»	2025-2028
	Котельные 2 ед. угольные с. Быково «Усадьба Быково», мощность 1,72 Гкал/час каждая	Строительство участков тепловых сетей в г.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково» (в т.ч. ПИР)	2025-2026	Строительство участков тепловых сетей в г.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково» (в т.ч. ПИР)	2025-2026
	БМК 1 д. Верея и БМК 2 с. Быково	Строительство участков тепловых сетей протяженностью 2300 метров в г.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково» (в т.ч. ПИР)	2025-2026	Строительство участков тепловых сетей протяженностью 2300 метров в г.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково» (в т.ч. ПИР)	2025-2026
Перспективные источники теплоснабжения					
94	Планируемая котельная №1 г. Раменское, Донинское ш.	Строительство котельной теплопроизводительностью 26 Гкал/ч.	2028	Строительство котельной теплопроизводительностью 26 Гкал/ч.	2028
		Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028
95	Планируемая котельная №2 д. Михнево	Строительство котельной теплопроизводительностью 35 Гкал/ч.	2028	Строительство котельной теплопроизводительностью 35 Гкал/ч.	2028
		Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028
96	Планируемая котельная №3 с. Быково	Строительство котельной теплопроизводительностью 6,0 Гкал/ч.	2028	Подключение абонентов на АИТ.	2028

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации	Наименование мероприятия	Срок реализации
		1 вариант		2 вариант	
		Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028
97	Планируемая котельная №4 мощностью 5 Гкал/час п. Электроизолятор	Строительство котельной теплопроизводительностью 5,0 Гкал/ч.	2040	Строительство котельной теплопроизводительностью 5,0 Гкал/ч.	2040
		Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2040	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2040
98	Планируемая котельная мощностью 2,5 Гкал/час, д. Копнино, ул. Малиновая	Строительство котельной теплопроизводительностью 2,5 Гкал/ч.	2040	Строительство котельной теплопроизводительностью 2,5 Гкал/ч.	2040
		Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2040	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2040
99	Планируемая котельная №5 п. Дубовая Роща	Строительство котельной теплопроизводительностью 4,5 Гкал/ч.	2040	Строительство котельной теплопроизводительностью 4,5 Гкал/ч.	2040
		Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2040	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2040
100	Планируемая котельная №6 п. им. Тельмана	Строительство котельной теплопроизводительностью 11 Гкал/ч.	2028	Строительство котельной теплопроизводительностью 11 Гкал/ч.	2028
		Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028
101	Котельная «Северное шоссе» (стр-во на уч-ке к.н.з.у.50:23:0000000:117464)	Строительство газовой котельной тепловой мощностью 30 Гкал/час для теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресу: городское поселение Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК «Раменский» (в том числе ПИР и технологическое присоединение)	2024-2025	Строительство газовой котельной тепловой мощностью 30 Гкал/час для теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресу: городское поселение Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК «Раменский» (в том числе ПИР и технологическое присоединение)	2024-2025
102	Котельная 89,43 МВт	Строительство котельной (СМР+ПИР) теплопроизводительностью 76,89 Гкал/ч для теплоснабжения КРТ Дергаево	2023-2040	Строительство котельной (СМР+ПИР) теплопроизводительностью 76,89 Гкал/ч для теплоснабжения КРТ Дергаево	2023-2040
103	Котельная 39,29 МВт	Строительство котельной (СМР+ПИР) теплопроизводительностью 33,78 Гкал/ч для теплоснабжения КРТ Игумново	2023-2040	Строительство котельной (СМР+ПИР) теплопроизводительностью 33,78 Гкал/ч для теплоснабжения КРТ Игумново	2023-2040
104	БМК «Денежниковский психоневрологический интернат»	Строительство блочно-модульной котельной для ГБУ СО Московской области «Денежниковский психоневрологический интернат» по адресу: Раменский муниципальный район, п. Денежниково, д. 24	2024-2025	Строительство блочно-модульной котельной для ГБУ СО Московской области «Денежниковский психоневрологический интернат» по адресу: Раменский муниципальный район, п. Денежниково, д. 24	2024-2025

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации	Наименование мероприятия	Срок реализации
		1 вариант		2 вариант	
		(в том числе ПИР)		(в том числе ПИР)	
105	БМК 1 д. Верея вместо угольной котельной по адресу: г.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково»	Строительство БМК на 2 МВт по адресу: г.о. Раменский, д. Верея, (в т.ч. ПИР)	2025-2026	Строительство БМК на 2 МВт по адресу: г.о. Раменский, д. Верея, (в т.ч. ПИР)	2025-2026
106	БМК 2 с. Быково вместо угольной котельной по адресу: г.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково»	Строительство БМК на 2 МВт по адресу: г.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково» (в т.ч. ПИР)	2025-2026	Строительство БМК на 2 МВт по адресу: г.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково» (в т.ч. ПИР)	2025-2026
107	Котельная «Бритово»	Строительство БМК на 2МВт по адресу: Московская область, Раменский м.о., д.Бритово	2026-2027	Строительство БМК на 2МВт по адресу: Московская область, Раменский м.о., д.Бритово	2026-2027

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа на основании расчета тарифных последствий для отдельной системы теплоснабжения и в целом по ресурсоснабжающей организации

На основании анализа ценовых (тарифных) последствий первый вариант развития теплоснабжения является приоритетным.

5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии по приоритетному сценарию развития теплоснабжения

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Таблица 5.1.1 - Предложения по строительству новых источников тепловой энергии в Раменском м.о.

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации
		1 вариант	
94	Планируемая котельная № 1 г. Раменское, Донинское ш.	Строительство котельной теплопроизводительностью 26 Гкал/ч.	2028
95	Планируемая котельная №2 д. Михнево	Строительство котельной теплопроизводительностью 35 Гкал/ч.	2028
96	Планируемая котельная №3 с. Быково	Строительство котельной теплопроизводительностью 6,0 Гкал/ч.	2028
97	Планируемая котельная №4 мощностью 5 Гкал/час п. Электроизолятор	Строительство котельной теплопроизводительностью 5,0 Гкал/ч.	2040
98	Планируемая котельная мощностью 2,5 Гкал/час, д. Копнино, ул. Малиновая	Строительство котельной теплопроизводительностью 2,5 Гкал/ч.	2040
99	Планируемая котельная №5 п. Дубовая Роща	Строительство котельной теплопроизводительностью 4,5 Гкал/ч.	2040
100	Планируемая котельная №6 п. им. Тельмана	Строительство котельной теплопроизводительностью 11 Гкал/ч.	2028
101	Котельная «Северное шоссе» (стр-во на уч-ке к.н.з.у.50:23:0000000:117464)	Строительство газовой котельной тепловой мощностью 30 Гкал/час для теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресу: городское поселение Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК «Раменский» (в том числе ПИР и технологическое присоединение)	2024-2025
102	Котельная 89,43 МВт	Строительство котельной (СМР+ПИР теплопроизводительностью 76,89 Гкал/ч для теплоснабжения КРТ Дергаево	2023-2040
103	Котельная 39,29 МВт	Строительство котельной (СМР+ПИР теплопроизводительностью 33,78 Гкал/ч для теплоснабжения КРТ Игумново	2023-2040
104	БМК «Денежниковский психоневрологический интернат»	Строительство блочно-модульной котельной для ГБСУ СО Московской области «Денежниковский психоневрологический интернат» по адресу: Раменский муниципальный район, п. Денежниково, д. 24 (в том числе ПИР)	2024-2025
105	БМК 1 д. Верея вместо угольной котельной по адресу: г.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково»	Строительство БМК на 2 МВт по адресу: г.о. Раменский, д. Верея, (в т.ч. ПИР)	2025-2026
106	БМК 2 с. Быково вместо угольной котельной по адресу: г.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково»	Строительство БМК на 2 МВт по адресу: г.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково» (в т.ч. ПИР)	2025-2026
107	БМК "Бритово"	Строительство БМК на 2МВт по адресу: Московская область, Раменский м.о., д.Бритово	2026-2027

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Таблица 5.2.1. Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии, с целью обеспечения перспективной тепловой нагрузки

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации	Стоимость без НДС	Источник финансирования
		1 вариант			
1	Котельная «Холодово» Раменский г.о., г. Раменское ул. Левашова, д.25 АО «Раменская теплосеть»	Модернизация общекотельного оборудования в котельной «Холодово»	2025	6690,17	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
		Проведение капитального ремонта и режимно-наладочных испытаний основного котельного оборудования с целью достижения номинального значения теплопроизводительности источника теплоснабжения.	2024 – 2041	11349,50	Собственные средства РСО
2	Котельная «Восточная» Раменский г.о., г. Раменское Транспортный проезд АО «Раменская теплосеть»	Модернизация котла ПТВМ-30М №3 на котельной «Восточная»	2024-2025	47000,05	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
		Модернизация газового оборудования и автоматики безопасности котла ПТВМ-30М №1 в котельной «Восточная»	2025	17000,00	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
		Модернизация (замена) сетевых насосов, котельная «Восточная» Д630/90 - 4 шт.	2026	20000,00	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
3	Котельная «Красный Октябрь» Раменский г.о., г. Раменское Деревообделочный проезд АО «Раменская теплосеть»	Проведение капитального ремонта и режимно-наладочных испытаний основного котельного оборудования с целью достижения номинального значения теплопроизводительности источника теплоснабжения.	2024 – 2026	11658,34	Собственные средства РСО
		Модернизация котельной с целью теплоснабжения КРТ Красный Октябрь	2038-2041	35000,00	Бюджеты различных уровней
4	Котельная «Москворецкая (УООС)» Раменский г.о., г. Раменское ул. Москворецкая АО «Раменская теплосеть»	Модернизация газового оборудования и автоматики безопасности и регулирования котлов в котельной «Москворецкая»	2027	10000,00	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
5	Котельная «РМЗ»	Техническое перевооружение существующей котельной	2025-2041	1869884,30	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
		Монтаж наружного газопровода к существующей котельной	2025-2041		
		Реконструкция и техническое перевооружение	2025-2041		

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации	Стоимость без НДС	Источник финансирования
		1 вариант			
		трансформаторной подстанции для нужд существующей котельной после технического перевооружения, включая внутриплощадочные трассы.			
		Монтаж котельной мощностью 25 МВт с внутриплощадочной теплотрассой.	2025-2041		
		Монтаж газопоршневой установки.	2026-2041		
8	Котельная «Дружба» Раменский г.о., пос. Дружба АО «Раменская теплосеть»	Модернизация резервного топливного хозяйства (РТХ) котельной «Дружба»	2025	40000,00	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
11	Котельная «ПМК-17» Раменский г.о., пос. ПМК-17 АО «Раменская теплосеть»	Модернизация газового оборудования и автоматики безопасности и регулирования котлов в котельной «ПМК-17»	2027	10000,00	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
24	Котельная «Дубки» Раменский г.о., п.Дубки АО «Раменская теплосеть»	Разработка проектной документации по модернизации котельной в п. Дубки с. Строкино	2026	1000,00	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
		Модернизация котельной в п. Дубки с. Строкино (I этап)	2027	35000,00	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
		Модернизация котельной в п. Дубки, с. Строкино (II этап)	2028	35000,00	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
26	Котельная «ЦСУ Быково» Раменский г.о., п.Быково, Садовый пер.,1 АО «Раменская теплосеть»	Разработка проектной документации по модернизации котельной «ЦСУ» в п. Быково, Садовы пер., д. 1	2028	2000,00	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
27	Котельная «Ильинская квартальная» Раменский г.о., г.п. Ильинский ул. Краснознаменная,53а АО «Раменская теплосеть»	Модернизация общекотельного оборудования в котельной «Ильинская квартальная»	2025	3035,35	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
36	Котельная в/ч 16660 Раменский г.о., г.п.Удельная АО «Раменская теплосеть»	Модернизация котельной в/части №16660 в г.п. Удельная (II этап)	2025	12530,12	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации	Стоимость без НДС	Источник финансирования
		1 вариант			
		Модернизация котельной в/части №16660 в г.п. Удельная (III этап)	2028	20000,00	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
37	Котельная ОПХ Быково Раменский г.о., Верея АО «Раменская теплосеть»	Модернизация котельной «ОПХ Быково» в деревне Верея с заменой 2-х котлов «Универсал-6» и увеличением мощности на 2,0 Гкал/час с целью подключения 6-ти МКД с разработкой проектной документации.	2026	20000,00	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
50	Котельная «Никитское п.» Раменский г.о., с. Никитское АО «Раменская теплосеть»	Модернизация (техническое перевооружение) котельной «Никитское»	2026	12118,60	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
55	Котельная «Рыболово» АО «Раменская теплосеть»	Разработка рабочей документации с проведением экспертизы промышленной безопасности и техническое перевооружение котельной «Рыболово»	2025	17308,33	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
59	Котельная «Тимонино» Раменский г.о., д. Тимонино АО «Раменская теплосеть»	Модернизация котельной «Тимонино» с заменой 6-ти котлов «Минск-1» (I этап)	2026	35000,00	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
		Модернизация котельной «Тимонино» с заменой 6-ти котлов «Минск-1» (II этап)	2027	20000,00	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
63	Котельная «Чекменево»	Консервация котельной по причине отсутствия абонентов	2025	-	Собственные средства РСО
86	Котельная № 3 Софьино ООО «Логопарк»	Модернизация котельной с увеличением тепловой мощности котельной на 8 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей	2025	34000,00	Собственные средства РСО
87	Котельная «РПКБ» Раменский г.о., г. Раменское, ул. Гурьева, д.2 АО «РПКБ»	Модернизация общекотельного оборудования котельной «РПКБ» (ЦТП №7)	2025	185,90	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
89	Котельная АО «РАТЕКС»	Модернизация котельной (в том числе электросетевого хозяйства котельной – модернизация распределительного устройства - 6 кВ трансформаторной подстанции котельной (секция №1, ячейка №2;4;5)	2025	4642,55	в рамках ИП АО «РАТЕКС» на 2022-2026 прибыль направленная на инвестиции, амортизация, иные собств. ср-ва
		Модернизация котельной (в том числе установка частотно-	2025	2538,73	в рамках ИП АО

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации	Стоимость без НДС	Источник финансирования
		1 вариант			
		регулируемого электропривода на сетевом насосе) (станц.№5)			«РАТЕКС» на 2022-2026 прибыль направленная на инвестиции, амортизация, иные собств. ср-ва
		Модернизация деаэратора с трубопроводами	2025	7648,88	в рамках ИП АО «РАТЕКС» на 2022-2026 прибыль направленная на инвестиции, амортизация, иные собств. ср-ва
		Модернизация оборудования станции химводоподготовки котельной с трубопроводами	2026	14738,40	в рамках ИП АО «РАТЕКС» на 2022-2026 прибыль направленная на инвестиции, амортизация, иные собств. ср-ва
91	Котельная «Сосновый бор» АО «Раменская теплосеть»	Модернизация котельной с переводом на газ, перевод части абонентов с т.нагрузкой в размере 2,328 Гкал/ч с котельной «Красный октябрь»	2025-2028	20000,00	Собственные средства РСО

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности и надёжности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности и надёжности работы систем теплоснабжения представлены в таблице 5.2.1 в предыдущем разделе.

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники с комбинированной выработкой тепловой энергии не работают совместно.

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Источники тепловой энергии, выработавшие нормативный срок службы на момент актуализации схемы теплоснабжения Раменского м.о. выведены из эксплуатации.

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В Раменском м.о. переоборудование котельных в источники комбинированной электрической и тепловой энергии не предусматривается.

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

Мероприятия по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа отсутствуют.

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Таблица 5.8.1. Температурные графики отпуска тепловой энергии от существующих источников тепловой энергии.

№ п/п	Источник теплоснабжения	Теплоснабжающая организация	Температурный график (проектный), °С	Температурный график (фактический), °С
1	Котельная «Холодово»	АО «Раменская теплосеть»	105/70	105/70
2	Котельная «Восточная»	АО «Раменская теплосеть»	105/70	105/70
3	Котельная «Красный Октябрь»	АО «Раменская теплосеть»	105/70	105/70
4	Котельная «Москворецкая (УООС)»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
5	Котельная «РМЗ»	АО «Раменская теплосеть»	105/70	105/70
6	Котельная «Донинское шоссе»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70

№ п/п	Источник теплоснабжения	Теплоснабжающая организация	Температурный график (проектный), °С	Температурный график (фактический), °С
7	Котельная «Очистные сооружения»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
8	Котельная «Дружба»	АО «Раменская теплосеть»	105/70	105/70
9	Котельная «Дубовая роща»	АО «Раменская теплосеть»	105/70	105/70
10	Котельная «Совхоз»	АО «Раменская теплосеть»	105/70	105/70
11	Котельная «ПМК-17»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
12	Котельная «Рыбаки»	АО «Раменская теплосеть»	90/70	90/70
13	Котельная «Малахово»	АО «Раменская теплосеть»	90/70	90/70
14	Котельная «Юрово»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
15	Котельная «Кузнецово»	АО «Раменская теплосеть»	90/70	90/70
16	Котельная «Рыбхоз»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
17	Котельная «БОЭЗМИ»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
18	Котельная «Новосельская школа»	АО «Раменская теплосеть»	90/70	90/70
19	Котельная «Клишева»	АО «Раменская теплосеть»	90/70	90/70
20	Котельная п. Санатория Раменское	АО «Раменская теплосеть»	90/70	90/70
21	Котельная «Родники»	АО «Раменская теплосеть»	105/70	105/70
22	Котельная «Быковский детский дом»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
23	Котельная «Санаторный детский дом»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
24	Котельная «Дубки»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
25	Котельная «Зюзино»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
26	Котельная «ЦСУ Быково»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
27	Котельная «Ильинская квартальная»	АО «Раменская теплосеть»	105/70	105/70 (спрямление на 65°С)
28	Котельная п. Мира	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
29	Котельная п. Щорса	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
30	Котельная «Старомосковская»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
31	Котельная «Детский дом 29»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
32	Котельная «Школа 27»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
33	Котельная «Школа 28»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
34	Котельная «Ленгинка»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
35	Котельная «Школа 33»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
36	Котельная в/ч 16660	АО «Раменская теплосеть»	95/70 (спрямление на 65)	95/70 (спрямление на 65)
37	Котельная ОПХ Быково	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
38	Котельная «Школа 16»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
39	Котельная «Школа 25»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
40	Котельная «Школа 98»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
41	Котельная «Театральная,35»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
42	Котельная «Спартак»	АО «Раменская теплосеть»	95/70 (спрямление на 65°С)	95/70 (спрямление на 65°С)
43	Котельная п. Кратово д/сад ул. Бородинская тр.2	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
44	Котельная «Софьино»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
45	Котельная «Тельмана»	АО «Раменская теплосеть»	95/70 (спрямление на 65°С)	95/70 (спрямление на 65°С)
46	Котельная «Константиново»	АО «Раменская теплосеть»	95/70 (спрямление на 65°С)	95/70 (спрямление на 65°С)
47	Котельная «Раос»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
48	Котельная «Н.Мячково»	АО «Раменская теплосеть»	95/70 (спрямление на	95/70 (спрямление на

№ п/п	Источник теплоснабжения	Теплоснабжающая организация	Температурный график (проектный), °C	Температурный график (фактический), °C
			65C)	65C)
49	Котельная «Фоминское»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
50	Котельная «Никитское г.».	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
51	Котельная «Ремзавод»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
52	Котельная «Ульянино»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
53	Котельная «Старниково»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
54	Котельная «Морозово»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
55	Котельная «Рыболово»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
56	Котельная «Михеево»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
57	Котельная «Вохринка»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
58	Котельная «Никулино»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
59	Котельная «Тимонино»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
60	Котельная «Рылеево (Ганусово)»	АО «Раменская теплосеть»	95/70 (спрямление на 65C)	95/70 (спрямление на 65C)
61	Котельная «Никоновское»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
62	Котельная «Заворово»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
63	Котельная «Чекменево»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
64	Котельная «Панино»	АО «Раменская теплосеть»	95/70 (спрямление на 65C)	95/70 (спрямление на 65C)
65	Котельная «Степановское»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
66	Котельная «Никитское п.»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
67	Котельная «Денежниково»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
68	Котельная «Бритово»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
69	Котельная «Агашкино»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
70	Котельная «Электроизолятор»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
71	Котельная «ГЗСМ»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
72	Котельная «КФЗ»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
73	Котельная «Игумново»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
74	Котельная «ЗАО Гжельское»	АО «Раменская теплосеть»	95/70 (спрямление на 65C)	95/70 (спрямление на 65C)
75	Котельная «Антоново»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
76	Котельная «Больница»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
77	Котельная «ГХПК»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
78	Котельная «РФЗ»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
79	Котельная «Гжель (школа)»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
80	Котельная «Захарово»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
81	Котельная «ГКЗ»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
82	Котельная «Художника, 1А» (на консервации)	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
83	Котельная «Ростелеком»	АО «Раменская теплосеть»	95/70	95/70
84	Котельная № 1	ООО «Логопарк Менеджмент»	95/70	95/70
85	Котельная № 2	ООО «Логопарк Менеджмент»	95/70	95/70
86	Котельная № 3 Софьино	ООО «Логопарк Менеджмент»	95/70	95/70
87	Котельная «РПКБ»	АО «РПКБ»	105/70	105/70
88	Котельная ООО "Энерго Трансфер"	ООО «Энерго Трансфер»	105/70	105/70
89	Котельная АО «РАТЕКС»	АО «РАТЕКС»	105/70	105/70
90	Котельная "Чкалова 2"	АО «Раменская теплосеть»	95/65	95/65
91	Котельная "Сосновый бор" (на консервации)	АО «Раменская теплосеть»	90/70	90/70

№ п/п	Источник теплоснабжения	Теплоснабжающая организация	Температурный график (проектный), °С	Температурный график (фактический), °С
92	Котельная № 1 (угольная)	АО «Раменская теплосеть»	115/70	115/70
93	Котельная № 2 (угольная)	АО «Раменская теплосеть»	115/70	115/70

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Таблица 5.9.1 – предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

№ п/п	Источник теплоснабжения	Установленная мощность, Гкал/ч								
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
1	Котельная «Холодово»	135,210	135,210	135,210	135,210	135,210	135,210	135,210	135,210	135,210
2	Котельная «Восточная»	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000
3	Котельная «Красный Октябрь»	45,340	45,340	45,340	45,340	45,340	45,340	45,340	45,340	45,340
4	Котельная «Москворецкая (УООС)»	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
5	Котельная «РМЗ»	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	49,000
6	Котельная «Донинское шоссе»	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610
7	Котельная «Очистные сооружения»	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840
8	Котельная «Дружба»	42,920	42,920	42,920	42,920	42,920	42,920	42,920	42,920	42,920
9	Котельная «Дубовая роща»	16,720	16,720	16,720	16,720	16,720	16,720	16,720	16,720	16,720
10	Котельная «Совхоз»	16,720	16,720	16,720	16,720	16,720	16,720	16,720	16,720	16,720
11	Котельная «ГМК-17»	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800
12	Котельная «Рыбаки»	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090
13	Котельная «Малахово»	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230
14	Котельная «Юрово»	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720
15	Котельная «Кузнецово»	0,720	0,720	0,720	0,720	0,720	0,720	0,720	0,720	0,720
16	Котельная «Рыбхоз»	2,288	2,288	2,288	2,288	2,288	2,288	2,288	2,288	2,288
17	Котельная «БОЭЗМИ»	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400
18	Котельная «Новосельская школа»	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160
19	Котельная «Клишева»	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
20	Котельная п. Санатория Раменское	0,466	0,466	0,466	0,466	0,466	0,466	0,466	0,466	0,466
21	Котельная «Родники»	18,040	18,040	18,040	18,040	18,040	18,040	18,040	18,040	18,040
22	Котельная «Быковский детский дом»	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580
23	Котельная «Санаторный	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160

№ п/п	Источник теплоснабжения	Установленная мощность, Гкал/ч								
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
	детский дом»									
24	Котельная «Дубки»	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800
25	Котельная «Зюзино»	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080
26	Котельная «ЦСУ Быково»	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720
27	Котельная «Ильинская квартальная»	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
28	Котельная п. Мира	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010
29	Котельная п. Щорса	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450
30	Котельная «Старомосковская»	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150
31	Котельная «Детский дом 29»	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680
32	Котельная «Школа 27»	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246
33	Котельная «Школа 28»	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246
34	Котельная «Ленгинка»	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690
35	Котельная «Школа 33»	1,548	1,548	1,548	1,548	1,548	1,548	1,548	1,548	1,548
36	Котельная в/ч 16660	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200
37	Котельная ОПХ Быково	0,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920
38	Котельная «Школа 16»	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246
39	Котельная «Школа 25»	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
40	Котельная «Школа 98»	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
41	Котельная «Театральная,35»	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160
42	Котельная «Спартак»	4,325	4,325	4,325	4,325	4,325	4,325	4,325	4,325	4,325
43	Котельная п. Кратово д/сад ул. Бородинская тр.2	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760
44	Котельная «Софьино»	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900
45	Котельная «Тельмана»	12,528	12,528	12,528	12,528	12,528	12,528	12,528	12,528	12,528
46	Котельная «Константиново»	16,248	16,248	16,248	16,248	16,248	16,248	16,248	16,248	16,248
47	Котельная «Раос»	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020
48	Котельная «Н.Мячково»	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077
49	Котельная «Фоминское»	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290
50	Котельная «Никитское г.».	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180
51	Котельная «Ремзавод»	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080
52	Котельная «Ульянино»	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160
53	Котельная «Старниково»	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
54	Котельная «Морозово»	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
55	Котельная «Рыболово»	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500
56	Котельная «Михеево»	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
57	Котельная «Вохринка»	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600

№ п/п	Источник теплоснабжения	Установленная мощность, Гкал/ч								
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
58	Котельная «Никулино»	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480
59	Котельная «Тимонино»	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800
60	Котельная «Рылеево (Ганусово)»	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200
61	Котельная «Никоновское»	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
62	Котельная «Заворово»	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
63	Котельная «Чекменево»	1,200	Консервация котельной							
64	Котельная «Панино»	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128
65	Котельная «Степановское»	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430
66	Котельная «Никитское п.»	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860
67	Котельная «Денежниково»	2,121	2,121	2,121	2,121	2,121	2,121	2,121	2,121	2,121
68	Котельная «Бритово»	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700
69	Котельная «Агашино»	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129
70	Котельная «Электроизолятор»	15,120	15,120	15,120	15,120	15,120	15,120	15,120	15,120	15,120
71	Котельная «ГЗСМ»	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
72	Котельная «КФЗ»	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450
73	Котельная «Игумново»	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110
74	Котельная «ЗАО Гжельское»	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860
75	Котельная «Антоново»	1,299	1,299	1,299	1,299	1,299	1,299	1,299	1,299	1,299
76	Котельная «Больница»	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
77	Котельная «ГХПК»	9,770	9,770	9,770	9,770	9,770	9,770	9,770	9,770	9,770
78	Котельная «РФЗ»	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
79	Котельная «Гжель (школа)»	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
80	Котельная «Захарово»	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300
81	Котельная «ГКЗ»	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600
82	Котельная «Художника, 1А» (на консервации)	На консервации								
83	Котельная «Ростелеком»	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440
84	Котельная № 1	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200
85	Котельная № 2	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100
86	Котельная № 3 Софьино	19,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600
87	Котельная «РПКБ»	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600
88	Котельная ООО "Энерго Трансфер"	136,400	136,400	136,400	136,400	136,400	136,400	136,400	136,400	136,400
89	Котельная АО «РАТЕКС»	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
90	Котельная "Чкалова 2"	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740
91	Котельная "Сосновый бор"	На консервации								

№ п/п	Источник теплоснабжения	Установленная мощность, Гкал/ч								
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036 - 2040	2041 - 2044
	(на консервации)									
92	Котельная № 1 (угольная)	1,720	Перевод абонентов на БМК 1 вместо угольной котельной по адресу: м.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково»							
93	Котельная № 2(угольная)	1,720	Перевод абонентов на БМК 2 вместо угольной котельной по адресу: м.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково»							
94	Планируемая котельная № 1 г. Раменское, Донинское ш.	-	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
95	Планируемая котельная №2 д. Михнево	-	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
96	Планируемая котельная №3 с. Быково	-	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
97	Планируемая котельная №4 п. Электроизолятор	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000
98	Планируемая котельная мощностью 2,5 Гкал/час д. Копнино, ул. Малиновая	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500
99	Планируемая котельная №5 п. Дубовая Роща	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500
100	Планируемая котельная №6 п. им. Тельмана	-	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
101	Котельная "Северное шоссе"	-	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
102	Котельная 89,43 МВт	-	-	-	-	-	-	-	-	76,890
103	Котельная 39,29 МВт	-	-	-	-	-	-	-	-	33,780
104	БМК «Денежниковский психоневрологический интернат»	-	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128	4,128
105	БМК 1 вместо угольной котельной по адресу: м.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково»	-	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720
106	БМК 2 вместо угольной котельной по адресу: м.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково»	-	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720
107	БМК "Бритово"	-	-	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720
Итого:		1156,265	1285,193	1286,913	1286,913	1286,913	1286,913	1286,913	1286,913	1424,983

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

На территории Раменского м.о. не рассматриваются варианты развития системы теплоснабжения с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

5.11 Предложения по резервированию источников тепловой энергии и (или) оборудования источников тепловой энергии, обеспечивающих надёжность теплоснабжения в соответствии с критериями надёжности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий

Для обеспечения надёжности теплоснабжения и переключения потребителей от одного источника к другому существуют следующие перемычки:

- Между сетями котельных «Холодово» и «РАТЕКС» (от Тк1-(8)-32 у 5-ой школы к ЦТП Чугунова-13ТК1-(8)-29)

$L1 = 43 \text{ м}, D1 = 325 \text{ мм}; L2 = 231 \text{ м}, D2 = 273 \text{ мм};$

- Между сетями котельных «РАТЕКС» и ООО «Энерго Трансфер» (от ЦТП-1 ТК5(8)-28 к ТК5-42 у 21-ой школы)

$L = 344 \text{ м}, D = 273 \text{ мм};$

- Между сетями котельных ООО «Энерго Трансфер» и «РМЗ» (Лесная 21 ТК-4-13Б к ЦТП-10 ТК5-7)

$L = 169 \text{ м}, D = 300 \text{ мм};$

- Между сетями котельных ООО «Энерго Трансфер» и «Восточная» (от Замерного узла через Красноармейскую к ТК3-51)

$L = 150 \text{ м}, D = 259 \text{ мм};$

- Между сетями котельных «Восточная» и «РПКБ» (ул.Свободы ТК-3-6 до ТК-14 на Гурьева)

$L = 225 \text{ м}, D = 325 \text{ мм};$

- Между сетями котельных «Восточная» и «РМЗ» (от УТ4-3 с воздушники кот. РМЗ до УТ3-22В)

$L1 = 258 \text{ м}, D1 = 273 \text{ мм}; L2 = 27 \text{ м}, D2 = 219 \text{ мм};$

- Между сетями котельных «Холодово» и «РПКБ» (от ТК1-124а до ЦТП Сатурн)

$L1 = 373 \text{ м}, D1 = 219 \text{ мм}; L2 = 214 \text{ м}, D2 = 273 \text{ мм}.$

Предложения по резервированию источников тепловой энергии для обеспечения надёжности теплоснабжения в городском округе не требуются.

6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

6.1 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) не рассматриваются вследствие территориального нахождения объектов систем теплоснабжения относительно друг друга.

6.2 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Таблица 6.2.1 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в Раменском м.о.

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации	Стоимость с НДС	Источник финансирования
		1 вариант			
8	Котельная «Дружба» Раменский г.о., пос. Дружба АО «Раменская теплосеть»	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028	1035,53	Техническое присоединение
		Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2040	2458,60	Техническое присоединение
9	Котельная «Дубовая роща» Раменский г.о., п.Дубовая роща АО «Раменская теплосеть»	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2040	11879,36	Техническое присоединение
10	Котельная «Совхоз» Раменский г.о., п. совхоза «Раменское» АО «Раменская теплосеть»	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028	962,03	Техническое присоединение

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации	Стоимость с НДС	Источник финансирования
		1 вариант			
23	Котельная «Санаторный детский дом» Раменский г.о., п.Удельная, ул.Северная, 6 АО «Раменская теплосеть»	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2040	578,60	Техническое присоединение
27	Котельная «Ильинская квартальная» Раменский г.о., г.п. Ильинский ул. Краснознаменная, 53а АО «Раменская теплосеть»	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028	3587,66	Техническое присоединение
		Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2040	1258,31	Техническое присоединение
36	Котельная в/ч 16660 Раменский г.о., г.п.Удельная АО «Раменская теплосеть»	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028	460,82	Техническое присоединение
42	Котельная «Спартак» Раменский г.о., п.Спартак, д.35 АО «Раменская теплосеть»	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2040	510,55	Техническое присоединение
46	Котельная «Константиново» Раменский г.о., с. Константиново АО «Раменская теплосеть»	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028	711,86	Техническое присоединение
60	Котельная «Рылеево (Ганусово)» Раменский г.о., п. Рылеево АО «Раменская теплосеть»	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028	684,25	Техническое присоединение
70	Котельная «Электроизолятор» Раменский г.о., пос. Электроизолятор АО «Раменская теплосеть»	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028	11548,70	Техническое присоединение
		Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2040	1254,38	Техническое присоединение
86	Котельная № 3 Софьино ООО «Логопарк»	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2024-2025	Включено в стоимость модернизации котельной	Собственные средства РСО
87	Котельная «РПКБ»	Строительство тепловых сетей для подключения	2028	6879,51	Техническое

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации	Стоимость с НДС	Источник финансирования
		1 вариант			
	Раменский г.о., г. Раменское, ул. Гурьева, д.2 АО «РПКБ»	перспективных абонентов.			присоединение
89	Котельная АО «РАТЕКС»	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028	2784,90	Техническое присоединение
Перспективные источники теплоснабжения					
94	Планируемая котельная №1 г. Раменское, Донинское ш.	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028	5187,30	Техническое присоединение
95	Планируемая котельная №2 д. Михнево	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028	3548,90	Техническое присоединение
96	Планируемая котельная №3 с. Быково	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028	1358,90	Техническое присоединение
97	Планируемая котельная №4 мощностью 5 Гкал/час п. Электроизолятор	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2040	1789,02	Техническое присоединение
98	Планируемая котельная мощностью 2,5 Гкал/час, д. Копнино, ул. Малиновая	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2040	1978,54	Техническое присоединение
99	Планируемая котельная №5 п. Дубовая Роща	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2040	1764,20	Техническое присоединение
100	Планируемая котельная №6 п. им. Тельмана	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028	784,34	Техническое присоединение

6.3 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствуют

6.4 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, строительство дополнительных ЦТП и установка ИТП у потребителей, представлены в таблице 6.4.1.

Таблица 6.4.1. Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации
1	Котельная «Холодово» Раменский г.о., г. Раменское ул. Левашова, д.25 АО «Раменская теплосеть»	Применение современных теплоизоляционных материалов при реконструкции тепловых сетей с целью снижения тепловых потерь.	2023 – 2041
		Модернизация участка тепловой сети от ТК-12 до ТК-15 по ул. Коммунистическая котельная «Холодово». До реализации: Диаметр 250 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,396 км в битумоперлитной изоляции, подземная бесканальная прокладка. После реализации:	2025

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации
		Диаметр 250 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,396 км в ППУ изоляции, подземная бесканальная прокладка.	
		Модернизация участка тепловой сети от ТК-43 до ТК-44а ул. Космонавтов котельная "Холодово" До реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,108 км; Диаметр 150 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,0254 км; Диаметр 100 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,0496 км; Битумоперлитная изоляция, подземная бесканальная прокладка. После реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,108 км; Диаметр 150 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,0254 км; Диаметр 100 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,0496 км; ППУ изоляция, подземная бесканальная прокладка.	2026
		Модернизация участка тепловой сети от ТК-20 до ТК-21 ул. Коммунистическая котельная «Холодово». До реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,2 км; Битумоперлитная изоляция, подземная бесканальная прокладка. После реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,2 км; ППУ изоляция, подземная бесканальная прокладка.	2028
		Модернизация участка тепловой сети от ТК-57 до ТК-68 ул. Космонавтов котельная «Холодово». До реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,2 км; Диаметр 100 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,102 км; Битумоперлитная изоляция, подземная бесканальная прокладка. После реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,2 км; Диаметр 100 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,102 км; ППУ изоляция, подземная бесканальная прокладка.	2028
		Модернизация участка тепловой сети от ЦТП №8 "Взрывгеофизика" До реализации: Диаметр 108 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,340 км; Диаметр 89 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,320 км; Диаметр 57 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,100 км; Битумоперлитная изоляция.	2028

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации
		После реализации: Диаметр 108 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,340 км; Диаметр 89 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,320 км; Диаметр 57 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,100 км; ППУ изоляция.	
2	Котельная «Восточная» Раменский г.о., г. Раменское Транспортный проезд АО «Раменская теплосеть»	Модернизация тепломеханического оборудования ЦТП №2 МО, г. Раменское, ул. Транспортный проезд , котельная «Восточная»	2027
3	Котельная «Красный Октябрь» Раменский г.о., г. Раменское Деревообделочный проезд АО «Раменская теплосеть»	Применение современных теплоизоляционных материалов при реконструкции тепловых сетей с целью снижения тепловых потерь.	2023 – 2028
5	Котельная «РМЗ»	Прокладка теплотрассы от существующей котельной до потребителей.	2025-2041
		Модернизация тепловой сети от ЦТП №9 котельная «РМЗ», ул. Михалевица. До реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,046 км; Диаметр 80 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,068 км; После реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,046 км; Диаметр 80 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,068 км.	2028
		Реконструкция РМЗ для теплоснабжения КРТ Михалевица	2038-2041
		Модернизация ЦТП №9 котельной РМЗ с установкой теплообменников системы отопления для перевода близлежащих домов на 2-ой контур системы отопления	2028
		Строительство переемычки тепловой сети от котельной «РМЗ» в сторону ул. Коминтерна с выполнением проектных изыскательских работ.	2024-2041
		Реконструкция двух ЦТП и сети ГВС по ул.Коминтерна с выполнением проектных работ.	2024-2041
		Прокладка тепловых сетей до потребителей по причине переключения тепловой нагрузки от котельной "РПЗ"	2026
9	Котельная «Дубовая роща» Раменский г.о., п.Дубовая роща АО «Раменская теплосеть»	Модернизация тепломеханического оборудования ЦТП № 1, ул. Спортивная котельная «Дубовая роща»	2028
17	Котельная «БОЭЗМИ» Раменский г.о., д. Юрово, ул. Заводская, стр. 10 АО «Раменская теплосеть»	Модернизация магистрального участка тепловой сети от котельной БОЭЗМИ до ул. Лесная 39 До реализации: Диаметр 200 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,664 км в битумоперлитной изоляции, надземная прокладка.	2027

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации
		После реализации: Диаметр 200 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,664 км в ППУ изоляции, надземная прокладка.	
37	Котельная ОПХ Быково Раменский г.о., Верея АО «Раменская теплосеть»	Модернизация участка тепловой сети от котельной «ОПХ Быково» в деревне Верея. До реализации: Диаметр 80 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,152 км; Диаметр 70 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,020 км; Перлитоцементная изоляция. Подземная канальная прокладка. После реализации: Диаметр 80 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,152 км; Диаметр 70 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,020 км; ППУ изоляция. Подземная канальная прокладка.	2027
46	Котельная «Константиново» Раменский г.о., с. Константиново АО «Раменская теплосеть»	Модернизация участка теплосети с. Константиново, от котельной «Константиново» до ТК-1 До реализации: Диаметр 300 мм протяженность в однострубнои исчислении 1,510 км; Асботкань изоляция. Надземная прокладка. После реализации: Диаметр 300 мм протяженность в однострубнои исчислении 1,510 км; ППУ изоляция. Надземная прокладка.	2026
55	Котельная «Рыболово» АО «Раменская теплосеть»	Строительство участков тепловых сетей котельной "Рыболово" в г.о. Раменский (в т.ч. ПИР)	2024
59	Котельная «Тимонино» Раменский г.о., д. Тимонино АО «Раменская теплосеть»	Модернизация теплосети и сети ГВС д. Тимонино, от котельной до жилых домов №123,124, 125 До реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однострубнои исчислении 1,082 км; Диаметр 110 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,4 км; Диаметр 100 мм протяженность в однострубнои исчислении 1,08 км ГВС; Диаметр 65 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,4 км ГВС; Подземная бесканальная прокладка. После реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однострубнои исчислении 1,082 км; Диаметр 110 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,4 км; Диаметр 100 мм протяженность в однострубнои исчислении 1,08 км ГВС; Диаметр 65 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,4 км ГВС;	2027

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации
		ППУ изоляция. Подземная бесканальная прокладка.	
62	Котельная «Заворово» Раменский г.о., с. Заворово АО «Раменская теплосеть»	Модернизация участка теплосети и сети ГВС котельной «Заворово», от ТК №1 до детского сада До реализации: Диаметр 200 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,282 км; Диаметр 100 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,346 км; Диаметр 80 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,120 км; Диаметр 50 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,162 км ГВС; Диаметр 32 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,207 км ГВС; Битумоперлитная изоляция; Подземная бесканальная прокладка. После реализации: Диаметр 200 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,282 км; Диаметр 100 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,346 км; Диаметр 80 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,120 км; Диаметр 50 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,162 км ГВС; Диаметр 32 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,207 км ГВС; ППУ изоляция; Подземная бесканальная прокладка.	2028
77	Котельная «ГХПК» Раменский г.о., пос. Электроизолятор АО «Раменская теплосеть»	Модернизация тепловой сети от котельной «ГХПК» до ТК1 До реализации: Диаметр 250 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,3 км; Асботкань изоляция. Надземная прокладка. После реализации: Диаметр 250 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,3 км; ППУ изоляция. Надземная прокладка.	2027
79	Котельная «Гжель (школа)» Раменский г.о., с. Гжель, ул. Новая АО «Раменская теплосеть»	Модернизация тепловой сети от котельной «Гжель» до д/сада №34, до Гжельская СОШ, до МКД №24, до МУЗ"РЦРБ" ФАП с. Гжель До реализации: Диаметр 100 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,06 км; Диаметр 70 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,774 км; Диаметр 50 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,218 км; Асботкань изоляция. Надземная прокладка. После реализации:	2027

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации
		Диаметр 100 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,06 км; Диаметр 70 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,774 км; Диаметр 50 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,218 км; ППУ изоляция. Надземная прокладка.	2028
		Модернизация тепловых сетей и сетей ГВС от котельной «Гжель» с. Гжель, ул. Новая До реализации: Диаметр 70 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,136 км; Диаметр 50 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,240 км; Диаметр 32 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,388 км ГВС; Асботкань изоляция; Надземная прокладка. После реализации: Диаметр 70 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,136 км; Диаметр 50 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,240 км; Диаметр 32 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,388 км ГВС; ППУ изоляция. Надземная прокладка.	
88	Котельная ООО «Энерго Трансфер» («РПЗ»)	Модернизация участка тепловой сети от ТК-30 до ТК-35 котельная «РПЗ», ул. Михалевица, д. 39. До реализации: Диаметр 250 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,108 км; Диаметр 125 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,092 км; Диаметр 150 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,096 км; Диаметр 150 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,254 км; Диаметр 200 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,120 км; После реализации: Диаметр 250 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,108 км; Диаметр 125 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,092 км; Диаметр 150 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,096 км; Диаметр 150 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,254 км; Диаметр 200 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,120 км.	2026
	Котельные 2 ед. угольные с. Быково «Усадьба Быково», мощность 1,72 Гкал/час каждая	Строительство участков тепловых сетей в г.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково» (в т.ч. ПИР)	2024-2025
	БМК 1 д. Верей и БМК 2 с. Быково	Строительство участков тепловых сетей протяженностью 2300 метров в г.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково» (в т.ч. ПИР)	2025-2026

6.5 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности потребителей

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде), обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы, коэффициент готовности, живучести.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;
- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;
- достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;
- необходимостью замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;
- очередностью ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Таблица 6.5.1 – Объемы модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации
1	Котельная «Холодово» Раменский г.о., г.	Применение современных теплоизоляционных материалов при реконструкции тепловых сетей с целью снижения тепловых потерь.	2023 – 2041

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации
	Раменское ул. Левашова, д.25 АО «Раменская теплосеть»	Модернизация участка тепловой сети от ТК-12 до ТК-15 по ул. Коммунистическая котельная «Холодово». До реализации: Диаметр 250 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,396 км в битумоперлитной изоляции, подземная бесканальная прокладка. После реализации: Диаметр 250 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,396 км в ППУ изоляции, подземная бесканальная прокладка.	2025
		Модернизация участка тепловой сети от ТК-43 до ТК-44а ул. Космонавтов котельная "Холодово" До реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,108 км; Диаметр 150 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,0254 км; Диаметр 100 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,0496 км; Битумоперлитная изоляция, подземная бесканальная прокладка. После реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,108 км; Диаметр 150 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,0254 км; Диаметр 100 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,0496 км; ППУ изоляция, подземная бесканальная прокладка.	2026
		Модернизация участка тепловой сети от ТК-20 до ТК-21 ул. Коммунистическая котельная «Холодово». До реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,2 км; Битумоперлитная изоляция, подземная бесканальная прокладка. После реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,2 км; ППУ изоляция, подземная бесканальная прокладка.	2028
		Модернизация участка тепловой сети от ТК-57 до ТК-68 ул. Космонавтов котельная «Холодово». До реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,2 км; Диаметр 100 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,102 км; Битумоперлитная изоляция, подземная бесканальная прокладка. После реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,2 км; Диаметр 100 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,102 км; ППУ изоляция, подземная бесканальная прокладка.	2028
		Модернизация участка тепловой сети от ЦТП №8 "Взрывгеофизика" До реализации: Диаметр 108 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,340 км; Диаметр 89 мм протяженность в однострубнои исчислении	2028

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации
		0,320 км; Диаметр 57 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,100 км; Битумоперлитная изоляция. После реализации: Диаметр 108 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,340 км; Диаметр 89 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,320 км; Диаметр 57 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,100 км; ППУ изоляция.	
2	Котельная «Восточная» Раменский г.о., г. Раменское Транспортный проезд АО «Раменская теплосеть»	Модернизация тепломеханического оборудования ЦТП №2 МО, г. Раменское, ул. Транспортный проезд , котельная «Восточная»	2027
3	Котельная «Красный Октябрь» Раменский г.о., г. Раменское Деревообделочный проезд АО «Раменская теплосеть»	Применение современных теплоизоляционных материалов при реконструкции тепловых сетей с целью снижения тепловых потерь.	2023 – 2028
5	Котельная «РМЗ»	Прокладка теплотрассы от существующей котельной до потребителей.	2025-2041
		Модернизация тепловой сети от ЦТП №9 котельная «РМЗ», ул. Михалевича. До реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,046 км; Диаметр 80 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,068 км; После реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,046 км; Диаметр 80 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,068 км.	2028
		Реконструкция РМЗ для теплоснабжения КРТ Михалевича	2038-2041
		Модернизация ЦТП №9 котельной РМЗ с установкой теплообменников системы отопления для перевода близлежащих домов на 2-ой контур системы отопления	2028
		Строительство переемычки тепловой сети от котельной «РМЗ» в сторону ул. Коминтерна с выполнением проектных изыскательских работ.	2024-2041
		Реконструкция двух ЦТП и сети ГВС по ул.Коминтерна с выполнением проектных работ.	2024-2041
		Прокладка тепловых сетей до потребителей по причине переключения тепловой нагрузки от котельной "РПЗ"	2026
9	Котельная «Дубовая роща» Раменский г.о., п.Дубовая роща АО «Раменская теплосеть»	Модернизация тепломеханического оборудования ЦТП № 1, ул. Спортивная котельная «Дубовая роща»	2028
17	Котельная «БОЭЗМИ» Раменский г.о., д.	Модернизация магистрального участка тепловой сети от котельной БОЭЗМИ до ул. Лесная 39 До реализации:	2027

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации
	Юрово, ул. Заводская, стр. 10 АО «Раменская теплосеть»	Диаметр 200 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,664 км в битумоперлитной изоляции, надземная прокладка. После реализации: Диаметр 200 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,664 км в ППУ изоляции, надземная прокладка.	
37	Котельная ОПХ Быково Раменский г.о., Верея АО «Раменская теплосеть»	Модернизация участка тепловой сети от котельной «ОПХ Быково» в деревне Верея. До реализации: Диаметр 80 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,152 км; Диаметр 70 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,020 км; Перлитоцементная изоляция. Подземная канальная прокладка. После реализации: Диаметр 80 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,152 км; Диаметр 70 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,020 км; ППУ изоляция. Подземная канальная прокладка.	2027
46	Котельная «Константиново» Раменский г.о., с. Константиново АО «Раменская теплосеть»	Модернизация участка теплосети с. Константиново, от котельной «Константиново» до ТК-1 До реализации: Диаметр 300 мм протяженность в однострубнои исчислении 1,510 км; Асботкань изоляция. Надземная прокладка. После реализации: Диаметр 300 мм протяженность в однострубнои исчислении 1,510 км; ППУ изоляция. Надземная прокладка.	2026
55	Котельная «Рыболово» АО «Раменская теплосеть»	Строительство участков тепловых сетей котельной "Рыболово" в г.о. Раменский (в т.ч. ПИР)	2024
59	Котельная «Тимонино» Раменский г.о., д. Тимонино АО «Раменская теплосеть»	Модернизация теплосети и сети ГВС д. Тимонино, от котельной до жилых домов №123, 124, 125 До реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однострубнои исчислении 1,082 км; Диаметр 110 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,4 км; Диаметр 100 мм протяженность в однострубнои исчислении 1,08 км ГВС; Диаметр 65 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,4 км ГВС; Подземная бесканальная прокладка. После реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однострубнои исчислении 1,082 км; Диаметр 110 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,4 км; Диаметр 100 мм протяженность в однострубнои исчислении 1,08 км ГВС; Диаметр 65 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,4 км ГВС; ППУ изоляция. Подземная бесканальная прокладка.	2027

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации
62	Котельная «Заворово» Раменский г.о., с. Заворово АО «Раменская теплосеть»	Модернизация участка теплосети и сети ГВС котельной «Заворово», от ТК №1 до детского сада До реализации: Диаметр 200 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,282 км; Диаметр 100 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,346 км; Диаметр 80 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,120 км; Диаметр 50 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,162 км ГВС; Диаметр 32 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,207 км ГВС; Битумоперлитная изоляция; Подземная бесканальная прокладка. После реализации: Диаметр 200 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,282 км; Диаметр 100 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,346 км; Диаметр 80 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,120 км; Диаметр 50 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,162 км ГВС; Диаметр 32 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,207 км ГВС; ППУ изоляция; Подземная бесканальная прокладка.	2028
77	Котельная «ГХПК» Раменский г.о., пос. Электроизолятор АО «Раменская теплосеть»	Модернизация тепловой сети от котельной «ГХПК» до ТК1 До реализации: Диаметр 250 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,3 км; Асботкань изоляция. Надземная прокладка. После реализации: Диаметр 250 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,3 км; ППУ изоляция. Надземная прокладка.	2027
79	Котельная «Гжель (школа)» Раменский г.о., с. Гжель, ул. Новая АО «Раменская теплосеть»	Модернизация тепловой сети от котельной «Гжель» до д/сада №34, до Гжельская СОШ, до МКД №24, до МУЗ"РЦРБ" ФАП с. Гжель До реализации: Диаметр 100 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,06 км; Диаметр 70 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,774 км; Диаметр 50 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,218 км; Асботкань изоляция. Надземная прокладка. После реализации: Диаметр 100 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,06 км; Диаметр 70 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,774 км; Диаметр 50 мм протяженность в однострубно́м исчислении 0,218 км; ППУ изоляция. Надземная прокладка.	2027

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации
		Модернизация тепловых сетей и сетей ГВС от котельной «Гжель» с. Гжель, ул. Новая До реализации: Диаметр 70 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,136 км; Диаметр 50 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,240 км; Диаметр 32 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,388 км ГВС; Асботкань изоляция; Надземная прокладка. После реализации: Диаметр 70 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,136 км; Диаметр 50 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,240 км; Диаметр 32 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,388 км ГВС; ППУ изоляция. Надземная прокладка.	2028
88	Котельная ООО «Энерго Трансфер» («РПЗ»)	Модернизация участка тепловой сети от ТК-30 до ТК-35 котельная «РПЗ», ул. Михалевица, д. 39. До реализации: Диаметр 250 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,108 км; Диаметр 125 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,092 км; Диаметр 150 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,096 км; Диаметр 150 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,254 км; Диаметр 200 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,120 км; После реализации: Диаметр 250 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,108 км; Диаметр 125 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,092 км; Диаметр 150 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,096 км; Диаметр 150 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,254 км; Диаметр 200 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,120 км.	2026
	Котельные 2 ед. угольные с. Быково «Усадьба Быково», мощность 1,72 Гкал/час каждая	Строительство участков тепловых сетей в г.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково» (в т.ч. ПИР)	2024-2025
	БМК 1 д. Верея и БМК 2 с. Быково	Строительство участков тепловых сетей протяженностью 2300 метров в г.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково» (в т.ч. ПИР)	2025-2026

6.6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, направленные на резервирование систем теплоснабжения в целях обеспечения надежности теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий

Предложения по строительству, реконструкции, направленные на резервирование систем теплоснабжения в целях обеспечения надёжности теплоснабжения отсутствуют

7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

По состоянию на 01.01.2025 года в Раменском м.о. отсутствуют потребители с открытыми системами теплоснабжения (горячего водоснабжения).

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

По состоянию на 01.01.2025 года в Раменском м.о. отсутствуют потребители с открытыми системами теплоснабжения (горячего водоснабжения).

7.3 Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

По состоянию на 01.01.2025 года в Раменском м.о. отсутствуют потребители с открытыми системами теплоснабжения (горячего водоснабжения).

8. Перспективные топливные балансы

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Таблица 8.1.1 – Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии по первому варианту развития (приоритетному)

№ п/п	Тепловой источник	Вид топлива, размерность	Годовой расход натурального топлива								
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2044
1	Котельная «Холодово»	природный газ, мм3	39323430	39323430	39323430	39323430	39323430	39323430	39323430	39323430	39323430
2	Котельная «Восточная»	природный газ, мм3	28497630	28497630	28497630	28497630	28497630	28497630	28497630	28497630	28497630
3	Котельная «Красный Октябрь»	природный газ, мм3	11980749	11980749	11980749	11980749	11980749	11980749	11980749	11980749	11980749
4	Котельная «Москворецкая (УООС)»	природный газ, мм3	497574	497574	497574	497574	497574	497574	497574	497574	497574
5	Котельная «РМЗ»	природный газ, мм3	6524226	6524226	6524226	6524226	6524226	6524226	6524226	6524226	6524226
6	Котельная «Донинское шоссе»	природный газ, мм3	333496	333496	333496	333496	333496	333496	333496	333496	333496
7	Котельная «Очистные сооружения»	природный газ, мм3	537035	537035	537035	537035	537035	537035	537035	537035	537035
8	Котельная «Дружба»	природный газ, мм3	5527723	5527723	5527723	5527723	5527723	5527723	5527723	5527723	7043712,7
9	Котельная «Дубовая роща»	природный газ, мм3	3328163	3328163	3328163	3328163	3328163	3328163	3328163	3328163	3580615,72
10	Котельная «Совхоз»	природный газ, мм3	3377241	3377241	3535324,19	3535324,19	3535324,19	3535324,19	3535324,19	3535324,19	3535324,19
11	Котельная «ПМК-17»	природный газ, мм3	1449191,94	1449191,94	1449191,94	1449191,94	1449191,94	1449191,94	1449191,94	1449191,94	1449191,94
12	Котельная «Рыбаки»	природный газ, мм3	28564,806	28564,806	28564,806	28564,806	28564,806	28564,806	28564,806	28564,806	28564,806
13	Котельная «Малахово»	природный газ, мм3	16040,114	16040,114	16040,114	16040,114	16040,114	16040,114	16040,114	16040,114	16040,114
14	Котельная «Юрово»	природный газ, мм3	477112,374	477112,374	477112,374	477112,374	477112,374	477112,374	477112,374	477112,374	477112,374
15	Котельная	природный	182438,154	182438,154	182438,154	182438,154	182438,154	182438,154	182438,154	182438,154	182438,154

№ п/п	Тепловой источник	Вид топлива, размерность	Годовой расход натурального топлива								
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2044
	«Кузнецово»	газ, мМ3									
16	Котельная «Рыбхоз»	природный газ, мМ3	423533,613	423533,613	423533,613	423533,613	423533,613	423533,613	423533,613	423533,613	423533,613
17	Котельная «БОЭЗМИ»	природный газ, мМ3	1500271,43	1500271,43	1500271,43	1500271,43	1500271,43	1500271,43	1500271,43	1500271,43	1500271,43
18	Котельная «Новосельская школа»	природный газ, мМ3	74912,893	74912,893	74912,893	74912,893	74912,893	74912,893	74912,893	74912,893	74912,893
19	Котельная «Клишева»	природный газ, мМ3	72127,196	72127,196	72127,196	72127,196	72127,196	72127,196	72127,196	72127,196	72127,196
20	Котельная п. Санатория Раменское	природный газ, мМ3	141191,139	141191,139	141191,139	141191,139	141191,139	141191,139	141191,139	141191,139	141191,139
21	Котельная «Родники»	природный газ, мМ3	4197764	4197764	4197764	4197764	4197764	4197764	4197764	4197764	4197764
22	Котельная «Быковский детский дом»	природный газ, мМ3	979220	979220	979220	979220	979220	979220	979220	979220	979220
23	Котельная «Санаторный детский дом»	природный газ, мМ3	1561683	1561683	1561683	1561683	1561683	1561683	1561683	1561683	1561683
24	Котельная «Дубки»	природный газ, мМ3	1151923	1151923	1151923	1151923	1151923	1151923	1151923	1151923	1151923
25	Котельная «Зюзино»	природный газ, мМ3	262130	262130	262130	262130	262130	262130	262130	262130	262130
26	Котельная «ЦСУ Быково»	природный газ, мМ3	544218	544218	544218	544218	544218	544218	544218	544218	544218
27	Котельная «Ильинская квартальная»	природный газ, мМ3	6151513	6151513	6328854,53	6645297,26	6977562,12	7326440,23	7326440,23	7692762,24	8077400,35
28	Котельная п. Мира	природный газ, мМ3	669881	669881	669881	669881	669881	669881	669881	669881	669881
29	Котельная п. Щорса	природный газ, мМ3	1697904	1697904	1697904	1697904	1697904	1697904	1697904	1697904	1697904
30	Котельная «Старомосковская»	природный газ, мМ3	469080	469080	469080	469080	469080	469080	469080	469080	517457,386
31	Котельная «Детский дом 29»	природный газ, мМ3	195175	195175	195175	195175	195175	195175	195175	195175	195175
32	Котельная «Школа 27»	природный газ, мМ3	56245	56245	56245	56245	56245	56245	56245	56245	56245
33	Котельная «Школа 28»	природный	52866	52866	52866	52866	52866	52866	52866	52866	52866

№ п/п	Тепловой источник	Вид топлива, размерность	Годовой расход натурального топлива								
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2044
		газ, мМ3									
34	Котельная «Ленгинка»	природный газ, мМ3	131581	131581	131581	131581	131581	131581	131581	131581	131581
35	Котельная «Школа 33»	природный газ, мМ3	360955	360955	360955	360955	360955	360955	360955	360955	360955
36	Котельная в/ч 16660	природный газ, мМ3	4946773	4946773	4946773	4946773	4946773	4946773	4946773	4946773	4946773
37	Котельная ОПХ Быково	природный газ, мМ3	98737	98737	98737	98737	98737	98737	98737	98737	98737
38	Котельная «Школа 16»	природный газ, мМ3	50147	50147	50147	50147	50147	50147	50147	50147	50147
39	Котельная «Школа 25»	природный газ, мМ3	56533	56533	56533	56533	56533	56533	56533	56533	56533
40	Котельная «Школа 98»	природный газ, мМ3	93311	93311	93311	93311	93311	93311	93311	93311	93311
41	Котельная «Театральная,35»	природный газ, мМ3	31670	31670	31670	31670	31670	31670	31670	31670	31670
42	Котельная «Спартак»	природный газ, мМ3	1068794	1068794	1068794	1068794	1068794	1068794	1068794	1068794	1127560,67
43	Котельная п. Кратово д/сад ул. Бородинская тр.2	природный газ, мМ3	69262	69262	69262	69262	69262	69262	69262	69262	69262
44	Котельная «Софьино»	природный газ, мМ3	2492414	2492414	2492414	2492414	2492414	2492414	2492414	2492414	2492414
45	Котельная «Тельмана»	природный газ, мМ3	3416586	3416586	3416586	3416586	3416586	3416586	3416586	3416586	3416586
46	Котельная «Константиново»	природный газ, мМ3	4018392	4018392	4018392	4018392	4018392	4018392	4018392	4018392	4018392
47	Котельная «Раос»	природный газ, мМ3	1119063	1119063	1119063	1119063	1119063	1119063	1119063	1119063	1119063
48	Котельная «Н.Мячково»	природный газ, мМ3	381217	381217	381217	381217	381217	381217	381217	381217	381217
49	Котельная «Фоминское»	природный газ, мМ3	425879	425879	425879	425879	425879	425879	425879	425879	425879
50	Котельная «Никитское г.»	природный газ, мМ3	896708	896708	896708	896708	896708	896708	896708	896708	896708
51	Котельная «Ремзавод»	природный	512327	512327	512327	512327	512327	512327	512327	512327	512327

№ п/п	Тепловой источник	Вид топлива, размерность	Годовой расход натурального топлива								
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2044
		газ, мМЗ									
52	Котельная «Ульянино»	природный газ, мМЗ	784581	784581	784581	784581	784581	784581	784581	784581	784581
53	Котельная «Старниково»	природный газ, мМЗ	522897	522897	522897	522897	522897	522897	522897	522897	522897
54	Котельная «Морозово»	природный газ, мМЗ	170804	170804	170804	170804	170804	170804	170804	170804	170804
55	Котельная «Рыболово»	природный газ, мМЗ	1047875	1047875	1047875	1047875	1047875	1047875	1047875	1047875	1047875
56	Котельная «Михеево»	природный газ, мМЗ	245688	245688	245688	245688	245688	245688	245688	245688	245688
57	Котельная «Вохринка»	природный газ, мМЗ	564121	564121	564121	564121	564121	564121	564121	564121	564121
58	Котельная «Никулино»	природный газ, мМЗ	287434	287434	287434	287434	287434	287434	287434	287434	287434
59	Котельная «Тимонино»	природный газ, мМЗ	592081	592081	592081	592081	592081	592081	592081	592081	592081
60	Котельная «Рылеево (Ганусово)»	природный газ, мМЗ	2506907	2506907	2506907	2506907	2506907	2506907	2506907	2506907	2506907
61	Котельная «Никоновское»	природный газ, мМЗ	1538419	1538419	1538419	1538419	1538419	1538419	1538419	1538419	1538419
62	Котельная «Заворово»	природный газ, мМЗ	1207006	1207006	1207006	1207006	1207006	1207006	1207006	1207006	1207006
63	Котельная «Чекменево»	дизельное топливо, л	45692	Консервация котельной							
64	Котельная «Панино»	природный газ, мМЗ	824416	824416	824416	824416	824416	824416	824416	824416	824416
65	Котельная «Степановское»	дизельное топливо, л	67954	67954	67954	67954	67954	67954	67954	67954	67954
66	Котельная «Никитское п.»	дизельное топливо, л	95085	95085	95085	95085	95085	95085	95085	95085	95085
67	Котельная «Денежниково»	природный газ, мМЗ	281409	281409	281409	281409	281409	281409	281409	281409	281409
68	Котельная «Бритово»	дизельное топливо, л	136847	136847	136847	136847	136847	136847	136847	136847	136847
69	Котельная «Агашкино»	природный газ, мМЗ	34081	34081	34081	34081	34081	34081	34081	34081	34081

№ п/п	Тепловой источник	Вид топлива, размерность	Годовой расход натурального топлива								
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2044
70	Котельная «Электроизолятор»	природный газ, мМЗ	2262401	2262401	2262401	2262401	2262401	2262401	2262401	2262401	2980073,02
71	Котельная «ГЗСМ»	природный газ, мМЗ	825919	825919	825919	825919	825919	825919	825919	825919	825919
72	Котельная «КФЗ»	природный газ, мМЗ	772560	772560	772560	772560	772560	772560	772560	772560	772560
73	Котельная «Игумново»	природный газ, мМЗ	587046	587046	587046	587046	587046	587046	587046	587046	587046
74	Котельная «ЗАО Гжельское»	природный газ, мМЗ	1545465	1545465	1545465	1545465	1545465	1545465	1545465	1545465	1545465
75	Котельная «Антоново»	природный газ, мМЗ	206425	206425	206425	206425	206425	206425	206425	206425	206425
76	Котельная «Больница»	природный газ, мМЗ	201234	201234	201234	201234	201234	201234	201234	201234	201234
77	Котельная «ГХПК»	природный газ, мМЗ	1678055	1678055	1678055	1678055	1678055	1678055	1678055	1678055	1678055
78	Котельная «РФЗ»	природный газ, мМЗ	622544	622544	622544	622544	622544	622544	622544	622544	622544
79	Котельная «Гжель (школа)»	природный газ, мМЗ	220771	220771	220771	220771	220771	220771	220771	220771	220771
80	Котельная «Захарово»	природный газ, мМЗ	364394	364394	364394	364394	364394	364394	364394	364394	364394
81	Котельная «ГКЗ»	природный газ, мМЗ	1370579	1370579	1370579	1370579	1370579	1370579	1370579	1370579	1370579
82	Котельная «Художника, 1А» (на консервации)	природный газ, мМЗ	на консервации								
83	Котельная «Ростелеком»	природный газ, мМЗ	531693	531693	531693	531693	531693	531693	531693	531693	531693
84	Котельная № 1	природный газ, мМЗ	7180367	7180367	7180367	7180367	7180367	7180367	7180367	7180367	7180367
85	Котельная № 2	природный газ, мМЗ	4176037	4176037	4176037	4176037	4176037	4176037	4176037	4176037	4176037
86	Котельная № 3 Софьино	природный газ, мМЗ	3748859	3748859	3748859	3748859	3748859	3748859	3748859	3748859	3748859
87	Котельная «РПКБ»	природный газ, мМЗ	6108710	6108710	6108710	6108710	6108710	6108710	6108710	6108710	6108710

№ п/п	Тепловой источник	Вид топлива, размерность	Годовой расход натурального топлива								
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2044
88	Котельная ООО "Энерго Трансфер"	природный газ, нм3	20624745	20624745	20624745	20624745	20624745	20624745	20624745	20624745	21334502,5
89	Котельная АО «РАТЕКС»	природный газ, нм3	12717021	12717021	12717021	12717021	12717021	12717021	12717021	12717021	12717021
90	Котельная "Чкалова 2"	природный газ, нм3	2246966	2246966	2246966	2246966	2246966	2246966	2246966	2246966	2246966
91	Котельная "Сосновый бор"	природный газ, нм3	на консервации								
92	Котельная № 1 (угольная)	Уголь, кг	240703	Перевод абонентов на БМК 1 вместо угольной котельной по адресу: м.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково»							
93	Котельная № 2 (угольная)	Уголь, кг	304720	Перевод абонентов на БМК 2 вместо угольной котельной по адресу: м.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково»							
94	Планируемая котельная № 1 г. Раменское, Донинское ш.	природный газ, нм3	-	-	-	10046,908	10046,908	10046,908	10046,908	10046,908	10046,908
95	Планируемая котельная № 2 д. Михнево	природный газ, нм3	-	-	-	14714,405	14714,405	14714,405	14714,405	14714,405	14714,405
96	Планируемая котельная № 3 с. Быково	природный газ, нм3	-	-	-	2364,232	2364,232	2364,232	2364,232	2364,232	2347,134
97	Планируемая котельная № 4 п. Электроизолятор	природный газ, нм3	-	-	-	-	-	-	-	-	2445,692
98	Планируемая котельная мощностью 2,5 Гкал/час д. Копнино, ул. Малиновая	природный газ, нм3	-	-	-	-	-	-	-	-	1017,959
99	Планируемая котельная № 5 п. Дубовая Роща	природный газ, нм3	-	-	-	-	-	-	-	-	2347,134
100	Планируемая котельная № 6 п. им. Тельмана	природный газ, нм3	-	-	-	5312,588	5312,588	5312,588	5312,588	5312,588	5312,588
101	Котельная "Северное шоссе"	природный газ, нм3	-	12815390	12815390	12815390	12815390	12815390	12815390	12815390	12815390

№ п/п	Тепловой источник	Вид топлива, размерность	Годовой расход натурального топлива								
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2044
102	Котельная 89,43 МВт	природный газ, нм3	-	-	-	-	-	-	-	32795110	32795110
103	Котельная 39,29 МВт	природный газ, нм3	-	-	-	-	-	-	-	14055050	14055050
104	БМК «Денежниковский психоневрологический интернат»	природный газ, нм3	-	975173	975173	975173	975173	975173	975173	975173	975173
105	БМК 1 вместо угольной котельной по адресу: м.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково»	природный газ, нм3	-	220343	220343	220343	220343	220343	220343	220343	220343
106	БМК 2 вместо угольной котельной по адресу: м.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково»	природный газ, нм3	-	278944	278944	278944	278944	278944	278944	278944	278944
107	БМК "Бритово"	природный газ, нм3	-	-	445263	445263	445263	445263	445263	445263	445263
Итого			221943113	235641848	236422535	236771416	237103681	237452559	237452559	284669041	288362489

Таблица 8.1.2 – Прогнозируемые нормативные значения запасов топлива на котельных, т.н.т

№ п/п	Наименование котельной	Вид резервного топлива	тыс.т.н.т.		
			ННЗТ	НЭЗТ	ОНЗТ
1	Котельная «Холодово»	Дизельное топливо	0,552	0,283	0,835
2	Котельная «Дружба»	Мазут			
3	Котельная «Восточная»	Дизельное топливо	0,076	-	0,076
5	Котельная «Красный Октябрь»	Легкое нефтяное топливо	0,70853	2,052624	2,761155
6	Котельная «Софьино»	Дизельное топливо	0,114033	0,33082	0,444853
7	Котельная «РМЗ»	Дизельное топливо	0,250482	0,72687	0,977352
8	Котельная «Родники»	Дизельное топливо	0,262421	0,761382	1,023804
9	Котельная «Ильинская квартальная»	Дизельное топливо	0,279514	0,811307	1,090821
10	Котельная в/ч 16660	Дизельное топливо	0,317622	0,920028	1,23765
11	Котельная «Заворово»	Дизельное топливо	0,071	0,02	0,091
12	Котельная «Константиново»	Дизельное топливо	0,15191	0,441641	0,593551
13	Котельная «Рылеево (Ганусово)»	Дизельное топливо	0,07394	0,214838	0,288778
14	Котельная «РПКБ»	Мазут	0,068	0,801	0,869
15	Логопарк №1	Легкое нефтяное топливо	0,169	0,017	0,186
16	Логопарк №2	Легкое нефтяное топливо			
17	Логопарк №3 Софьино	Легкое нефтяное топливо			
18	Котельная ООО «Энерго Трансфер»	Мазут	0,669882	1,950832	2,620714

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Таблица 8.2.1- Виды и количество используемого основного топлива за 2025г.

№ п/п	Тепловой источник	Теплоснабжающая организация	Вид используемого топлива	Расход натурального топлива, тыс. м3, тонн
1	Котельная «Холодово»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	39323,43
2	Котельная «Восточная»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	28497,63
3	Котельная «Красный Октябрь»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	11980,749
4	Котельная «Москворецкая (УООС)»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	497,574
5	Котельная «РМЗ»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	6524,226
6	Котельная «Донинское шоссе»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	333,496
7	Котельная «Очистные сооружения»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	537,035
8	Котельная «Дружба»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	5527,723
9	Котельная «Дубовая роща»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	3328,163
10	Котельная «Совхоз»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	3377,241
11	Котельная «ПМК-17»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	1231,813
12	Котельная «Рыбаки»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	24,235
13	Котельная «Малахово»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	13,608
14	Котельная «Юрово»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	405,864
15	Котельная «Кузнецово»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	155,124
16	Котельная «Рыбхоз»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	360,258
17	Котельная «БОЭЗМИ»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	1275,502
18	Котельная «Новосельская школа»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	63,744
19	Котельная «Клишева»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	12,846
20	Котельная п. Санатория Раменское	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	119,968
21	Котельная «Родники»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	3568,396
22	Котельная «Быковский детский дом»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	833,092
23	Котельная «Санаторный детский дом»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	1327,355
24	Котельная «Дубки»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	979,226
25	Котельная «Зюзино»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	222,98
26	Котельная «ЦСУ Быково»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	462,941
27	Котельная «Ильинская квартальная»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	6151,513
28	Котельная п. Мира	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	669,881
29	Котельная п. Щорса	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	1697,904
30	Котельная «Старомосковская»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	469,08
31	Котельная «Детский дом 29»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	195,175
32	Котельная «Школа 27»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	56,245
33	Котельная «Школа 28»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	52,866
34	Котельная «Ленгинка»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	131,581
35	Котельная «Школа 33»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	360,955
36	Котельная в/ч 16660	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	4946,773
37	Котельная ОПХ Быково	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	98,737

№ п/п	Тепловой источник	Теплоснабжающая организация	Вид используемого топлива	Расход натурального топлива, тыс. м3, тонн
38	Котельная «Школа 16»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	50,147
39	Котельная «Школа 25»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	56,533
40	Котельная «Школа 98»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	93,311
41	Котельная «Театральная,35»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	31,67
42	Котельная «Спартак»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	1068,794
43	Котельная п. Кратово д/сад ул. Бородинская тр.2	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	69,262
44	Котельная «Софьино»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	2419,879
45	Котельная «Тельмана»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	3416,586
46	Котельная «Константиново»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	4018,392
47	Котельная «Раос»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	1119,063
48	Котельная «Н.Мячково»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	381,217
49	Котельная «Фоминское»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	425,879
50	Котельная «Никитское г.»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	896,708
51	Котельная «Ремзавод»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	512,327
52	Котельная «Ульянино»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	784,581
53	Котельная «Старниково»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	522,897
54	Котельная «Морозово»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	170,804
55	Котельная «Рыболово»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	1047,875
56	Котельная «Михеево»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	245,688
57	Котельная «Вохринка»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	564,121
58	Котельная «Никулино»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	287,434
59	Котельная «Тимонино»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	592,081
60	Котельная «Рылеево (Ганусово)»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	2506,907
61	Котельная «Никоновское»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	1538,419
62	Котельная «Заворово»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	1207,006
63	Котельная «Чекменево»	АО «Раменская теплосеть»	Легкое нефтяное	45,692
64	Котельная «Панино»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	824,416
65	Котельная «Степановское»	АО «Раменская теплосеть»	Легкое нефтяное	67,954
66	Котельная «Никитское п.»	АО «Раменская теплосеть»	Легкое нефтяное	95,085
67	Котельная «Денежниково»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	281,409
68	Котельная «Бритово»	АО «Раменская теплосеть»	Легкое нефтяное	136,847
69	Котельная «Агашкино»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	34,081
70	Котельная «Электроизолятор»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	2262,401
71	Котельная «ГЗСМ»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	825,919
72	Котельная «КФЗ»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	772,56
73	Котельная «Игумново»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	587,046
74	Котельная «ЗАО Гжельское»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	1545,465
75	Котельная «Антоново»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	206,425
76	Котельная «Больница»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	201,234
77	Котельная «ГХПК»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	1678,055
78	Котельная «РФЗ»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	622,544
79	Котельная «Гжель (школа)»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	220,771
80	Котельная «Захарово»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	364,394
81	Котельная «ГКЗ»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	1370,579
82	Котельная «Художника,1А» (на консервации)	АО «Раменская теплосеть»	на консервации	на консервации
83	Котельная «Ростелеком»	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	531,693
84	Котельная № 1	ООО «Логопарк Менеджмент»	Природный газ	9654,70

№ п/п	Тепловой источник	Теплоснабжающая организация	Вид используемого топлива	Расход натурального топлива, тыс. м3, тонн
85	Котельная № 2	ООО «Логопарк Менеджмент»	Природный газ	5634,51
86	Котельная № 3 Софьино	ООО «Логопарк Менеджмент»	Природный газ	3748,859
87	Котельная «РПКБ»	АО «РПКБ»	Природный газ	6108,71
88	Котельная ООО "Энерго Трансфер"	ООО "Энерго Трансфер"	Природный газ	20624,745
89	Котельная АО «РАТЕКС»	АО «РАТЕКС»	Природный газ	12717,021
90	Котельная "Чкалова 2"	АО «Раменская теплосеть»	Природный газ	2246,966
91	Котельная "Сосновый бор" (на консервации)	АО «Раменская теплосеть»	на консервации	на консервации
92	Котельная № 1 (угольная)	АО «Раменская теплосеть»	Уголь	240,703
93	Котельная № 12(угольная)	АО «Раменская теплосеть»	Уголь	304,72
Итого:				223870,549

8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Поставщиком газа на котельные является ООО «Газпром межрегионгаз Москва». Цена на газ формируется из регулируемой оптовой цены на газ, рассчитанной по формуле цены газа, утверждённой ФСТ России, платы за снабженческо-сбытовые услуги, определённой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Оптовые цены на газ определяются на объёмную единицу измерения газа (1 тыс. м³), приведённую к стандартным условиям. На основании заключенного договора на поставку топлива для источников тепловой энергии Раменского м.о. качество предоставляемого природного газа соответствует ГОСТ 5542-87.

Таблица 8.5.1 – Характеристика используемого топлива

№	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Нормируемое значение по ГОСТ 5542
1	Теплота сгорания низшая при 200С и 101,325кПа	МДж/м3 (ккал/ м3)	ГОСТ 31369-2008	не менее 31,8 (7600)
2	Число Воббе высшее	МДж/м3 (ккал/ м3)	ГОСТ 31369-2008	41,2-54,5 (9850- 13000)
3	Молярная доля кислорода	%	ГОСТ 31371.7-2008	не более 1,0
4	Массовая концентрация	г/м3	ГОСТ 22387.2-97	не более 0,02

№	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Нормируемое значение по ГОСТ 5542
	сероводорода			
5	Массовая концентрация меркаптановой серы	г/м3	ГОСТ 22387.2-97	не более 0,036
6	Масса механических примесей в 1м3	балл	ГОСТ Р 53763-2009	не более 0,001
7	Температура точки росы газа по влаге	0С	ГОСТ 22387.4-77	ниже температуры газа
8	Температура газа	0С	ГОСТ 22387.5	-
9	Молярная доля азота	%	ГОСТ 31371.7-2008	0,005-15,00
10	Молярная доля углекислого газа	%	ГОСТ 31371.7-2008	0,005-10,00
11	Плотность газа при 200С и 101,325кПа	кг/м3	ГОСТ 31369-2008	-

8.4 Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе

Из таблицы 8.2.1 видно, что преобладающим видом топлива в Раменском городском округе, определенный по совокупности всех систем теплоснабжения, является природный газ.

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетное направление развития топливного баланса Раменского городского округа является соответствие первому варианту развития систем теплоснабжения.

9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Финансовые потребности для выполнения мероприятий, предусмотренных Схемой теплоснабжения в части источников теплоснабжения определены на основании предлагаемых вариантов развития. Стоимостные характеристики проектов реконструкции и нового строительства мощностей источников тепловой энергии определены на основании:

- данных поставщиков (производителей) основного и вспомогательного оборудования котельных;
- укрупненных нормативов стоимости строительства и реконструкции котельных;
- данных по объектам аналогам.

Данные по стоимости реконструкции и нового строительства мощностей источников тепловой энергии рассчитаны в прогнозных ценах по годам планируемого периода на основании прогнозов Министерства экономического развития РФ относительно индексов-дефляторов до 2044 года.

Финансовые потребности на реализацию проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению котельных представлены в таблице

9.1.1.

Таблица 9.1.1. Капитальные затраты на реконструкцию, модернизацию и строительство источников тепловой энергии для приоритетного варианта развития

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации	Стоимость без НДС	Источник финансирования
		1 вариант			
1	Котельная «Холодово» Раменский г.о., г. Раменское ул. Левашова, д.25 АО «Раменская теплосеть»	Модернизация общекотельного оборудования в котельной «Холодово»	2025	6690,17	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
		Проведение капитального ремонта и режимно-наладочных испытаний основного котельного оборудования с целью достижения номинального значения теплопроизводительности источника теплоснабжения.	2024 – 2041	11349,50	Собственные средства РСО
2	Котельная «Восточная» Раменский г.о., г. Раменское Транспортный проезд АО «Раменская теплосеть»	Модернизация котла ПТВМ-30М №3 на котельной «Восточная»	2024-2025	47000,05	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
		Модернизация газового оборудования и автоматики безопасности котла ПТВМ-30М №1 в котельной «Восточная»	2025	17000,00	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
		Модернизация (замена) сетевых насосов, котельная «Восточная» Д630/90 - 4 шт.	2026	20000,00	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
3	Котельная «Красный Октябрь» Раменский г.о., г. Раменское Деревообделочный проезд АО «Раменская теплосеть»	Проведение капитального ремонта и режимно-наладочных испытаний основного котельного оборудования с целью достижения номинального значения теплопроизводительности источника теплоснабжения.	2024 – 2026	11658,34	Собственные средства РСО
		Модернизация котельной с целью теплоснабжения КРТ Красный Октябрь	2038-2041	35000,00	Бюджеты различных уровней
4	Котельная «Москворецкая (УООС)» Раменский г.о., г. Раменское ул. Москворецкая АО «Раменская теплосеть»	Модернизация газового оборудования и автоматики безопасности и регулирования котлов в котельной «Москворецкая»	2027	10000,00	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
5	Котельная «РМЗ»	Техническое перевооружение существующей котельной	2025-2041	1869884,30	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
		Монтаж наружного газопровода к существующей котельной	2025-2041		
		Реконструкция и техническое перевооружение	2025-2041		

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации	Стоимость без НДС	Источник финансирования
		1 вариант			
		трансформаторной подстанции для нужд существующей котельной после технического перевооружения, включая внутриплощадочные трассы.			
		Монтаж котельной мощностью 25 МВт с внутриплощадочной теплотрассой.	2025-2041		
		Монтаж газопоршневой установки.	2026-2041		
8	Котельная «Дружба» Раменский г.о., пос. Дружба АО «Раменская теплосеть»	Модернизация резервного топливного хозяйства (РТХ) котельной «Дружба»	2025	40000,00	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
11	Котельная «ПМК-17» Раменский г.о., пос. ПМК-17 АО «Раменская теплосеть»	Модернизация газового оборудования и автоматики безопасности и регулирования котлов в котельной «ПМК-17»	2027	10000,00	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
24	Котельная «Дубки» Раменский г.о., п.Дубки АО «Раменская теплосеть»	Разработка проектной документации по модернизации котельной в п. Дубки с. Строкино	2026	1000,00	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
		Модернизация котельной в п. Дубки с. Строкино (I этап)	2027	35000,00	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
		Модернизация котельной в п. Дубки, с. Строкино (II этап)	2028	35000,00	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
26	Котельная «ЦСУ Быково» Раменский г.о., п.Быково, Садовый пер.,1 АО «Раменская теплосеть»	Разработка проектной документации по модернизации котельной «ЦСУ» в п. Быково, Садовы пер., д. 1	2028	2000,00	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
27	Котельная «Ильинская квартальная» Раменский г.о., г.п. Ильинский ул. Краснознаменная,53а АО «Раменская теплосеть»	Модернизация общекотельного оборудования в котельной «Ильинская квартальная»	2025	3035,35	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
36	Котельная в/ч 16660 Раменский г.о., г.п.Удельная АО «Раменская теплосеть»	Модернизация котельной в/части №16660 в г.п. Удельная (II этап)	2025	12530,12	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
		Модернизация котельной в/части №16660 в г.п. Удельная (III этап)	2028	20000,00	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
37	Котельная ОПХ Быково Раменский	Модернизация котельной «ОПХ Быково» в	2026	20000,00	в рамках ИП на 2020-

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации	Стоимость без НДС	Источник финансирования
		1 вариант			
	г.о., Верея АО «Раменская теплосеть»	деревне Верея с заменой 2-х котлов «Универсал-6» и увеличением мощности на 2,0 Гкал/час с целью подключения 6-ти МКД с разработкой проектной документации.			2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
50	Котельная «Никитское п.» Раменский г.о., с. Никитское АО «Раменская теплосеть»	Модернизация (техническое перевооружение) котельной «Никитское»	2026	12118,60	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
55	Котельная «Рыболово» АО «Раменская теплосеть»	Разработка рабочей документации с проведением экспертизы промышленной безопасности и техническое перевооружение котельной «Рыболово»	2025	17308,33	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
59	Котельная «Тимонино» Раменский г.о., д. Тимонино АО «Раменская теплосеть»	Модернизация котельной «Тимонино» с заменой 6-ти котлов «Минск-1» (I этап)	2026	35000,00	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
		Модернизация котельной «Тимонино» с заменой 6-ти котлов «Минск-1» (II этап)	2027	20000,00	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
63	Котельная «Чекменево»	Консервация котельной по причине отсутствия абонентов	2025	-	Собственные средства РСО
86	Котельная № 3 Софьино ООО «Логопарк»	Модернизация котельной с увеличением тепловой мощности котельной на 8 Гкал/ч для подключения перспективных потребителей	2025	34000,00	Собственные средства РСО
87	Котельная «РПКБ» Раменский г.о., г. Раменское, ул. Гурьева, д.2 АО «РПКБ»	Модернизация общекотельного оборудования котельной «РПКБ» (ЦТП №7)	2025	185,90	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
89	Котельная АО «РАТЕКС»	Модернизация котельной (в том числе электросетевого хозяйства котельной – модернизация распределительного устройства - 6 кВ трансформаторной подстанции котельной (секция №1, ячейка №2;4;5)	2025	4642,55	в рамках ИП АО «РАТЕКС» на 2022-2026 прибыль направленная на инвестиции, амортизация, иные собств. ср-ва
		Модернизация котельной (в том числе установка частотно-регулируемого электропривода на сетевом насосе) (станц.№5)	2025	2538,73	в рамках ИП АО «РАТЕКС» на 2022-2026 прибыль направленная на инвестиции, амортизация, иные

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации	Стоимость без НДС	Источник финансирования
		1 вариант			
					собств. ср-ва
		Модернизация деаэратора с трубопроводами	2025	7648,88	в рамках ИП АО «РАТЕКС» на 2022-2026 прибыль направленная на инвестиции, амортизация, иные собств. ср-ва
		Модернизация оборудования станции химводоподготовки котельной с трубопроводами	2026	14738,40	в рамках ИП АО «РАТЕКС» на 2022-2026 прибыль направленная на инвестиции, амортизация, иные собств. ср-ва
91	Котельная «Сосновый бор» АО «Раменская теплосеть»	Модернизация котельной с переводом на газ, перевод части абонентов с т.нагрузкой в размере 2,328 Гкал/ч с котельной «Красный октябрь»	2025-2028	20000,00	Собственные средства РСО
Перспективные источники теплоснабжения					
94	Планируемая котельная №1 г. Раменское, Донинское ш.	Строительство котельной теплопроизводительностью 26 Гкал/ч.	2028	24000,00	Средства муниципального округа /частных инвесторов
95	Планируемая котельная №2 д. Михнево	Строительство котельной теплопроизводительностью 35 Гкал/ч.	2028	262500,00	Средства муниципального округа /частных инвесторов
96	Планируемая котельная №3 с. Быково	Строительство котельной теплопроизводительностью 6,0 Гкал/ч.	2028	262500,00	Средства муниципального округа /частных инвесторов
97	Планируемая котельная №4 мощностью 5 Гкал/час п. Электроизолятор	Строительство котельной теплопроизводительностью 5,0 Гкал/ч.	2040	41250,00	Средства муниципального округа /частных инвесторов
98	Планируемая котельная мощностью 2,5 Гкал/час, д. Копнино, ул. Малиновая	Строительство котельной теплопроизводительностью 2,5 Гкал/ч.	2040	18000,00	Средства муниципального округа /частных инвесторов
99	Планируемая котельная №5 п. Дубовая Роща	Строительство котельной теплопроизводительностью 4,5 Гкал/ч.	2040	33750,00	Средства муниципального округа /частных инвесторов
100	Планируемая котельная №6 п. им.	Строительство котельной	2028	82500,00	Средства

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации	Стоимость без НДС	Источник финансирования
		1 вариант			
	Тельмана	теплопроизводительностью 11 Гкал/ч.			муниципального округа /частных инвесторов
101	Котельная «Северное шоссе» (стр-во на уч-ке к.н.з.у.50:23:0000000:117464)	Строительство газовой котельной тепловой мощностью 30 Гкал/час для теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресу: городское поселение Раменское, ул. Северное шоссе, мкр. ЖК «Раменский» (в том числе ПИР и технологическое присоединение)	2024-2025	261611,83	Государственная программа (доля муниципального софинансирования 21,7%)
102	Котельная 89,43 МВт	Строительство котельной (СМР+ПИР теплопроизводительностью 76,89 Гкал/ч для теплоснабжения КРТ Дергаево	2023-2040	475000,00	Бюджеты различных уровней
103	Котельная 39,29 МВт	Строительство котельной (СМР+ПИР теплопроизводительностью 33,78 Гкал/ч для теплоснабжения КРТ Игумново	2023-2040	200000,00	Бюджеты различных уровней
104	БМК «Денежниковский психоневрологический интернат»	Строительство блочно-модульной котельной для ГБУ СО Московской области «Денежниковский психоневрологический интернат» по адресу: Раменский муниципальный район, п. Денежниково, д. 24 (в том числе ПИР)	2024-2025	137552,11	Государственная программа (доля муниципального софинансирования 21,7%)
105	БМК 1 д. Верея вместо угольной котельной по адресу: г.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково»	Строительство БМК на 2 МВт по адресу: г.о. Раменский, д. Верея, (в т.ч. ПИР)	2025-2026	68231,76	Государственная программа (доля муниципального софинансирования 21,7%)
106	БМК 2 с. Быково вместо угольной котельной по адресу: г.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково»	Строительство БМК на 2 МВт по адресу: г.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково» (в т.ч. ПИР)	2025-2026	68231,75	Государственная программа (доля муниципального софинансирования 21,7%)
107	БМК "Бритово"	Строительство БМК на 2МВт по адресу: Московская область, Раменский м.о., д.Бритово	2026-2027	68258,26	Государственная программа (доля муниципального софинансирования 21,7%)
Итого:				4378714,93	

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Таблица 9.2.1. Капитальные затраты на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации	Стоимость с НДС	Источник финансирования
		1 вариант			
1	Котельная «Холодово» Раменский г.о., г. Раменское ул. Левашова, д.25 АО «Раменская теплосеть»	Применение современных теплоизоляционных материалов при реконструкции тепловых сетей с целью снижения тепловых потерь.	2023 – 2041	14587,00	Собственные средства РСО
		Модернизация участка тепловой сети от ТК-12 до ТК-15 по ул. Коммунистическая котельная «Холодово». До реализации: Диаметр 250 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,396 км в битумоперлитной изоляции, подземная бесканальная прокладка. После реализации: Диаметр 250 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,396 км в ППУ изоляции, подземная бесканальная прокладка.	2025	8118,60	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
		Модернизация участка тепловой сети от ТК-43 до ТК-44а ул. Космонавтов котельная "Холодово" До реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,108 км; Диаметр 150 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,0254 км; Диаметр 100 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,0496 км; Битумоперлитная изоляция, подземная бесканальная прокладка. После реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,108 км; Диаметр 150 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,0254 км; Диаметр 100 мм протяженность в однострубнои	2026	18000,00	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации	Стоимость с НДС	Источник финансирования
		1 вариант			
		исчисления 0,0496 км; ППУ изоляция, подземная бесканальная прокладка.			
		Модернизация участка тепловой сети от ТК-20 до ТК-21 ул. Коммунистическая котельная «Холодово». До реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однострубно исчисления 0,2 км; Битумоперлитная изоляция, подземная бесканальная прокладка. После реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однострубно исчисления 0,2 км; ППУ изоляция, подземная бесканальная прокладка.	2028	8000,00	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
		Модернизация участка тепловой сети от ТК-57 до ТК-68 ул. Космонавтов котельная «Холодово». До реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однострубно исчисления 0,2 км; Диаметр 100 мм протяженность в однострубно исчисления 0,102 км; Битумоперлитная изоляция, подземная бесканальная прокладка. После реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однострубно исчисления 0,2 км; Диаметр 100 мм протяженность в однострубно исчисления 0,102 км; ППУ изоляция, подземная бесканальная прокладка.	2028	8000,00	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
		Модернизация участка тепловой сети от ЦТП №8 "Взрывгеофизика" До реализации: Диаметр 108 мм протяженность в однострубно исчисления 0,340 км; Диаметр 89 мм протяженность в однострубно исчисления 0,320 км; Диаметр 57 мм протяженность в однострубно	2028	5000,00	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации	Стоимость с НДС	Источник финансирования
		1 вариант			
		исчисления 0,100 км; Битумоперлитная изоляция. После реализации: Диаметр 108 мм протяженность в однострубно исчисления 0,340 км; Диаметр 89 мм протяженность в однострубно исчисления 0,320 км; Диаметр 57 мм протяженность в однострубно исчисления 0,100 км; ППУ изоляция.			
2	Котельная «Восточная» Раменский г.о., г. Раменское Транспортный проезд АО «Раменская теплосеть»	Модернизация тепломеханического оборудования ЦТП №2 МО, г. Раменское, ул. Транспортный проезд , котельная «Восточная»	2027	12000,00	в рамках ИП на 2020- 2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
3	Котельная «Красный Октябрь» Раменский г.о., г. Раменское Деревообделочный проезд АО «Раменская теплосеть»	Применение современных теплоизоляционных материалов при реконструкции тепловых сетей с целью снижения тепловых потерь.	2023 – 2028	12543,21	Собственные средства РСО
5	Котельная «РМЗ»	Прокладка теплотрассы от существующей котельной до потребителей.	2025-2041	8000,00	в рамках ИП на 2020- 2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
		Модернизация тепловой сети от ЦТП №9 котельная «РМЗ», ул. Михалевича. До реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однострубно исчисления 0,046 км; Диаметр 80 мм протяженность в однострубно исчисления 0,068 км; После реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однострубно исчисления 0,046 км; Диаметр 80 мм протяженность в однострубно исчисления 0,068 км.	2028	8000,00	в рамках ИП на 2020- 2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
		Реконструкция РМЗ для теплоснабжения КРТ Михалевича	2038-2041	377000,00	Бюджеты различных уровней

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации	Стоимость с НДС	Источник финансирования
		1 вариант			
		Модернизация ЦТП №9 котельной РМЗ с установкой теплообменников системы отопления для перевода близлежащих домов на 2-ой контур системы отопления	2028	7500,00	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
		Строительство переемычки тепловой сети от котельной «РМЗ» в сторону ул. Коминтерна с выполнением проектных изыскательских работ.	2024-2041	1000,00	Собственные средства РСО
		Реконструкция двух ЦТП и сети ГВС по ул.Коминтерна с выполнением проектных работ.	2024-2041	1000,00	Собственные средства РСО
		Прокладка тепловых сетей до потребителей по причине переключения тепловой нагрузки от котельной "РПЗ"	2026	540000,00	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
8	Котельная «Дружба» Раменский г.о., пос. Дружба АО «Раменская теплосеть»	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028	1035,53	Техническое присоединение
		Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2040	2458,60	Техническое присоединение
9	Котельная «Дубовая роща» Раменский г.о., п.Дубовая роща АО «Раменская теплосеть»	Модернизация тепломеханического оборудования ЦТП № 1, ул. Спортивная котельная «Дубовая роща»	2028	7500,00	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
		Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2040	11879,36	Техническое присоединение
10	Котельная «Совхоз» Раменский г.о., п. совхоза «Раменское» АО «Раменская теплосеть»	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028	962,03	Техническое присоединение
17	Котельная «БОЭЗМИ» Раменский г.о., д. Юрово, ул. Заводская, стр. 10 АО «Раменская теплосеть»	Модернизация магистрального участка тепловой сети от котельной БОЭЗМИ до ул. Лесная 39 До реализации: Диаметр 200 мм протяженность в одноконтурном исчислении 0,664 км в битумоперлитной изоляции, надземная прокладка. После реализации: Диаметр 200 мм протяженность в одноконтурном исчислении 0,664 км в ППУ изоляции, надземная прокладка.	2027	8000,00	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
23	Котельная «Санаторный	Строительство тепловых сетей для подключения	2040	578,60	Техническое

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации	Стоимость с НДС	Источник финансирования
		1 вариант			
	детский дом» Раменский г.о., п.Удельная, ул.Северная, 6 АО «Раменская теплосеть»	перспективных абонентов.			присоединение
27	Котельная «Ильинская квартальная» Раменский г.о., г.п. Ильинский ул. Краснознаменная, 53а АО «Раменская теплосеть»	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028	3587,66	Техническое присоединение
		Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2040	1258,31	Техническое присоединение
36	Котельная в/ч 16660 Раменский г.о., г.п.Удельная АО «Раменская теплосеть»	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028	460,82	Техническое присоединение
37	Котельная ОПХ Быково Раменский г.о., Верея АО «Раменская теплосеть»	Модернизация участка тепловой сети от котельной «ОПХ Быково» в деревне Верея. До реализации: Диаметр 80 мм протяженность в однострубно м исчислении 0,152 км; Диаметр 70 мм протяженность в однострубно м исчислении 0,020 км; Перлитцементная изоляция. Подземная канальная прокладка. После реализации: Диаметр 80 мм протяженность в однострубно м исчислении 0,152 км; Диаметр 70 мм протяженность в однострубно м исчислении 0,020 км; ППУ изоляция. Подземная канальная прокладка.	2027	8000,00	в рамках ИП на 2020- 2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
42	Котельная «Спартак» Раменский г.о., п.Спартак, д.35 АО «Раменская теплосеть»	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2040	510,55	Техническое присоединение
46	Котельная «Константиново» Раменский г.о., с. Константиново АО	Модернизация участка теплосети с. Константиново, от котельной «Константиново» до ТК-1 До реализации:	2026	12000,00	в рамках ИП на 2020- 2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации	Стоимость с НДС	Источник финансирования
		1 вариант			
	«Раменская теплосеть»	Диаметр 300 мм протяженность в однострубно исчисления 1,510 км; Асботкань изоляция. Надземная прокладка. После реализации: Диаметр 300 мм протяженность в однострубно исчисления 1,510 км; ППУ изоляция. Надземная прокладка.			
		Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028	711,86	Техническое присоединение
55	Котельная «Рыболово» АО «Раменская теплосеть»	Строительство участков тепловых сетей котельной "Рыболово" в г.о. Раменский (в т.ч. ПИР)	2024	16038,00	Государственная программа (доля муниципального софинансирования 21,7%)
59	Котельная «Тимонино» Раменский г.о., д. Тимонино АО «Раменская теплосеть»	Модернизация теплосети и сети ГВС д. Тимонино, от котельной до жилых домов №123,124, 125 До реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однострубно исчисления 1,082 км; Диаметр 110 мм протяженность в однострубно исчисления 0,4 км; Диаметр 100 мм протяженность в однострубно исчисления 1,08 км ГВС; Диаметр 65 мм протяженность в однострубно исчисления 0,4 км ГВС; Подземная бесканальная прокладка. После реализации: Диаметр 150 мм протяженность в однострубно исчисления 1,082 км; Диаметр 110 мм протяженность в однострубно исчисления 0,4 км; Диаметр 100 мм протяженность в однострубно исчисления 1,08 км ГВС; Диаметр 65 мм протяженность в однострубно	2027	8000,00	в рамках ИП на 2020- 2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации	Стоимость с НДС	Источник финансирования
		1 вариант			
		исчисления 0,4 км ГВС; ППУ изоляция. Подземная бесканальная прокладка.			
60	Котельная «Рылеево (Ганусово)» Раменский г.о., п. Рылеево АО «Раменская теплосеть»	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028	684,25	Техническое присоединение
62	Котельная «Заворово» Раменский г.о., с. Заворово АО «Раменская теплосеть»	Модернизация участка теплосети и сети ГВС котельной «Заворово», от ТК №1 до детского сада До реализации: Диаметр 200 мм протяженность в однострубно исчисления 0,282 км; Диаметр 100 мм протяженность в однострубно исчисления 0,346 км; Диаметр 80 мм протяженность в однострубно исчисления 0,120 км; Диаметр 50 мм протяженность в однострубно исчисления 0,162 км ГВС; Диаметр 32 мм протяженность в однострубно исчисления 0,207 км ГВС; Битумоперлитная изоляция; Подземная бесканальная прокладка. После реализации: Диаметр 200 мм протяженность в однострубно исчисления 0,282 км; Диаметр 100 мм протяженность в однострубно исчисления 0,346 км; Диаметр 80 мм протяженность в однострубно исчисления 0,120 км; Диаметр 50 мм протяженность в однострубно исчисления 0,162 км ГВС; Диаметр 32 мм протяженность в однострубно исчисления 0,207 км ГВС; ППУ изоляция; Подземная бесканальная прокладка.	2028	10000,00	в рамках ИП на 2020- 2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
70	Котельная	Строительство тепловых сетей для подключения	2028	11548,70	Техническое

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации	Стоимость с НДС	Источник финансирования
		1 вариант			
	«Электроизолятор» Раменский г.о., пос. Электроизолятор АО «Раменская теплосеть»	перспективных абонентов.			присоединение
		Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2040	1254,38	Техническое присоединение
77	Котельная «ГХПК» Раменский г.о., пос. Электроизолятор АО «Раменская теплосеть»	Модернизация тепловой сети от котельной «ГТХПК» до ТК1 До реализации: Диаметр 250 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,3 км; Асботкань изоляция. Надземная прокладка. После реализации: Диаметр 250 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,3 км; ППУ изоляция. Надземная прокладка.	2027	8000,00	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
79	Котельная «Гжель (школа)» Раменский г.о., с. Гжель, ул. Новая АО «Раменская теплосеть»	Модернизация тепловой сети от котельной «Гжель» до д/сада №34, до Гжельская СОШ, до МКД №24, до МУЗ"РЦРБ" ФАП с. Гжель До реализации: Диаметр 100 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,06 км; Диаметр 70 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,774 км; Диаметр 50 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,218 км; Асботкань изоляция. Надземная прокладка. После реализации: Диаметр 100 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,06 км; Диаметр 70 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,774 км; Диаметр 50 мм протяженность в однострубнои исчислении 0,218 км; ППУ изоляция.	2027	16000,00	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации	Стоимость с НДС	Источник финансирования
		1 вариант			
		Надземная прокладка. Модернизация тепловых сетей и сетей ГВС от котельной «Гжель» с. Гжель, ул. Новая До реализации: Диаметр 70 мм протяженность в однострубно исчислении 0,136 км; Диаметр 50 мм протяженность в однострубно исчислении 0,240 км; Диаметр 32 мм протяженность в однострубно исчислении 0,388 км ГВС; Асботкань изоляция; Надземная прокладка. После реализации: Диаметр 70 мм протяженность в однострубно исчислении 0,136 км; Диаметр 50 мм протяженность в однострубно исчислении 0,240 км; Диаметр 32 мм протяженность в однострубно исчислении 0,388 км ГВС; ППУ изоляция. Надземная прокладка.	2028	4000,00	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
86	Котельная № 3 Софьино ООО «Логопарк»	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2024-2025	Включено в стоимость модернизации котельной	Собственные средства РСО
87	Котельная «РПКБ» Раменский г.о., г. Раменское, ул. Гурьева, д.2 АО «РПКБ»	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028	6879,51	Техническое присоединение
88	Котельная ООО «Энерго Трансфер» («РПЗ»)	Модернизация участка тепловой сети от ТК-30 до ТК-35 котельная «РПЗ», ул. Михалевича, д. 39. До реализации: Диаметр 250 мм протяженность в однострубно исчислении 0,108 км; Диаметр 125 мм протяженность в однострубно исчислении 0,092 км; Диаметр 150 мм протяженность в однострубно	2026	10000,00	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации	Стоимость с НДС	Источник финансирования
		исчисления 0,096 км; Диаметр 150 мм протяженность в однострубно исчисления 0,254 км; Диаметр 200 мм протяженность в однострубно исчисления 0,120 км; После реализации: Диаметр 250 мм протяженность в однострубно исчисления 0,108 км; Диаметр 125 мм протяженность в однострубно исчисления 0,092 км; Диаметр 150 мм протяженность в однострубно исчисления 0,096 км; Диаметр 150 мм протяженность в однострубно исчисления 0,254 км; Диаметр 200 мм протяженность в однострубно исчисления 0,120 км.			
89	Котельная АО «РАТЕКС»	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028	2784,90	Техническое присоединение
	Котельные 2 ед. угольные с. Быково «Усадьба Быково», мощность 1,72 Гкал/час каждая	Строительство участков тепловых сетей в г.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково» (в т.ч. ПИР)	2024-2025	167670,00	в рамках ИП на 2020-2028 "АО Раменская теплосеть", амортизация
	БМК 1 д. Верея и БМК 2 с. Быково	Строительство участков тепловых сетей протяженностью 2300 метров в г.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково» (в т.ч. ПИР)	2025-2026	172700,11	Государственная программа (доля муниципального софинансирования 21,7%)
Перспективные источники теплоснабжения					
94	Планируемая котельная № 1 г. Раменское, Донинское ш.	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028	5187,30	Техническое присоединение
95	Планируемая котельная №2 д. Михнево	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028	3548,90	Техническое присоединение
96	Планируемая котельная №3 с. Быково	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028	1358,90	Техническое присоединение
97	Планируемая котельная №4 мощностью 5 Гкал/час п.	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2040	1789,02	Техническое присоединение

№ п/п	Источник теплоснабжения	Наименование мероприятия	Срок реализации	Стоимость с НДС	Источник финансирования
	Электроизолятор				
98	Планируемая котельная мощностью 2,5 Гкал/час, д. Копнино, ул. Малиновая	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2040	1978,54	Техническое присоединение
99	Планируемая котельная №5 п. Дубовая Роща	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2040	1764,20	Техническое присоединение
100	Планируемая котельная №6 п. им. Тельмана	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных абонентов.	2028	784,34	Техническое присоединение
Итого:				1539663,18	

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Предлагаемые в схеме теплоснабжения мероприятия по развитию и реконструкции системы теплоснабжения Раменского городского округа не предусматривают изменение действующих утвержденных температурных графиков работы источников тепловой энергии и тепловых сетей, а также изменение гидравлического режима работы систем теплоснабжения. Вследствие этого величина инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизация в связи с изменением температурного и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не определялась.

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

По состоянию на 01.01.2025 года Раменском м.о. отсутствуют потребители с открытыми системами теплоснабжения (горячего водоснабжения).

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Эффективность инвестиционного проекта (ИП) – категория, отражающая соответствие проекта, порождающего данный ИП, целям и интересам его участников. Осуществление эффективных проектов увеличивает поступающий в распоряжение общества внутренний валовой продукт, который затем делится между участвующими в проекте субъектами. Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков источников финансирования. Показатели эффективности проекта характеризуют с экономической точки зрения технические, технологические

и организационные проектные решения. В основу оценки эффективности ИП положены следующие основные принципы:

- рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного периода), охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения;
- моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчетный период;
- сопоставимость условий сравнения различных вариантов проекта;
- принцип положительности и максимума эффекта;
- учет фактора времени;
- учет только предстоящих затрат и поступлений;
- учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и ресурсов в период реализации проекта);
- учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта.

Начало расчетного периода определено как дата начала вложения средств в проектно- изыскательские работы. Время в расчетном периоде измеряется в годах и отсчитывается от фиксированного момента $t_0 = 0$, принимаемого за базовый (конец нулевого шага). Длительность расчетного периода проекта – 10 лет. Эффективность ИП оценивается в течение всего расчетного периода. Для того чтобы ИП, с точки зрения инвестора, был признан эффективным, необходимо, чтобы эффект реализации порождающего его проекта был положительным. При сравнении альтернативных ИП предпочтение должно отдаваться проекту с наибольшим значением эффекта. При оценке эффективности проекта учитываются различные аспекты фактора времени, в том числе неравноценность разновременных затрат и результатов. При расчетах показателей эффективности учитываются только предстоящие в ходе осуществления проекта затраты и поступления. Прошлые, уже осуществленные затраты, не

обеспечивающие возможности получения альтернативных доходов вне данного проекта в перспективе, в денежных потоках не учитываются и на значение показателей эффективности не влияют; Проект, как и любая финансовая операция, т.е. операция, связанная с получением доходов и (или) осуществлением расходов, порождает денежные потоки от операционной деятельности.

Согласно полученным результатам, целесообразно рассмотрение первого варианта развития схемы теплоснабжения. Рекомендуется в дальнейшем более подробное рассмотрение на стадии разработки проектно-сметной документации.

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период отсутствует, т.к. выполнения мероприятий не начиналось.

10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В качестве ЕТО на территории Раменского м.о. рекомендуется наделить РСО, указанные в таблице 10.1.1.

Таблица 10.1.1 - Реестр единых теплоснабжающих организаций

Код ЕТО	Наименование ЕТО	Населенный пункт
01	АО «Раменская теплосеть»	Раменский городской округ Московской области

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Таблица 10.2.1 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации

Код ЕТО	Наименование ЕТО	Населенный пункт
01	АО «Раменская теплосеть»	Раменский городской округ Московской области

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией

Решение по определению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев, установленных в «Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации», утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Согласно пункту 7 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

Согласно пункту 8 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» в случае, если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

Согласно пункту 9 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» в случае, если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Согласно пункту 11 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» в случае, если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

На период актуализации схемы теплоснабжения Раменского городского округа заявки от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не подавались.

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа

Таблица 10.5.1 – Реестр систем теплоснабжения

№ п/п	Источник теплоснабжения	Адрес источника теплоснабжения	Теплоснабжающая организация
1	Котельная «Холодово»	Раменский м.о., г. Раменское ул. Левашова, д.25	АО «Раменская теплосеть»
2	Котельная «Восточная»	Раменский м.о., г. Раменское Транспортный проезд	АО «Раменская теплосеть»
3	Котельная «Красный Октябрь»	Раменский м.о., г. Раменское Деревообделочный проезд	АО «Раменская теплосеть»
4	Котельная «Москворецкая (УООС)»	Раменский м.о., г. Раменское ул. Москворецкая	АО «Раменская теплосеть»
5	Котельная «РМЗ»	Раменский м.о., г. Раменское ул. Михалевича	АО «Раменская теплосеть»
6	Котельная «Донинское шоссе»	Раменский м.о., г. Раменское мкр. 10, Донинское шоссе	АО «Раменская теплосеть»
7	Котельная «Очистные сооружения»	Раменский м.о., д. Клишева	АО «Раменская теплосеть»
8	Котельная «Дружба»	Раменский м.о., пос. Дружба	АО «Раменская теплосеть»
9	Котельная «Дубовая роща»	Раменский м.о., п. Дубовая роща	АО «Раменская теплосеть»
10	Котельная «Совхоз»	Раменский м.о., п. совхоза «Раменское»	АО «Раменская теплосеть»

№ п/п	Источник теплоснабжения	Адрес источника теплоснабжения	Теплоснабжающая организация
11	Котельная «ПМК-17»	Раменский м.о., пос. ПМК-17	АО «Раменская теплосеть»
12	Котельная «Рыбаки»	Раменский м.о., д. Рыбаки	АО «Раменская теплосеть»
13	Котельная «Малахово»	Раменский м.о., д. Малахово	АО «Раменская теплосеть»
14	Котельная «Юрово»	Раменский м.о., д. Юрово	АО «Раменская теплосеть»
15	Котельная «Кузнецово»	Раменский м.о., д. Кузнецове	АО «Раменская теплосеть»
16	Котельная «Рыбхоз»	Раменский м.о., пос. Гжелка	АО «Раменская теплосеть»
17	Котельная «БОЭЗМИ»	Раменский м.о., д. Юрово, ул. Заводская, стр. 10	АО «Раменская теплосеть»
18	Котельная «Новосельская школа»	Раменский м.о., с. Новое, ул. Ленинская	АО «Раменская теплосеть»
19	Котельная «Клишева»	Раменский м.о., д. Клишева, ул. Центральная, 10	АО «Раменская теплосеть»
20	Котельная п. Санатория Раменское	Раменский м.о., п. сан. "Раменское"	АО «Раменская теплосеть»
21	Котельная «Родники»	Раменский м.о., п. Родники	АО «Раменская теплосеть»
22	Котельная «Быковский детский дом»	Раменский м.о., п. Быково, ул. Прудовая, 23	АО «Раменская теплосеть»
23	Котельная «Санаторный детский дом»	Раменский м.о., п. Удельная, ул. Северная, 6	АО «Раменская теплосеть»
24	Котельная «Дубки»	Раменский м.о., п. Дубки	АО «Раменская теплосеть»
25	Котельная «Зюзино»	Раменский м.о., п. Зюзино	АО «Раменская теплосеть»
26	Котельная «ЦСУ Быково»	Раменский м.о., п. Быково, Садовый пер., 1	АО «Раменская теплосеть»
27	Котельная «Ильинская квартальная»	Раменский м.о., г.п. Ильинский ул. Краснознаменная, 53а	АО «Раменская теплосеть»
28	Котельная п. Мира	Раменский м.о., г.п. Кратово, ул. Мира	АО «Раменская теплосеть»
29	Котельная п. Щорса	Раменский м.о., г.п. Быково, ул. Щорса	АО «Раменская теплосеть»
30	Котельная «Старомосковская»	Раменский м.о., г.п. Кратово, ул. Старомосковская	АО «Раменская теплосеть»
31	Котельная «Детский дом 29»	Раменский м.о., п. Ильинский, ул. Спортивная, 18	АО «Раменская теплосеть»
32	Котельная «Школа 27»	Раменский м.о., г.п. Кратово, ул. Горького, 59	АО «Раменская теплосеть»
33	Котельная «Школа 28»	Раменский м.о., г.п. Кратово, ул. Чурилина, 27	АО «Раменская теплосеть»
34	Котельная «Ленгинка»	Раменский м.о., г.п. Кратово, ул. Ленгинка, 7а	АО «Раменская теплосеть»
35	Котельная «Школа 33»	Раменский м.о., Удельная, ул. Горячева, 38	АО «Раменская теплосеть»
36	Котельная в/ч 16660	Раменский м.о., г.п. Удельная	АО «Раменская теплосеть»
37	Котельная ОПХ Быково	Раменский м.о., Верея	АО «Раменская теплосеть»
38	Котельная «Школа 16»	Раменский м.о., с. Быково, ул. Колхозная	АО «Раменская теплосеть»
39	Котельная «Школа 25»	Раменский м.о., Ильинский, ул. Опал. Юности, 25	АО «Раменская теплосеть»
40	Котельная «Школа 98»	Раменский м.о., Кратово, ул. Свердлова, 1	АО «Раменская теплосеть»
41	Котельная «Театральная, 35»	Раменский м.о., п. Ильинский, ул. Театральная, 35	АО «Раменская теплосеть»
42	Котельная «Спартак»	Раменский м.о., п. Спартак, д. 35	АО «Раменская теплосеть»
43	Котельная п. Кратово д/сад ул. Бородинская тр. 2	Раменский м.о., п. Кратово, ул. Бородинская, строение 2	АО «Раменская теплосеть»
44	Котельная «Софьино»	Раменский м.о., п. Софьино	АО «Раменская теплосеть»
45	Котельная «Тельмана»	Раменский м.о., пос. им. Тельмана	АО «Раменская теплосеть»
46	Котельная «Константиново»	Раменский м.о., с. Константиново	АО «Раменская теплосеть»

№ п/п	Источник теплоснабжения	Адрес источника теплоснабжения	Теплоснабжающая организация
47	Котельная «Раос»	Раменский м.о., п. РАОС	АО «Раменская теплосеть»
48	Котельная «Н.Мячково»	Раменский м.о., д. Н. Мячково	АО «Раменская теплосеть»
49	Котельная «Фоминское»	Раменский м.о., д. Фоминское	АО «Раменская теплосеть»
50	Котельная «Никитское г.»	Раменский м.о., п. Никитское	АО «Раменская теплосеть»
51	Котельная «Ремзавод»	Раменский м.о., пос. Ремзавода	АО «Раменская теплосеть»
52	Котельная «Ульянино»	Раменский м.о. р-н, с. Ульянино	АО «Раменская теплосеть»
53	Котельная «Старниково»	Раменский м.о., д. Старниково	АО «Раменская теплосеть»
54	Котельная «Морозово»	Раменский м.о., д. Морозово, помещение, 1	АО «Раменская теплосеть»
55	Котельная «Рыболово»	Раменский м.о., с. Рыболово	АО «Раменская теплосеть»
56	Котельная «Михеево»	Раменский м.о., с. Михеево	АО «Раменская теплосеть»
57	Котельная «Вохринка»	Раменский м.о., д. Вохринка	АО «Раменская теплосеть»
58	Котельная «Никулино»	Раменский м.о., д. Никулино	АО «Раменская теплосеть»
59	Котельная «Тимонино»	Раменский м.о., д. Тимонино	АО «Раменская теплосеть»
60	Котельная «Рылеево (Ганусово)»	Раменский м.о., п. Рылеево	АО «Раменская теплосеть»
61	Котельная «Никоновское»	Раменский м.о., с. Никоновское	АО «Раменская теплосеть»
62	Котельная «Заворово»	Раменский м.о., с. Заворово	АО «Раменская теплосеть»
63	Котельная «Чекменево»	Раменский м.о., д. Чекменево	АО «Раменская теплосеть»
64	Котельная «Панино»	Раменский м.о., д. Панино, ул. Новая, стр. 19/1	АО «Раменская теплосеть»
65	Котельная «Степановское»	Раменский м.о., с. Степановское, 41	АО «Раменская теплосеть»
66	Котельная «Никитское п.»	Раменский м.о., с. Никитское	АО «Раменская теплосеть»
67	Котельная «Денежниково»	Раменский м.о., пос. Денежниково	АО «Раменская теплосеть»
68	Котельная «Бритово»	Раменский м.о., д. Бритово	АО «Раменская теплосеть»
69	Котельная «Агашкино»	Раменский м.о., д. Агашкино	АО «Раменская теплосеть»
70	Котельная «Электроизолятор»	Раменский м.о., пос. Электроизолятор	АО «Раменская теплосеть»
71	Котельная «ГЗСМ»	Раменский м.о., п. ГЗСМ	АО «Раменская теплосеть»
72	Котельная «КФЗ»	Раменский м.о., пос. Кузьев.фарфор завода	АО «Раменская теплосеть»
73	Котельная «Игумново»	Раменский м.о., с. Игумново	АО «Раменская теплосеть»
74	Котельная «ЗАО Гжельское»	Раменский м.о., с. Речицы	АО «Раменская теплосеть»
75	Котельная «Антоново»	Раменский м.о., д. Антоново	АО «Раменская теплосеть»
76	Котельная «Больница»	Раменский м.о., с. Речицы	АО «Раменская теплосеть»
77	Котельная «ГХПК»	Раменский м.о., пос. Электроизолятор	АО «Раменская теплосеть»
78	Котельная «РФЗ»	Раменский м.о., пос. Речицк.фарфор завода	АО «Раменская теплосеть»
79	Котельная «Гжель (школа)»	Раменский м.о., с. Гжель, ул. Новая	АО «Раменская теплосеть»
80	Котельная «Захарово»	Раменский м.о., д. Захарово	АО «Раменская теплосеть»
81	Котельная «ГКЗ»	Раменский м.о., пос. Гжельского кирпич. завода	АО «Раменская теплосеть»
82	Котельная «Художника, 1А» (на консервации)	Раменский м.о., с. Речицы, ул. Художника, 1А	АО «Раменская теплосеть»
83	Котельная «Ростелеком»	Раменский м.о., с. Гжель, ул. Центральная, д.1	АО «Раменская теплосеть»
84	Котельная № 1	Раменский м.о., р.п. Быково, ул. Аэропортовская 14	ООО «Логопарк Менеджмент»
85	Котельная № 2	Раменский м.о., р.п. Быково, ул. Верхняя	ООО «Логопарк Менеджмент»
86	Котельная № 3 Софьино	Раменский м.о., с. Софьино	ООО «Логопарк Менеджмент»
87	Котельная «РПКБ»	Раменский м.о., г. Раменское, ул. Гурьева, д.2	АО «РПКБ»
88	Котельная ООО "Энерго	Раменский м.о., г. Раменское, ул.	ООО «Энерго Трансфер»

№ п/п	Источник теплоснабжения	Адрес источника теплоснабжения	Теплоснабжающая организация
	Трансфер"	Михалевича, д.39, с.5	
89	Котельная АО «РАТЕКС»	Раменский м.о., г. Раменское, ул. Карла Маркса, д. 5/13	АО «РАТЕКС»
90	Котельная "Чкалова 2"	Раменский м.о., р.п. Ильинский, ул. Чкалова 2	АО «Раменская теплосеть»
91	Котельная "Сосновый бор" (на консервации)	Раменский м.о., г. Раменское, ул.Сосновый бор	АО «Раменская теплосеть»
92	Котельная № 1 (угольная)	Раменский м.о., с.Быково, ул.Колхозная, д. 4	АО «Раменская теплосеть»
93	Котельная № 2 (угольная)	Раменский м.о., с.Быково, ул.Колхозная, д. 20	АО «Раменская теплосеть»

11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяет, прежде всего, условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. В Раменском городском округе существуют котельные, между которыми возможно распределение тепловых нагрузок, а именно между собой связаны тепловыми сетями следующие котельные:

- Между сетями котельных «Холодово» и «РАТЕКС» (от Тк1-(8)-32 у 5-ой школы к ЦТП Чугунова-13ТК1-(8)-29)
L1 = 43 м, D1= 325 мм; L2 = 231 м, D2= 273 мм;
- Между сетями котельных «РАТЕКС» и ООО «Энерго Трансфер» (от ЦТП-1 ТК5(8)-28 к ТК5-42 у 21-ой школы)
L = 344 м, D = 273 мм;
- Между сетями котельных ООО «Энерго Трансфер» и «РМЗ» (Лесная 21 ТК-4-13Б к ЦТП-10 ТК5-7)
L = 169 м, D = 300 мм;
- Между сетями котельных ООО «Энерго Трансфер» и «Восточная» (от Замерного узла через Красноармейскую к ТК3-51)
L = 150 м, D = 259 мм;
- Между сетями котельных «Восточная» и «РПКБ» (ул.Свободы ТК-3-6 до ТК-14 на Гурьева)
L = 225 м, D = 325 мм;

- Между сетями котельных «Восточная» и «РМЗ» (от УТ4-3 с воздушники кот. РМЗ до УТ3-22В)
L1 = 258 м, D1= 273 мм; L2 = 27 м, D2= 219 мм;
- Между сетями котельных «Холодово» и «РПКБ» (от ТК1-124а до ЦТП Сатурн)
L1 = 373 м, D1= 219 мм; L2 = 214 м, D2= 273 мм.

12. Решения по бесхозным тепловым сетям объектам теплоснабжения (в случае их выявления) перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»

Согласно п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" под бесхозной тепловой сетью понимается совокупность устройств, предназначенных для передачи тепловой энергии и не имеющих эксплуатирующей организации. Согласно статье 225 Гражданского кодекса РФ вещь признается бесхозной, если у нее отсутствует собственник или его невозможно определить (собственник неизвестен), либо собственник отказался от права собственности на нее.

Бесхозные тепловые сети, в силу пункта 3 ст. 225 Гражданского кодекса РФ, переходят в муниципальную собственность. До такого перехода, в случае выявления бесхозных тепловых сетей на органы местного самоуправления, согласно. Федерального закона № 190-ФЗ "О теплоснабжении", возлагается обязанность по определению, в течение 30 дней, организации, которая будет осуществлять их содержание и обслуживание. В роли такой организации может выступать:

1. Теплосетевая организация, чьи тепловые сети непосредственно соединены с бесхозными сетями. В этом случае исходным критерием для выбора организации выступает наличие непосредственного присоединения бесхозных объектов к сетям данной организации, которая их использует в своей основной деятельности.

2. Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения, куда входят бесхозные тепловые сети, осуществляющая их содержание и

обслуживание. Во втором случае, таким критерием выступает наличие в системе теплоснабжения единой теплоснабжающей организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных объектов.

Орган регулирования обязан расходы, на обслуживание таких сетей, включить в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Принятие на обслуживание бесхозяйных сетей в порядке ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении" не отменяет необходимости принятия их в собственность органом местного самоуправления. Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей осуществляется на основании постановления Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 "Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей".

По состоянию на отчетный период в Раменском городском округе бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В перспективе планируется увеличение газоснабжения на существующих и перспективных территориях в связи с этим необходимо внести изменения при их отсутствии в программу газификации.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Первоначально разрабатываются перспективные схемы теплоснабжения поселений и городских округов, чтобы в дальнейшем на основе перспективного спроса на тепловую энергию разработать и провести согласованность с схемами

газоснабжения. Для газоснабжения Раменского м.о. необходимо провести реконструкции ГРС «Раменское» и построить новые газопроводы высоко давления к котельным для обеспечения необходимой тепловой нагрузки. В настоящее время при сохранении существующего уровня обеспеченности газом Раменского м.о., будет наблюдаться его дефицит

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Направление развития газификации Раменского м.о. отвечает необходимости в природном газе для случаев развития систем теплоснабжения.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Предложения по строительству источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок Раменского в м.о. не рассматриваются в связи с отсутствием потребности в данном мероприятии.

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения по строительству источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок Раменском в м.о. не рассматриваются в связи с отсутствием потребности в данном мероприятии.

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Предлагаются мероприятия, направленные на централизованное обеспечение водой питьевого качества и в достаточном количестве для потребителей, снижение риска здоровья, связанного с водным фактором, улучшения уровня жизни населения, а также на реформирование и модернизацию источников водоснабжения, систем подготовки питьевой воды и её транспортировки.

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Направление развития водоснабжения Раменского м.о. отвечает необходимости в природном газе для случаев развития систем теплоснабжения.

14 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа

В разделе представлены индикаторы развития систем теплоснабжения Раменского м.о. для приоритетного варианта развития.

14.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Авариями считаются разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности, которых продолжается более 36 часов. Исходя из этого аварийные отключения в период 2021-2022гг. отсутствовали.

Незначительные инциденты бывают только во время запуска системы в начале отопительного сезона и устраняются в кратчайшие сроки. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям законодательства.

14.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Технологические нарушения на источниках тепловой энергии, приводящие к прекращению подачи тепловой энергии, теплоносителя отсутствуют.

14.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Таблица 14.3.1. Существующие и перспективные удельные расходы условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (котельных).

№ п/п	Тепловой источник	Адрес	Удельные расходы условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии для приоритетного варианта развития, кг.у.т/Гкал				
			2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2044
1	Котельная «Холодово»	Раменский м.о., г. Раменское ул. Левашова, д.25	158,99	159,13	159,11	159,11	150,58
2	Котельная «Восточная»	Раменский м.о., г. Раменское Транспортный проезд	160,96	160,85	160,74	160,64	154,43
3	Котельная «Красный Октябрь»	Раменский м.о., г. Раменское Деревообделочный проезд	164,39	164,35	164,3	164,26	153,56
4	Котельная «Москворецкая (УООС)»	Раменский м.о., г. Раменское ул. Москворецкая	177,53	177,53	177,53	177,53	153,11
5	Котельная «РМЗ»	Раменский м.о., г. Раменское ул. Михалевича	158,74	158,74	158,74	158,74	154,05
6	Котельная «Донинское шоссе»	Раменский м.о., г. Раменское мкр. 10, Донинское шоссе	153,12	153,12	153,12	153,12	152,51
7	Котельная «Очистные сооружения»	Раменский м.о., д. Клишева	161,28	161,28	161,28	161,28	154,87
8	Котельная «Дружба»	Раменский м.о., пос. Дружба	167,03	167,01	166,99	166,98	155,04
9	Котельная «Дубовая роща»	Раменский м.о., п.Дубовая роща	159,23	159,23	159,23	159,23	153,07
10	Котельная «Совхоз»	Раменский м.о., п. совхоза «Раменское»	170,11	170,06	170,02	169,98	154,03
11	Котельная «ПМК-17»	Раменский м.о., пос. ПМК-17	179,41	179,41	179,41	179,41	153,42
12	Котельная «Рыбаки»	Раменский м.о., д. Рыбаки	160,65	160,65	160,65	160,65	162,36
13	Котельная «Малахово»	Раменский м.о., д. Малахово	170,76	166,68	166,68	166,68	168,46
14	Котельная «Юрово»	Раменский м.о., д. Юрово	162,72	162,72	162,72	162,72	153,51
15	Котельная «Кузнецово»	Раменский м.о., д. Кузнецове	154,78	154,78	154,78	154,78	156,42
16	Котельная «Рыбхоз»	Раменский м.о., пос. Гжелка	178,66	178,66	178,66	178,66	156,14
17	Котельная «БОЭЗМИ»	Раменский м.о., д. Юрово, ул. Заводская, стр. 10	166,57	166,57	166,57	166,57	154,8
18	Котельная «Новосельская школа»	Раменский м.о., с. Новое, ул. Ленинская	159,31	159,31	159,31	159,31	153,65
19	Котельная «Клишева»	Раменский м.о., д. Клишева, ул. Центральная, 10	159,76	159,76	159,76	159,76	153,61
20	Котельная п. Санатория Раменское	Раменский м.о., п. сан." Раменское"	155,88	155,88	155,88	155,88	157,54

№ п/п	Тепловой источник	Адрес	Удельные расходы условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии для приоритетного варианта развития, кг.у.т/Гкал				
			2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2044
21	Котельная «Родники»	Раменский м.о., п.Родники	160,81	160,81	161,15	161,15	153,83
22	Котельная «Быковский детский дом»	Раменский м.о., п.Быково, ул.Прудовая, 23	175,46	175,41	175,36	175,31	154,09
23	Котельная «Санаторный детский дом»	Раменский м.о., п.Удельная, ул.Северная, 6	153,01	153	152,99	152,97	153,87
24	Котельная «Дубки»	Раменский м.о., п.Дубки	173,96	173,77	173,61	173,48	153,22
25	Котельная «Зюзино»	Раменский м.о., п.Зюзино	161,69	161,69	161,69	161,69	153,54
26	Котельная «ЦСУ Быково»	Раменский м.о., п.Быково, Садовый пер.,1	179,99	179,99	179,99	179,99	153,33
27	Котельная «Ильинская квартальная»	Раменский м.о., г.п. Ильинский ул. Краснознаменная,53а	171,93	171,89	171,86	171,82	154,61
28	Котельная п. Мира	Раменский м.о., г.п.Кратово, ул. Мира	185,63	185,52	185,41	185,32	153,5
29	Котельная п. Щорса	Раменский м.о., г.п.Быково, ул. Щорса	156,89	156,89	156,89	156,89	154,09
30	Котельная «Старомосковская»	Раменский м.о., г.п. Кратово, ул.Старомосковская	161,71	161,71	161,71	161,71	153,51
31	Котельная «Детский дом 29»	Раменский м.о., п. Ильинский, ул.Спортивная,18	178,78	178,78	178,78	178,78	153,49
32	Котельная «Школа 27»	Раменский м.о., г.п.Кратово, ул.Горького,59	161,16	161,16	161,16	161,16	155,23
33	Котельная «Школа 28»	Раменский м.о., г.п.Кратово, ул.Чурилина,27	161,27	161,27	161,27	161,27	154,49
34	Котельная «Ленгинка»	Раменский м.о., г.п.Кратово, ул.Ленгинка,7а	172,64	172,64	172,64	172,64	153,25
35	Котельная «Школа 33»	Раменский м.о., Удельная, ул.Горячева,38	146,63	146,54	146,48	146,42	152,6
36	Котельная в/ч 16660	Раменский м.о., г.п.Удельная	164,77	164,73	164,69	164,66	154,54
37	Котельная ОПХ Быково	Раменский м.о., Верея	181,25	181,25	181,25	181,25	154,39
38	Котельная «Школа 16»	Раменский м.о., с.Быково, ул. Колхозная	162,25	162,25	162,25	162,25	153,96
39	Котельная «Школа 25»	Раменский м.о., Ильинский, ул.Опал.Юности,25	170,1	170,1	170,1	170,1	159,2
40	Котельная «Школа 98»	Раменский м.о., Кратово, ул. Свердлова,1	187,67	187,67	187,67	187,67	153,66
41	Котельная «Театральная,35»	Раменский м.о., п.Ильинский, ул.Театральная,35	162,22	162,22	162,22	162,22	155,26

№ п/п	Тепловой источник	Адрес	Удельные расходы условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии для приоритетного варианта развития, кг.у.т/Гкал				
			2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2044
42	Котельная «Спартак»	Раменский м.о., п.Спартак, д.35	155,11	155,11	155,11	155,11	153,35
43	Котельная п. Кратово д/сад ул. Бородинская тр.2	Раменский м.о., п. Кратово, ул. Бородинская, строение 2					
44	Котельная «Софьино»	Раменский м.о., п. Софьино	179,96	179,96	179,96	179,96	153,98
45	Котельная «Тельмана»	Раменский м.о., пос. им. Тельмана	168,67	168,63	168,59	168,55	154,57
46	Котельная «Константиново»	Раменский м.о., с. Константиново	163,41	163,38	163,36	163,34	153,59
47	Котельная «Раос»	Раменский м.о., п. РАОС	168,45	168,45	168,45	168,45	154,94
48	Котельная «Н.Мячково»	Раменский м.о., д. Н. Мячково	164,87	164,87	164,87	164,87	153,21
49	Котельная «Фоминское»	Раменский м.о., д. Фоминское	164,26	164,26	164,26	164,26	154,2
50	Котельная «Никитское г.»	Раменский м.о., п. Никитское	163,95	163,95	163,95	163,95	153,26
51	Котельная «Ремзавод»	Раменский м.о., пос. Ремзавода	163,21	163,21	163,21	163,21	153,92
52	Котельная «Ульянино»	Раменский м.о. р-н, с. Ульянино	162,67	162,67	162,67	162,67	152,18
53	Котельная «Старниково»	Раменский м.о., д. Старниково	172,5	172,5	172,5	172,5	153,41
54	Котельная «Морозово»	Раменский м.о., д. Морозово, помещение, 1	174,16	174,06	173,97	173,9	152,8
55	Котельная «Рыболово»	Раменский м.о., с. Рыболово	161,56	161,56	161,55	161,55	152,87
56	Котельная «Михеево»	Раменский м.о., с. Михеево	173,59	173,59	173,59	173,59	153,07
57	Котельная «Вохринка»	Раменский м.о., д. Вохринка	180,38	180,38	180,38	180,38	154,03
58	Котельная «Никулино»	Раменский м.о., д. Никулино	167,93	167,93	167,93	167,93	156,03
59	Котельная «Тимонино»	Раменский м.о., д. Тимонино	175,55	175,55	175,55	175,55	153,28
60	Котельная «Рылеево (Ганусово)»	Раменский м.о., п. Рылеево	158,91	158,88	158,85	158,82	153,56
61	Котельная «Никоновское»	Раменский м.о., с. Никоновское	167,86	167,82	167,78	167,74	154,94
62	Котельная «Заворово»	Раменский м.о., с. Заворово	170,84	170,84	170,84	170,84	155,7
63	Котельная «Чекменево»	Раменский м.о., д. Чекменево	212,78	Консервация котельной			
64	Котельная «Панино»	Раменский м.о., д. Панино, ул. Новая, стр. 19/1	154,15	154,15	154,15	154,15	153,63
65	Котельная «Степановское»	Раменский м.о., с. Степановское,41	168,99	168,99	168,99	168,99	168,99
66	Котельная «Никитское п.»	Раменский м.о., с. Никитское	165,75	165,75	165,75	165,75	165,75
67	Котельная «Денежниково»	Раменский м.о., пос. Денежниково	151,51	161,99	161,99	161,99	153,12
68	Котельная «Бритово»	Раменский м.о., д. Бритово	151,51	151,51	151,51	151,51	151,51
69	Котельная «Агашкино»	Раменский м.о., д. Агашкино	159,56	159,56	159,56	159,56	152,93
70	Котельная «Электроизолятор»	Раменский м.о., пос. Электроизолятор	162,75	162,75	162,75	162,75	153,69
71	Котельная «ГЗСМ»	Раменский м.о., п. ГЗСМ	177,91	177,91	177,91	177,91	153,44
72	Котельная «КФЗ»	Раменский м.о., пос. Кузьяев.фарфор завода	163,63	163,63	163,63	163,63	155,25

№ п/п	Тепловой источник	Адрес	Удельные расходы условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии для приоритетного варианта развития, кг.у.т/Гкал				
			2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2044
73	Котельная «Игумново»	Раменский м.о., с. Игумново	166,82	166,82	166,82	166,82	154,26
74	Котельная «ЗАО Гжельское»	Раменский м.о., с. Речицы	160,82	160,82	160,82	160,82	153,66
75	Котельная «Антоново»	Раменский м.о., д. Антоново	165,05	165,05	165,05	165,05	154,88
76	Котельная «Больница»	Раменский м.о., с. Речицы	178,29	178,29	178,29	178,29	153,5
77	Котельная «ГХПК»	Раменский м.о., пос. Электроизолятор	164,33	164,33	164,33	164,33	153,77
78	Котельная «РФЗ»	Раменский м.о., пос. Речицк.фарфор завода	166,64	166,64	166,64	166,64	154,25
79	Котельная «Гжель (школа)»	Раменский м.о., с. Гжель, ул. Новая	176,43	176,43	176,43	176,43	154,56
80	Котельная «Захарово»	Раменский м.о., д. Захарово	159,31	159,31	159,31	159,31	153,62
81	Котельная «ГКЗ»	Раменский м.о., пос. Гжельского кирпич. завода	155,33	155,33	155,33	155,33	153,39
82	Котельная «Художника, 1А» (на консервации)	Раменский м.о., с. Речицы, ул. Художника, 1А	на консервации				
83	Котельная «Ростелеком»	Раменский м.о., с. Гжель, ул. Центральная, д. 1	156,7	156,7	156,7	156,7	152,56
84	Котельная № 1	Раменский м.о., р.п. Быково, ул. Аэропортовская 14	156,3	159,2	159,2	159,2	159,2
85	Котельная № 2	Раменский м.о., р.п. Быково, ул. Верхняя	156,3	159,2	159,2	159,2	159,2
86	Котельная № 3 Софьино	Раменский м.о., с. Софьино	156,3	159,2	159,2	159,2	159,2
87	Котельная «РПКБ»	Раменский м.о., г. Раменское, ул. Гурьева, д. 2	152,8	152,8	152,8	152,8	152,8
88	Котельная ООО "Энерго Трансфер"	Раменский м.о., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 39, с. 5	142,9	142,9	142,9	142,9	142,9
89	Котельная АО «РАТЕКС»	Раменский м.о., г. Раменское, ул. Карла Маркса, д. 5/13	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3
90	Котельная "Чкалова 2"	Раменский м.о., р.п. Ильинский, ул. Чкалова 2	157	157	157	157	157
91	Котельная "Сосновый бор" (на консервации)	Раменский г.о, г. Раменское, ул. Сосновый бор	На консервации	156,80	156,80	156,80	156,80
92	Котельная № 1 (угольная)	Раменский м.о., с. Быково, ул. Колхозная, д. 4	209	Перевод абонентов на БМК 1 вместо угольной котельной по адресу: м.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково»			
93	Котельная № 2 (угольная)	Раменский м.о., с. Быково, ул. Колхозная, д. 20	209	Перевод абонентов на БМК 2 вместо угольной котельной по адресу: м.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково»			
94	Планируемая котельная № 1 г.	м.о. Раменское, Донинское ш.	-	156	156	156	156

№ п/п	Тепловой источник	Адрес	Удельные расходы условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии для приоритетного варианта развития, кг.у.т/Гкал				
			2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2044
	Раменское, Донинское ш.						
95	Планируемая котельная № 2 д. Михнево	Планируемая котельная № 2 д. Михнево	-	156,4	156,4	156,4	156,4
96	Планируемая котельная № 3 с. Быково	м.о. Раменское, с. Быково	-	154	154	154	154
97	Планируемая котельная № 4 п. Электроизолятор	м.о. Раменское, п. Электроизолятор	-	-	-	-	154
98	Планируемая котельная мощностью 2,5 Гкал/час д. Копнино, ул. Малиновая	м.о. Раменское, д. Копнино, ул. Малиновая	-	-	-	-	157,8
99	Планируемая котельная № 5 п. Дубовая Роща	м.о. Раменское, п. Дубовая роща	-	-	-	-	154
100	Планируемая котельная № 6 п. им. Тельмана	м.о. Раменское, п. им. Тельмана	-	162	162	162	162
101	Котельная "Северное шоссе"	м.о. Раменское	-	156,80	156,80	156,80	156,80
102	Котельная 89,43 МВт	м.о. Раменское	-	-	-	-	156,80
103	Котельная 39,29 МВт	м.о. Раменское	-	-	-	-	156,80
104	БМК «Денежниковский психоневрологический интернат»	Раменский м.о., п.Денежниково, д.24	-	156,3	156,3	156,3	156,3
105	БМК 1 вместо угольной котельной по адресу: м.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково»	Раменский м.о., с.Быково, ул.Колхозная, д. 4	-	156,3	156,3	156,3	156,3
106	БМК 2 вместо угольной котельной по адресу: м.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково»	Раменский м.о., с.Быково, ул.Колхозная, д. 20	-	156,3	156,3	156,3	156,3
107	БМК "Бритово"	м.о. Раменское	-	156,3	156,3	156,3	156,3

14.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Таблица 14.4.1 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии (Гкал/м2) к материальной характеристике тепловых сетей

№ п/п	Тепловой источник	Адрес	Потери в сетях, Гкал	Материальная характеристика, м2	Отношение потерь к материальной характеристике, Гкал/кв.м
1	Котельная «Холодово»	Раменский м.о., г. Раменское ул. Левашова, д.25	26550,9	11520,6	2,305
2	Котельная «Восточная»	Раменский м.о., г. Раменское	27943,906	11639,9	2,401

№ п/п	Тепловой источник	Адрес	Потери в сетях, Гкал	Материальная характеристика, м2	Отношение потерь к материальной характеристике, Гкал/кв.м
		Транспортный проезд			
3	Котельная «Красный Октябрь»	Раменский м.о., г. Раменское Деревообделочный проезд	8343,65	5323,535	1,567
4	Котельная «Москворецкая (УООС)»	Раменский м.о., г. Раменское ул. Москворецкая	485,07	306,1	1,585
5	Котельная «РМЗ»	Раменский м.о., г. Раменское ул. Михалевича	11149,606	3103,4	3,593
6	Котельная «Донинское шоссе»	Раменский м.о., г. Раменское мкр. 10, Донинское шоссе	187,0400372	13,9	13,456
7	Котельная «Очистные сооружения»	Раменский м.о., д. Клишева	1103,38	574,9	1,919
8	Котельная «Дружба»	Раменский м.о., пос. Дружба	9257,51	3461,8	2,674
9	Котельная «Дубовая роща»	Раменский м.о., п.Дубовая роща	2674,837022	1055,1	2,535
10	Котельная «Совхоз»	Раменский м.о., п. совхоза «Раменское»	2510,897185	1101,3	2,280
11	Котельная «ПМК-17»	Раменский м.о., пос. ПМК-17	2005,1	747,8	2,681
12	Котельная «Рыбаки»	Раменский м.о., д. Рыбаки	13,928	3	4,643
13	Котельная «Малахово»	Раменский м.о., д. Малахово	6,706	2,7	2,484
14	Котельная «Юрово»	Раменский м.о., д. Юрово	254,6	182,7	1,394
15	Котельная «Кузнецово»	Раменский м.о., д. Кузнецове	179,93	86	2,092
16	Котельная «Рыбхоз»	Раменский м.о., пос. Гжелка	511,466	259,8	1,969
17	Котельная «БОЭЗМИ»	Раменский м.о., д. Юрово, ул. Заводская, стр. 10	996,2039871	444,7	2,240
18	Котельная «Новосельская школа»	Раменский м.о., с. Новое, ул. Ленинская	20,70537525	0,8	25,882
19	Котельная «Клишева»	Раменский м.о., д. Клишева, ул. Центральная, 10	5,55	2,3	2,413
20	Котельная п. Санатория Раменское	Раменский м.о., п. сан." Раменское"	83,666	48	1,743
21	Котельная «Родники»	Раменский м.о., п.Родники	5112,08	2195,4	2,329
22	Котельная «Быковский детский дом»	Раменский м.о., п.Быково, ул.Прудовая, 23	2336,98	1179,3	1,982
23	Котельная «Санаторный детский дом»	Раменский м.о., п.Удельная, ул.Северная, 6	1219,595155	489,9	2,489
24	Котельная «Дубки»	Раменский м.о., п.Дубки	1718,94	527,9	3,256
25	Котельная «Зюзино»	Раменский м.о., п.Зюзино	215,72	132,5	1,628
26	Котельная «ЦСУ Быково»	Раменский м.о., п.Быково, Садовый пер., 1	272,65	146,8	1,857
27	Котельная «Ильинская квартальная»	Раменский м.о., г.п. Ильинский ул.	6704,98	4046	1,657

№ п/п	Тепловой источник	Адрес	Потери в сетях, Гкал	Материальная характеристика, м2	Отношение потерь к материальной характеристике, Гкал/кв.м
		Краснознаменная,53а			
28	Котельная п. Мира	Раменский м.о., г.п.Кратово, ул. Мира	1175,608	407,6	2,884
29	Котельная п. Щорса	Раменский м.о., г.п.Быково, ул. Щорса	899,7720131	522,9	1,721
30	Котельная «Старомосковская»	Раменский м.о., г.п. Кратово, ул.Старомосковская	190,5623992	172,8	1,103
31	Котельная «Детский дом 29»	Раменский м.о., п. Ильинский, ул.Спортивная,18	185,8897062	155,8	1,193
32	Котельная «Школа 27»	Раменский м.о., г.п.Кратово, ул.Горького,59	12,14137515	11,9	1,020
33	Котельная «Школа 28»	Раменский м.о., г.п.Кратово, ул.Чурилина,27	21,00977305	2,5	8,404
34	Котельная «Ленгинка»	Раменский м.о., г.п.Кратово, ул.Ленгинка,7а	229,679	123,8	1,855
35	Котельная «Школа 33»	Раменский м.о., Удельная, ул.Горячева,38	170,7663033	517,79	0,330
36	Котельная в/ч 16660	Раменский м.о., г.п.Удельная	4413,268929	2493,7	1,770
37	Котельная ОПХ Быково	Раменский м.о., Верея	45,26120281	28	1,616
38	Котельная «Школа 16»	Раменский м.о., с.Быково, ул. Колхозная	20,97177683	19,42	1,080
39	Котельная «Школа 25»	Раменский м.о., Ильинский, ул.Опал.Юности,25	25,215	14,1	1,788
40	Котельная «Школа 98»	Раменский м.о., Кратово, ул. Свердлова,1	19,24252008	7,52	2,559
41	Котельная «Театральная,35»	Раменский м.о., п.Ильинский, ул.Театральная,35	11,01412669	1,1	10,013
42	Котельная «Спартак»	Раменский м.о., п.Спартак, д.35	1223,175751	529,7	2,309
43	Котельная п. Кратово д/сад ул. Бородинская тр.2	Раменский м.о., п. Кратово, ул. Бородинская, строение 2	0	н/д	н/д
44	Котельная «Софьино»	Раменский м.о., п. Софьино	2771,298608	1193,4	2,322
45	Котельная «Тельмана»	Раменский м.о., пос. им. Тельмана	1995,989	961	2,077
46	Котельная «Константиново»	Раменский м.о., с. Константиново	9813,182579	3366,3	2,915
47	Котельная «Раос»	Раменский м.о., п. РАОС	1705,332	1002,42	1,701
48	Котельная «Н.Мячково»	Раменский м.о., д. Н. Мячково	485,7497068	186,5	2,605
49	Котельная «Фоминское»	Раменский м.о., д. Фоминское	496,996	402,6	1,234
50	Котельная «Никитское г.»	Раменский м.о., п. Никитское	839,203	354,8	2,365

№ п/п	Тепловой источник	Адрес	Потери в сетях, Гкал	Материальная характеристика, м2	Отношение потерь к материальной характеристике, Гкал/кв.м
51	Котельная «Ремзавод»	Раменский м.о., пос. Ремзавода	385,87	134,58	2,867
52	Котельная «Ульянино»	Раменский м.о. р-н, с. Ульянино	1401,63	655,94	2,137
53	Котельная «Старниково»	Раменский м.о., д. Старниково	352,838	152,4	2,315
54	Котельная «Морозово»	Раменский м.о., д. Морозово, помещение, 1	302,379	87,4	3,460
55	Котельная «Рыболово»	Раменский м.о., с. Рыболово	1747,741	731,88	2,388
56	Котельная «Михеево»	Раменский м.о., с. Михеево	309,865	120,7	2,567
57	Котельная «Вохринка»	Раменский м.о., д. Вохринка	755,404	326,8	2,312
58	Котельная «Никулино»	Раменский м.о., д. Никулино	451,225	171,3	2,634
59	Котельная «Тимонино»	Раменский м.о., д. Тимонино	1678,257	617,3	2,719
60	Котельная «Рылеево (Ганусово)»	Раменский м.о., п. Рылеево	2333,278	1253,1	1,862
61	Котельная «Никоновское»	Раменский м.о., с. Никоновское	2980,121	1312,3	2,271
62	Котельная «Заворово»	Раменский м.о., с. Заворово	1018,416	428,6	2,376
63	Котельная «Чекменево»	Раменский м.о., д. Чекменево	393,47	24,2	16,259
64	Котельная «Панино»	Раменский м.о., д. Панино, ул. Новая, стр. 19/1	1014,577	618,58	1,640
65	Котельная «Степановское»	Раменский м.о., с. Степановское,41	418,8192999	33,06	12,668
66	Котельная «Никитское п.»	Раменский м.о., с. Никитское	478,6	128,9	3,713
67	Котельная «Денежниково»	Раменский м.о., пос. Денежниково	320,068	236,6	1,353
68	Котельная «Бритово»	Раменский м.о., д. Бритово	397,7968331	104,1	3,821
69	Котельная «Агашкино»	Раменский м.о., д. Агашкино	54,346	23,9	2,274
70	Котельная «Электроизолятор»	Раменский м.о., пос. Электроизолятор	1429,790251	914	1,564
71	Котельная «ГЗСМ»	Раменский м.о., п. ГЗСМ	436,4246968	395,7	1,103
72	Котельная «КФЗ»	Раменский м.о., пос. Кузьев.фарфор завода	419,1806555	576,5	0,727
73	Котельная «Игумново»	Раменский м.о., с. Игумново	297,2122967	244	1,218
74	Котельная «ЗАО Гжельское»	Раменский м.о., с. Речицы	1469,605318	1178	1,248
75	Котельная «Антоново»	Раменский м.о., д. Антоново	98,34162734	114,7	0,857
76	Котельная «Больница»	Раменский м.о., с. Речицы	105,2626342	101,2	1,040
77	Котельная «ГХПК»	Раменский м.о., пос. Электроизолятор	1289,140691	676,3	1,906
78	Котельная «РФЗ»	Раменский м.о., пос. Речицк.фарфор завода	302,7751651	284,1	1,066
79	Котельная «Гжель (школа)»	Раменский м.о., с. Гжель, ул. Новая	82,87608874	130,2	0,637
80	Котельная «Захарово»	Раменский м.о., д. Захарово	144,1392694	319,6	0,451

№ п/п	Тепловой источник	Адрес	Потери в сетях, Гкал	Материальная характеристика, м2	Отношение потерь к материальной характеристике, Гкал/кв.м
81	Котельная «ГКЗ»	Раменский м.о., пос. Гжельского кирпич. завода	1881,897836	1494,8	1,259
82	Котельная «Художника, 1А» (на консервации)	Раменский м.о., с. Речицы, ул. Художника, 1А	на консервации	0	на консервации
83	Котельная «Ростелеком»	Раменский м.о., с. Гжель, ул. Центральная, д.1	487,930061	230,17	2,120
84	Котельная № 1	Раменский м.о., р.п. Быково, ул. Аэропортовская 14	5879,218	972,82	0,165
85	Котельная № 2	Раменский м.о., р.п. Быково, ул. Верхняя	3100,416	1056,582	0,341
86	Котельная № 3 Софьино	Раменский м.о., с. Софьино	2643,218	2970,97	1,124
87	Котельная «РПКБ»	Раменский м.о., г. Раменское, ул. Гурьева, д.2	917,9	1832,62	0,501
88	Котельная ООО "Энерго Трансфер"	Раменский м.о., г. Раменское, ул. Михалевича, д.39, с.5	12067,98424	4907,3	2,459
89	Котельная АО «РАТЕКС»	Раменский м.о., г. Раменское, ул. Карла Маркса, д. 5/13	3277,9	1690	1,9396
90	Котельная "Чкалова 2"	Раменский м.о., р.п. Ильинский, ул. Чкалова 2	403,15	16,32	24,703
91	Котельная "Сосновый бор" (на консервации)	Раменский г.о, г. Раменское, ул. Сосновый бор	на консервации	8,8	на консервации
92	Котельная № 1 (угольная)	Раменский м.о., с. Быково, ул. Колхозная, д. 4	165,3251	320	1,936
93	Котельная № 2 (угольная)	Раменский м.о., с. Быково, ул. Колхозная, д. 20	209,2945	400	1,911

14.5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Таблица 13.5.4 - Среднегодовая загрузка оборудования теплоисточников Раменского м.о.

№ п/п	Тепловой источник	Адрес	Теплоснабжающая организация	Установленная мощность, Гкал/ч	Число часов работы в год	Фактическая выработка, Гкал	Кол-во часов использования УТМ, ч/год	Коэффициент использования установленной мощности, %
1	Котельная «Холодово»	Раменский м.о., г. Раменское ул. Левашова, д.25	АО «Раменская теплосеть»	135,21	8424	303821,9564	2247	26,7

№ п/п	Тепловой источник	Адрес	Теплоснабжающая организация	Установленная мощность, Гкал/ч	Число часов работы в год	Фактическая выработка , Гкал	Кол-во часов использования УТМ, ч/год	Коэффициент использования установленной мощности, %
2	Котельная «Восточная»	Раменский м.о., г. Раменское Транспортный проезд	АО «Раменская теплосеть»	115	8424	221178,786	1923	22,8
3	Котельная «Красный Октябрь»	Раменский м.о., г. Раменское Деревообделочный проезд	АО «Раменская теплосеть»	45,34	8424	84875,56001	1872	22,2
4	Котельная «Москворецкая (УООС)»	Раменский м.о., г. Раменское ул. Москворецкая	АО «Раменская теплосеть»	1,8	5136	2843,599695	1580	30,8
5	Котельная «РМЗ»	Раменский м.о., г. Раменское ул. Михалевича	АО «Раменская теплосеть»	33,6	8424	30118,26175	896	10,6
6	Котельная «Донинское шоссе»	Раменский м.о., г. Раменское мкр. 10, Донинское шоссе	АО «Раменская теплосеть»	2,61	8424	3126,507404	1198	14,2
7	Котельная «Очистные сооружения»	Раменский м.о., д. Клишева	АО «Раменская теплосеть»	5,84	8424	4020,595397	688	8,2
8	Котельная «Дружба»	Раменский м.о., пос. Дружба	АО «Раменская теплосеть»	42,92	8424	46678,82434	1088	12,9
9	Котельная «Дубовая роща»	Раменский м.о., п.Дубовая роща	АО «Раменская теплосеть»	16,72	7008	29967,09195	1792	25,6
10	Котельная «Совхоз»	Раменский м.о., п. совхоза «Раменское»	АО «Раменская теплосеть»	16,72	6072	24140,5691	1444	23,8
11	Котельная «ПМК-17»	Раменский м.о., пос. ПМК-17	АО «Раменская теплосеть»	4,8	8424	8061,276576	1679	19,9
12	Котельная «Рыбаки»	Раменский м.о., д. Рыбаки	АО «Раменская теплосеть»	0,09	4920	269,0337918	2989	60,8
13	Котельная «Малахово»	Раменский м.о., д. Малахово	АО «Раменская теплосеть»	0,23	4920	172,2610028	749	15,2
14	Котельная «Юрово»	Раменский м.о., д. Юрово	АО «Раменская теплосеть»	1,72	8424	2351,575383	1367	16,2
15	Котельная «Кузнецово»	Раменский м.о., д. Кузнецове	АО «Раменская теплосеть»	0,72	4920	998,15697	1386	28,2
16	Котельная «Рыбхоз»	Раменский м.о., пос. Гжелка	АО «Раменская теплосеть»	2,29	8424	2211,03625	966	11,5
17	Котельная «БОЭЗМИ»	Раменский м.о., д.	АО «Раменская	9,4	8424	10368,83427	1103	13,1

№ п/п	Тепловой источник	Адрес	Теплоснабжающая организация	Установленная мощность, Гкал/ч	Число часов работы в год	Фактическая выработка, Гкал	Кол-во часов использования УТМ, ч/год	Коэффициент использования установленной мощности, %
		Юрово, ул. Заводская, стр. 10	теплосеть»					
18	Котельная «Новосельская школа»	Раменский м.о., с. Новое, ул. Ленинская	АО «Раменская теплосеть»	0,16	4920	368,2969294	2302	46,8
19	Котельная «Клишева»	Раменский м.о., д. Клишева, ул. Центральная, 10	АО «Раменская теплосеть»	0,06	4920	163,3419803	2722	55,3
20	Котельная п. Санатория Раменское	Раменский м.о., п. сан." Раменское"	АО «Раменская теплосеть»	0,47	8424	483,4947732	1038	12,3
21	Котельная «Родники»	Раменский м.о., п.Родники	АО «Раменская теплосеть»	18,04	8424	31764,52134	1761	20,9
22	Котельная «Быковский детский дом»	Раменский м.о., п.Быково, ул.Прудовая, 23	АО «Раменская теплосеть»	3	5208	6194,152226	2065	39,6
23	Котельная «Санаторный детский дом»	Раменский м.о., п.Удельная, ул.Северная, 6	АО «Раменская теплосеть»	5,16	8424	9824,550811	1904	22,6
24	Котельная «Дубки»	Раменский м.о., п.Дубки	АО «Раменская теплосеть»	4,8	8424	8343,060168	1738	20,6
25	Котельная «Зюзино»	Раменский м.о., п.Зюзино	АО «Раменская теплосеть»	1,08	5208	1597,010885	1486	28,5
26	Котельная «ЦСУ Быково»	Раменский м.о., п.Быково, Садовый пер., 1	АО «Раменская теплосеть»	2,72	5208	3743,095224	1376	26,4
27	Котельная «Ильинская квартальная»	Раменский м.о., г.п. Ильинский ул. Краснознаменная, 53а	АО «Раменская теплосеть»	30	8424	44986,79353	1500	17,8
28	Котельная п. Мира	Раменский м.о., г.п.Кратово, ул. Мира	АО «Раменская теплосеть»	3,01	8424	7837,731784	2604	30,9
29	Котельная п. Щорса	Раменский м.о., г.п.Быково, ул. Щорса	АО «Раменская теплосеть»	6,45	8424	12988,09966	2014	23,9
30	Котельная «Старомосковская»	Раменский м.о., г.п. Кратово, ул.Старомосковская	АО «Раменская теплосеть»	2,15	8424	4029,236832	1874	22,2
31	Котельная «Детский дом 29»	Раменский м.о., п. Ильинский, ул.Спортивная, 18	АО «Раменская теплосеть»	1,68	8424	1244,303502	741	8,8

№ п/п	Тепловой источник	Адрес	Теплоснабжающая организация	Установленная мощность, Гкал/ч	Число часов работы в год	Фактическая выработка , Гкал	Кол-во часов использования УТМ, ч/год	Коэффициент использования установленной мощности, %
32	Котельная «Школа 27»	м.о., г.п.Кратово, ул.Горького,59	АО «Раменская теплосеть»	0,25	5208	364,3027922	1481	28,4
33	Котельная «Школа 28»	м.о., г.п.Кратово, ул.Чурилина,27	АО «Раменская теплосеть»	0,25	5208	149,2038439	607	11,6
34	Котельная «Ленгинка»	м.о., г.п.Кратово, ул.Ленгинка,7а	АО «Раменская теплосеть»	0,69	5208	879,8662178	1275	24,5
35	Котельная «Школа 33»	м.о., Удельная, ул.Горячева,38	АО «Раменская теплосеть»	1,55	8424	2270,615121	1467	17,4
36	Котельная в/ч 16660	м.о., г.п.Удельная	АО «Раменская теплосеть»	25,92	8424	42468,93293	1638	19,4
37	Котельная ОПХ Быково	Раменский м.о., Верея	АО «Раменская теплосеть»	0,92	8424	883,5846241	960	11,4
38	Котельная «Школа 16»	м.о., с.Быково, ул. Колхозная	АО «Раменская теплосеть»	0,25	5208	321,3739009	1306	25,1
39	Котельная «Школа 25»	м.о., Ильинский, ул.Опал.Юности,25	АО «Раменская теплосеть»	0,43	5208	279,5965719	650	12,5
40	Котельная «Школа 98»	м.о., Кратово, ул. Свердлова,1	АО «Раменская теплосеть»	0,8	5208	352,7560379	441	8,5
41	Котельная «Театральная,35»	м.о., п.Ильинский, ул.Театральная,35	АО «Раменская теплосеть»	0,16	5208	228,6585283	1429	27,4
42	Котельная «Спартак»	м.о., п.Спартак, д.35	АО «Раменская теплосеть»	4,33	8424	8313,641038	1922	22,8
43	Котельная п. Кратово д/сад ул. Бородинская тр.2	м.о., п. Кратово, ул. Бородинская, строение 2	АО «Раменская теплосеть»	0,76	8424	484,3662317	637	7,6
44	Котельная «Софьино»	м.о., п. Софьино	АО «Раменская теплосеть»	12,9	8424	17872,34023	1385	16,4
45	Котельная «Тельмана»	Раменский м.о., пос. им. Тельмана	АО «Раменская теплосеть»	12,53	8424	25624,56166	2045	24,3

№ п/п	Тепловой источник	Адрес	Теплоснабжающая организация	Установленная мощность, Гкал/ч	Число часов работы в год	Фактическая выработка, Гкал	Кол-во часов использования УТМ, ч/год	Коэффициент использования установленной мощности, %
46	Котельная «Константиново»	Раменский м.о., с. Константиново	АО «Раменская теплосеть»	16,25	8424	30171,3131	1857	22,0
47	Котельная «Раос»	Раменский м.о., п. РАОС	АО «Раменская теплосеть»	6,02	8424	8622,61952	1432	17,0
48	Котельная «Н.Мячково»	Раменский м.о., д. Н. Мячково	АО «Раменская теплосеть»	1,08	8424	2593,140374	2408	28,6
49	Котельная «Фоминское»	Раменский м.о., д. Фоминское	АО «Раменская теплосеть»	1,29	8424	2274,565213	1763	20,9
50	Котельная «Никитское г.»	Раменский м.о., п. Никитское	АО «Раменская теплосеть»	5,18	8424	7094,510308	1370	16,3
51	Котельная «Ремзавод»	Раменский м.о., пос. Ремзавода	АО «Раменская теплосеть»	1,08	8424	3813,651937	3531	41,9
52	Котельная «Ульянино»	Раменский м.о. р-н, с. Ульянино	АО «Раменская теплосеть»	5,16	8424	6599,090045	1279	15,2
53	Котельная «Старниково»	Раменский м.о., д. Старниково	АО «Раменская теплосеть»	2	8424	1303,134456	652	7,7
54	Котельная «Морозово»	Раменский м.о., д. Морозово, помещение, 1	АО «Раменская теплосеть»	1	8424	1154,891204	1155	13,7
55	Котельная «Рыболово»	Раменский м.о., с. Рыболово	АО «Раменская теплосеть»	19,5	8424	5600,800112	287	3,4
56	Котельная «Михеево»	Раменский м.о., с. Михеево	АО «Раменская теплосеть»	2	8424	1688,803111	844	10,0
57	Котельная «Вохринка»	Раменский м.о., д. Вохринка	АО «Раменская теплосеть»	3,6	8424	4300,058802	1194	14,2
58	Котельная «Никулино»	Раменский м.о., д. Никулино	АО «Раменская теплосеть»	1,48	8424	1785,463083	1206	14,3
59	Котельная «Тимонино»	Раменский м.о., д. Тимонино	АО «Раменская теплосеть»	4,8	8424	3841,730238	800	9,5
60	Котельная «Рылеево (Ганусово)»	Раменский м.о., п. Рылеево	АО «Раменская теплосеть»	19,2	8424	13631,60422	710	8,4
61	Котельная «Никоновское»	Раменский м.о., с. Никоновское	АО «Раменская теплосеть»	12,6	8424	11598,0611	920	10,9
62	Котельная «Заворово»	Раменский м.о., с. Заворово	АО «Раменская теплосеть»	12,6	8424	8412,173634	668	7,9
63	Котельная «Чекменево»	Раменский м.о., д. Чекменево	АО «Раменская теплосеть»	1,2	5208	652,9711109	544	10,4

№ п/п	Тепловой источник	Адрес	Теплоснабжающая организация	Установленная мощность, Гкал/ч	Число часов работы в год	Фактическая выработка, Гкал	Кол-во часов использования УТМ, ч/год	Коэффициент использования установленной мощности, %
64	Котельная «Панино»	Раменский м.о., д. Панино, ул. Новая, стр. 19/1	АО «Раменская теплосеть»	4,13	8424	4836,252201	1172	13,9
65	Котельная «Степановское»	Раменский м.о., с. Степановское, 41	АО «Раменская теплосеть»	0,43	5208	637,0215526	1481	28,4
66	Котельная «Никитское п.»	Раменский м.о., с. Никитское	АО «Раменская теплосеть»	0,86	5208	945,5942547	1100	21,1
67	Котельная «Денежниково»	Раменский м.о., пос. Денежниково	АО «Раменская теплосеть»	2,12	5208	1798,625423	844	16,2
68	Котельная «Бритово»	Раменский м.о., д. Бритово	АО «Раменская теплосеть»	1,7	5208	771,948042	454	8,7
69	Котельная «Агашкино»	Раменский м.о., д. Агашкино	АО «Раменская теплосеть»	0,13	5208	214,7235949	1665	32,0
70	Котельная «Электроизолятор»	Раменский м.о., пос. Электроизолятор	АО «Раменская теплосеть»	15,12	8424	13672,26342	904	10,7
71	Котельная «ГЗСМ»	Раменский м.о., п. ГЗСМ	АО «Раменская теплосеть»	4,5	8424	5463,041079	1214	14,4
72	Котельная «КФЗ»	Раменский м.о., пос. Кузьев.фарфор завода	АО «Раменская теплосеть»	6,45	8424	5166,694304	801	9,5
73	Котельная «Игумново»	Раменский м.о., с. Игумново	АО «Раменская теплосеть»	4,11	8424	3964,539839	965	11,5
74	Котельная «ЗАО Гжельское»	Раменский м.о., с. Речицы	АО «Раменская теплосеть»	7,86	8424	9374,905119	1193	14,2
75	Котельная «Антоново»	Раменский м.о., д. Антоново	АО «Раменская теплосеть»	1,3	8424	1174,462914	904	10,7
76	Котельная «Больница»	Раменский м.о., с. Речицы	АО «Раменская теплосеть»	1,6	8424	1784,409616	1115	13,2
77	Котельная «ГХПК»	Раменский м.о., пос. Электроизолятор	АО «Раменская теплосеть»	9,77	8424	17211,9201	1762	20,9
78	Котельная «РФЗ»	Раменский м.о., пос. Речицк.фарфор завода	АО «Раменская теплосеть»	4,2	8424	4001,686516	953	11,3
79	Котельная «Гжель (школа)»	Раменский м.о., с. Гжель, ул. Новая	АО «Раменская теплосеть»	1,8	8424	1287,794943	715	8,5
80	Котельная «Захарово»	Раменский м.о., д. Захарово	АО «Раменская теплосеть»	4,3	8424	1879,265581	437	5,2
81	Котельная «ГКЗ»	Раменский м.о., пос. Гжельского кирпич.	АО «Раменская теплосеть»	8,6	8424	12663,32121	1472	17,5

№ п/п	Тепловой источник	Адрес	Теплоснабжающая организация	Установленная мощность, Гкал/ч	Число часов работы в год	Фактическая выработка, Гкал	Кол-во часов использования УТМ, ч/год	Коэффициент использования установленной мощности, %
		завода						
82	Котельная «Художника,1А» (на консервации)	Раменский м.о., с. Речицы, ул. Художника,1А	АО «Раменская теплосеть»	0,22	на консервации	на консервации	на консервации	на консервации
83	Котельная «Ростелеком»	Раменский м.о., с. Гжель, ул. Центральная, д.1	АО «Раменская теплосеть»	3,44	8424	3408,970153	991	11,8
84	Котельная № 1	Раменский м.о., р.п. Быково, ул. Аэропортовская 14	ООО «Логопарк Менеджмент»	43,2	8424	54116,517	1253	14,9
85	Котельная № 2	Раменский м.о., р.п. Быково, ул. Верхняя	ООО «Логопарк Менеджмент»	32,1	8424	31473,875	980	11,6
86	Котельная № 3 Софьино	Раменский м.о., с. Софьино	ООО «Логопарк Менеджмент»	19,6	8424	27808,051	1419	16,8
87	Котельная «РПКБ»	Раменский м.о., г. Раменское, ул. Гурьева, д.2	АО «РПКБ»	51,6	8424	47038	912	10,8
88	Котельная ООО "Энерго Трансфер"	Раменский м.о., г. Раменское, ул. Михалевича, д.39, с.5	ООО "Энерго Трансфер"	137,6	8424	169287,907	1230	14,6
89	Котельная АО «РАТЕКС»	Раменский м.о., г. Раменское, ул. Карла Маркса, д. 5/13	АО «РАТЕКС»	90	8424	102589	1139,88	13,5
90	Котельная "Чкалова 2"	Раменский м.о., р.п. Ильинский, ул. Чкалова 2	АО «Раменская теплосеть»	7,74	8760	6924,946	895	10,2
91	Котельная "Сосновый бор" (на консервации)	Раменский г.о, г. Раменское, ул.Сосновый бор	АО «Раменская теплосеть»	2,4	на консервации	на консервации	на консервации	на консервации
92	Котельная № 1 (угольная)	Раменский м.о., с.Быково, ул.Колхозная, д. 4	ГКУ «Соцэнерго»	1,72	8424	1669,95	970,9012	11,53
93	Котельная № 2 (угольная)	Раменский м.о., с.Быково, ул.Колхозная, д. 20	ГКУ «Соцэнерго»	1,72	8424	2114,086	1229,12	14,59
Итого				1321,65		1938314,417		

14.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Таблица 14.6.1. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке (м2/Гкал/ч)

№ п/п	Тепловой источник	Теплоснабжающая организация	Материальная характеристика, м2	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке (м2/ Гкал/ч)
1	Котельная «Холодово»	АО «Раменская теплосеть»	11520,6	133,5903	86,24
2	Котельная «Восточная»	АО «Раменская теплосеть»	11639,9	102,0993	114,01
3	Котельная «Красный Октябрь»	АО «Раменская теплосеть»	5323,535	44,5726	119,44
4	Котельная «Москворецкая (УООС)»	АО «Раменская теплосеть»	306,1	1,009	303,37
5	Котельная «РМЗ»	АО «Раменская теплосеть»	3103,4	26,5168	117,04
6	Котельная «Донинское шоссе»	АО «Раменская теплосеть»	13,9	4,6363	3,00
7	Котельная «Очистные сооружения»	АО «Раменская теплосеть»	574,9	1,1684	492,04
8	Котельная «Дружба»	АО «Раменская теплосеть»	3461,8	11,5824	298,88
9	Котельная «Дубовая роща»	АО «Раменская теплосеть»	1055,1	13,1833	80,03
10	Котельная «Совхоз»	АО «Раменская теплосеть»	1101,3	10,8955	101,08
11	Котельная «ПМК-17»	АО «Раменская теплосеть»	747,8	3,6724	203,63
12	Котельная «Рыбаки»	АО «Раменская теплосеть»	3	0,065	46,15
13	Котельная «Малахово»	АО «Раменская теплосеть»	2,7	0,0743	36,34
14	Котельная «Юрово»	АО «Раменская теплосеть»	182,7	1,1179	163,43
15	Котельная «Кузнецово»	АО «Раменская теплосеть»	86	0,2729	315,13
16	Котельная «Рыбхоз»	АО «Раменская теплосеть»	259,8	0,7771	334,32
17	Котельная «БОЭЗМИ»	АО «Раменская теплосеть»	444,7	3,5163	126,47
18	Котельная «Новосельская школа»	АО «Раменская теплосеть»	0,8	0,15	5,33
19	Котельная «Клишева»	АО «Раменская теплосеть»	2,3	0,041	56,10
20	Котельная п. Санатория Раменское	АО «Раменская теплосеть»	48	0,4027	119,20
21	Котельная «Родники»	АО «Раменская теплосеть»	2195,4	16,4197	133,71
22	Котельная «Быковский детский дом»	АО «Раменская теплосеть»	1179,3	2,54	464,29
23	Котельная «Санаторный детский дом»	АО «Раменская теплосеть»	489,9	4,2565	115,09
24	Котельная «Дубки»	АО «Раменская теплосеть»	527,9	4,3638	120,97
25	Котельная «Зюзино»	АО «Раменская	132,5	0,6913	191,67

№ п/п	Тепловой источник	Теплоснабжающая организация	Материальная характеристика, м2	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке (м2/ Гкал/ч)
		теплосеть»			
26	Котельная «ЦСУ Быково»	АО «Раменская теплосеть»	146,8	1,3325	110,17
27	Котельная «Ильинская квартальная»	АО «Раменская теплосеть»	4046	18,528	218,37
28	Котельная п. Мира	АО «Раменская теплосеть»	407,6	2,2104	184,40
29	Котельная п. Щорса	АО «Раменская теплосеть»	522,9	5,857	89,28
30	Котельная «Старомосковская»	АО «Раменская теплосеть»	172,8	1,5611	110,69
31	Котельная «Детский дом 29»	АО «Раменская теплосеть»	155,8	1,101	141,51
32	Котельная «Школа 27»	АО «Раменская теплосеть»	11,9	0,212	56,13
33	Котельная «Школа 28»	АО «Раменская теплосеть»	2,5	0,181	13,81
34	Котельная «Ленгинка»	АО «Раменская теплосеть»	123,8	0,371	333,69
35	Котельная «Школа 33»	АО «Раменская теплосеть»	517,79	1,2345	419,43
36	Котельная в/ч 16660	АО «Раменская теплосеть»	2493,7	20,1342	123,85
37	Котельная ОПХ Быково	АО «Раменская теплосеть»	28	0,412	67,96
38	Котельная «Школа 16»	АО «Раменская теплосеть»	19,42	0,23	84,43
39	Котельная «Школа 25»	АО «Раменская теплосеть»	14,1	0,276	51,09
40	Котельная «Школа 98»	АО «Раменская теплосеть»	7,52	0,317	23,72
41	Котельная «Театральная,35»	АО «Раменская теплосеть»	1,1	0,1	11,00
42	Котельная «Спартак»	АО «Раменская теплосеть»	529,7	2,819	187,90
43	Котельная п. Кратово д/сад ул. Бородинская тр.2	АО «Раменская теплосеть»	н/д	0,422	н/д
44	Котельная «Софьино»	АО «Раменская теплосеть»	1193,4	7,9722	149,70
45	Котельная «Тельмана»	АО «Раменская теплосеть»	961	11,071	86,80
46	Котельная «Константиново»	АО «Раменская теплосеть»	3366,3	8,8733	379,37
47	Котельная «Раос»	АО «Раменская теплосеть»	1002,42	5,4818	182,86
48	Котельная «Н.Мячково»	АО «Раменская теплосеть»	186,5	0,9536	195,57
49	Котельная «Фоминское»	АО «Раменская теплосеть»	402,6	1,2088	333,06
50	Котельная «Никитское г.».	АО «Раменская теплосеть»	354,8	2,3222	152,79
51	Котельная «Ремзавод»	АО «Раменская теплосеть»	134,58	1,036	129,90
52	Котельная «Ульянино»	АО «Раменская теплосеть»	655,94	2,7261	240,61
53	Котельная «Старниково»	АО «Раменская теплосеть»	152,4	1,3427	113,50
54	Котельная «Морозово»	АО «Раменская теплосеть»	87,4	0,6573	132,97

№ п/п	Тепловой источник	Теплоснабжающая организация	Материальная характеристика, м2	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке (м2/ Гкал/ч)
55	Котельная «Рыболово»	АО «Раменская теплосеть»	731,88	2,0527	356,55
56	Котельная «Михеево»	АО «Раменская теплосеть»	120,7	0,5649	213,67
57	Котельная «Вохринка»	АО «Раменская теплосеть»	326,8	1,6879	193,61
58	Котельная «Никулино»	АО «Раменская теплосеть»	171,3	0,7016	244,16
59	Котельная «Тимонино»	АО «Раменская теплосеть»	617,3	1,0353	596,25
60	Котельная «Рылеево (Ганусово)»	АО «Раменская теплосеть»	1253,1	6,2746	199,71
61	Котельная «Никоновское»	АО «Раменская теплосеть»	1312,3	4,9819	263,41
62	Котельная «Заворово»	АО «Раменская теплосеть»	428,6	3,1688	135,26
63	Котельная «Чекменево»	АО «Раменская теплосеть»	24,2	0,14	172,86
64	Котельная «Панино»	АО «Раменская теплосеть»	618,58	3,1068	199,11
65	Котельная «Степановское»	АО «Раменская теплосеть»	33,06	0,2218	149,05
66	Котельная «Никитское п.»	АО «Раменская теплосеть»	128,9	0,2393	538,65
67	Котельная «Денежниково»	АО «Раменская теплосеть»	236,6	1,1972	197,63
68	Котельная «Бритово»	АО «Раменская теплосеть»	104,1	0,1296	803,24
69	Котельная «Агашкино»	АО «Раменская теплосеть»	23,9	0,13	183,85
70	Котельная «Электроизолятор»	АО «Раменская теплосеть»	914	6,8836	132,78
71	Котельная «ГЗСМ»	АО «Раменская теплосеть»	395,7	2,836	139,53
72	Котельная «КФЗ»	АО «Раменская теплосеть»	576,5	2,4632	234,05
73	Котельная «Игумново»	АО «Раменская теплосеть»	244	1,807	135,03
74	Котельная «ЗАО Гжельское»	АО «Раменская теплосеть»	1178	3,828	307,73
75	Котельная «Антоново»	АО «Раменская теплосеть»	114,7	1,1685	98,16
76	Котельная «Больница»	АО «Раменская теплосеть»	101,2	0,6145	164,69
77	Котельная «ГХПК»	АО «Раменская теплосеть»	676,3	6,941	97,44
78	Котельная «РФЗ»	АО «Раменская теплосеть»	284,1	1,7475	162,58
79	Котельная «Гжель (школа)»	АО «Раменская теплосеть»	130,2	0,778	167,35
80	Котельная «Захарово»	АО «Раменская теплосеть»	319,6	0,787	406,10
81	Котельная «ГКЗ»	АО «Раменская теплосеть»	1494,8	4,313	346,58
82	Котельная «Художника, 1А» (на консервации)	АО «Раменская теплосеть»	0	0	0,00
83	Котельная «Ростелеком»	АО «Раменская теплосеть»	230,17	1,2614	182,47
84	Котельная № 1	ООО «Логопарк Менеджмент»	967,86	19,71	98,46

№ п/п	Тепловой источник	Теплоснабжающая организация	Материальная характеристика, м2	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке (м2/ Гкал/ч)
		АО «Раменская теплосеть»	972,82		
85	Котельная № 2	ООО «Логопарк Менеджмент»	1056,582	14,64	184,67
		АО «Раменская теплосеть»	1347		
86	Котельная № 3 Софьино	ООО «Логопарк Менеджмент»	2970,97	17,4	170,75
87	Котельная «РПКБ»	АО «Раменская теплосеть»	1431,7	36,7	49,94
		«РПКБ»	400,92		
88	Котельная ООО "Энерго Трансфер"	АО «Раменская теплосеть»	4907,3	68,87	71,25
89	Котельная АО «РАТЕКС»	АО «Раменская теплосеть»	1676,45	32,475	51,62
90	Котельная "Чкалова 2"	АО «Раменская теплосеть»	16,32	5,115	3,19
91	Котельная "Сосновый бор" (на консервации)	АО «Раменская теплосеть»	8,8	0	0,00
92	Котельная № 1 (угольная)	Раменский м.о., с.Быково, ул.Колхозная, д. 4	320	0,94	340,43
93	Котельная № 2 (угольная)	Раменский м.о., с.Быково, ул.Колхозная, д. 20	400	1,19	336,13
		ИТОГО	93750,17	838,046	17077,34

14.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют в Раменском городском округе.

14.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют в Раменском городском округе.

14.9 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют в Раменском городском округе.

14.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Сведения о текущей доле отпуска тепловой энергии по приборам учета отсутствуют. На перспективу развития вся тепловая энергия потребителей будет осуществляться по приборам учета (доля 100 %).

14.11 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Таблица 14.11.1 - Средневзвешенный по материальной характеристике срок эксплуатации тепловых сетей.

№ п/п	Тепловой источник	Адрес	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет
1	Котельная «Холодово»	Раменский м.о., г. Раменское ул. Левашова, д.25	22
2	Котельная «Восточная»	Раменский м.о., г. Раменское Транспортный проезд	20
3	Котельная «Красный Октябрь»	Раменский м.о., г. Раменское Деревообделочный проезд	20
4	Котельная «Москворецкая (УООС)»	Раменский м.о., г. Раменское ул. Москворецкая	20
5	Котельная «РМЗ»	Раменский м.о., г. Раменское ул. Михалевича	39
6	Котельная «Донинское шоссе»	Раменский м.о., г. Раменское мкр. 10, Донинское шоссе	7
7	Котельная «Очистные сооружения»	Раменский м.о., д. Клишева	31
8	Котельная «Дружба»	Раменский м.о., пос. Дружба	32
9	Котельная «Дубовая роща»	Раменский м.о., п.Дубовая роща	38
10	Котельная «Совхоз»	Раменский м.о., п. совхоза «Раменское»	35
11	Котельная «ПМК-17»	Раменский м.о., пос. ПМК-17	19
12	Котельная «Рыбаки»	Раменский м.о., д. Рыбаки	6
13	Котельная «Малахово»	Раменский м.о., д. Малахово	9
14	Котельная «Юрово»	Раменский м.о., д. Юрово	23
15	Котельная «Кузнецово»	Раменский м.о., д. Кузнецове	22
16	Котельная «Рыбхоз»	Раменский м.о., пос. Гжелка	30
17	Котельная «БОЭЗМИ»	Раменский м.о., д. Юрово, ул. Заводская, стр. 10	25
18	Котельная «Новосельская школа»	Раменский м.о., с. Новое, ул. Ленинская	21
19	Котельная «Клишева»	Раменский м.о., д. Клишева, ул. Центральная,10	8
20	Котельная п. Санатория Раменское	Раменский м.о., п. сан. "Раменское"	8
21	Котельная «Родники»	Раменский м.о., п.Родники	21
22	Котельная «Быковский детский дом»	Раменский м.о., п.Быково, ул.Прудовая, 23	28
23	Котельная «Санаторный детский дом»	Раменский м.о., п.Удельная, ул.Северная, 6	20
24	Котельная «Дубки»	Раменский м.о., п.Дубки	26
25	Котельная «Зюзино»	Раменский м.о., п.Зюзино	25
26	Котельная «ЦСУ Быково»	Раменский м.о., п.Быково, Садовый пер.,1	33
27	Котельная «Ильинская	Раменский м.о., г.п. Ильинский	18

№ п/п	Тепловой источник	Адрес	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет
		Степановское,41	
66	Котельная «Никитское п.»	Раменский м.о., с. Никитское	46
67	Котельная «Денежниково»	Раменский м.о., пос. Денежниково	11
68	Котельная «Бритово»	Раменский м.о., д. Бритово	63
69	Котельная «Агашкино»	Раменский м.о., д. Агашкино	51
70	Котельная «Электроизолятор»	Раменский м.о., пос. Электроизолятор	16
71	Котельная «ГЗСМ»	Раменский м.о., п. ГЗСМ	17
72	Котельная «КФЗ»	Раменский м.о., пос. Кузьев.фарфор завода	16
73	Котельная «Игумново»	Раменский м.о., с. Игумново	33
74	Котельная «ЗАО Гжельское»	Раменский м.о., с. Речицы	18
75	Котельная «Антоново»	Раменский м.о., д. Антоново	22
76	Котельная «Больница»	Раменский м.о., с. Речицы	20
77	Котельная «ГХПК»	Раменский м.о., пос. Электроизолятор	16
78	Котельная «РФЗ»	Раменский м.о., пос. Речицк.фарфор завода	21
79	Котельная «Гжель (школа)»	Раменский м.о., с. Гжель, ул. Новая	25
80	Котельная «Захарово»	Раменский м.о., д. Захарово	30
81	Котельная «ГКЗ»	Раменский м.о., пос. Гжельского кирпич. завода	16
82	Котельная «Художника,1А» (на консервации)	Раменский м.о., с. Речицы, ул. Художника,1А	10
83	Котельная «Ростелеком»	Раменский м.о., с. Гжель, ул. Центральная, д.1	0
84	Котельная № 1	Раменский м.о., р.п. Быково, ул. Аэропортовская 14	24
85	Котельная № 2	Раменский м.о., р.п. Быково, ул. Верхняя	23
86	Котельная № 3 Софьино	Раменский м.о., с. Софьино	9
87	Котельная «РПКБ»	Раменский м.о., г. Раменское, ул. Гурьева, д.2	20
88	Котельная ООО "Энерго Трансфер"	Раменский м.о., г. Раменское, ул. Михалевича, д.39, с.5	35
89	Котельная АО «РАТЕКС»	Раменский м.о., г. Раменское, ул. Карла Маркса, д. 5/13	22
90	Котельная "Чкалова 2"	Раменский м.о., р.п. Ильинский, ул. Чкалова 2	8
91	Котельная "Сосновый бор" (на консервации)	Раменский г.о, г. Раменское, ул.Сосновый бор	50
92	Котельная № 1 (угольная)	Раменский м.о., с.Быково, ул.Колхозная, д. 4	47
93	Котельная № 2 (угольная)	Раменский м.о., с.Быково, ул.Колхозная, д. 20	45

14.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа)

Таблица 14.12.1 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей.

№ п/п	Принадлежность к котельной	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2044
1	Котельная «Холодово» ОТ	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
2	Котельная «Холодово» ГВС	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058
3	Котельная «Восточная» ОТ	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052
4	Котельная «Восточная» ГВС	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
5	Котельная «Красный Октябрь»ОТ	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
6	Котельная «Красный Октябрь»ГВС	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
7	Котельная «Москворецкая (УООС)»ОТ	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
8	Котельная «РМЗ» ОТ	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062
9	Котельная «РМЗ» ГВС	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069
10	Котельная «Донинское шоссе» ОТ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11	Котельная «Очистные сооружения» ОТ	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044
12	Котельная «Дружба» ОТ	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
13	Котельная «Дружба» ГВС	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061
14	Котельная «Дубовая роща» ОТ	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
15	Котельная «Дубовая роща» ГВС	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
16	Котельная «Совхоз» ОТ	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038
17	Котельная «Совхоз» ГВС	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
18	Котельная «ПМК-17» ОТ	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
19	Котельная «ПМК-17» ГВС	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
20	Котельная «Рыбаки» ОТ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
21	Котельная «Малахово» ОТ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
22	Котельная «Юрово» ОТ	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066
23	Котельная «Кузнецово» ОТ	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076
24	Котельная «Рыбхоз» ОТ	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
25	Котельная «Рыбхоз» ГВС	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076
26	Котельная «БОЭЗМИ» ОТ	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054
27	Котельная «БОЭЗМИ» ГВС	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
28	Котельная «Новосельская школа» ОТ	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083

№ п/п	Принадлежность к котельной	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2044
29	Котельная «Клишева» ОТ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
30	Котельная п. Санатория Раменское ОТ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
31	Котельная п. Санатория Раменское ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
32	Котельная «Родники» ОТ	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038
33	Котельная «Родники» ГВС	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
34	Котельная «Быковский детский дом» ОТ	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
35	Котельная «Быковский детский дом» ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
36	Котельная «Санаторный детский дом» ОТ	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054
37	Котельная «Санаторный детский дом» ГВС	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
38	Котельная «Дубки» ОТ	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061
39	Котельная «Дубки» ГВС	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064
40	Котельная «Зюзино» ОТ	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045
41	Котельная «ЦСУ Быково» ОТ	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
42	Котельная «Ильинская квартальная» ОТ	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
43	Котельная «Ильинская квартальная» ГВС	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
44	Котельная п. Мира ОТ	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034
45	Котельная п. Мира ГВС	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034
46	Котельная п. Щорса ОТ	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
47	Котельная п. Щорса ГВС	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
48	Котельная «Старомосковская» ОТ	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
49	Котельная «Старомосковская» ГВС	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
50	Котельная «Детский дом 29» ОТ	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
51	Котельная «Детский дом 29» ГВС	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083
52	Котельная «Школа 28» ОТ	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083
53	Котельная «Школа 28» ОТ	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
54	Котельная «Ленгинка» ОТ	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049
55	Котельная «Школа 33» ОТ	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073
56	Котельная «Школа 33» ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
57	Котельная в/ч 16660 ОТ	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047
58	Котельная в/ч 16660 ГВС	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
59	Котельная ОПХ Быково ОТ	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
60	Котельная ОПХ Быково ГВС	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076
61	Котельная «Школа 16» ОТ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
62	Котельная «Школа 16» ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
63	Котельная «Школа 25» ОТ	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083
64	Котельная «Школа 98» ОТ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

№ п/п	Принадлежность к котельной	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2044
65	Котельная «Школа 98» ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
66	Котельная «Театральная,35»	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083
67	Котельная «Спартак» ОТ	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036
68	Котельная «Спартак» ГВС	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083
69	Котельная п. Кратово д/сад ул. Бородинская тр.2 ОТ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70	Котельная «Софьино» ОТ	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044
71	Котельная «Софьино» ГВС	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036
72	Котельная «Тельмана» ОТ	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
73	Котельная «Тельмана» ГВС	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
74	Котельная «Константиново» ОТ	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069
75	Котельная «Константиново» ГВС	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072
76	Котельная «Раос» ОТ	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036
77	Котельная «Раос» ГВС	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047
78	Котельная «Н.Мячково» ОТ	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
79	Котельная «Фоминское» ОТ	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083
80	Котельная «Фоминское» ГВС	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083
81	Котельная «Никитское г.» ОТ	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
82	Котельная «Никитское г.» ГВС	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031
83	Котельная «Ремзавод» ОТ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
84	Котельная «Ремзавод» ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
85	Котельная «Ульянино» ОТ	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031
86	Котельная «Ульянино» ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
87	Котельная «Старниково» ОТ	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
88	Котельная «Старниково» ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
89	Котельная «Морозово» ОТ	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039
90	Котельная «Морозово» ГВС	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054
91	Котельная «Рыболово» ОТ	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
92	Котельная «Рыболово» ГВС	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046
93	Котельная «Михеево» ОТ	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
94	Котельная «Михеево» ГВС	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069
95	Котельная «Вохринка» ОТ	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065
96	Котельная «Вохринка» ГВС	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073
97	Котельная «Никулино» ОТ	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083
98	Котельная «Никулино» ГВС	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083
99	Котельная «Тимонино» ОТ	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
100	Котельная «Тимонино» ГВС	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077
101	Рылеево (Ганусово) ОТ	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066
102	Котельная «Никоновское» ОТ	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042

№ п/п	Принадлежность к котельной	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2044
103	Котельная «Никоновское» ГВС	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043
104	Котельная «Заворово» ОТ	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
105	Котельная «Заворово» ГВС	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072
106	Котельная «Чекменево» ОТ	0,083	Консервация котельной							
107	Котельная «Панино» ОТ	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062
108	Котельная «Степановское» ОТ	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083
109	Котельная «Никитское п.» ОТ	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083
110	Котельная «Денежниково» ОТ	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
111	Котельная «Бритово» ОТ	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081
112	Котельная «Агашкино» ОТ	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083
113	Котельная «Электроизолятор» ОТ	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
114	Котельная «Электроизолятор» ГВС	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
115	Котельная «ГЗСМ» ОТ	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
116	Котельная «ГЗСМ» ГВС	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
117	Котельная «КФЗ» ОТ	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036
118	Котельная «КФЗ» ГВС	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
119	Котельная «Игумново» ОТ	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065
120	Котельная «Игумново» ГВС	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078
121	Котельная «ЗАО Гжельское» ОТ	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053
122	Котельная «ЗАО Гжельское» ГВС	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034
123	Котельная «Антоново» ОТ	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064
124	Котельная «Антоново» ГВС	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
125	Котельная «Больница» ОТ	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046
126	Котельная «Больница» ГВС	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073
127	Котельная «ГХПК» ОТ	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
128	Котельная «ГХПК» ГВС	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
129	Котельная «РФЗ» ОТ	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051
130	Котельная «РФЗ» ГВС	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
131	Котельная «Гжель (школа)» ОТ	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
132	Котельная «Гжель (школа)» ГВС	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061
133	Котельная «Захарово» ОТ	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083
134	Котельная «Захарово» ГВС	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083
135	Котельная «ГКЗ» ОТ	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
136	Котельная «ГКЗ» ГВС	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
137	Котельная «Художника, 1А» (на консервации)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
138	Котельная «Ростелеком» ОТ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
139	Котельная «Ростелеком» ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
140	Логопарк №1 ОТ	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048

№ п/п	Принадлежность к котельной	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2044
141	Логопарк №1 ГВС	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
142	Логопарк №2 ОТ	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
143	Логопарк №2 ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
144	Логопарк №3 Софьино ОТ	0,000	0,05	0,05	0,05	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
145	Логопарк №3 Софьино ГВС	0,000	0,05	0,05	0,05	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
146	Котельная «РПКБ» ОТ	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051
147	Котельная «РПКБ» ГВС	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
148	Котельная ООО «Энерго Трансфер» («РПЗ») ОТ	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
149	Котельная ООО «Энерго Трансфер» («РПЗ») ГВС	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069
150	Котельная АО «РАТЕКС» ОТ	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051
151	Котельная АО «РАТЕКС» ГВС	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041
152	Котельная "Чкалова 2" ОТ; ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
153	Котельная "Сосновый бор" (на консервации) ОТ; ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
154	Котельная № 1 (угольная) ОТ; ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
155	Котельная № 2 (угольная) ОТ; ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

14.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа)

Таблица 14.13.1. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.

№ п/п	Источник теплоснабжения	%	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2044
1	Котельная «Холодово»	%	1,00	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
2	Котельная «Восточная»	%	1,00	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
3	Котельная «Красный Октябрь»	%	1,00	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
4	Котельная «Москворецкая (УООС)»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,77
5	Котельная «РМЗ»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,03
6	Котельная «Донинское шоссе»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,12
7	Котельная «Очистные сооружения»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,55
8	Котельная «Дружба»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,42
9	Котельная «Дубовая роща»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75
10	Котельная «Совхоз»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75
11	Котельная «ПМК-17»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,03
12	Котельная «Рыбаки»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,06
13	Котельная «Малахово»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,59

№ п/п	Источник теплоснабжения	%	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2044
14	Котельная «Юрово»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,62
15	Котельная «Кузнецово»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,69
16	Котельная «Рыбхоз»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,45
17	Котельная «БОЭЗМИ»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,42
18	Котельная «Новосельская школа»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,01
19	Котельная «Клишева»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,02
20	Котельная п. Санатория Раменское	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,04
21	Котельная «Родники»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20
22	Котельная «Быковский детский дом»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,72
23	Котельная «Санаторный детский дом»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,03
24	Котельная «Дубки»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
25	Котельная «Зюзино»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,04
26	Котельная «ЦСУ Быково»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,68
27	Котельная «Ильинская квартальная»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,03
28	Котельная п. Мира	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,03
29	Котельная п. Щорса	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,03
30	Котельная «Старомосковская»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,03
31	Котельная «Детский дом 29»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,49
32	Котельная «Школа 27»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,04
33	Котельная «Школа 28»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,04
34	Котельная «Ленгинка»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,79
35	Котельная «Школа 33»	%	1,00	1,00	1,00	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
36	Котельная в/ч 16660	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,03
37	Котельная ОПХ Быково	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,67
38	Котельная «Школа 16»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,04
39	Котельная «Школа 25»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,24
40	Котельная «Школа 98»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,41
41	Котельная «Театральная,35»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,01
42	Котельная «Спартак»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90
43	Котельная п. Кратово д/сад ул. Бородинская тр.2	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,40
44	Котельная «Софьино»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,70
45	Котельная «Тельмана»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,03
46	Котельная «Константиново»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,74
47	Котельная «Раос»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,72
48	Котельная «Н.Мячково»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,04
49	Котельная «Фоминское»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,96
50	Котельная «Никитское г.»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,60
51	Котельная «Ремзавод»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,52

№ п/п	Источник теплоснабжения	%	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2044
52	Котельная «Ульянино»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50
53	Котельная «Старниково»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,03
54	Котельная «Морозово»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,03
55	Котельная «Рыболово»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,13
56	Котельная «Михеево»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,52
57	Котельная «Вохринка»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,57
58	Котельная «Никулино»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,69
59	Котельная «Тимонино»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,30
60	Котельная «Рылеево (Ганусово)»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,35
61	Котельная «Никоновское»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,39
62	Котельная «Заворово»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,29
63	Котельная «Чекменево»	%	1,00	1,00	Консервация котельной					
64	Котельная «Панино»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,60
65	Котельная «Степановское»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,71
66	Котельная «Никитское п.»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,36
67	Котельная «Денежниково»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,58
68	Котельная «Бритово»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,12
69	Котельная «Агашкино»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40
70	Котельная «Электроизолятор»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,55
71	Котельная «ГЗСМ»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,71
72	Котельная «КФЗ»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,40
73	Котельная «Игумново»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,60
74	Котельная «ЗАО Гжельское»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,54
75	Котельная «Антоново»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,63
76	Котельная «Больница»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,03
77	Котельная «ГХПК»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,84
78	Котельная «РФЗ»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,49
79	Котельная «Гжель (школа)»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,46
80	Котельная «Захарово»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,24
81	Котельная «ГКЗ»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,54
82	Котельная «Художника, 1А» (на консервации)	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,48
83	Котельная «Ростелеком»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,08
84	Котельная № 1	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
85	Котельная № 2	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
86	Котельная № 3 Софьино	%	1,00	1,00	1,020	1,023	1,00	1,00	1,00	1,00
87	Котельная «РПКБ»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
88	Котельная ООО "Энерго Трансфер"	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
89	Котельная АО «РАТЕКС»	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

№ п/п	Источник теплоснабжения	%	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2044
90	Котельная "Чкалова 2"	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
91	Котельная "Сосновый бор" (на консервации)	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
92	Котельная № 1 (угольная)	%	0,00	Перевод абонентов на БМК 1 вместо угольной котельной по адресу: м.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково»						
93	Котельная № 2 (угольная)	%	0,00	Перевод абонентов на БМК 2 вместо угольной котельной по адресу: м.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково»						
94	Планируемая котельная № 1 г. Раменское, Донинское ш.	%	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
95	Планируемая котельная № 2 д. Михнево	%	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
96	Планируемая котельная № 3 с. Быково	%	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
97	Планируемая котельная № 4 п. Электроизолятор	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50
98	Планируемая котельная мощностью 2,5 Гкал/час д. Копнино, ул. Малиновая	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5
99	Планируемая котельная № 5 п. Дубовая Роща	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
100	Планируемая котельная № 6 п. им. Тельмана	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
101	Котельная "Северное шоссе"	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Котельная 89,43 МВт	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Котельная 39,29 МВт	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	БМК «Денежниковский психоневрологический интернат»	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	БМК 1 вместо угольной котельной по адресу: м.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково»	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	БМК 2 вместо угольной котельной по адресу: м.о. Раменский, с. Быково, «Усадьба Быково»	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	БМК "Бритово"	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.14 Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Факты нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях в отношении теплоснабжающих организаций на территории Раменского городского округа отсутствуют.

14.15 Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии

Целевая модель рынка тепловой энергии на территории Раменского округа не внедрена, так как внедрение целевой модели рынка тепловой энергии осуществляется в ценовых зонах теплоснабжения, к которым решением Правительства Российской Федерации относятся поселение, городской округ, соответствующие критериям ценовых зон теплоснабжения, установленным частью 1 статьи 23.3 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении».

14.16 Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа

Ключевые показатели, отражающие результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии в ценовых зонах теплоснабжения, и целевые значения

указанных показателей утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2018 года N 1801-р.

На территории Раменского городского округа ценовые зоны теплоснабжения отсутствуют, в связи с этим существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории городского округа не рассматриваются.

15 Ценовые (тарифные) последствия

15.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Ниже в таблице приведены расчетные тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения. Значения тарифов носят рекомендательный характер и подлежат корректировке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Таблица 15.1.1 Оценка ценовых (тарифных) последствий по годам расчетного периода для потребителей тепловой энергии

№ п/п	PCO	Величина тарифа с НДС, руб./Гкал																			
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1 вариант развития																					
1	АО «Раменская теплосеть» (основной тариф)	3842,84	4361,35	4557,61	4762,70	4977,02	5200,99	5435,04	5679,61	5935,19	6202,28	6481,38	6773,04	7077,83	7396,33	7729,17	8076,98	8440,44	8820,26	9217,18	9631,95
	АО «Раменская теплосеть» Чкалова 2	3635,21	3977,91	4156,92	4343,98	4539,46	4743,73	4957,20	5180,27	5413,39	5656,99	5911,55	6177,57	6455,56	6746,06	7049,64	7366,87	7698,38	8044,81	8406,82	8785,13
2	ООО «Логопарк Менеджмент»	3541,05	3700,40	3866,92	4040,93	4222,77	4412,79	4611,37	4818,88	5035,73	5262,34	5499,14	5746,60	6005,20	6275,43	6557,83	6852,93	7161,31	7483,57	7820,33	8172,25
3	АО «РПКБ»	2720,16	2842,57	2970,48	3104,15	3243,84	3389,81	3542,36	3701,76	3868,34	4042,42	4224,33	4414,42	4613,07	4820,66	5037,59	5264,28	5501,17	5748,72	6007,42	6277,75
4	ООО "Энерго Трансфер"	2688,91	2809,91	2936,36	3068,49	3206,58	3350,87	3501,66	3659,23	3823,90	3995,98	4175,80	4363,71	4560,07	4765,28	4979,71	5203,80	5437,97	5682,68	5938,40	6205,63
5	АО «РАТЕКС»	2680,28	2800,89	2926,93	3058,64	3196,28	3340,12	3490,42	3647,49	3811,63	3983,15	4162,39	4349,70	4545,44	4749,98	4963,73	5187,10	5420,52	5664,44	5919,34	6185,71
2 вариант развития																					
1	АО «Раменская теплосеть» (основной тариф)	3906,89	4361,35	4566,33	4780,95	5005,66	5240,92	5487,24	5745,15	6015,17	6297,88	6593,88	6903,79	7228,27	7568,00	7923,70	8296,11	8686,03	9094,27	9521,70	9969,22
	АО «Раменская теплосеть» Чкалова 2	3635,21	3977,91	4164,87	4360,62	4565,57	4780,15	5004,82	5240,05	5486,33	5744,18	6014,16	6296,83	6592,78	6902,64	7227,06	7566,73	7922,37	8294,72	8684,57	9092,75
2	ООО «Логопарк Менеджмент»	3541,05	3700,40	3874,32	4056,41	4247,06	4446,67	4655,67	4874,48	5103,58	5343,45	5594,59	5857,54	6132,84	6421,09	6722,88	7038,85	7369,68	7716,05	8078,71	8458,41
3	АО «РПКБ»	2720,16	2842,57	2976,17	3116,05	3262,50	3415,84	3576,38	3744,47	3920,46	4104,73	4297,65	4499,64	4711,12	4932,54	5164,37	5407,10	5661,23	5927,31	6205,89	6497,57
4	ООО "Энерго Трансфер"	2688,91	2809,91	2941,98	3080,25	3225,02	3376,60	3535,30	3701,46	3875,42	4057,57	4248,28	4447,94	4657,00	4875,88	5105,04	5344,98	5596,19	5859,22	6134,60	6422,92
5	АО «РАТЕКС»	2680,28	2800,89	2932,53	3070,36	3214,67	3365,76	3523,95	3689,58	3862,99	4044,55	4234,64	4433,67	4642,05	4860,23	5088,66	5327,83	5578,23	5840,41	6114,91	6402,31

15.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Таблица 15.2.1 Оценка ценовых (тарифных) последствий по годам расчетного периода для потребителей тепловой энергии

№ п/п	PCO	Величина тарифа с НДС, руб./Гкал																			
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1 вариант развития																					
1	АО «Раменская теплосеть» (основной тариф)	3842,84	4361,35	4557,61	4762,70	4977,02	5200,99	5435,04	5679,61	5935,19	6202,28	6481,38	6773,04	7077,83	7396,33	7729,17	8076,98	8440,44	8820,26	9217,18	9631,95
	АО «Раменская теплосеть» Чкалова 2	3635,21	3977,91	4156,92	4343,98	4539,46	4743,73	4957,20	5180,27	5413,39	5656,99	5911,55	6177,57	6455,56	6746,06	7049,64	7366,87	7698,38	8044,81	8406,82	8785,13
2 вариант развития																					
1	АО «Раменская теплосеть» (основной тариф)	3906,89	4361,35	4566,33	4780,95	5005,66	5240,92	5487,24	5745,15	6015,17	6297,88	6593,88	6903,79	7228,27	7568,00	7923,70	8296,11	8686,03	9094,27	9521,70	9969,22
	АО «Раменская теплосеть» Чкалова 2	3635,21	3977,91	4164,87	4360,62	4565,57	4780,15	5004,82	5240,05	5486,33	5744,18	6014,16	6296,83	6592,78	6902,64	7227,06	7566,73	7922,37	8294,72	8684,57	9092,75

15.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно – балансовых моделей

Анализируя ценовые (тарифные) последствия на основании разработанных тарифно-балансовых моделей для населения наиболее благоприятен первый вариант развития, как вариант с наименьшим тарифом по разработанным вариантам развития системы теплоснабжения.